


HeatRelaxTM

by HAYWARD®

POMPE A CHALEUR POUR PISCINE
SWIMMING POOL HEAT PUMP UNIT
UNIDAD DE BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS
BOMBA DE AQUECIMENTO PARA PISCINAS
HEIZPUMPENANLAGE FÜR EIN SCHWIMMBECKEN
ZWEMBAD WARMTEPOMP
UNITÀ DI RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE PER PISCINE
VARMEPUMPE TIL SVØMMEBASSENG
LÄMPÖPUMPPU UIMA-ALTAALLE
VÄRMEPUMP FÖR BASSÄNG
ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА

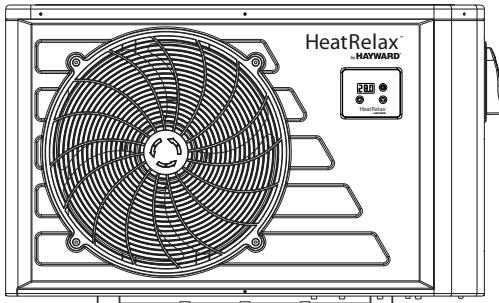


HPR06M HPR09M HPR12M HPR19M

Manuel d'instructions et d'installation
Installation & Instruction Manual
Manual de Instalación e Instrucciones
Manual de instalação e de instruções
Einbau- & Anleitungshandbuch
Installatie- en bedieningshandleiding
Manuale d'Uso e di Installazione
Installerings- og brukerveiledning
Asennus- ja ohjekirja
Bruksanvisning och installationsmanual
Руководство по монтажу и эксплуатации

HeatRelaxTM

by HAYWARD®

POMPE A CHALEUR POUR PISCINE

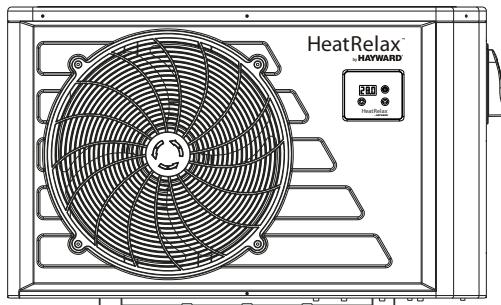

HPR06M

HPR09M

HPR12M

HPR19M

Manuel d'instructions et d'installation

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| 1. CONSIGNES GÉNÉRALES - SÉCURITÉ | 1 |
| <hr/> | |
| 2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | 4 |
| 2.1 Données techniques de la pompe à chaleur | 4 |
| 2.2 Plage de fonctionnement | 5 |
| 2.3 Dimensions | 6 |
| <hr/> | |
| 3. INSTALLATION ET RACCORDEMENT | 7 |
| 3.1 Schéma de Principe | 7 |
| 3.2 Pompe à chaleur | 7 |
| 3.3 Raccordement hydraulique | 9 |
| 3.4 Raccordement Électrique | 10 |
| 3.5 Premier démarrage | 11 |
| <hr/> | |
| 4. INTERFACE UTILISATEUR | 13 |
| 4.1 Présentation générale | 13 |
| 4.2 Réglage et visualisation du point de consigne | 14 |
| 4.3 Verrouillage et déverrouillage de l'écran tactile | 14 |
| 4.4 Choix du mode de fonctionnement | 15 |
| 4.5 Réglage du débit d'eau | 16 |
| <hr/> | |
| 5. ENTRETIEN ET HIVERNAGE | 17 |
| 5.1 Entretien | 17 |
| 5.2 Hivernage | 17 |
| <hr/> | |
| 6. ANNEXES | 18 |
| 6.1 Schémas électriques | 18 |
| 6.2 Raccordements priorité chauffage Pompe Monophasé | 21 |
| 6.3 Vues éclatées et pièces détachées | 22 |
| 6.4 Guide de dépannage | 30 |
| 6.5 Garantie | 31 |
| 6.6 Fin de vie de l'appareil | 31 |

À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Ce document doit être remis au propriétaire de la piscine et doit être conservé par celui-ci en lieu sûr.

1. CONSIGNES GÉNÉRALES - SÉCURITÉ

Nous vous remercions d'avoir acheté cette pompe à chaleur de piscine HeatRelax™ by Hayward®. Ce produit a été conçu selon des normes strictes de fabrication pour satisfaire aux niveaux de qualité requis. Le présent manuel inclut toutes les informations nécessaires concernant l'installation, l'élimination des dysfonctionnements et l'entretien. Lisez attentivement ce manuel avant d'ouvrir l'unité, ou de réaliser des opérations d'entretien sur celle-ci. Le fabricant de ce produit ne sera en aucun cas tenu responsable en cas de blessure d'un utilisateur ou d'un endommagement de l'unité suite à d'éventuelles erreurs lors de l'installation, de l'élimination des dysfonctionnements, ou d'un entretien inutile. Il est primordial de suivre à tout moment les instructions spécifiées dans ce manuel.

Après avoir lu ce manuel, rangez le en vue d'une utilisation ultérieure.

Personnel habilité

- L'installation, les raccordements électriques, l'entretien et les réparations de l'appareil doivent être effectués par un professionnel agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur dans le pays où l'appareil est installé (cf § 3.4). Pour toute intervention sur le circuit frigorifique, le professionnel doit être titulaire d'une attestation de capacité à la manipulation des fluides frigorigènes.

Pour la France :

- Installation électrique basse tension selon la NF-C 15-100.
- Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : Décret 2007/737 et ses arrêtés d'application.

Conditions d'installation

- N'essayez pas d'installer vous-même cet appareil.
- Ce produit a été exclusivement conçu pour un usage domestique et une installation en extérieur. L'air qui s'échappe du produit doit pouvoir s'écouler librement et ne doit pas être utilisé à d'autres fins comme le chauffage ou le refroidissement d'une pièce ou d'un bâtiment.
- Cette pompe à chaleur réchauffe l'eau de la piscine et maintient une température constante, ne pas l'utiliser à d'autres fins.
- Vérifier le câble d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou par une personne qualifiée et habilitée.
- Le raccordement de l'appareil à la terre et sa continuité sont obligatoires. Le fil de terre doit être plus long que les autres fils pour prévenir des risques d'électrisation en cas d'arrachement du câble. L'installation électrique doit obligatoirement être équipée d'une protection différentielle de 30 mA (cf § 3.4).
- Toute recommandation non suivie annule la garantie.

1. CONSIGNES GÉNÉRALES (suite)

Consignes pour l'entretien - maintenance

Les opérations de maintenance doivent être réalisées 1 fois par an afin de garantir la longévité et le bon fonctionnement de la pompe à chaleur.

- L'entretien et les différentes opérations doivent être réalisés à la fréquence et aux moments recommandés, tel que spécifié dans le présent manuel.
- N'utilisez que des pièces détachées d'origine.
- Vérifier le câble d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou par une personne qualifiée et habilitée.
- Vérifier le raccordement de l'appareil à la terre et sa continuité.
- Nettoyer l'évaporateur à l'aide d'une brosse souple ou d'un jet d'air ou d'eau (**Attention ne jamais utiliser un nettoyeur haute pression**).
- Vérifier le bon écoulement des condensats.
- Vérifier le serrage des raccords hydrauliques et électriques.
- Vérifier l'étanchéité hydraulique du condenseur.
- Faire vérifier l'étanchéité du circuit frigorifique au détecteur de fuite **par un professionnel agréé**.



Avant toute opération de maintenance la pompe à chaleur doit être déconnectée de toute source de courant électrique. Les opérations de maintenance doivent être réalisées uniquement par un personnel qualifié et habilité à manipuler les fluides frigorigènes.

Consignes pour l'hivernage

- Mettre la pompe à chaleur en Mode “OFF”.
- Couper l'alimentation de la pompe à chaleur.
- Vider le condenseur à l'aide de la vidange pour éviter tout risque de dégradation (risque important de gel).
- Fermer la vanne “by-pass” et dévisser les raccords unions entrée/sortie.
- Chasser au maximum l'eau stagnante résiduelle du condenseur à l'aide d'un pistolet à air.
- Obturer l'entrée et la sortie d'eau sur la pompe à chaleur pour éviter l'intrusion de corps étranger.
- Couvrir la pompe à chaleur avec la housse d'hivernage prévue à cet effet.



Tout dommage occasionné par un mauvais hivernage entraîne l'annulation de la garantie.

1. CONSIGNES GÉNÉRALES (suite)

Conditions d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ce produit contient du gaz réfrigérant R410A

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés encadrés par le protocole de Kyoto. Ne libérez pas ces gaz dans l'atmosphère.

Valeur GWP(1) : 2088, Valeur basée sur le 4ème rapport du GIEC.

La quantité de réfrigérant basée sur la réglementation F Gaz 517/2014 est indiquée sur la plaque signalétique de l'unité.

Toute intervention sur le circuit frigorifique doit être effectuée par un professionnel agréé comme précisé précédemment.

Des inspections périodiques de fuite de réfrigérant peuvent être exigées en fonction de la législation européenne ou locale. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations.

- Attention, les fluides frigorigènes peuvent être inodores.
- Ne pas percer ou chauffer la tuyauterie, risque d'explosion et de graves brûlures.
- Ne pas utiliser de moyen d'accélération du processus de dégivrage ou de nettoyage autre que ceux recommandés par le fabricant.
- L'appareil doit être stocké dans un local ne contenant pas de sources d'inflammation fonctionnant en permanence (par exemple : feux nus, appareil à gaz ou radiateur électrique en fonctionnement).

(1) Potentiel de réchauffement global

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2.1 Données techniques de la pompe à chaleur

| Modèle | HeatRelax | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Capacité calorifique (*) | kW | 4,10 | 6,30 | 8,30 | 12,95 |
| Puissance électrique (*) | kW | 1,0 | 1,47 | 1,91 | 3,06 |
| COP (*) | — | 4,13 | 4,31 | 4,33 | 4,31 |
| Courant de fonctionnement (*) | A | 4,6 | 6,61 | 8,65 | 13,06 |
| Alimentation électrique | V Ph/Hz | 230 V~ 1 / 50Hz |
| Calibre fusible type aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Disjoncteur courbe D | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Capacité calorifique (**) | kW | 5,7 | 9,2 | 12,1 | 18,9 |
| COP (**) | — | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
| Nombre de compresseurs | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de compresseur | — | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif |
| Nombre de ventilateurs | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puissance du ventilateur | W | 90 | 120 | 120 | 150 |
| Vitesse de rotation du ventilateur | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Direction du ventilateur | — | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Horizontale |
| Puissance acoustique (***) | Lw dB(A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
| Niveau de pression sonore (à 10 m) | dB(A) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,5 |
| Raccordement hydraulique | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Débit d'eau (*) | m ³ /h | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
| Perte de charge sur l'eau (max) | kPa | 0,3 | 2,0 | 1,8 | 4,0 |
| Dimensions nettes de l'unité (L/l/h) | mm | 746/570/305 | 956/602/375 | 956/602/375 | 1116/871/470 |
| Poids net de l'unité | kg | 37 | 51 | 54 | 83 |

(*) Valeur à +/- 5% aux conditions suivantes : Température extérieure = 15°C / HR = 71%. Température d'entrée d'eau 26°C. Température de sortie d'eau 28°C.

(**) Valeur à +/- 5% aux conditions suivantes : Température extérieure 27°C / HR = 78%. Température d'entrée d'eau 26°C.

(***) Mesures réalisées selon les normes EN 12102 : 2013 et EN ISO 3744 : 2010.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

2.2 Plage de fonctionnement

Utiliser la pompe à chaleur dans les plages suivantes de températures et d'humidité pour assurer un fonctionnement sûr et efficace.

| | Mode chauffage  | Mode Refroidissement  |
|------------------------------------|--|---|
| Température extérieure | -2°C – +35°C | +7°C – +43°C |
| Température d'eau | +12°C – +40°C | +8°C – +40°C |
| Humidité relative | < 80% | < 80% |
| Plage de réglage point de consigne | +8°C – +32°C | +8°C – +32°C |




Si la température ou l'humidité ne correspond pas à ces conditions, des dispositifs de sécurité peuvent se déclencher et la pompe à chaleur peut ne plus fonctionner.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

2.3 Dimensions

Modèles : HPR06M / HPR09M / HPR12M / HPR19M

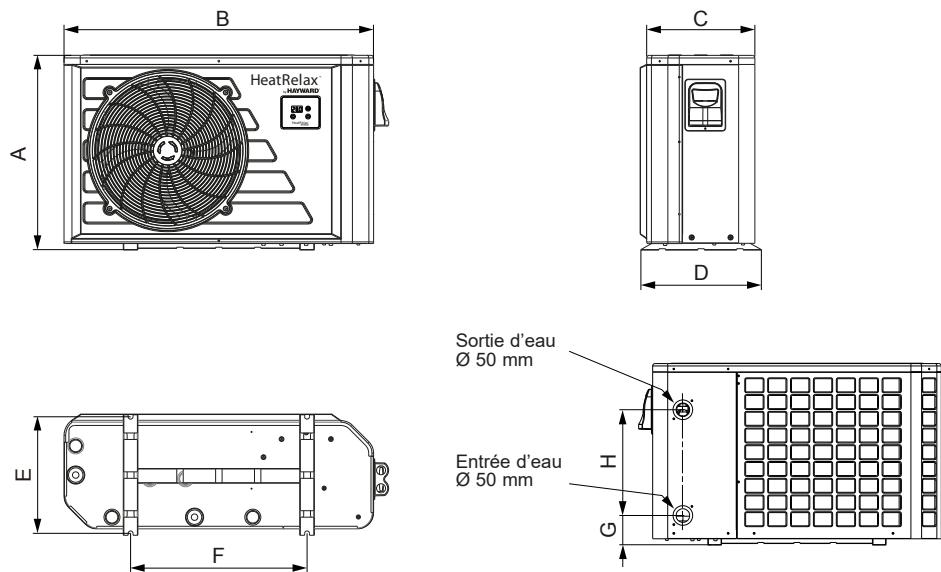


Unité : mm

| Modèle Repère | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| A | 570 | 602 | 602 | 871 |
| B | 746 | 956 | 956 | 1116 |
| C | 264 | 334 | 334 | 425 |
| D | 305 | 375 | 375 | 470 |
| E | 295 | 360 | 360 | 447 |
| F | 395 | 545 | 545 | 790 |
| G | 93 | 98 | 98 | 103 |
| H | 270 | 350 | 350 | 400 |

3. INSTALLATION ET RACCORDEMENT

3.1 Schéma de Principe

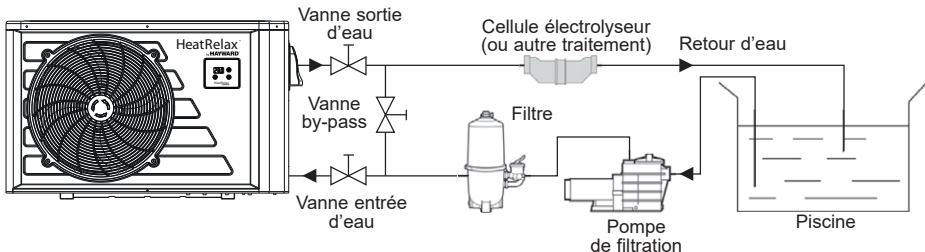

Note : La pompe à chaleur est fournie sans aucun équipement de traitement ou de filtration. Les éléments présentés sur le schéma sont des pièces à fournir par l'installateur.

3.2 Pompe à chaleur




Placer la pompe à chaleur à l'extérieur et en dehors de tout local technique fermé.

Choisir un emplacement de préférence ensoleillé et à l'abri des vents dominants.

L'appareil doit être parfaitement accessible pour les travaux d'installation et de maintenance ultérieurs.

Placée sous abri, les distances minimum prescrites ci-dessous doivent être respectées afin d'éviter tout risque de recirculation d'air et une dégradation des performances de la pompe à chaleur.

Unité : mm

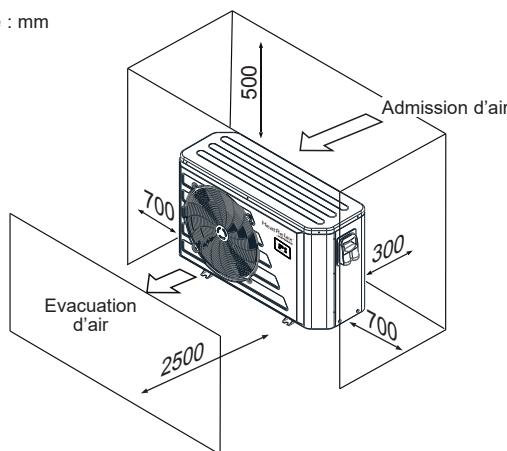

3. INSTALLATION ET RACCORDEMENT (suite)



Ne pas poser l'appareil directement au sol car cela peut être cause de troubles.

La position au sol sur des plots anti-vibrations est à privilégier.

Un support mural ne doit pas être utilisé dans des conditions susceptibles de transmettre des vibrations.

Ne pas installer la pompe à chaleur sur un support risquant d'amplifier les vibrations de l'unité.

Ne pas installer la pompe à chaleur dans un endroit susceptible d'amplifier son niveau sonore ou dans un endroit où le bruit de l'unité risquerait de gêner le voisinage.


Ne pas utiliser d'adhésifs : ceux-ci ne sont pas considérés comme des moyens de fixation fiables.

Installer de préférence la pompe à chaleur sur une dalle béton plane et désolidarisée.

Monter la pompe à chaleur sur les silentblocs fournis (visserie et rondelles fournies).

Fixer l'appareil en respectant le serrage indiqué pour éviter tout risque d'accident ou dommage pour les matériels et les personnes.

Autre possibilité : installer la pompe à chaleur sur des supports sol en caoutchouc en utilisant la visserie adaptée (non fournie).

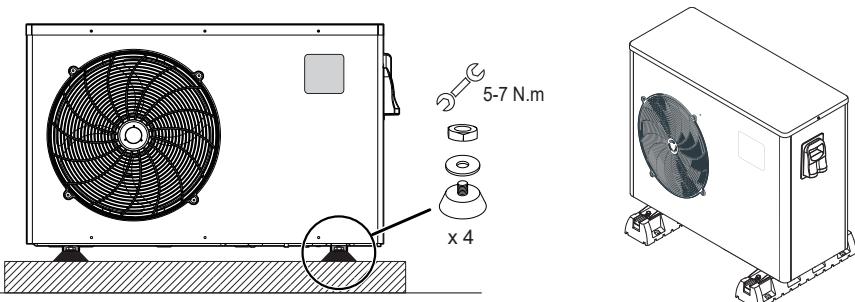

Distance maximale d'installation entre la pompe à chaleur et la piscine 15 mètres.

Longueur totale aller-retour des canalisations hydrauliques 30 mètres.

Isoler les canalisations hydrauliques de surface et enterrées.

La pompe à chaleur doit être installée à une distance minimum du bassin conformément à la NF C 15-100 (soit à 3,5 m du plan d'eau pour la France) ou conformément aux normes d'installation en vigueur dans les autres pays.


Ne pas installer la pompe à chaleur à proximité d'une source de chaleur.

En cas d'installation dans des régions neigeuses il est conseillé d'abriter la machine afin d'éviter une accumulation de neige sur l'évaporateur.

3. INSTALLATION ET RACCORDEMENT (suite)

3.3 Raccordement hydraulique

La pompe à chaleur est fournie avec deux raccords union diamètre 50 mm. Utiliser du tube PVC pour canalisation hydraulique Ø 50 mm. Raccorder l'entrée d'eau de la pompe à chaleur à la conduite venant du groupe de filtration puis raccorder la sortie d'eau de la pompe à chaleur à la conduite d'eau allant au bassin (cf schéma ci-dessous).

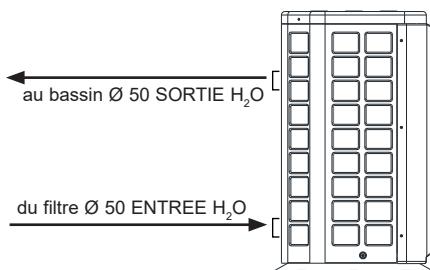

Installer une vanne dite “by-pass” entre l'entrée et la sortie de la pompe à chaleur.



Si un distributeur automatique ou un électrolyseur est utilisé, il doit impérativement être installé après la pompe à chaleur dans le but de protéger le condenseur Titane contre une concentration trop importante de produit chimique.



Veillez à bien installer la vanne by-pass et les raccords union fournis au niveau de l'entrée et de la sortie d'eau de l'unité, afin de simplifier la purge durant la période hivernale, d'en faciliter l'accès ou son démontage pour l'entretien.

3. INSTALLATION ET RACCORDEMENT (suite)

3.4 Raccordement Électrique



L'installation électrique et le câblage de cet équipement doivent être conformes aux règles d'installation locales en vigueur.

| | | | |
|-----|---|-----|-------------------------------------|
| F | NF C15-100 | GB | BS7671:1992 |
| D | DIN VDE 0100-702 | EW | EVHS-HD 384-7-702 |
| A | ÖVE 8001-4-702 | H | MSZ 2364-702/1994/MSZ 10-553 1/1990 |
| E | UNE 20460-7-702 1993, RECBT ITC-BT-31 2002 | M | MSA HD 384-7-702.S2 |
| IRL | Wiring Rules + IS HD 384-7-702 | PL | PN-IEC 60364-7-702:1999 |
| I | CEI 64-8/7 | CZ | CSN 33 2000 7-702 |
| LUX | 384-7.702 S2 | SK | STN 33 2000-7-702 |
| NL | NEN 1010-7-702 | SLO | SIST HD 384-7-702.S2 |
| P | RSIUEE | TR | TS IEC 60364-7-702 |



Vérifiez que l'alimentation électrique disponible et la fréquence du réseau correspondent au courant de fonctionnement requis, en prenant en considération l'emplacement spécifique de l'appareil, et le courant nécessaire pour alimenter tout autre appareil connecté au même circuit.

HPR06M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 Phase


HPR09M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 Phase

HPR12M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 Phase

HPR19M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 Phase

Observez le schéma de câblage correspondant en annexe.

Le boîtier de raccordement se trouve du côté droit de l'unité. Trois connexions sont destinées à l'alimentation électrique, et deux à la commande de la pompe de filtration (Asservissement, OUT2).

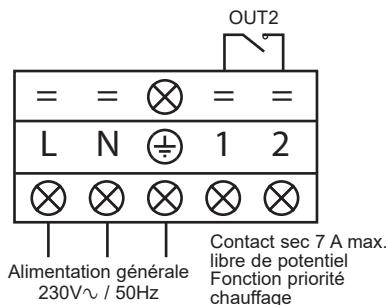

3. INSTALLATION ET RACCORDEMENT (suite)



Ne jamais utiliser de prise de courant pour l'alimentation.

La ligne d'alimentation électrique doit être dotée, de manière appropriée, d'un dispositif de protection omnipolaire de type disjoncteur courbe D ainsi que d'un disjoncteur différentiel de protection 30 mA (voir tableau après).

| Modèles | | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz |
| Calibre fusible type aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Disjoncteur courbe D | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Section de câble | mm ² | 3G 1.5 | 3G 2.5 | 3G 2.5 | 3G 4 |



Utiliser un câble d'alimentation Type RO2V/R2V ou équivalent.



Les sections de câble sont données pour une longueur maximum de 25 m, elles doivent néanmoins être vérifiées et adaptées en fonction des conditions d'installation.



Prenez toujours garde d'arrêter l'alimentation principale avant d'ouvrir la boîte de commande électrique.

3.5 Premier démarrage

Procédure de démarrage - une fois l'installation terminée, suivez et respectez les étapes suivantes :

- 1) Faites pivoter le ventilateur à la main afin de vérifier qu'il peut tourner librement, et que l'hélice est fixée correctement sur l'arbre du moteur.
- 2) Assurez-vous que l'unité est connectée correctement à l'alimentation principale (voir le schéma de câblage en annexe).
- 3) Activez la pompe de filtration.
- 4) Vérifiez que toutes les vannes d'eau sont ouvertes, et que l'eau s'écoule vers l'unité avant de passer en mode chauffage.
- 5) Vérifiez que le tuyau de purge des condensats est fixé correctement, et ne présente aucune obstruction.
- 6) Activez l'alimentation électrique destinée à l'unité, puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  sur le panneau de commande.

3. INSTALLATION ET RACCORDEMENT (suite)

- 7) Assurez-vous qu'aucun code d'ALARME ne s'affiche lorsque l'unité est sur ON (voir guide de dépannage).
- 8) Fixez le débit d'eau à l'aide de la vanne by-pass (voir § 3.6 et 2.1), tel que prévu respectivement pour chaque modèle, de manière à obtenir une différence de température Entrée/Sortie de 2°C.
- 9) Après un fonctionnement de quelques minutes, vérifiez que l'air sortant de l'unité s'est refroidi (entre 5 et 10°).
- 10) L'unité étant en service, désactivez la pompe de filtration. L'unité doit s'arrêter automatiquement et afficher le code d'erreur E03.
- 11) Faites fonctionner l'unité et la pompe de la piscine 24 heures sur 24, jusqu'à ce que la température de l'eau souhaitée soit atteinte. Quand la température d'entrée d'eau atteint la valeur de consigne, l'unité s'arrête. Elle redémarre alors automatiquement (tant que la pompe de la piscine est en service) si la température de la piscine est inférieure d'au moins 0.5°C à la température de consigne.

Contrôleur de débit - L'unité est dotée d'un contrôleur de débit qui active la pompe à chaleur lorsque la pompe de filtration de la piscine est en service, et la désactive lorsque la pompe de la filtration est hors service. Par manque d'eau, le code d'alarme E03 s'affiche sur le régulateur (Voir § 6.4).

Temporisation - l'unité intègre une temporisation de 3 minutes, afin de protéger les composants du circuit de commande, d'éliminer toute instabilité en terme de redémarrage et, toute interférence au niveau du contacteur. Grâce à cette temporisation, l'unité redémarre automatiquement 3 minutes environ après toute coupure du circuit de commande. Même une coupure de courant de courte durée active la temporisation de démarrage.

4. INTERFACE UTILISATEUR

4.1 Présentation générale

La pompe à chaleur est équipée d'un panneau de commande électronique, raccordé électriquement et pré-réglé en usine en mode chauffage.



Légende



Bouton Marche/Arrêt et Retour



Défilement bas




Défilement haut

Mode OFF

Lorsque la pompe à chaleur est en veille (mode OFF), l'indication OFF apparaît sur l'afficheur.

Mode ON

Lorsque la pompe à chaleur est en fonctionnement ou en régulation (mode ON), la température d'entrée d'eau s'affiche sur l'écran.

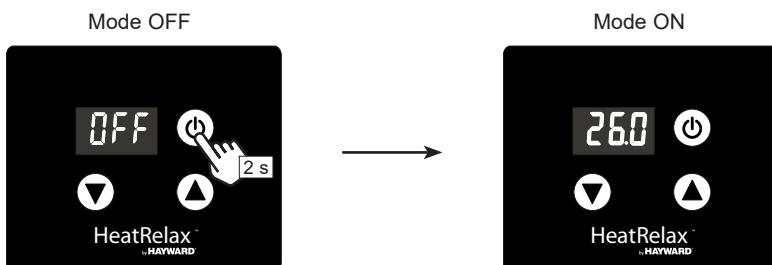

4. INTERFACE UTILISATEUR (suite)

4.2 Réglage et visualisation du point de consigne (Température d'eau souhaitée)

En Mode OFF et en Mode ON

Presser 1 fois le bouton ou pour visualiser le point de consigne.

Presser 2 fois le bouton ou pour définir le point de consigne souhaité.

Le réglage s'effectue avec une précision de 0,5 °C.

Note : La sauvegarde des réglages est automatique après 5 s



Il est recommandé de ne jamais dépasser la température de 30°C pour éviter l'altération des liners.

4.3 Verrouillage et déverrouillage de l'écran tactile


Presser le bouton Marche/Arrêt 5 s jusqu'à l'émission d'un bip. Les touches deviennent inactives.

Pour déverrouiller, presser 5 s jusqu'à l'émission d'un bip.

Les touches redeviennent actives.

4. INTERFACE UTILISATEUR (suite)

4.4 Choix du mode de fonctionnement

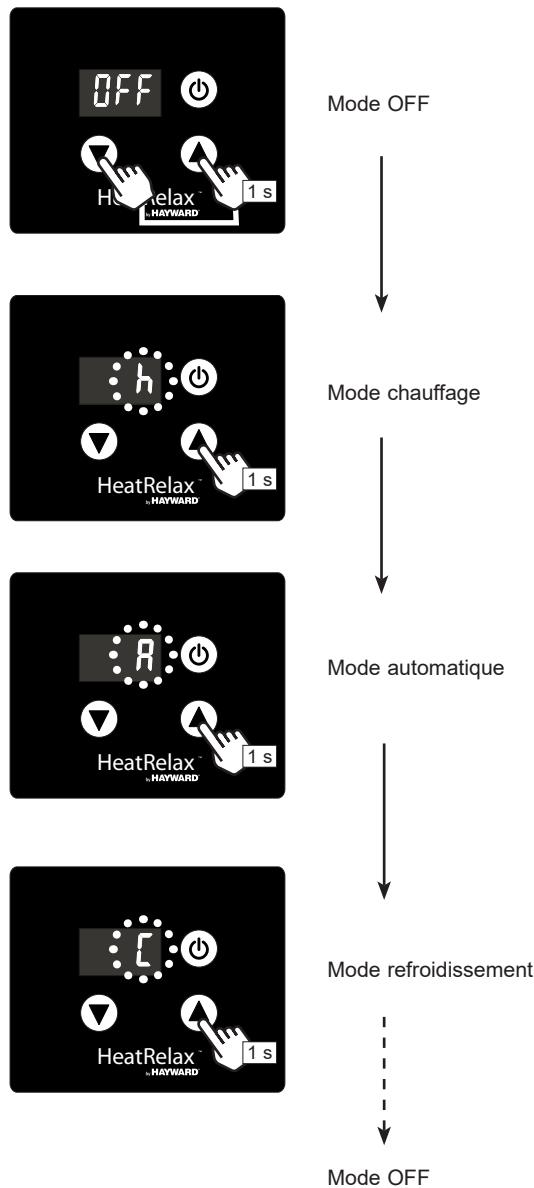

4. INTERFACE UTILISATEUR (suite)

4.5 Réglage du débit d'eau

Lorsque la pompe à chaleur est en fonctionnement et les vannes d'entrée et de sortie d'eau ouvertes, ajuster la vanne dite "by-pass" de façon à obtenir une différence de 2°C entre la température d'entrée et de sortie d'eau (voir schéma de principe § 3.1).

Vous pouvez vérifier le réglage en visualisant les températures d'entrée et de sortie directement sur le panneau de commande en suivant la procédure ci-dessous.



Puis, régler votre By-pass afin d'obtenir une différence de 2°C entre l'entrée et la sortie.

Appuyer sur pour sortir du menu.

Note : L'ouverture de la vanne dite "by-pass" engendre un débit moins important d'où une augmentation du ΔT .

La fermeture de la vanne dite "by-pass" engendre un débit plus important d'où une diminution du ΔT .

5. ENTRETIEN ET HIVERNAGE

5.1 Entretien

Ces opérations de maintenance doivent être réalisées 1 fois par an afin de garantir la longévité et le bon fonctionnement de la pompe à chaleur.

- L'entretien et les réparations de l'appareil doivent être effectués par un professionnel agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur dans le pays où l'appareil est installé (cf § 3.4). Pour toute intervention sur le circuit frigorifique, le professionnel doit être titulaire d'une attestation de capacité à la manipulation des fluides frigorigènes.
- Vérifier le câble d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou par une personne qualifiée et habilitée.
- Vérifier le raccordement de l'appareil à la terre et sa continuité.
- Nettoyer l'évaporateur à l'aide d'une brosse souple ou d'un jet d'air ou d'eau (**Attention ne jamais utiliser un nettoyeur haute pression**).
- Vérifier le bon écoulement des condensats.
- Vérifier le serrage des raccords hydrauliques et électriques
- Vérifier l'étanchéité hydraulique du condenseur.
- Faire vérifier l'étanchéité du circuit frigorifique au détecteur de fuite **par un professionnel agréé**.



Avant toute opération de maintenance la pompe à chaleur doit être déconnectée de toute source de courant électrique. Les opérations de maintenance doivent être réalisées uniquement par un personnel qualifié et habilité à manipuler les fluides frigorigènes.

5.2 Hivernage

- Mettre la pompe à chaleur en Mode “OFF”.
- Couper l'alimentation de la pompe à chaleur.
- Vider le condenseur à l'aide de la vidange pour éviter tout risque de dégradation (risque important de gel).
- Fermer la vanne “by-pass” et dévisser les raccords unions entrée/sortie.
- Chasser au maximum l'eau stagnante résiduelle du condenseur à l'aide d'un pistolet à air.
- Obturer l'entrée et la sortie d'eau sur la pompe à chaleur pour éviter l'intrusion de corps étranger.
- Couvrir la pompe à chaleur avec la housse d'hivernage prévue à cet effet.




Tout dommage occasionné par un mauvais hivernage entraîne l'annulation de la garantie.

6. ANNEXES

6.1 Schémas électriques

HPR06M

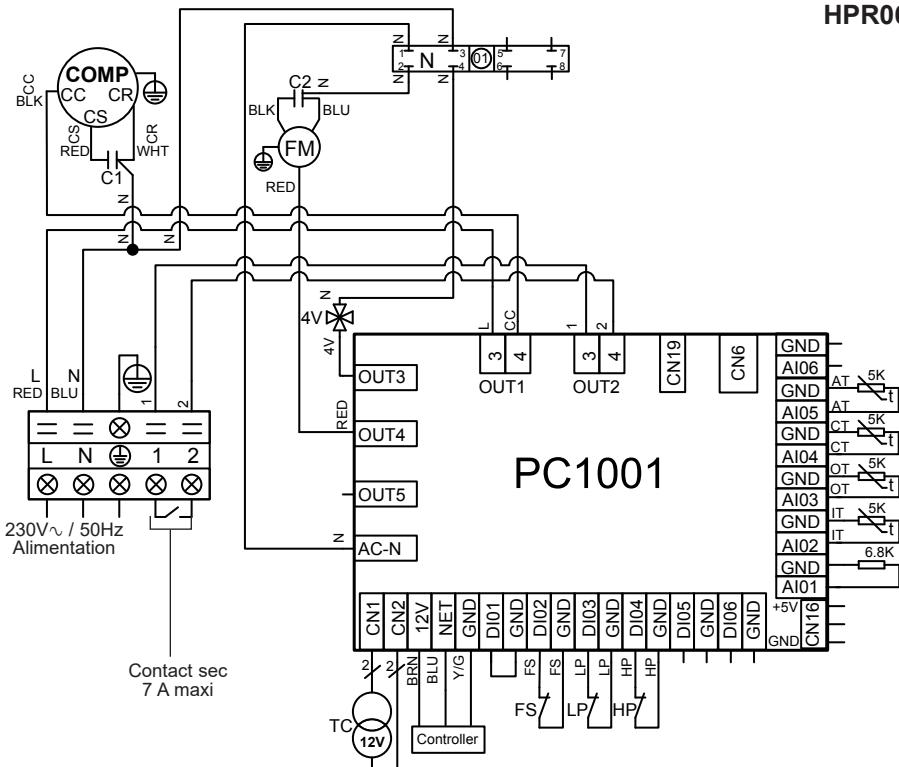

REMARQUES :

AT : SONDE DE TEMPÉRATURE D'AIR
 COMP : COMPRESSEUR
 CT : SONDE TEMPÉRATURE ÉVAPORATEUR
 FM : MOTEUR VENTILATEUR
 FS : DÉTECTEUR PRÉSENCE D'EAU
 HP : PRESSOSTAT HAUTE PRESSION

IT : SONDE DE TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU

LP : PRESSOSTAT BASSE PRESSION

OT : SONDE DE TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU


TC : TRANSFORMATEUR 230V~/12V~

C1 : CONDENSATEUR COMPRESSEUR

C2 : CONDENSATEUR VENTILATEUR

6. ANNEXES (suite)

HPR09M / HPR12M

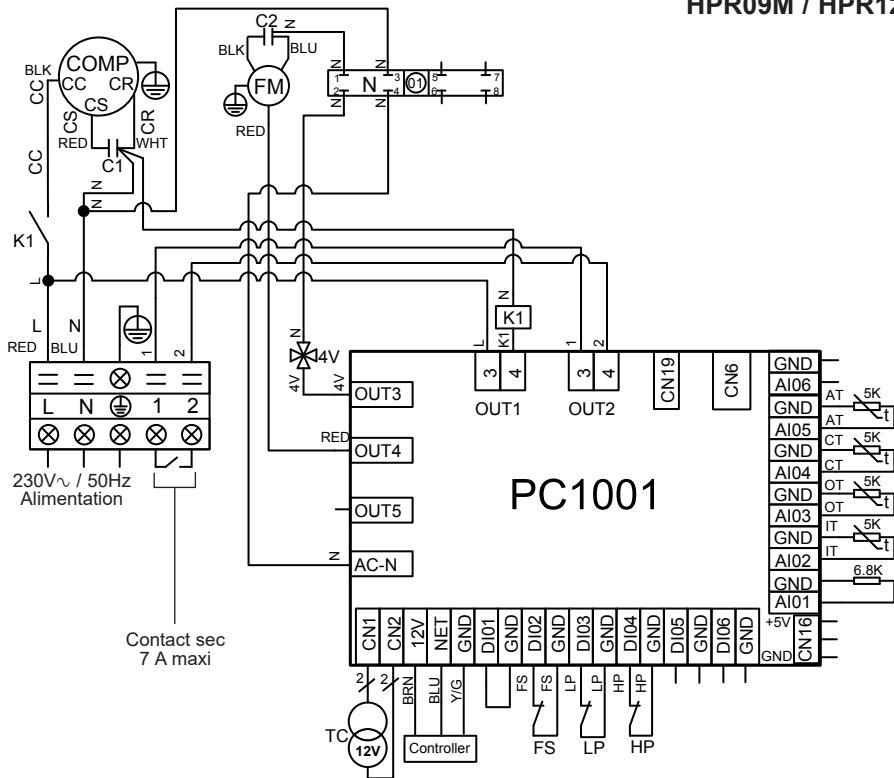


REMARQUES :

AT : SONDE DE TEMPÉRATURE D'AIR
 COMP : COMPRESSEUR
 CT : SONDE DE TEMPÉRATURE ÉVAPORATEUR
 FM : MOTEUR VENTILATEUR
 FS : DÉTECTEUR PRÉSENCE D'EAU
 HP : PRESSOSTAT HAUTE PRESSION
 IT : SONDE DE TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU

LP : PRESSOSTAT BASSE PRESSION
 OT : SONDE DE TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU
 TC : TRANSFORMATEUR 230V~ / 12V~
 K1 : RELAIS COMPRESSEUR
 C1 : CONDENSATEUR COMPRESSEUR
 C2 : CONDENSATEUR VENTILATEUR


6. ANNEXES (suite)

HPR19M

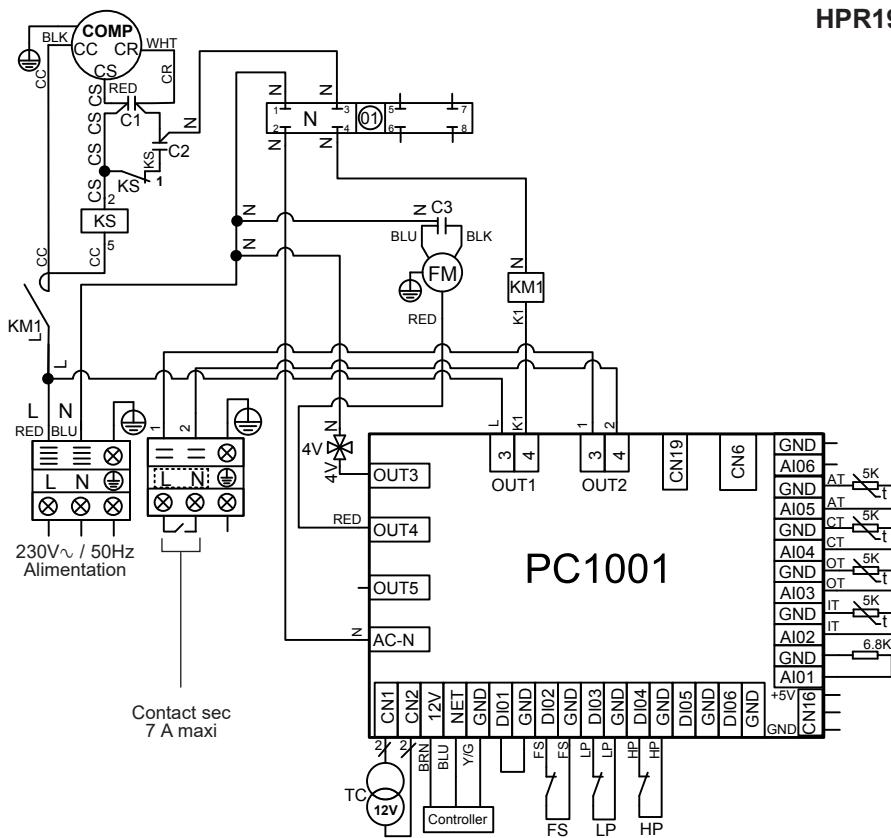

6. ANNEXES (suite)

6.2 Raccordements priorité chauffage Pompe Monophasé

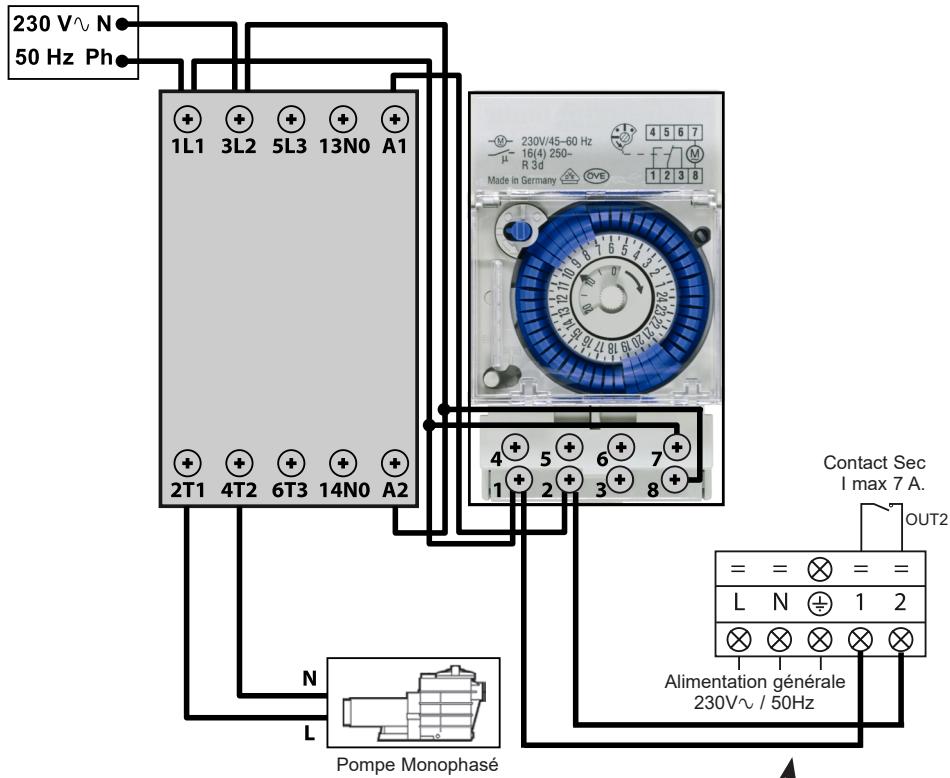

Les bornes 1-2 délivrent un contact sec libre de potentiel, sans polarité 230 V~ / 50 Hz.

Câbler les bornes 1 et 2 en respectant le câblage indiqué ci-dessus afin d'asservir le fonctionnement de la pompe de filtration par cycle de 2 min. toutes les heures si la température du bassin est inférieure au point de consigne.




! Ne jamais raccorder l'alimentation de la pompe de filtration directement sur les bornes 1 et 2.

6. ANNEXES (suite)

6.3 Vues éclatées et pièces détachées

HPR06M

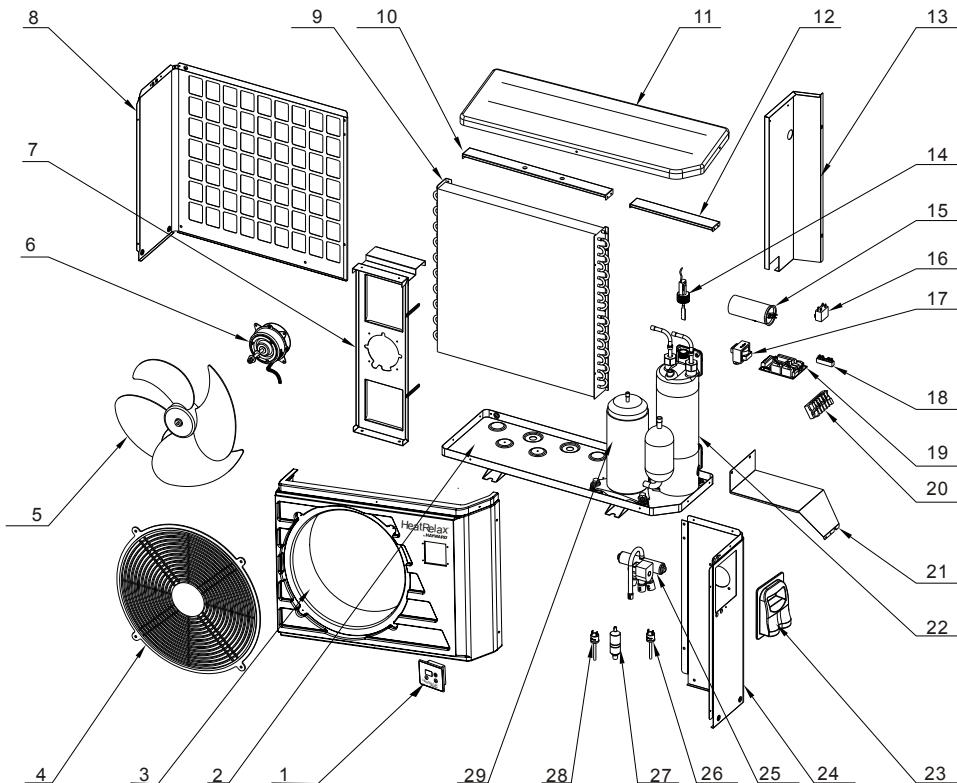


6. ANNEXES (suite)

HPR06M

| Rep | Réf. | Désignation | Rep | Réf. | Désignation |
|-----|-----------------|------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------|
| 1 | HWX950053104957 | Contrôleur 3 boutons | 21 | HWX32029210008 | Platine électrique |
| 2 | HWX32025210166 | Châssis | 22 | HWX32025120039 | Condenseur Titane/PVC |
| 3 | HWX32025220040 | Panneau Avant | 23 | HWX320922029 | Poignée |
| 4 | HWX20000220245 | Grille | 24 | HWX32025210167 | Panneau droit |
| 5 | HWX34012701 | Pale ventilateur | 25 | HWX20041448 | Vanne 4 voies |
| 6 | HWX34013301 | Moteur ventilateur | 26 | HWX20000360157 | Pressostat basse pression (0.15Mpa) |
| 7 | HWX32029210002 | Support moteur | 27 | HWX20001494 | Filtre |
| 8 | HWX32025210169 | Panneau gauche | 28 | HWX20013605 | Pressostat haute pression |
| 9 | HWX32025120026 | Evaporateur | 29 | HWX20000110174 | Compresseur |
| 10 | HWX32029210006 | Raidisseur long | | | |
| 11 | HWX32025210170 | Panneau supérieur | | | |
| 12 | HWX32029210007 | Raidisseur court | | | |
| 13 | HWX32029210005 | Panneau de séparation | | | |
| 14 | HWX200036005 | Détecteur de débit | | | |
| 15 | HWX20003504 | Condensateur compresseur 450V 35µF | | | |
| 16 | HWX20003506 | Condensateur ventilateur 450V 2µF | | | |
| 17 | HWX200037006 | Transformateur 230V~/12V~ | | | |
| 18 | HWX20003909 | Bornier 8 pôles | | | |
| 19 | HWX95005310457 | Carte électronique | | | |
| 20 | HWX40003901 | Bornier d'alimentation | | | |

6. ANNEXES (suite)

HPR09M

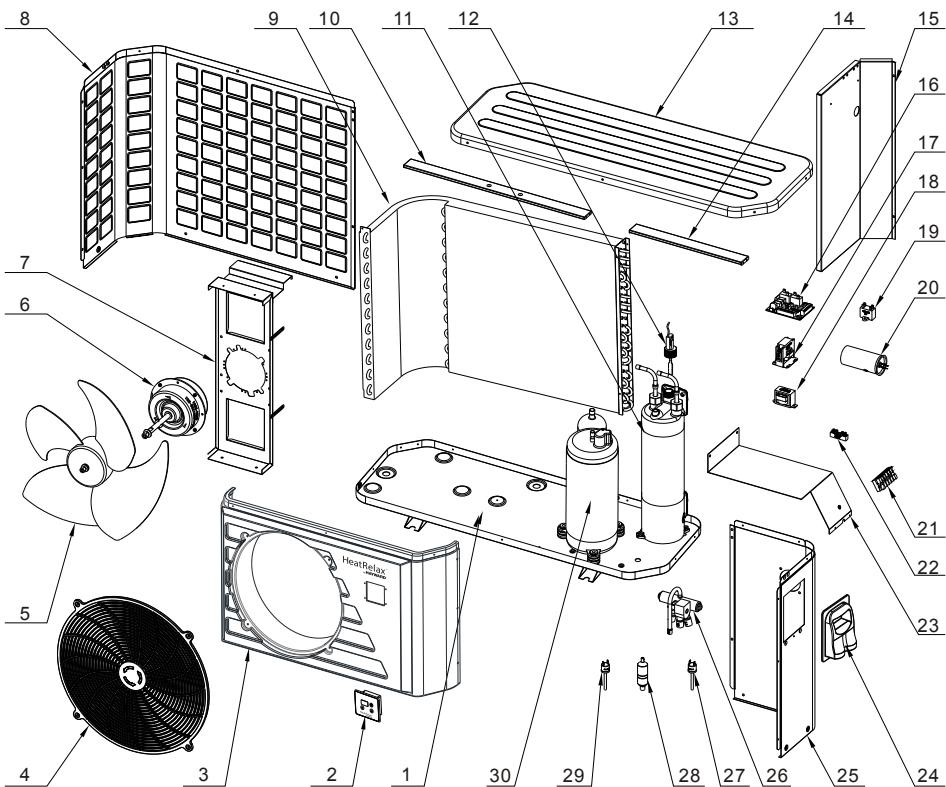


6. ANNEXES (suite)

HPR09M

| Rep | Réf. | Désignation | Rep | Réf. | Désignation |
|-----|-----------------|--|-----|----------------|--|
| 1 | HWX32012210425 | Châssis | 21 | HWX40003901 | Bornier d'alimentation |
| 2 | HWX950053104957 | Contrôleur 3 boutons | 22 | HWX20003909 | Bornier 8 pôles |
| 3 | HWX32008220045 | Panneau Avant | 23 | HWX32012210228 | Platine électrique |
| 4 | HWX20000220188 | Grille | 24 | HWX320922029 | Poignée |
| 5 | HWX35002701 | Pale ventilateur | 25 | HWX32012210422 | Panneau droit |
| 6 | HWX34043301 | Moteur ventilateur | 26 | HWX20011418 | Vanne 4 voies |
| 7 | HWX32012210229 | Support moteur | 27 | HWX20000360157 | Pressostat basse pression (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Panneau gauche | 28 | HWX20041446 | Filtre (\varnothing 9.7- \varnothing 3.4) |
| 9 | HWX32008120049 | Évaporateur | 29 | HWX20013605 | Pressostat haute pression |
| 10 | HWX32012210225 | Raidisseur long | 30 | HWX20000110135 | Comresseur |
| 11 | HWX32012120061 | Condenseur Titane/ PVC | | | |
| 12 | HWX200036005 | Détecteur de débit | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Panneau supérieur | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Raidisseur court | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Panneau de séparation | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Carte électronique | | | |
| 17 | HWX20003619 | Relais de puissance compresseur | | | |
| 18 | HWX200037006 | Transformateur 230V~/12V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Condensateur ventilateur 450V 3 μ F | | | |
| 20 | HWX20003510 | Condensateur compresseur 450V 60 μ F | | | |

6. ANNEXES (suite)

HPR12M

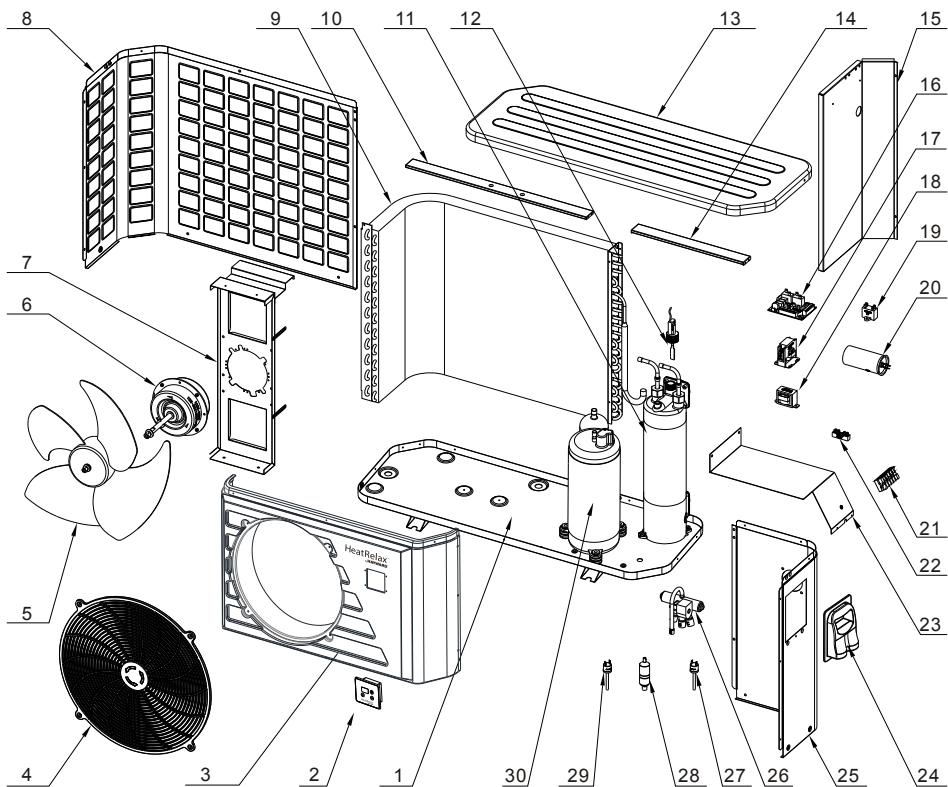


6. ANNEXES (suite)

HPR12M

| Rep | Réf. | Désignation | Rep | Réf. | Désignation |
|-----|-----------------|--|-----|----------------|--|
| 1 | HWX32012210425 | Châssis | 21 | HWX40003901 | Bornier d'alimentation |
| 2 | HWX950053104957 | Contrôleur 3 boutons | 22 | HWX20003909 | Bornier 8 pôles |
| 3 | HWX32008220045 | Panneau Avant | 23 | HWX32012210228 | Platine électrique |
| 4 | HWX20000220188 | Grille | 24 | HWX320922029 | Poignée |
| 5 | HWX35002701 | Pale ventilateur | 25 | HWX32012210422 | Panneau droit |
| 6 | HWX34043301 | Moteur ventilateur | 26 | HWX20041437 | Vanne 4 voies |
| 7 | HWX32012210229 | Support moteur | 27 | HWX20000360157 | Pressostat basse pression (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Panneau gauche | 28 | HWX20041446 | Filtre (\varnothing 9.7- \varnothing 3.4) |
| 9 | HWX32012120086 | Evaporateur | 29 | HWX20013605 | Pressostat haute pression |
| 10 | HWX32012210225 | Raidisseur long | 30 | HWX20000110231 | Comresseur |
| 11 | HWX32012120056 | Condenseur Titane/ PVC | | | |
| 12 | HWX200036005 | Détecteur de débit | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Panneau supérieur | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Raidisseur court | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Panneau de séparation | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Carte électronique | | | |
| 17 | HWX20003619 | Relais de puissance compresseur | | | |
| 18 | HWX200037006 | Transformateur 230V~/12V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Condensateur ventilateur 450V 3 μ F | | | |
| 20 | HWX20003510 | Condensateur compresseur 450V 60 μ F | | | |

6. ANNEXES (suite)

HPR19M

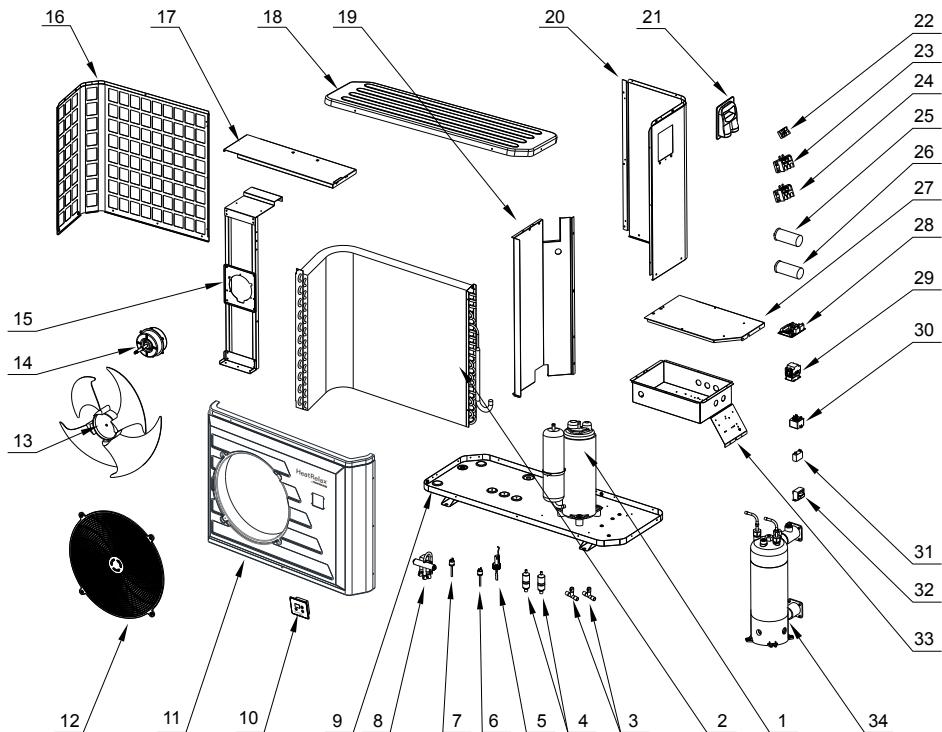

6. ANNEXES (suite)

HPR19M

| Rep | Réf. | Désignation | Rep | Réf. | Désignation |
|-----|-----------------|--|-----|----------------|--|
| 1 | HWX20000110208 | Compresseur | 23 | HWX20003920 | Bornier d'alimentation |
| 2 | HWX32009120021 | Evaporateur | 24 | HWX20003933 | Bornier contact sec |
| 3 | HWX20001460 | Connecteur T | 25 | HWX20003502 | Condensateur permanent compresseur 450V 55µF |
| 4 | HWX20041445 | Filtre (ø 9.7 - ø 4.2) | 26 | HWX20003524 | Condensateur démarrage compresseur 300V 98µF |
| 5 | HWX200036005 | Détecteur de débit | 27 | HWX320921118 | Panneau de protection électrique |
| 6 | HWX20000360157 | Pressostat basse pression (0.15Mpa) | 28 | HWX95005310457 | Carte électronique |
| 7 | HWX20013605 | Pressostat haute pression | 29 | HWX20000360006 | Contacteur de puissance compresseur |
| 8 | HWX20041437 | Vanne 4 voies | 30 | HWX20003676 | Relais de démarrage |
| 9 | HWX32009210365 | Châssis | 31 | HWX20003509 | Condensateur ventilateur 450V 5µF |
| 10 | HWX950053104957 | Contrôleur 3 boutons | 32 | HWX200037006 | Transformateur 230V~/12V~ |
| 11 | HWX32009220099 | Panneau Avant | 33 | HWX32009210117 | Coffret électrique |
| 12 | HWX20000220169 | Grille | 34 | HWX32009120042 | Condenseur Titane/PVC |
| 13 | HWX20000270004 | Pale ventilateur | | | |
| 14 | HWX20000330134 | Moteur ventilateur | | | |
| 15 | HWX32009210204 | Support moteur | | | |
| 16 | HWX32009210304 | Panneau gauche | | | |
| 17 | HWX32009210025 | Raidisseur large | | | |
| 18 | HWX32009210331 | Panneau supérieur | | | |
| 19 | HWX32009210220 | Panneau de séparation | | | |
| 20 | HWX32009210333 | Panneau droit | | | |
| 21 | HWX320922029 | Poignée | | | |
| 22 | HWX20003909 | Bornier 8 pôles | | | |

6. ANNEXES (suite)

6.4 Guide de dépannage



Certaines opérations doivent être réalisées par un technicien habilité.

| Dysfonctionnement | Codes d'erreur | Description | Solution |
|--|----------------|---|---|
| Défaut sonde entrée d'eau | P01 | Le capteur est ouvert ou présente un court-circuit. | Vérifier ou remplacer le capteur. |
| Défaut sonde sortie d'eau | P02 | Le capteur est ouvert ou présente un court-circuit. | Vérifier ou remplacer le capteur. |
| Défaut sonde température extérieure | P04 | Le capteur est ouvert ou présente un court-circuit. | Vérifier ou remplacer le capteur. |
| Défaut sonde de dégivrage | P05 | Le capteur est ouvert ou présente un court-circuit. | Vérifier ou remplacer le capteur. |
| Protection haute pression | E01 | Pression du circuit frigorifique trop élevée, ou débit d'eau trop faible, ou évaporateur obstrué, ou débit d'air trop faible. | Vérifier le pressostat haute pression et la pression du circuit frigorifique. Vérifier le débit d'eau ou d'air. Vérifier le bon fonctionnement du contrôleur de débit. Vérifier l'ouverture des vannes entrée/sortie d'eau. Vérifier le réglage du by-pass. |
| Protection basse pression | E02 | Pression du circuit frigorifique trop faible, ou débit d'air trop faible ou évaporateur obstrué. | Vérifiez le pressostat basse pression et la pression du circuit frigorifique pour évaluer s'il existe une fuite. Nettoyer la surface de l'évaporateur. Vérifier la vitesse de rotation du ventilateur. Vérifier la libre circulation de l'air à travers l'évaporateur. |
| Défaut détecteur de débit | E03 | Débit d'eau insuffisant ou détecteur en court circuit ou défectueux | Vérifiez le débit d'eau, vérifiez la pompe de filtration et le détecteur de débit pour voir s'ils présentent d'éventuels dysfonctionnements. |
| Différence de température trop grande entre l'eau en sortie et l'eau en entrée | E06 | Débit d'eau en volume insuffisant, différence de pression d'eau trop faible / trop élevée. | Vérifier le débit d'eau, ou l'obstruction du système. |
| Protection mode froid | E07 | Quantité d'eau sortante trop faible. | Vérifier le débit d'eau ou les capteurs de température. |
| Problème de communication | E08 | Dysfonctionnement du contrôleur LED ou de la connexion PCB. | Vérifier la connexion des câbles. |
| Protection antigel de niveau 1 | E19 | Température ambiante, et de l'eau entrante trop faible. | Arrêter la pompe à chaleur et vidanger le condenseur. Risque de gel. |
| Protection antigel de niveau 2 | E29 | Température ambiante, et de l'eau entrante encore plus faible. | Arrêter la pompe à chaleur et vidanger le condenseur. Risque de gel. |

6. ANNEXES (suite)

6.5 Garantie

CONDITIONS DE GARANTIE

Tous les produits HAYWARD sont garantis contre tous vices de fabrication ou de matière pendant une période de deux années à compter de la date d'achat. Toute demande de garantie devra être accompagnée d'une preuve d'achat justifiant sa date. Nous vous incitons donc à conserver votre facture.

La garantie HAYWARD est limitée à la réparation ou au remplacement, au choix d'HAYWARD, des produits défectueux pour autant qu'ils aient subi un emploi normal, en accord avec les prescriptions mentionnées dans leur manuel d'utilisation, que le produit n'ait été modifié d'aucune sorte et utilisé uniquement avec des composants et des pièces HAYWARD. Les dommages dûs au gel et aux attaques d'agents chimiques ne sont pas garantis.

Tous les autres frais (transport, main d'œuvre...) sont exclus de la garantie.

HAYWARD ne pourra être tenu pour responsable d'aucun dommage direct ou indirect provenant de l'installation, du raccordement ou du fonctionnement incorrect d'un produit.

Pour faire jouer une garantie et demander la réparation ou le remplacement d'un article, adressez vous à votre revendeur. Aucun retour de matériel à notre usine ne sera accepté sans notre accord écrit préalable.

Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

6.6 Fin de vie de l'appareil



Le symbole de la poubelle barrée relativé au traitement et à la revalorisation des déchets électriques et électroniques signifie qu'en aucun cas les produits ne doivent être jetés avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une décharge.

En fin de vie, l'appareil doit faire l'objet d'une collecte sélective en vue de son recyclage ou de sa revalorisation. Un circuit spécifique de récupération pour ce type de produits est mis en place dans les pays de l'Union Européenne et en Norvège.

Contacter l'installateur ou le représentant local pour procéder à la collecte, au démantèlement et recyclage de cet appareil.

Le retraitement du liquide réfrigérant, de l'huile et des autres pièces doit être réalisé par un professionnel qualifié agréé conformément aux législations locales et nationales en vigueur.


Si le produit renferme des piles qui portent ce symbole, cela signifie que les piles peuvent contenir des substances nocives ou polluantes. Dans ce cas, déposez les piles dans un point de collecte de piles usagées.

Page laissée blanche intentionnellement

HeatRelaxTM

by HAYWARD®

SWIMMING POOL HEAT PUMP UNIT

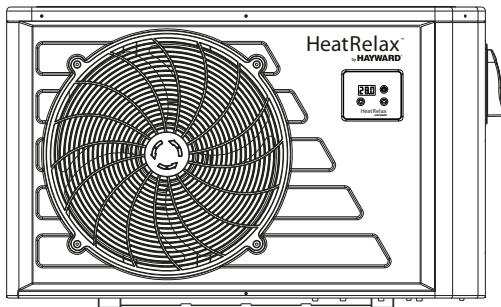

HPR06M

HPR09M

HPR12M

HPR19M

Installation & Instruction Manual

CONTENTS

| | |
|---|-----------|
| 1. GENERAL INSTRUCTIONS - SAFETY | 1 |
| <hr/> | |
| 2. TECHNICAL SPECIFICATIONS | 4 |
| 2.1 Technical data for the swimming pool heat pump unit | 4 |
| 2.2 Operating range | 5 |
| 2.3 Dimensions | 6 |
| <hr/> | |
| 3. INSTALLATION AND CONNECTION | 7 |
| 3.1 Functional Diagram | 7 |
| 3.2 Heat pump | 7 |
| 3.3 Hydraulic connection | 9 |
| 3.4 Electrical Connection | 10 |
| 3.5 Initial start-up | 11 |
| <hr/> | |
| 4. USER INTERFACE | 13 |
| 4.1 Overview | 13 |
| 4.2 Settings and viewing the set point | 14 |
| 4.3 Locking and unlocking the touch screen | 14 |
| 4.4 Operating mode selection | 15 |
| 4.5 Water flow setting | 16 |
| <hr/> | |
| 5. MAINTENANCE AND WINTERISATION | 17 |
| 5.1 Maintenance | 17 |
| 5.2 Winterising | 17 |
| <hr/> | |
| 6. APPENDICES | 18 |
| 6.1 Wiring diagrams | 18 |
| 6.2 Heating priority connections Single-Phase Pump | 21 |
| 6.3 Exploded view and spare parts | 22 |
| 6.4 Troubleshooting guide | 30 |
| 6.5 Warranty | 31 |
| 6.6 End of life of the device | 31 |

Read carefully and keep for later consultation.

This document must be given to the owner of the swimming pool, who must keep it in a safe place.

1. GENERAL INSTRUCTIONS - SAFETY

Thank you for purchasing this swimming pool heat pump unit HeatRelax™ by Hayward®. This product has been designed in compliance with strict manufacturing standards to meet the required quality levels. This manual includes all the information you need for installing, troubleshooting and maintenance. Read this manual carefully before opening the unit or performing any maintenance operations. The manufacturer of this product will in no way be held liable for any injuries to a user or damage to the unit resulting from incorrect installation, troubleshooting and repairs or poor maintenance. It is essential to follow the instructions given in this manual at all times.

After having read this manual, keep it for future usage.

Authorised personnel

- The installation, electrical connections, maintenance and repairs of the device must be carried out by an accredited professional in accordance with the regulatory texts and the rules of the art in effect in the country where the device is installed (see § 3.4).

For any intervention on the cooling circuit, the professional must hold a certificate of competence in handling refrigerants.

For France:

- Low-voltage electrical installation according to NF-C 15-100.
- Legislation on the handling of refrigerants: Decree 2007/737 and its implementation orders.

Installation and maintenance conditions

- Do not attempt to install this device by yourself.
- This product was designed exclusively for domestic use and installation outdoors. The air that escapes from the product must be able to flow freely and must not be used for other purposes such as heating or cooling a room or building.
- This swimming pool heat pump unit heats swimming pool water and maintains a constant temperature; it should not be used for any other purpose.
- Check the power cable. If the power cable is damaged, it has to be replaced by the manufacturer, its after-sales service or by a qualified and authorised person.
- Grounding connection of the device and its continuity are mandatory. The ground wire has to be longer than the other wires in order to prevent the risks of electric shock in the event the cable is pulled out. The electrical installation must be equipped with a differential protection of 30 mA (see § 3.4).
- Failure to comply with these recommendations will invalidate the warranty.

1. GENERAL INSTRUCTIONS - SAFETY (continued)

Instructions for servicing - maintenance

Maintenance operations must be carried out once per year in order to guarantee the longevity and the good working condition of the heat pump.

- Maintenance and the different operations must be carried out at the recommended times and frequencies as specified in this manual.
- Only use genuine spare parts.
- Check the power cable. If the power cable is damaged, it has to be replaced by the manufacturer, its after-sales service or by a qualified and authorised person.
- Verify the grounding connection of the device and its continuity.
- Clean the coil with the help of a soft brush or jet of air or water (**Warning, never use a high pressure cleaner**).
- Verify that the drains flow well.
- Verify the tightening of the hydraulic and electrical connections
- Verify the hydraulic sealing of the condenser.
- Have the leak-tightness of the cooling circuit to the leak detector checked by an **accredited professional**.



Before any maintenance operation, the heating pump must be disconnected from any electrical current source. The maintenance operations must only be carried out by personnel that is qualified and authorised to handle liquid refrigerants.

Instructions for winterising

- Put the heat pump in “OFF” mode.
- Cut the power supply to the heat pump.
- Empty the condenser with the help of the drain to avoid any risk of deterioration. (high risk of freezing).
- Close the by-pass valve and unscrew the entry/exit connection unions.
- Eliminate the maximum amount of residual stagnant water from the condenser with the help of an air gun.
- Close the water entry and exit areas of the heating pump to avoid introducing foreign bodies.
- Cover the heating pump with a dedicated winterising case.



Any damage caused by poor winterising maintenance will lead to cancellation of the warranty.

1. GENERAL INSTRUCTIONS - SAFETY (continued)

Conditions for use

This device can be used by children aged 8 years and over as well as by persons who have reduced, physical, sensory or mental capacities, or who lack experience or knowledge, if they are correctly monitored or if instructions pertaining to the use of the device in complete safety have been given to them and the risks incurred are understood.

Children must not play with the device.

Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children without surveillance.

This product contains refrigerant gas R410A

This product contains greenhouse effect fluorinated gases covered by the Kyoto protocol. Do not release these gases into the atmosphere.

GWP Value⁽¹⁾: 2088, Value based on the 4th GIEC report.

The quantity of refrigerant, based on the F-Gas regulation no. 517/2014, is stated on the unit's rating plate.

Any intervention on the cooling circuit must be carried out by an accredited professional as mentioned hereinabove.

Periodic inspections for refrigerant leakage can be required as a function of European or local legislation. Please contact your local distributor for additional information.

- Warning, refrigerants can be odourless.
- Do not pierce or heat the pipes, risk of explosion and serious burns.
- Do not use a method for accelerating the defrosting or cleaning process other than those recommended by the manufacturer.
- The device must be stored in a room that does not contain any source of ignition operating on a permanent basis (for example, open flames, gas device or electric radiator that is operating).

(1) Global warming potential

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

2.1 Technical data for the swimming pool heat pump unit

| Model | HeatRelax | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Heat capacity (*) | kW | 4,10 | 6,30 | 8,30 | 12,95 |
| Electrical power rating (*) | kW | 1,0 | 1,47 | 1,91 | 3,06 |
| COP (*) | — | 4,13 | 4,31 | 4,33 | 4,31 |
| Operating current (*) | A | 4,6 | 6,61 | 8,65 | 13,06 |
| Electrical connection | V Ph/Hz | 230 V~ 1 / 50Hz |
| Fuse rating aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| D-curve circuit breaker | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Heat capacity (**) | kW | 5,7 | 9,2 | 12,1 | 18,9 |
| COP (**) | — | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
| Number of compressors | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type of compressor | — | Rotating | Rotating | Rotating | Rotating |
| Number of fans | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fan power | W | 90 | 120 | 120 | 150 |
| Fan rotation speed | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Fan direction | — | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Acoustic power (***) | Lw dB(A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
| Sound pressure level (at 10 m) | dB(A) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,5 |
| Hydraulic connection | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Water flow rate (*) | m ³ /h | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
| Water pressure drop (max) | kPa | 0,3 | 2,0 | 1,8 | 4,0 |
| Unit net dimensions (L/W/H) | mm | 746/570/305 | 956/602/375 | 956/602/375 | 1116/871/470 |
| Unit net weight | kg | 37 | 51 | 54 | 83 |

(*) Value at +/- 5% in the following conditions: Outside temperature = 15°C / HR = 71%. Water inlet temperature 26°C.
Water outlet temperature 28°C.

(**) Value at +/- 5% under the following conditions: Outside temperature 27°C / RH = 78%. Water inlet temperature 26°C.

(***) Measurements according to EN 12102: 2013 and EN ISO 3744: 2010.

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS (continued)

2.2 Operating range

Use the heat pump within the following temperatures and humidity ranges to ensure safe and efficient operation.

| | Heating mode  | Cooling mode  |
|-------------------------|---|--|
| Outside temperature | -2°C – +35°C | +7°C – +43°C |
| Water temperature | +12°C – +40°C | +8°C – +40°C |
| Relative humidity | < 80% | < 80% |
| Set point setting range | +8°C – +32°C | +8°C – +32°C |




If the temperature or humidity do not fall within these conditions, safety devices may be triggered and the heat pump may no longer work.

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS (continued)

2.3 Dimensions

Models: HPR06M / HPR09M / HPR12M / HPR19M

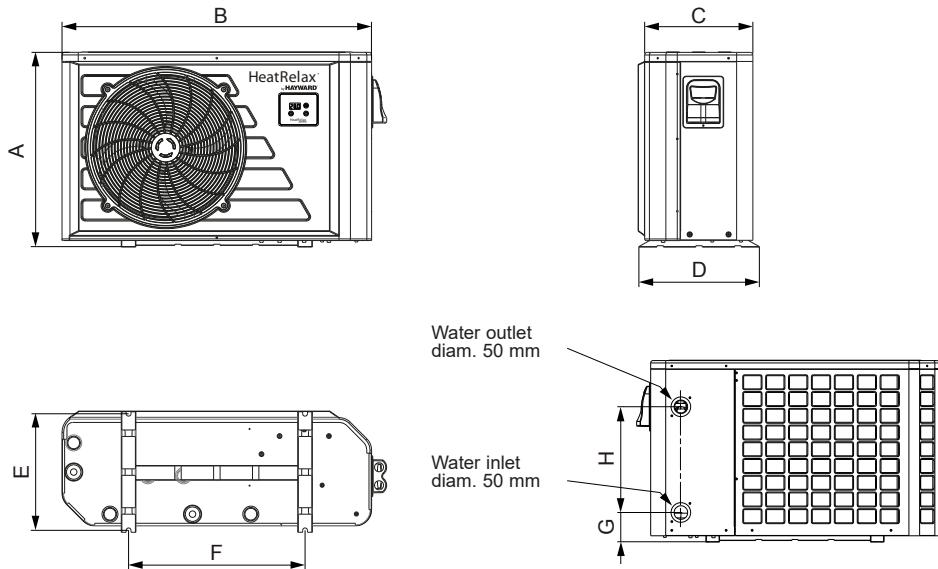


Unit : mm

| Model Mark | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| A | 570 | 602 | 602 | 871 |
| B | 746 | 956 | 956 | 1116 |
| C | 264 | 334 | 334 | 425 |
| D | 305 | 375 | 375 | 470 |
| E | 295 | 360 | 360 | 447 |
| F | 395 | 545 | 545 | 790 |
| G | 93 | 98 | 98 | 103 |
| H | 270 | 350 | 350 | 400 |

3. INSTALLATION AND CONNECTION

3.1 Functional Diagram

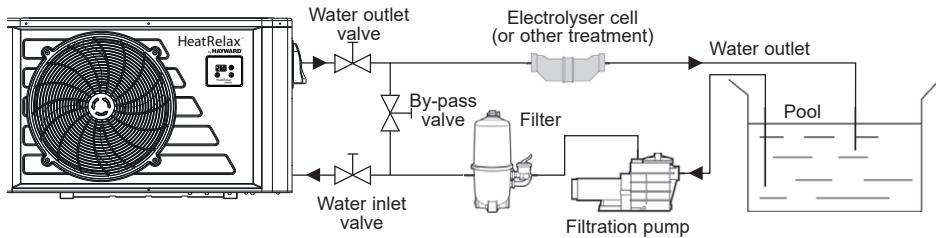

Note: The swimming pool heat pump unit is sold without any treatment or filtration equipment. The components shown on the diagram are parts to be supplied by the installation engineer.

3.2 Heat pump




Place the heat pump outdoors and away from any enclosed technical space.

Choose a location that is preferably sunlit and sheltered from dominant winds.

The device must be perfectly accessible for later installation and maintenance work.

Placed under a shelter, the minimum required distances mentioned below must be respected in order to avoid any risk of air recirculation and a deficiency in the unit's overall performance.

Unit: mm

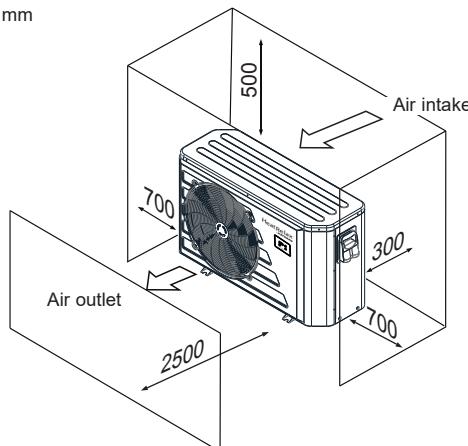

3. INSTALLATION AND CONNECTION (continued)



Do not position the device directly on the floor because this could cause problems.

Favour positioning on the ground on anti-vibration studs.

A wall bracket must not be used in conditions that can transmit vibrations.

Do not install the heat pump on a support that risks intensifying the unit's vibrations.


Do not install the heat pump anywhere liable to amplify its noise level or anywhere where its noise could disturb neighbours.

Do not use adhesives: the latter are not considered to be a reliable means of fastening.

Preferably, install the heat pump on a flat and dissociated cement block. Set up the unit on the supplied rubber bushing (fastenings and washers supplied).

Fasten the device, in compliance with the tightening indicated to avoid any risk of accident or damage to equipment and persons.

Another possibility: install the heat pump on rubber floor supports using suitable fastenings (not supplied).

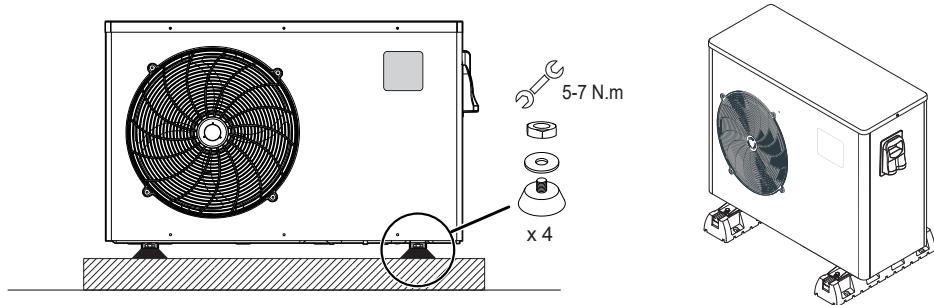

The maximum installation distance between the unit and the swimming pool is 15 metres.

The total length of the piping to and from the unit is 30 metres.

Insulate both the above ground and buried hydraulic piping.

The heat pump must be installed at a minimum distance from the pool in compliance with NF C 15-100 (3.5 m from the water for France) or in compliance with installation standards applicable in other countries.


Do not install the heat pump close to a heat source.

For installation in snowy regions we recommend sheltering the machine to avoid snow accumulating on the evaporator.

3. INSTALLATION AND CONNECTION (continued)

3.3 Hydraulic connection

The heat pump is supplied with two 50 mm diameter union connections. Use PVC tubing for the 50 mm hydraulic line. Connect the heat pump water inlet to the pipe from the filtration unit then connect the heat pump water outlet to the water pipe going to the pool (see diagram below).

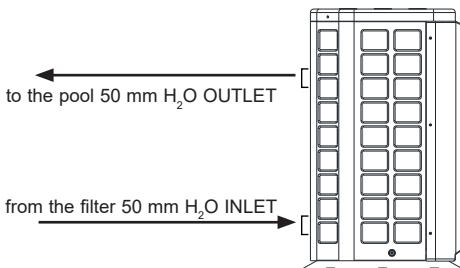

Install a by-pass valve between the heat pump inlet and outlet.



If an automatic distributor or an electrolyser is used, it should be installed imperatively after the heat pump with the goal of protecting the titanium condenser against an elevated concentration of chemicals.



Be sure to install the by-pass valve and the supplied union connections at the water inlet and outlet level in order to simplify purging during the winter period and to facilitate access when disassembling for maintenance.

3. INSTALLATION AND CONNECTION (continued)

3.4 Electrical Connection



The electrical installation and wiring of this equipment must comply with local installation standards.

| | | | |
|-----|---|-----|-------------------------------------|
| F | NF C15-100 | GB | BS7671:1992 |
| D | DIN VDE 0100-702 | EW | EVHS-HD 384-7-702 |
| A | ÖVE 8001-4-702 | H | MSZ 2364-702/1994/MSZ 10-553 1/1990 |
| E | UNE 20460-7-702 1993, RECBT ITC-BT-31 2002 | M | MSA HD 384-7-702.S2 |
| IRL | Wiring Rules + IS HD 384-7-702 | PL | PN-IEC 60364-7-702:1999 |
| I | CEI 64-8/7 | CZ | CSN 33 2000 7-702 |
| LUX | 384-7.702 S2 | SK | STN 33 2000-7-702 |
| NL | NEN 1010-7-702 | SLO | SIST HD 384-7-702.S2 |
| P | RSIUEE | TR | TS IEC 60364-7-702 |



Check that the available electrical power supply and the network frequency correspond to the required operating current, taking into account the appliance's specific location and the current needed to power any other appliance connected to the same circuit.

HPR06M 230 V~ +/- 10 % 50 Hz 1 Phase


HPR09M 230 V~ +/- 10 % 50 Hz 1 Phase

HPR12M 230 V~ +/- 10 % 50 Hz 1 Phase

HPR19M 230 V~ +/- 10 % 50 Hz 1 Phase

See the corresponding wiring diagram in the appendix.

The connection box is located on the right side of the unit. Three of the connections are for the power supply and two are for the filtration pump control (Servo control, OUT2).

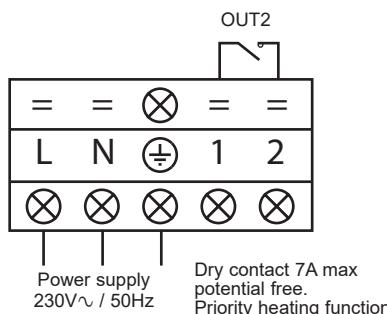

3. INSTALLATION AND CONNECTION (continued)



Never use an electrical plug for the power supply.

The electrical power supply must have, in a suitable manner, an omnipolar protection device of the D-curve circuit breaker type as well as a 30mA protection differential circuit breaker (see following table).

| Models | | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Power supply | V/Ph/Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz |
| Fuse rating aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| D-curve circuit breaker | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Cable section | mm ² | 3G 1.5 | 3G 2.5 | 3G 2.5 | 3G 4 |



Use an RO 2V/R 2V or equivalent power cord.



The cables sections are given for a maximum length of 25 m. They must however be checked and adjusted according to the installation conditions.



Always shut down the main power supply before opening the electrical control box.

3.5 Initial start-up

Start-up procedure – once installed, perform the following steps:

- 1) Turn the fan by hand to check that it turns freely, and that the blades are properly attached to the motor shaft.
- 2) Check that the unit is correctly connected to the main power supply (see wiring diagram in the appendix).
- 3) Turn on the filtration pump.
- 4) Check that all the water valves are open, and that the water flows towards the unit before switching on the heating mode.
- 5) Check that the condensate drainage hose is attached correctly and does not cause an obstruction.
- 6) Turn on the unit's power supply, then press the On/Off button  on the control panel.

3. INSTALLATION AND CONNECTION (continued)

- 7) Check that no ALARM code is displayed when the unit is ON (see troubleshooting guide).
- 8) Set the water flow rate using the by-pass valve (see Sections 3.6 and 2.1), as provided for on each model, to obtain a Entry/Exit temperature difference of 2°C.
- 9) After running for a few minutes, check that the air exiting the unit is cool (between 5 and 10°C).
- 10) With the unit operating, turn off the filter pump. The unit should turn off automatically and display error code E03.
- 11) Run the unit and pool pump 24 hours a day until the desired water temperature has been reached. When the set water inlet temperature is reached, the unit will shut down. It will restart automatically (provided the pool pump is running) if the pool temperature falls by 0.5°C below the set temperature.

Flow rate controller - The unit is fitted with a flow rate controller that turns on the heat pump when the pool filtration pump is running and turns it off if the filtration pump is off. If the water is low, alarm code E03 is displayed on the regulator (See Section 6.4).

Time delay - the unit incorporates a time delay of 3 minutes to protect the control circuit components, eliminate any restart instability and any switch mechanism interference. Thanks to this time delay, the unit restarts automatically approximately 3 minutes after any loss of power to the control circuit. Even a brief loss of power activates the restart time delay.

4. USER INTERFACE

4.1 Overview

The heat pump is fitted with an electronic control panel, electronically connected and pre-set at the factory to heating mode.



Legend


- On/Off and Return button
- Scroll down
- Scroll up

OFF mode

When the heat pump is on standby (OFF mode), the indication OFF is displayed on the control screen.

ON mode

When the heat pump is running or adjusting (ON mode), the water inlet temperature is displayed on the screen.

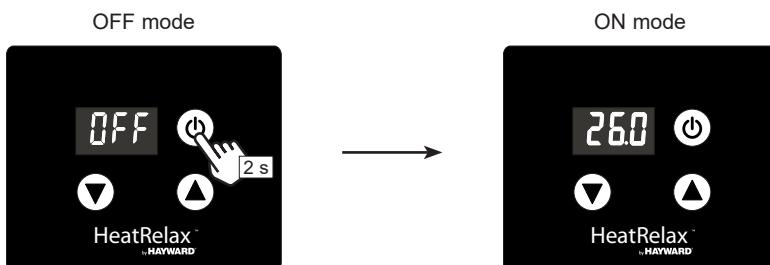

4. USER INTERFACE (continued)

4.2 Settings and viewing the set point (Desired water temperature)

In OFF mode and in ON mode

Press once the button  or  to view the set point.

Press twice the button  or  to set the desired set point.

Settings are made to an accuracy of 0.5 °C.

Note: The settings are automatically saved after 5 s if no button is pressed.



It is recommended never to exceed 30°C to avoid deterioration of the liners.

4.3 Locking and unlocking the touch screen


Press the On/Off  button for 5 seconds until it beeps. The buttons become inactive.

To unlock, press  for 5 seconds until it beeps.

The buttons become active again.

4. USER INTERFACE (continued)

4.4 Operating mode selection

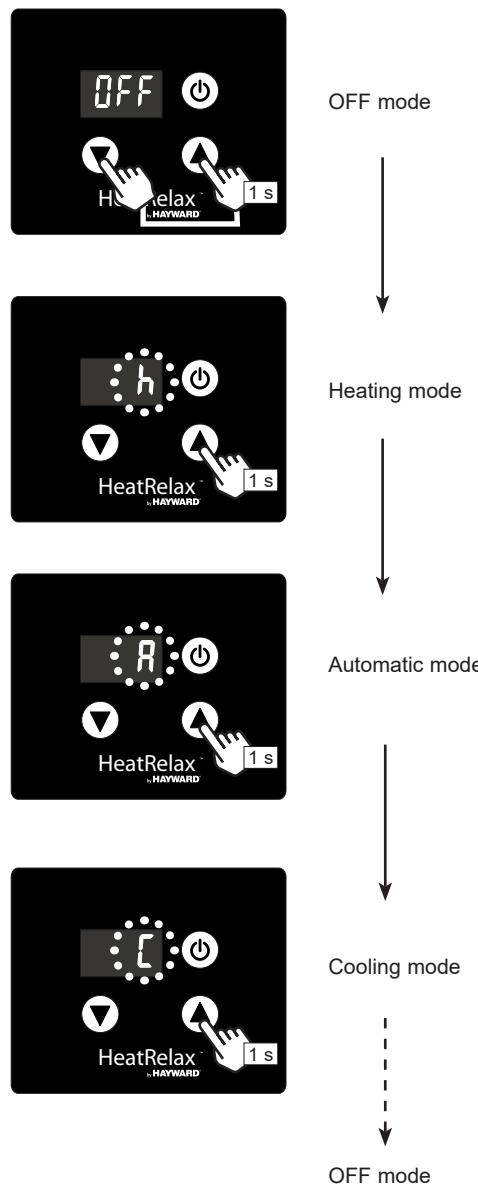

4. USER INTERFACE (continued)

4.5 Water flow setting

While the heat pump is running and the water inlet and outlet valves are open, adjust the by-pass valve to obtain a difference of 2°C between the water inflow and outflow temperature (see Functional Diagram Section 3.1).

You can check the setting by viewing the inflow and outflow temperatures directly on the control panel by following the procedure below.



Then adjust the by-pass to obtain a difference of 2°C between the inflow and the outflow.

Press (on/off symbol) once to exit the menu.

Note: Opening the by-pass valve creates a weaker flow which results in an increased ΔT .

Closing the by-pass valve creates a stronger flow which results in a decreased ΔT .

5. MAINTENANCE AND WINTERISATION

5.1 Maintenance

These maintenance operations must be carried out once per year in order to guarantee the longevity and the good working condition of the heat pump.

- The maintenance and repairs of the device must be carried out by an accredited professional in accordance with the regulatory texts and the rules of the art in effect in the country where the device is installed (see § 3.4).

For any intervention on the cooling circuit, the professional must hold a certificate of competence in handling refrigerants.

- Check the power cable. If the power cable is damaged, it has to be replaced by the manufacturer, its after-sales service or by a qualified and authorised person.
- Verify the grounding connection of the device and its continuity.
- Clean the coil with the help of a soft brush or jet of air or water (**Warning, never use a high pressure cleaner**).
- Verify that the drains flow well.
- Verify the tightening of the hydraulic and electrical connections
- Verify the hydraulic sealing of the condenser.
- Have the leak-tightness of the cooling circuit to the leak detector checked by an **accredited professional**.



Before any maintenance operation, the heating pump must be disconnected from any electrical current source. The maintenance operations must only be carried out by personnel that is qualified and authorised to handle liquid refrigerants.

5.2 Winterising

- Put the heat pump in “OFF” mode.
- Cut the power supply to the heat pump.
- Empty the condenser with the help of the drain to avoid any risk of deterioration (high risk of freezing).
- Close the by-pass valve and unscrew the entry/exit connection unions.
- Eliminate the maximum amount of residual stagnant water from the condenser with the help of an air gun.
- Close the water entry and exit areas of the heating pump to avoid introducing foreign bodies.
- Cover the heating pump with a dedicated winterising case.




Any damage caused by poor winterising maintenance will lead to cancellation of the warranty.

6. APPENDICES

6.1 Wiring diagrams

HPR06M

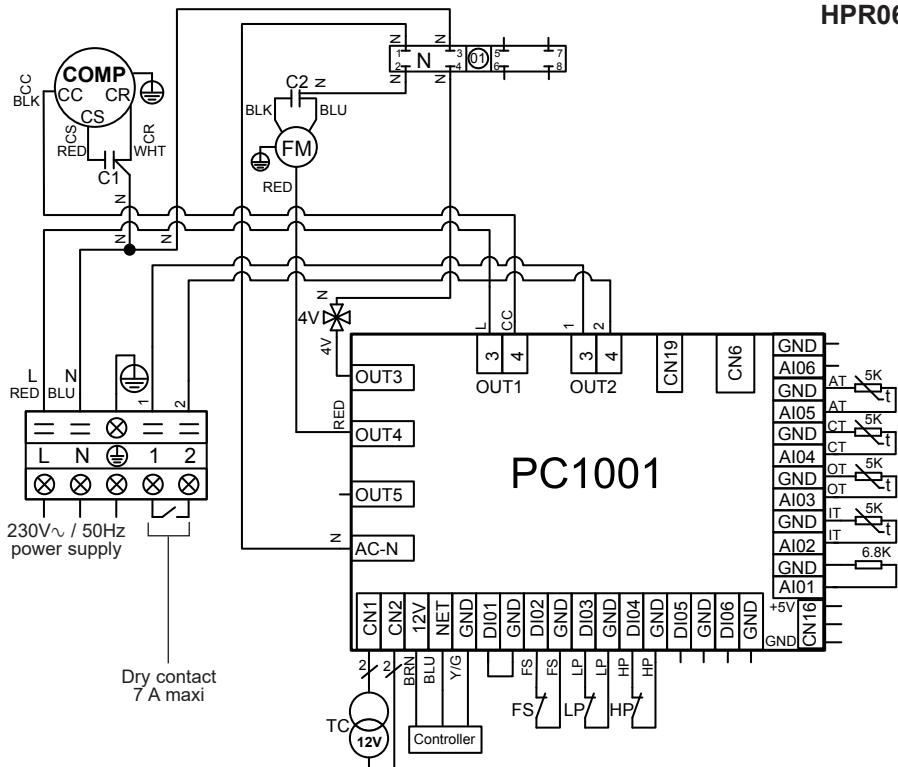

COMMENT:


AT: AIR TEMPERATURE SENSOR
 COMP: COMPRESSOR
 CT: EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR
 FM: FAN MOTOR
 FS: WATER DETECTOR
 HP: HIGH-PRESSURE SWITCH

IT: WATER INLET TEMPERATURE SENSOR

LP: LOW-PRESSURE SWITCH
 OT: WATER OUTLET TEMPERATURE SENSOR
 TC : 230V~ / 12V~ TRANSFORMER
 C1: COMPRESSOR CAPACITOR
 C2: FAN CAPACITOR


6. APPENDICES (continued)

HPR09M / HPR12M

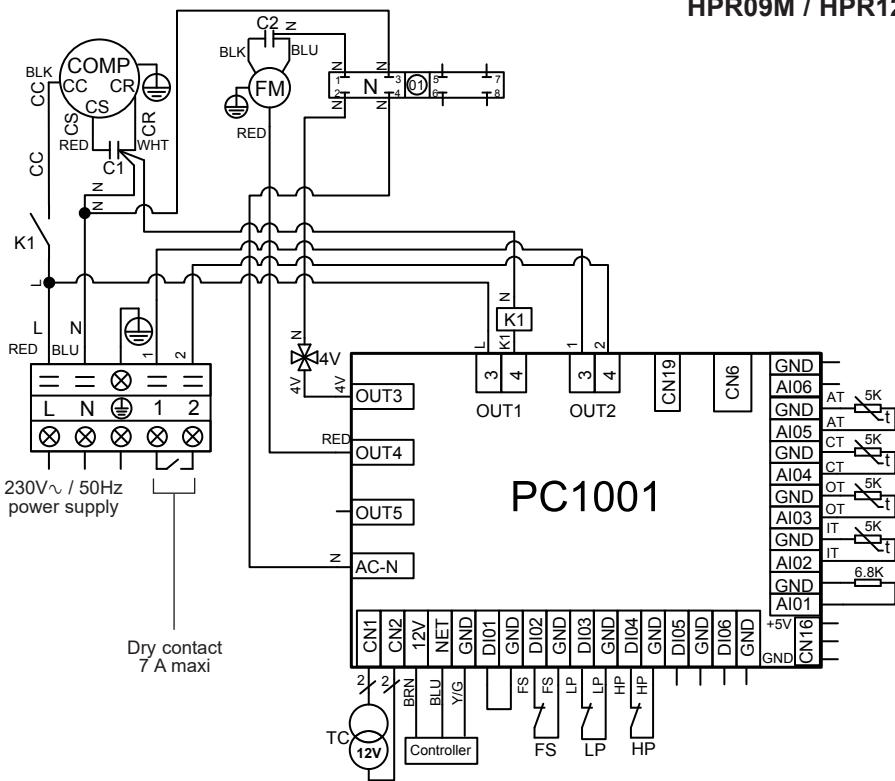

6. APPENDICES (continued)

HPR19M

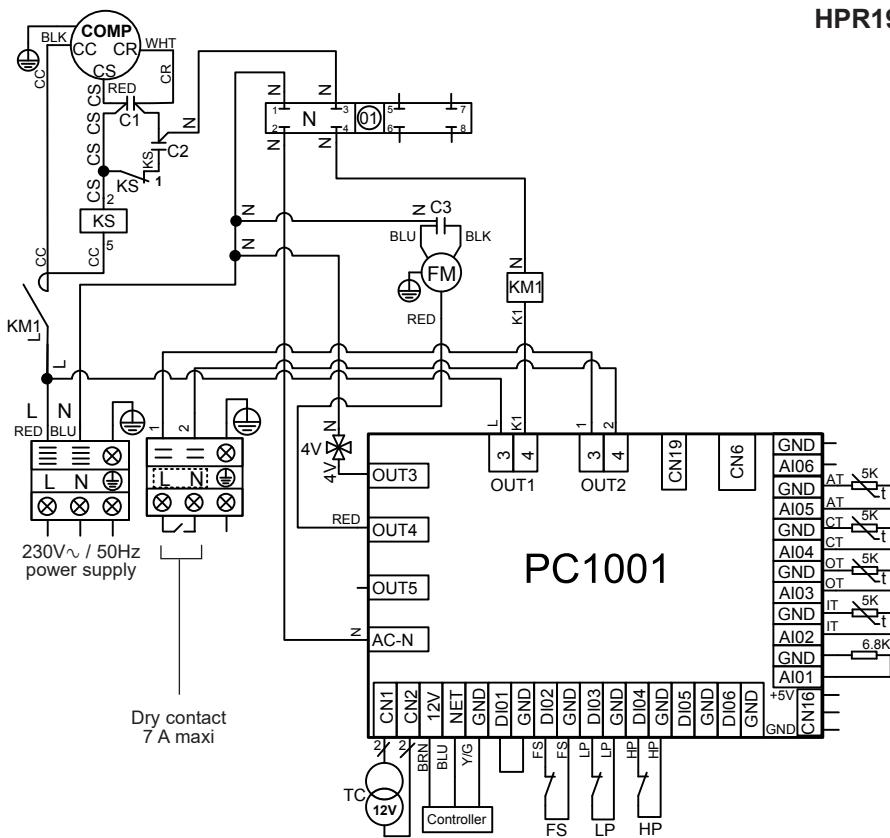


COMMENT:

AT: AIR TEMPERATURE SENSOR
 COMP: COMPRESSOR
 CT: EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR
 FM: FAN MOTOR
 FS: WATER DETECTOR
 HP: HIGH-PRESSURE SWITCH
 IT: WATER INLET TEMPERATURE SENSOR

LP: LOW-PRESSURE SWITCH
 OT: WATER OUTLET TEMPERATURE SENSOR
 TC : 230V~ / 12V~ TRANSFORMER
 KM1: COMPRESSOR POWER CONTACT
 C1: COMPRESSOR CAPACITOR
 C2: FAN CAPACITOR

6. APPENDICES (continued)

6.2 Heating priority connections Single-Phase Pump

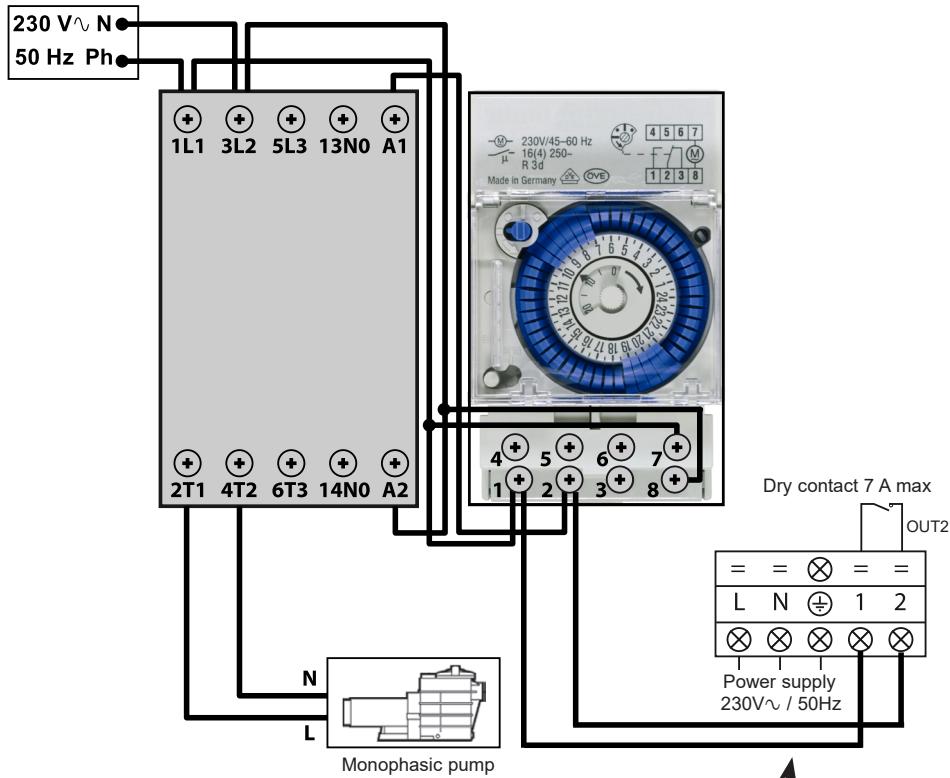

Terminals 1 and 2 deliver a potential-free dry contact, 230 V~ / 50 Hz, no polarity.

Wire terminals 1 and 2 as indicated in the diagram above, to activate the operation of the filtration pump in 2-minute cycles each hour if the temperature of the pool is lower than the set point.


⚠ Never connect the power supply of the filtration pump directly to terminals 1 and 2.



6. APPENDICES (continued)

6.3 Exploded view and spare parts

HPR06M

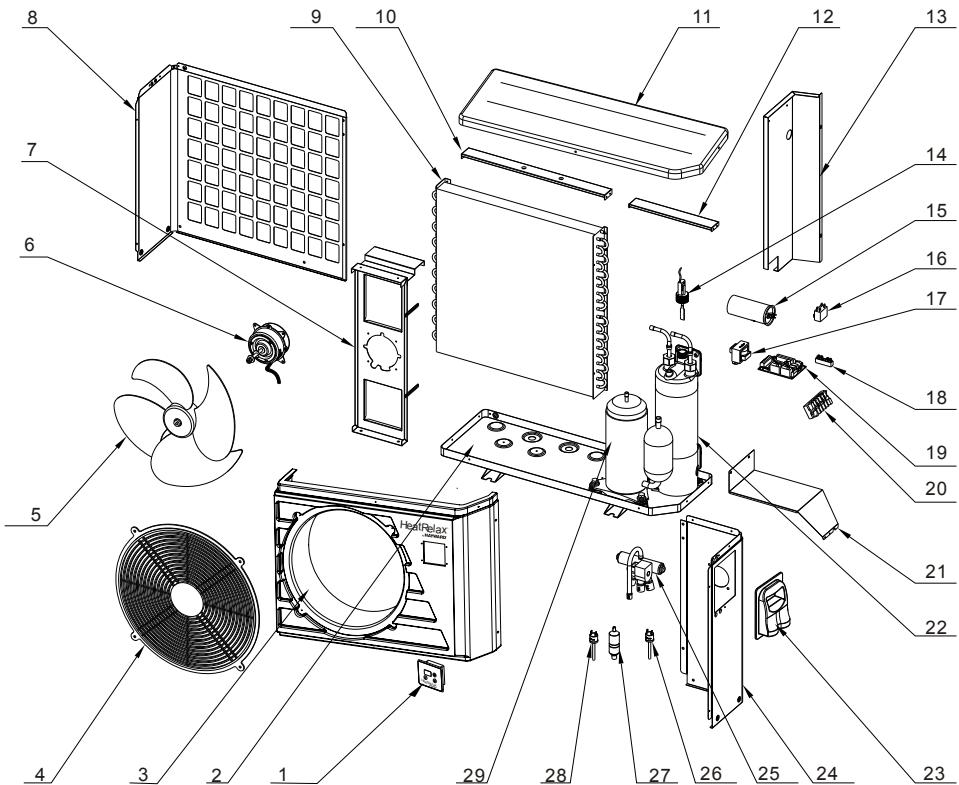


6. APPENDICES (continued)

HPR06M

| N | Ref. | Description | N | Ref. | Description |
|----------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|
| 1 | HWX950053104957 | 3-button controller | 21 | HWX32029210008 | Electrical board |
| 2 | HWX32025210166 | Frame | 22 | HWX32025120039 | Titanium/PVC condenser |
| 3 | HWX32025220040 | Front panel | 23 | HWX320922029 | Handle |
| 4 | HWX20000220245 | Grille | 24 | HWX32025210167 | Right panel |
| 5 | HWX34012701 | Fan blade | 25 | HWX20041448 | 4 ways valve |
| 6 | HWX34013301 | Fan motor | 26 | HWX20000360157 | Low pressure switch (0.15Mpa) |
| 7 | HWX32029210002 | Motor bracket | 27 | HWX20001494 | Filter |
| 8 | HWX32025210169 | Left panel | 28 | HWX20013605 | High pressure switch |
| 9 | HWX32025120026 | Coil | 29 | HWX20000110174 | Compressor |
| 10 | HWX32029210006 | Long stiffening plate | | | |
| 11 | HWX32025210170 | Top cover | | | |
| 12 | HWX32029210007 | Short stiffening plate | | | |
| 13 | HWX32029210005 | Centre wall | | | |
| 14 | HWX200036005 | Flow detector | | | |
| 15 | HWX20003504 | Compressor capacitor 450V 35µF | | | |
| 16 | HWX20003506 | Fan capacitor 450V 2µF | | | |
| 17 | HWX200037006 | 230V~/12V~ transformer | | | |
| 18 | HWX20003909 | 8-position terminal block | | | |
| 19 | HWX95005310457 | PCB Board | | | |
| 20 | HWX40003901 | Power supply terminal block | | | |

6. APPENDICES (continued)

HPR09M

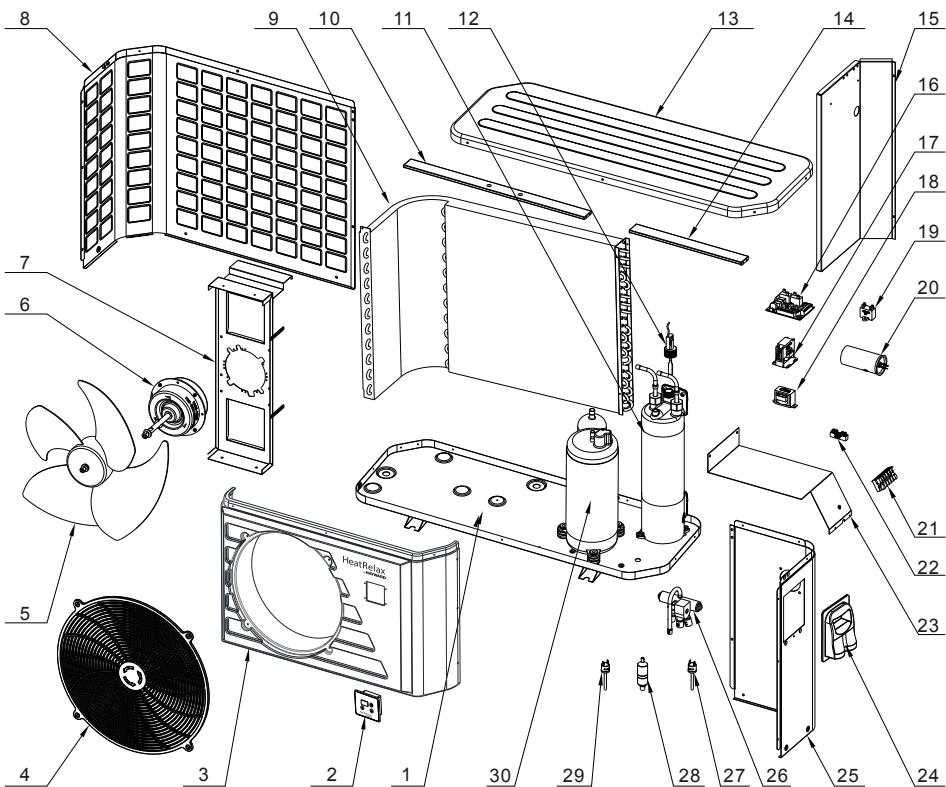


6. APPENDICES (continued)

HPR09M

| N | Ref. | Description | N | Ref. | Description |
|----------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------|--------------------------------|
| 1 | HWX32012210425 | Frame | 21 | HWX40003901 | Power supply terminal block |
| 2 | HWX950053104957 | 3-button controller | 22 | HWX20003909 | 8-position terminal block |
| 3 | HWX32008220045 | Front panel | 23 | HWX32012210228 | Electrical board |
| 4 | HWX20000220188 | Grille | 24 | HWX320922029 | Handle |
| 5 | HWX35002701 | Fan blade | 25 | HWX32012210422 | Right panel |
| 6 | HWX34043301 | Fan motor | 26 | HWX20011418 | 4 ways valve |
| 7 | HWX32012210229 | Motor bracket | 27 | HWX20000360157 | Low pressure switch (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Left panel | 28 | HWX20041446 | Filter (diam. 9.7 - diam. 3.4) |
| 9 | HWX32008120049 | Coil | 29 | HWX20013605 | High pressure switch |
| 10 | HWX32012210225 | Long stiffening plate | 30 | HWX20000110135 | Compressor |
| 11 | HWX32012120061 | Titanium/PVC condenser | | | |
| 12 | HWX200036005 | Flow detector | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Top cover | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Short stiffening plate | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Centre wall | | | |
| 16 | HWX95005310457 | PCB Board | | | |
| 17 | HWX20003619 | Compressor power relay | | | |
| 18 | HWX200037006 | 230V~/12V~ transformer | | | |
| 19 | HWX20003501 | Fan capacitor 450V 3µF | | | |
| 20 | HWX20003510 | Compressor capacitor 450V 60µF | | | |

6. APPENDICES (continued)

HPR12M

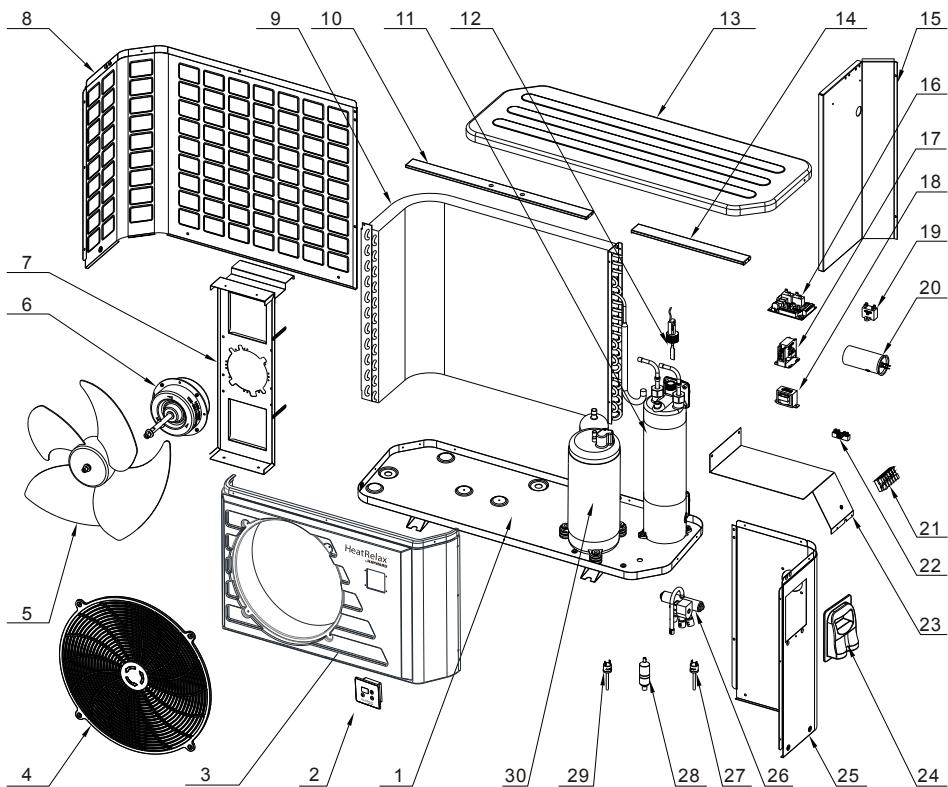


6. APPENDICES (continued)

HPR12M

| N | Ref. | Description | N | Ref. | Description |
|----------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------|--------------------------------|
| 1 | HWX32012210425 | Frame | 21 | HWX40003901 | Power supply terminal block |
| 2 | HWX950053104957 | 3-button controller | 22 | HWX20003909 | 8-position terminal block |
| 3 | HWX32008220045 | Front panel | 23 | HWX32012210228 | Electrical board |
| 4 | HWX20000220188 | Grille | 24 | HWX320922029 | Handle |
| 5 | HWX35002701 | Fan blade | 25 | HWX32012210422 | Right panel |
| 6 | HWX34043301 | Fan motor | 26 | HWX20041437 | 4 ways valve |
| 7 | HWX32012210229 | Motor bracket | 27 | HWX20000360157 | Low pressure switch (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Left panel | 28 | HWX20041446 | Filter (diam. 9.7 - diam. 3.4) |
| 9 | HWX32012120086 | Coil | 29 | HWX20013605 | High pressure switch |
| 10 | HWX32012210225 | Long stiffening plate | 30 | HWX20000110231 | Compressor |
| 11 | HWX32012120056 | Titanium/PVC condenser | | | |
| 12 | HWX200036005 | Flow detector | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Top cover | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Short stiffening plate | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Centre wall | | | |
| 16 | HWX95005310457 | PCB Board | | | |
| 17 | HWX20003619 | Compressor power relay | | | |
| 18 | HWX200037006 | 230V~/12V~ transformer | | | |
| 19 | HWX20003501 | Fan capacitor 450V 3µF | | | |
| 20 | HWX20003510 | Compressor capacitor 450V 60µF | | | |

6. APPENDICES (continued)

HPR19M

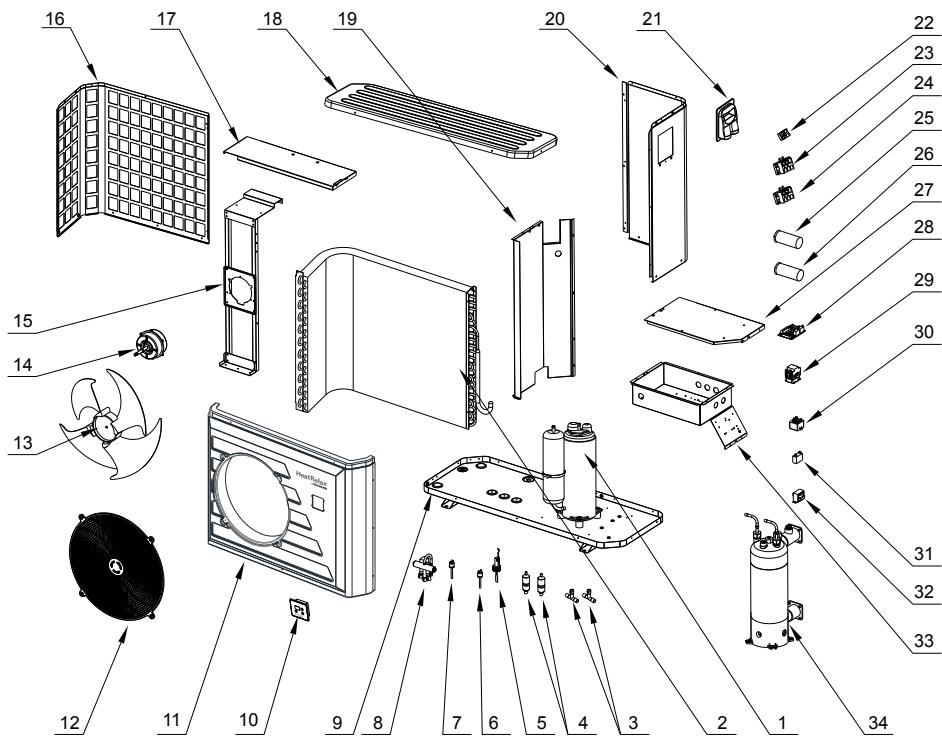

6. APPENDICES (continued)

HPR19M

| N | Ref. | Description | N | Ref. | Description |
|----------|-----------------|-------------------------------|----------|----------------|--|
| 1 | HWX20000110208 | Compressor | 23 | HWX20003920 | Power supply terminal block |
| 2 | HWX32009120021 | Coil | 24 | HWX20003933 | Dry contact terminal block |
| 3 | HWX20001460 | T connector | 25 | HWX20003502 | Compressor permanent capacitor 450V 55µF |
| 4 | HWX20041445 | Filter (diam. 9.7- diam. 4.2) | 26 | HWX20003524 | Compressor start-up capacitor 300V 98µF |
| 5 | HWX200036005 | Flow detector | 27 | HWX320921118 | Electrical box cover |
| 6 | HWX20000360157 | Low pressure switch (0.15Mpa) | 28 | HWX95005310457 | PCB Board |
| 7 | HWX20013605 | High pressure switch | 29 | HWX20000360006 | Compressor power switch |
| 8 | HWX20041437 | 4 ways valve | 30 | HWX20003676 | Start relay |
| 9 | HWX32009210365 | Frame | 31 | HWX20003509 | Fan capacitor 450V 5µF |
| 10 | HWX950053104957 | 3-button controller | 32 | HWX200037006 | 230V~/12V~ transformer |
| 11 | HWX32009220099 | Front panel | 33 | HWX32009210117 | Electrical box |
| 12 | HWX20000220169 | Grille | 34 | HWX32009120042 | Titanium/PVC condenser |
| 13 | HWX20000270004 | Fan blade | | | |
| 14 | HWX20000330134 | Fan motor | | | |
| 15 | HWX32009210204 | Motor bracket | | | |
| 16 | HWX32009210304 | Left panel | | | |
| 17 | HWX32009210025 | Large stiffening plate | | | |
| 18 | HWX32009210331 | Top cover | | | |
| 19 | HWX32009210220 | Centre wall | | | |
| 20 | HWX32009210333 | Right panel | | | |
| 21 | HWX320922029 | Handle | | | |
| 22 | HWX20003909 | 8-position terminal block | | | |

6. APPENDICES (continued)

6.4 Troubleshooting guide



Certain operations must be performed by an approved engineer.

| Fault | Error codes | Description | Solution |
|---|-------------|--|--|
| Water inlet sensor fault | P01 | The sensor is open or has short-circuited. | Check or replace the sensor. |
| Water outlet sensor fault | P02 | The sensor is open or has short-circuited. | Check or replace the sensor. |
| Outside temperature sensor fault | P04 | The sensor is open or has short-circuited. | Check or replace the sensor. |
| De-icing sensor fault | P05 | The sensor is open or has short-circuited. | Check or replace the sensor. |
| High pressure protection | E01 | Refrigerating circuit pressure too high or water flow too low or coil obstructed or air flow too weak. | Check the high pressure switch and the refrigerating circuit pressure. Check the water or air flow. Check the flow controller is working properly. Check that the water inlet/outlet valves are opening. Check the by-pass settings. |
| Low pressure protection | E02 | Refrigerating circuit pressure too low or air flow too weak or coil obstructed. | Check the low pressure switch and the refrigerating circuit pressure to see if there is a leak. Clean the coil surface. Check the fan rotation speed. Check the free circulation of air through the coil. |
| Flow sensor fault | E03 | Insufficient water flow or sensor short-circuited or faulty | Check the water flow, check the filtration pump and flow sensor for any faults. |
| Temperature difference too great between the outlet and inlet water | E06 | Insufficient water flow volume, water pressure difference too low/too high. | Check the water flow or for a system obstruction. |
| Cold mode protection | E07 | Water output quantity too low. | Check the water flow rate or the temperature sensors. |
| Communication problem | E08 | LED controller or PCB connection fault. | Check the wiring. |
| Level 1 antifreeze protection | E19 | Air and inlet water temperature too low. | Turn off the heat pump and drain the capacitor. Freezing risk. |
| Level 2 antifreeze protection | E29 | Air and inlet water temperature even lower. | Turn off the heat pump and drain the capacitor. Freezing risk. |

6. APPENDICES (continued)

6.5 Warranty

WARRANTY CONDITIONS

All HAYWARD products are guaranteed to be free from manufacturing or material faults for a period of two years as from the date of purchase. Any claim made under the terms of the warranty must be accompanied by a dated proof of purchase. We therefore recommend that you keep your invoice.

The HAYWARD warranty is limited to the repair or replacement, at HAYWARD's discretion, of faulty products, provided they have been used under normal conditions, as described in their user guide, and that the product has not been modified in any way and has been used only with HAYWARD components and parts. Frost and chemical damage are not covered.

No other costs (transportation, labour, etc.) are covered by the warranty.

HAYWARD cannot be held liable for any direct or indirect damage caused by the incorrect installation, connection or operation of a product.

Please contact your retailer if you want to make a claim under the terms of the warranty and request the repair or replacement of an item. No equipment returned to our factory will be accepted without our prior written agreement.

Worn parts are not covered by the warranty.

6.6 End of life of the device



The symbol of the crossed-out dustbin concerning the treatment and the reclamation of electrical and electronic waste means that the products must not be disposed of with household waste, bulky items or in a landfill under no circumstances.

At the end of life, the device must undergo selective collection so that it can be recycled or reclaimed. A specific circuit for recovering this type of products is set up in the countries of the European Union and in Norway.

Contact the installer or the local representative to have this device collected, dismantled and recycled.

Retreating the refrigerant, oil and other parts has to be carried out by a qualified accredited professional in accordance with current local and national legislation.


If the product contains batteries that bear this symbol, this means that the batteries can contain harmful or polluting substances. In this case, take the batteries to a used battery collection point.

Page left intentionally blank

HeatRelaxTM

by HAYWARD®

UNIDAD DE BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS

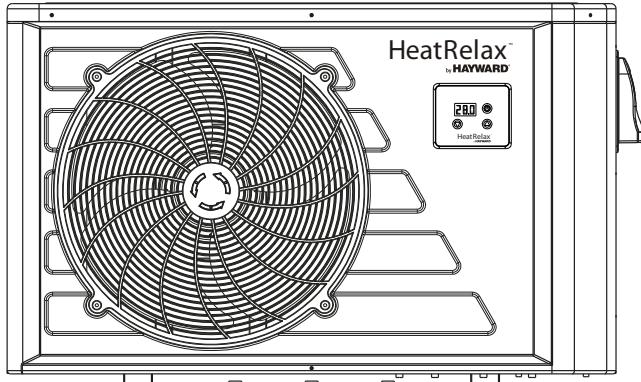

HPR06M

HPR09M

HPR12M

HPR19M

Manual de Instalación e Instrucciones

SUMARIO

| | |
|---|-----------|
| 1. INSTRUCCIONES GENERALES - SEGURIDAD | 1 |
| <hr/> | |
| 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 4 |
| 2.1 Datos técnicos de la bomba de calor | 4 |
| 2.2 Intervalo de funcionamiento | 5 |
| 2.3 Dimensiones | 6 |
| <hr/> | |
| 3. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN | 7 |
| 3.1 Diagrama de principio | 7 |
| 3.2 Bomba de calor | 7 |
| 3.3 Conexión hidráulica | 9 |
| 3.4 Conexión eléctrica | 10 |
| 3.5 Primer arranque | 11 |
| <hr/> | |
| 4. INTERFAZ DEL USUARIO | 13 |
| 4.1 Presentación general | 13 |
| 4.2 Ajuste y visualización del punto de consigna | 14 |
| 4.3 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil | 14 |
| 4.4 Elección del modo de funcionamiento | 15 |
| <hr/> | |
| 5. MANTENIMIENTO E HIBERNACIÓN | 17 |
| 5.1 Mantenimiento | 17 |
| 5.2 Invierno | 17 |
| <hr/> | |
| 6. ANEXOS | 18 |
| 6.1 Diagramas eléctricos | 18 |
| 6.2 Conexiones con prioridad al calentador Bomba monofásica | 21 |
| 6.3 Vistas detalladas y piezas sueltas | 22 |
| 6.4 Guía de mantenimiento y reparación | 30 |
| 6.5 Garantía | 31 |
| 6.6 Final de vida del aparato | 31 |

Leer atentamente y conservar para consultar con posterioridad.
Este documento debe suministrarse al propietario de la piscina y debe ser conservado por éste en un lugar seguro.

1. INSTRUCCIONES GENERALES - SEGURIDAD

Le agradecemos que haya comprado esta bomba de calor para piscina HeatRelax™ by Hayward®. Este producto se ha diseñado conforme a normas de fabricación estrictas para satisfacer los niveles de calidad más exigentes. Este manual incluye toda la información necesaria para la instalación, la resolución de fallos de funcionamiento y el mantenimiento. Lea este manual atentamente antes de abrir la unidad o realizar cualquier operación de mantenimiento en la misma. El fabricante de este producto declina toda responsabilidad en caso de lesiones del usuario o deterioro de la unidad debidos a posibles errores en la instalación, la resolución de fallos o el mantenimiento.

Es esencial seguir en todo momento las instrucciones detalladas en este manual. Una vez leído el manual, guárdelo en un lugar accesible para futuras consultas.

Personal habilitado

- La instalación, las conexiones eléctricas, el mantenimiento y las reparaciones del aparato deben ser efectuadas por un profesional calificado en conformidad con los textos reglamentarios y las reglas del arte vigentes en el país de instalación del aparato (cf § 3.4)
Para cualquier intervención en el circuito frigorífico, el profesional debe ser titular de un certificado de aptitud para la manipulación de fluidos frigorigénos.
Para Francia:
 - Instalación eléctrica de baja tensión según la NF-C 15-100.
 - Legislación sobre el manejo de fluidos frigorigénos Decreto 2007/737 y sus disposiciones de aplicación.

Condiciones de instalación

- No intente instalar por sí mismo este aparato.
- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para su uso doméstico y su instalación en exterior. El aire que se escapa del producto debe poder fluir libremente, no debiendo ser empleado a otros fines, como el calentamiento o el enfriamiento de una estancia o un edificio.
- Esta bomba de calor calienta el agua de la piscina y mantiene una temperatura constante, no utilizarla para otros fines.
- Comprobar el cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o por una persona cualificada y autorizada.

1. INSTRUCCIONES - SEGURIDAD (continuación)

- La puesta a tierra y la unión del aparato son obligatorias. El hilo a tierra debe ser más largo que los otros hilos para prevenir riesgos de electricización en caso de arrancamiento del cable. La instalación eléctrica debe contar obligatoriamente con una protección diferencial de 30 mA (cf § 3.4).
- El no seguir cualquiera de estas recomendaciones supone la anulación de la garantía.

Consignas para la conservación y el mantenimiento

Las operaciones de mantenimiento deben realizarse 1 vez al año con el fin de garantizar la longevidad y el buen funcionamiento de la bomba de calor.

- El mantenimiento y las diferentes operaciones deben ser realizadas con la frecuencia y en los momentos recomendados que se especifican en el presente manual.
- Utilice solamente piezas de repuesto originales.
- Comprobar el cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o por una persona cualificada y autorizada.
- Verificar la conexión a tierra del aparato y su continuidad.
- Limpie el evaporador con un cepillo flexible o de un chorro de aire o agua (**Atención no utilizar jamás un limpiador de alta presión**).
- Verifique el buen flujo de los condensados.
- Compruebe la fijación de las conexiones hidráulicas y eléctricas
- Compruebe la estanqueidad hidráulica del condensador.
- **Un profesional autorizado** deberá comprobar la estanqueidad del circuito frigorífico con un detector de fugas.



Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, la bomba de calor debe estar desconectada de cualquier fuente de corriente eléctrica. Las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas únicamente por personal cualificado y capacitado para manipular fluidos frigorígenos.

Consignas para el invierno

- Poner la bomba de calor en Modo "OFF".
- Cortar la alimentación de la bomba de calor.
- Vaciar el condensador a través del desagüe para evitar cualquier riesgo de degradación. (riesgo importante de congelación).
- Cerrar la válvula "by-pass" y desatornillar las conexiones de unión entrada/salida.

1. INSTRUCCIONES - SEGURIDAD (continuación)

- Expulse toda el agua estancada residual del condensador ayudándose con una pistola de aire.
- Obture la entrada y la salida de agua a la bomba de calor para evitar la intrusión de cuerpos extraños.
- Cubrir la bomba de calor con una funda de protección para el invierno.



Cualquier daño ocasionado por un mal mantenimiento invernal conlleva la anulación de la garantía.

Condiciones de uso

Este aparato puede ser utilizado por la infancia a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o desprovistos de experiencia y conocimiento, si están correctamente vigiladas o si han recibido las instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y conocen los riesgos a los que se exponen. La infancia no debe jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser efectuados por la infancia sin vigilancia.

Este producto contiene gas refrigerante R410A

Este producto contiene gases de efecto invernadero enmarcados dentro del protocolo de Kyoto. No libere estos gases a la atmósfera.

Valor GWP(1) : 2088, Valor basado en el 4.^º informe del GIEC.

La cantidad de refrigerante basada en el reglamento n.^º 517/2014 (F-Gas) se indica en la placa de características de la unidad.

Cualquier intervención en el circuito frigorífico deberá ser efectuado por un profesional calificado, como indicado anteriormente.

Las inspecciones periódicas de fugas de refrigerante pueden ser requeridas por la legislación europea o local. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

- Cuidado, los fluidos frigorígenos pueden ser inodoros.
- No perforar ni calentar la tubería, pues existe un riesgo de explosión y de graves quemaduras.
- No emplear ningún medio de aceleración del proceso de deshielo o de limpieza distinto a los recomendados por el fabricante.
- El aparato debe almacenarse en un local libre de fuentes de inflamación que funcionen en continuo (por ejemplo, fuegos abiertos, aparatos de gas o radiador eléctrico en funcionamiento).

(1) Potencia global de calentamiento

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1 Datos técnicos de la bomba de calor

| Modelo | HeatRelax | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capacidad calorífica (*) | kW | 4,10 | 6,30 | 8,30 | 12,95 |
| Potencia eléctrica (*) | kW | 1,0 | 1,47 | 1,91 | 3,06 |
| COP (*) | — | 4,13 | 4,31 | 4,33 | 4,31 |
| Corriente de funcionamiento (*) | A | 4,6 | 6,61 | 8,65 | 13,06 |
| Alimentación eléctrica | V Ph/Hz | 230 V~ 1 / 50Hz |
| Calibre fusible tipo aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Disyuntor curva D | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Capacité calorifique (**) | kW | 5,7 | 9,2 | 12,1 | 18,9 |
| COP (**) | — | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
| Número de compresores | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de compresor | — | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| Número de ventiladores | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potencia del ventilador | W | 90 | 120 | 120 | 150 |
| Velocidad de rotación del ventilador | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Dirección del ventilador | — | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Potencia acústica (***) | Lw dB(A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
| Nivel de presión sonora (a 10 m) | dB(A) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,5 |
| Conexión hidráulica | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Caudal de agua (*) | m ³ /h | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
| Pérdida de carga en el agua (máx.) | kPa | 0,3 | 2,0 | 1,8 | 4,0 |
| Dimensiones netas de la unidad (L/l/Al) | mm | 746/570/305 | 956/602/375 | 956/602/375 | 1116/871/470 |
| Peso neto de la unidad | kg | 37 | 51 | 54 | 83 |

(*) Valor a +/- 5% en las siguientes condiciones: Temperatura exterior = 15°C / HR = 71%. Temperatura de entrada del agua 26°C. Temperatura de salida del agua 28°C.

(**) Valor con +/- 5% con las condiciones siguientes: Temperatura exterior 27 °C / HR = 78 %. Temperatura de entrada del agua 26°C.

(***) Mediciones realizadas según la norma EN 12102: 2013 y EN ISO 3744: 2010.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (continuación)

2.2 Intervalo de funcionamiento

Utilice la bomba de calor en los intervalos de temperatura y humedad siguientes para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

| | Modo de calentamiento  | Modo de enfriamiento  |
|---|---|---|
| Temperatura exterior | -2°C – +35°C | +7°C – +43°C |
| Temperatura de agua | +12°C – +40°C | +8°C – +40°C |
| Humedad relativa | < 80% | < 80% |
| Intervalo de ajuste del punto de consigna | +8°C – +32°C | +8°C – +32°C |




Si la temperatura o la humedad no corresponden a estas condiciones, podrían activarse dispositivos de seguridad e impedir el funcionamiento de la bomba.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (continuación)

2.3 Dimensiones

Modelos: HPR06M / HPR09M / HPR12M / HPR19M

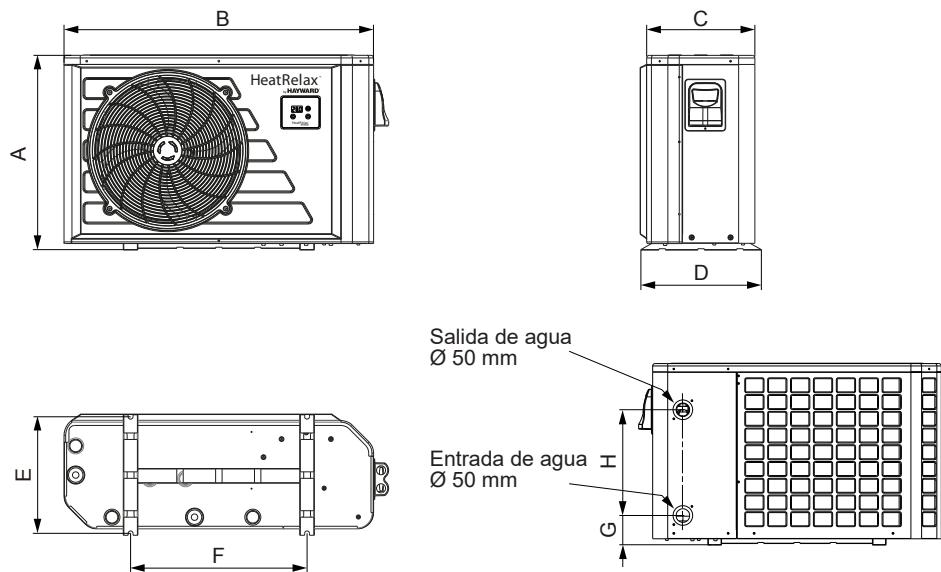


Unidad : mm

| Modelo Referencia | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| A | 570 | 602 | 602 | 871 |
| B | 746 | 956 | 956 | 1116 |
| C | 264 | 334 | 334 | 425 |
| D | 305 | 375 | 375 | 470 |
| E | 295 | 360 | 360 | 447 |
| F | 395 | 545 | 545 | 790 |
| G | 93 | 98 | 98 | 103 |
| H | 270 | 350 | 350 | 400 |

3. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

3.1 Diagrama de principio

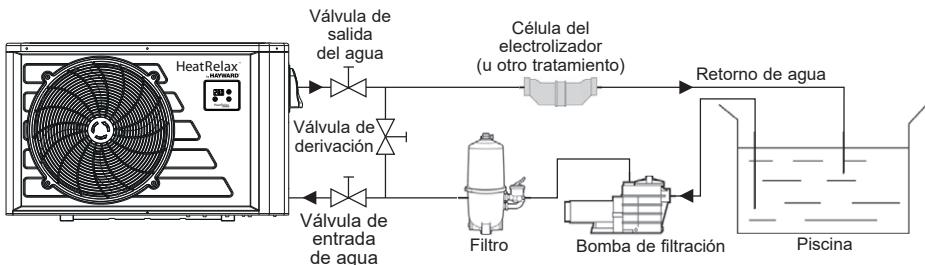

Nota: La bomba de calor se suministra sin ningún equipo de tratamiento o filtración. Los elementos que aparecen en el esquema son las piezas que deberá proporcionar el instalador.

3.2 Bomba de calor




Colocar la bomba de calor en el exterior y fuera de cualquier sala técnica cerrado.

Elegir una ubicación preferentemente soleada y protegida de los vientos dominantes.

El aparato debe ser perfectamente accesible para los trabajos de instalación y de mantenimiento ulteriores.

Colocar en una zona resguarda, las distancias mínimas que a continuación se prescriben deben ser respetadas a fin de evitar cualquier riesgo de recirculación del aire y de una degradación del rendimiento global de la bomba de calor.

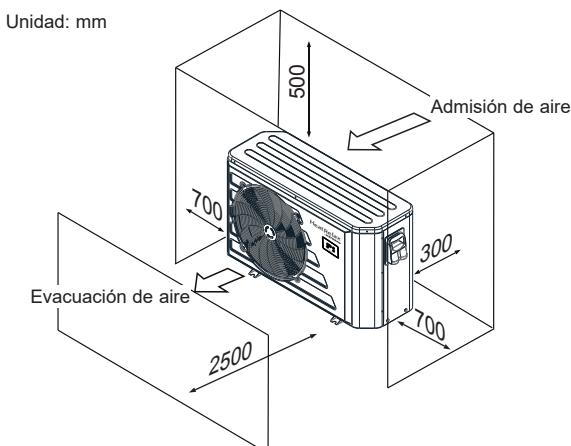

3. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN (continuación)



No colocar el aparato directamente en el suelo pues podría provocar perturbaciones.

Deberá privilegiarse una colocación en el suelo sobre bloques antivibraciones.

No deberá emplearse un soporte mural en condiciones capaces de transmitir las vibraciones.

No instalar la bomba de calor sobre un soporte que pueda amplificar las vibraciones de la unidad.


No instalar la bomba de calor en un lugar que pueda amplificar su nivel sonoro o en un lugar donde el ruido de la unidad pueda molestar a los vecinos.

No emplear adhesivos: estos no son considerados medios de fijación fiables.

Preferiblemente instale la bomba de calor sobre una superficie de hormigón plana y aislada o una silla de fijación prevista a tal fin y monte la bomba de calor sobre los silentbloks suministrados (los tornillos y arandelas se suministran).

Fijar el aparato respetando el apriete indicado para evitar cualquier riesgo de accidente o daño a los materiales y las personas.

Otra posibilidad: instalar la bomba de calor sobre pies de caucho utilizando la tornillería adaptada (no suministrada).

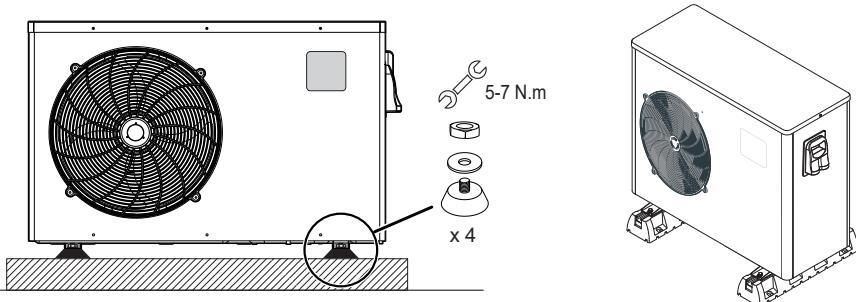

Distancia máxima de instalación entre la bomba de calor y la piscina 15 metros.

Longitud total de ida-vuelta de las canalizaciones hidráulicas 30 metros.

Aislar las canalizaciones hidráulicas de superficie y enterradas.

La bomba de calor debe instalarse a una distancia mínima de la piscina en cumplimiento de la NF C 15-100 (es decir a 3,5 m de la piscina para Francia) o según las normas de instalación vigentes en el resto de países.


No instalar la bomba de calor cerca de una fuente de calor.

En caso de instalación en regiones nevosas, se recomienda poner la máquina a resguardo para evitar una acumulación de nieve sobre el evaporador.

3. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN (continuación)

3.3 Conexión hidráulica

La bomba de calor se suministra con dos conexiones de unión de 50 mm de diámetro. Utilice un tubo de PVC para la canalización hidráulica Ø 50 mm. Conecte la entrada de agua de la bomba de calor al conducto proveniente del grupo de filtración, tras esto conecte la salida de agua de la bomba de calor al conducto de agua que va a la piscina (cf esquema de abajo).

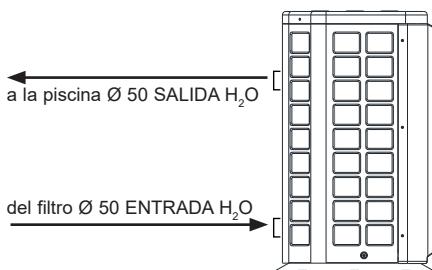

Instale una válvula de derivación entre la entrada y la salida de la bomba de calor.



Si se utiliza un distribuidor automático o un electrolizador, debe instalarse obligatoriamente después de la bomba de calor, a fin de proteger el condensador de titanio contra una concentración excesiva de productos químicos.



Instale correctamente la válvula de derivación y los conectores incluidos en la entrada y la salida de agua de la unidad, a fin de facilitar la purga durante el periodo invernal, así como el acceso y el desmontaje para tareas de mantenimiento.

3. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN (continuación)

3.4 Conexión eléctrica



La instalación eléctrica y el cableado de este equipo deben cumplir las normas locales de instalación vigentes.

| | | | |
|-----|---|-----|-------------------------------------|
| F | NF C15-100 | GB | BS7671:1992 |
| D | DIN VDE 0100-702 | EW | EVHS-HD 384-7-702 |
| A | ÖVE 8001-4-702 | H | MSZ 2364-702/1994/MSZ 10-553 1/1990 |
| E | UNE 20460-7-702 1993, RECBT ITC-BT-31 2002 | M | MSA HD 384-7-702.S2 |
| IRL | Wiring Rules + IS HD 384-7-702 | PL | PN-IEC 60364-7-702:1999 |
| I | CEI 64-8/7 | CZ | CSN 33 2000 7-702 |
| LUX | 384-7.702 S2 | SK | STN 33 2000-7-702 |
| NL | NEN 1010-7-702 | SLO | SIST HD 384-7-702.S2 |
| P | RSIUEE | TR | TS IEC 60364-7-702 |



Compruebe que la alimentación eléctrica disponible y la frecuencia de la red corresponden a la corriente de funcionamiento necesaria, teniendo en cuenta el emplazamiento específico del aparato y la corriente necesaria para alimentar cualquier otro aparato conectado al mismo circuito.

HPR06M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 fase

HPR09M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 fase


HPR12M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 fase

HPR19M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 fase

Consulte el diagrama de cableado correspondiente en el anexo.

La caja de conexiones se encuentra en la parte derecha de la unidad.

Hay tres conexiones para alimentación eléctrica, y dos para control de la bomba de filtración (servomecanismo, OUT2).

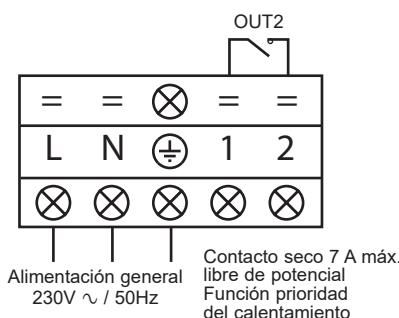

3. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN (continuación)



*No utilizar nunca una toma de corriente para la alimentación.
La línea de alimentación eléctrica debe estar dotada, de manera apropiada, de un dispositivo de protección omnipolar de tipo disyuntor curva D, así como de un disyuntor diferencial de protección 30 mA (ver tabla a continuación).*

| Modelos | | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Alimentación eléctrica | V/Ph/Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz |
| Calibre fusible tipo aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Disyuntor curva D | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Sección de cable | mm ² | 3G 1.5 | 3G 2.5 | 3G 2.5 | 3G 4 |



Use un cable de alimentación de tipo RO2V/R2V o equivalente.



Las secciones de cable indicadas se corresponden a una longitud máxima de 25 m. Sin embargo, deben comprobarse y adaptarse en función de las condiciones de instalación.



Tenga siempre cuidado de detener la alimentación principal antes de abrir la caja de control eléctrico.

3.5 Primer arranque

Procedimiento de arranque; una vez finalizada la instalación, siga estos pasos:

- 1) Haga girar el ventilador con la mano para comprobar que se mueve libremente y la hélice está correctamente sujetada al árbol del motor.
- 2) Asegúrese de que la unidad está correctamente conectada al suministro de alimentación principal (véase el diagrama de cableado en el anexo).
- 3) Active la bomba de filtración.
- 4) Compruebe que todas las válvulas de agua están abiertas y el agua circula hacia la unidad antes de activar el modo de calentamiento.
- 5) Compruebe que el tubo de purga de los condensados está correctamente fijado y no presenta obstrucciones.
- 6) Active la alimentación eléctrica de la unidad y seguidamente pulse el botón de funcionamiento/parada (⊕) en el panel de control.

3. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN (continuación)

- 7) Asegúrese de que no se ve ningún código de ALARMA cuando la unidad está encendida (ON) (véase la guía de mantenimiento y reparación).
- 8) Fije el caudal de agua mediante la válvula de derivación (véanse las secciones 3.6 y 2.1), del modo previsto para cada modelo respectivamente, de forma que se obtenga una diferencia de temperatura de entrada/salida de 2°C.
- 9) Despues de unos minutos de funcionamiento, compruebe que el aire que sale de la unidad se ha enfriado (entre 5 y 10°).
- 10) Con la unidad en funcionamiento, desactive la bomba de filtración. La unidad debe pararse automáticamente e indicar el código de error E03.
- 11) Haga funcionar la unidad y la bomba de la piscina durante 24 horas al día hasta que el agua alcance la temperatura deseada. Cuando la temperatura de entrada del agua alcanza el valor configurado, la unidad se para. Vuelve a arrancar automáticamente (siempre que la bomba de la piscina esté en funcionamiento) cuando la temperatura de la piscina baje 0,5°C o más con respecto a la temperatura configurada.

Controlador de caudal – La unidad está equipada con un controlador de caudal que activa la bomba de calor cuando la bomba de filtración de la piscina está en funcionamiento, y la desactiva cuando la bomba de filtración está fuera de funcionamiento. Si no hay agua, se visualiza el código de alarma E03 en el regulador (véase la sección 6.4).

Temporización – la unidad integra una temporización de 3 minutos para proteger los componentes del circuito de control y eliminar la inestabilidad en el arranque y las interferencias en el contactor. Gracias a esta temporización, la unidad arranca automáticamente unos 3 minutos después de cualquier corte del circuito de control. Hasta los cortes de corriente breves activan la temporización de arranque.

4. INTERFAZ DEL USUARIO

4.1 Presentación general

La bomba de calor está equipada con un panel de control electrónico, con conexión eléctrica y preconfigurado en fábrica en modo de calentamiento.



Leyenda




- Botón de marcha/parada y retorno
- Desplazamiento hacia abajo
- Desplazamiento hacia arriba

Modo OFF (APAGADO)

Cuando la bomba de calor está en espera (modo OFF), la indicación OFF aparece en la pantalla del regulador.

Modo ON

Cuando la bomba de calor está en funcionamiento o en proceso de regulación (modo ON), la temperatura de entrada del agua se ve en la pantalla.

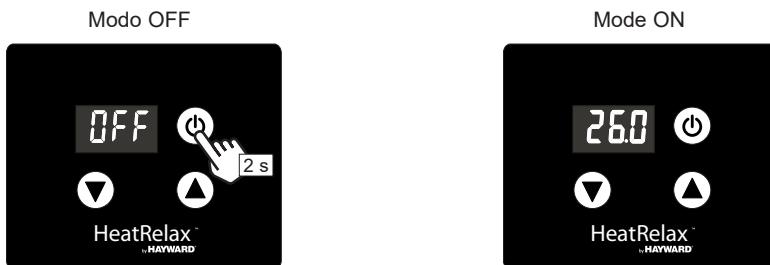

4. INTERFAZ DE USUARIO (continuación)

4.2 Ajuste y visualización del punto de consigna (temperatura del agua deseada)

En modo “OFF” y modo “ON”

Pulse una vez los botones  o  para visualizar el punto de consigna.

Pulse dos veces los botones  ou  para definir el punto de consigna deseado.

El ajuste se realiza con una precisión de 0,5°C.

Nota: Los ajustes se guardan automáticamente después de 5 segundos.



Se recomienda no superar nunca la temperatura de 30°C para evitar el deterioro de los liners.

4.3 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil


Pulse el botón de funcionamiento/parada  durante 5 seg. hasta que la unidad emita un pitido. Las teclas se desactivan.

Para desbloquearla, pulse el botón  durante 5 seg. hasta que la unidad emita un pitido.

Las teclas se activan de nuevo.

4. INTERFAZ DE USUARIO (continuación)

4.4 Elección del modo de funcionamiento

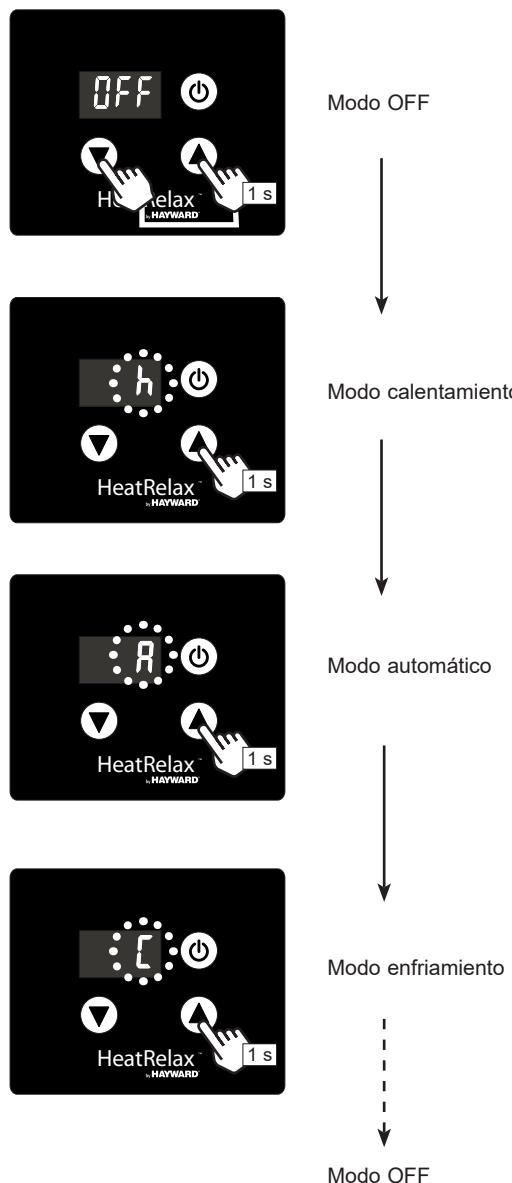

4. INTERFAZ DE USUARIO (continuación)

3.6 Ajuste del caudal de agua

Cuando la bomba de calor está en funcionamiento y las válvulas de entrada y salida de agua están abiertas, ajuste la válvula de derivación (“bypass”) de forma que obtenga una diferencia de 2°C entre la temperatura de entrada y de salida del agua (véase el diagrama de principio, sección 3.1).

Puede comprobar el ajuste visualizando las temperaturas de entrada y de salida directamente en el panel de control, conforme al procedimiento detallado a continuación.



A continuación, ajuste la válvula de derivación de forma que obtenga una diferencia de 2°C entre la entrada y la salida.

Pulse para salir del menú.

Nota: La apertura de la válvula de derivación genera un caudal inferior, por lo que aumenta el ΔT .

El cierre de la válvula de derivación genera un caudal superior, por lo que disminuye el ΔT .

5. MANTENIMIENTO E HIBERNACIÓN

5.1 Mantenimiento

Estas operaciones de mantenimiento deben realizarse 1 vez al año con el fin de garantizar la longevidad y el buen funcionamiento de la bomba de calor.

- El mantenimiento y las reparaciones del aparato deben ser efectuadas por un profesional calificado en conformidad con los textos reglamentarios y las reglas del arte vigentes en el país de instalación del aparato (cf § 3.4) Para cualquier intervención en el circuito frigorífico, el profesional debe ser titular de un certificado de aptitud para la manipulación de fluidos frigorígenos.
- Comprobar el cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o por una persona cualificada y autorizada.
- Verificar la conexión a tierra del aparato y su continuidad.
- Limpie el evaporador con un cepillo flexible o de un chorro de aire o agua (**Atención no utilizar jamás un limpiador de alta presión**).
- Verifique el buen flujo de los condensados.
- Compruebe la fijación de las conexiones hidráulicas y eléctricas
- Compruebe la estanqueidad hidráulica del condensador.
- **Un profesional autorizado** deberá comprobar la estanqueidad del circuito frigorífico con un detector de fugas.



Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, la bomba de calor debe estar desconectada de cualquier fuente de corriente eléctrica. Las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas únicamente por personal cualificado y capacitado para manipular fluidos frigorígenos.

5.2 Invierno

- Poner la bomba de calor en Modo "OFF".
- Cortar la alimentación de la bomba de calor.
- Vaciar el condensador a través del desagüe para evitar cualquier riesgo de degradación. (riesgo importante de congelación).
- Cerrar la válvula "by-pass" y desatornillar las conexiones de unión entrada/salida.
- Expulse toda el agua estancada residual del condensador ayudándose con una pistola de aire.
- Obture la entrada y la salida de agua a la bomba de calor para evitar la intrusión de cuerpos extraños.
- Cubrir la bomba de calor con una funda de protección para el invierno.




Cualquier daño ocasionado por un mal mantenimiento invernal conlleva la anulación de la garantía.

6. ANEXOS

6.1 Diagramas eléctricos

HPR06M

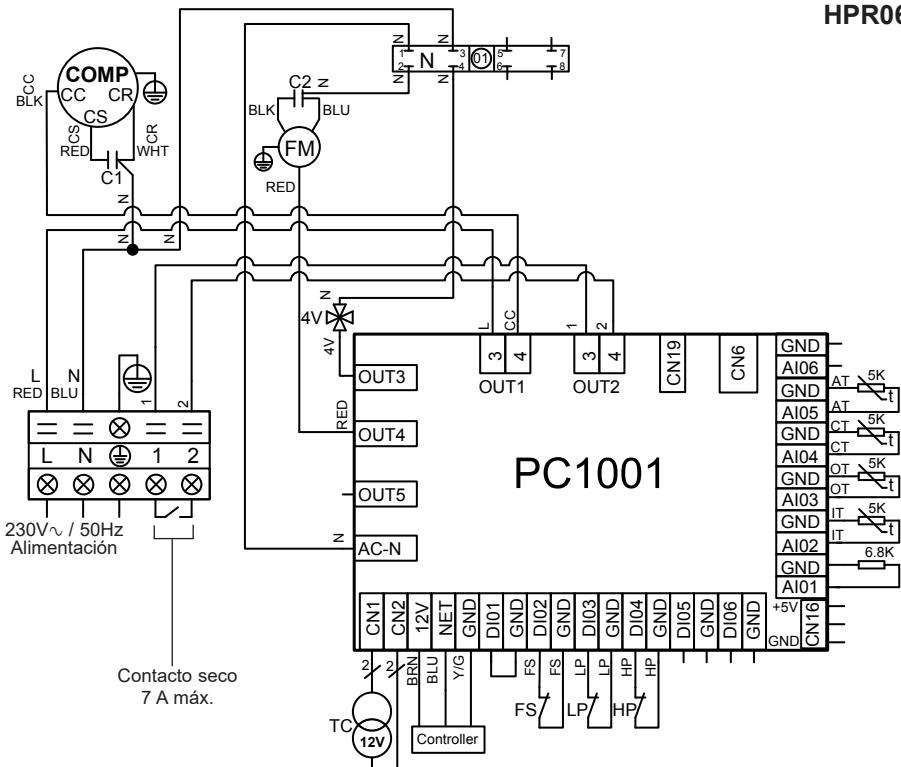

OBSERVACIONES:

- AT: SONDA DE TEMPERATURA DEL AIRE
- COMP: COMPRESOR
- CT: SONDA DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR
- FM: MOTOR DEL VENTILADOR
- FS: DETECTOR DE PRESENCIA DE AGUA
- HP: PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN

IT: SONDA DE TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA

LP: PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN

OT: SONDA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA


TC: TRANSFORMADOR 230V~/12V~

C1: CONDENSADOR COMPRESOR

C2: CONDENSADOR VENTILADOR

6. ANEXOS (continuación)

HPR09M / HPR12M

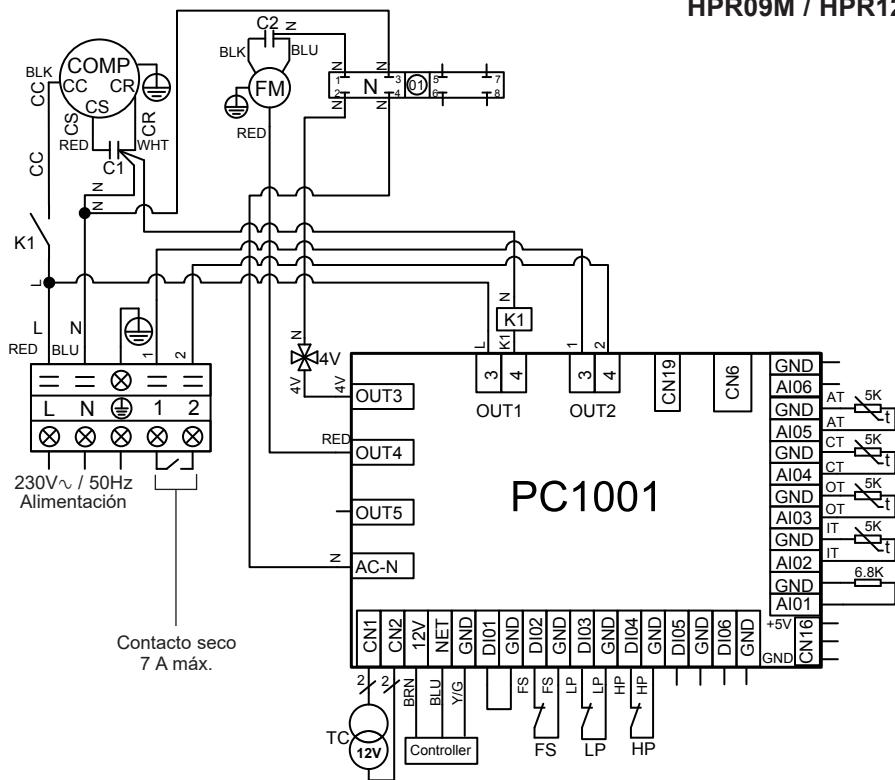

OBSERVACIONES:

AT: SONDA DE TEMPERATURA DEL AIRE

COMP: COMPRESOR

CT: SONDA DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR

FM: MOTOR DEL VENTILADOR

FS: DETECTOR DE PRESENCIA DE AGUA

HP: PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN

IT: SONDA DE TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA

LP: PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN

OT: SONDA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA

TC: TRANSFORMADOR 230V~ / 12V~


K1: RELÉ COMPRESOR

C1: CONDENSADOR COMPRESOR

C2: CONDENSADOR VENTILADOR

6. ANEXOS (continuación)

HPR19M

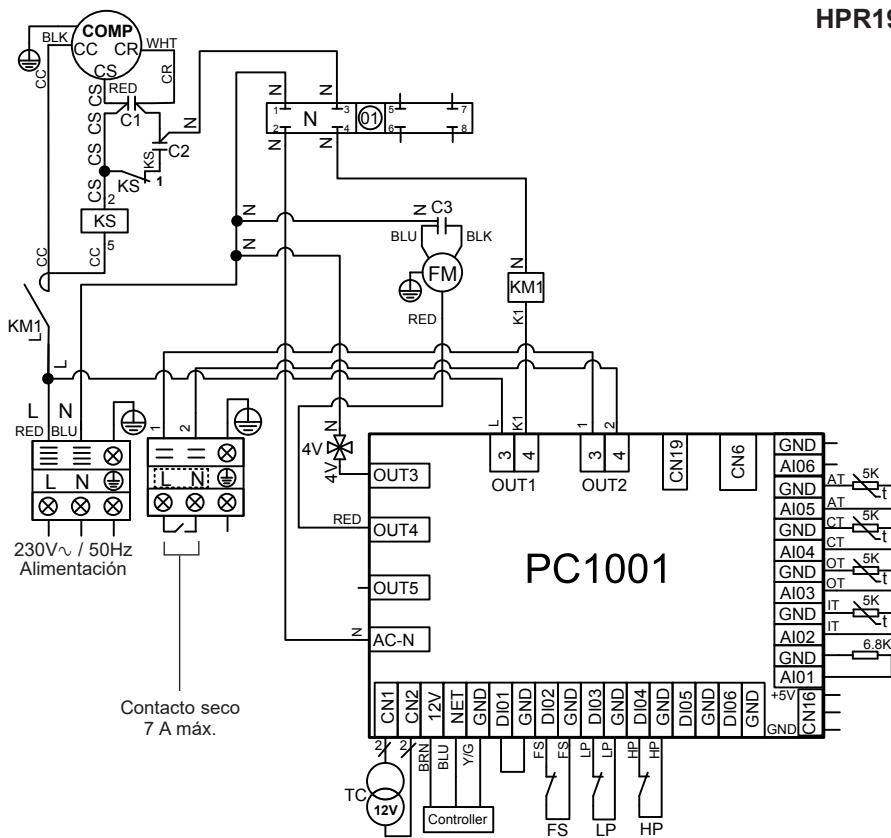


OBSERVACIONES:

- AT: SONDA DE TEMPERATURA DEL AIRE
- COMP: COMPRESOR
- CH: RESISTENCIA DEL CÁRTER
- CT: SONDA DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR
- FM: MOTOR DEL VENTILADOR
- FS: DETECTOR DE PRESENCIA DE AGUA
- HP: PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN
- IT: SONDA DE TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA

- KS: BOBINA DEL RELE DE ARRANQUE DEL COMPRESOR
- LP: PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN
- OT: SONDA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA
- TC: TRANSFORMADOR 230V~/12V~
- KM1: CONTACTOR DE POTENCIA DEL COMPRESOR
- C1: CONDENSADOR PERMANENTE
- C2: CONDENSADOR DE ARRANQUE

6. ANEXOS (continuación)

6.2 Conexiones con prioridad al calentador Bomba monofásica

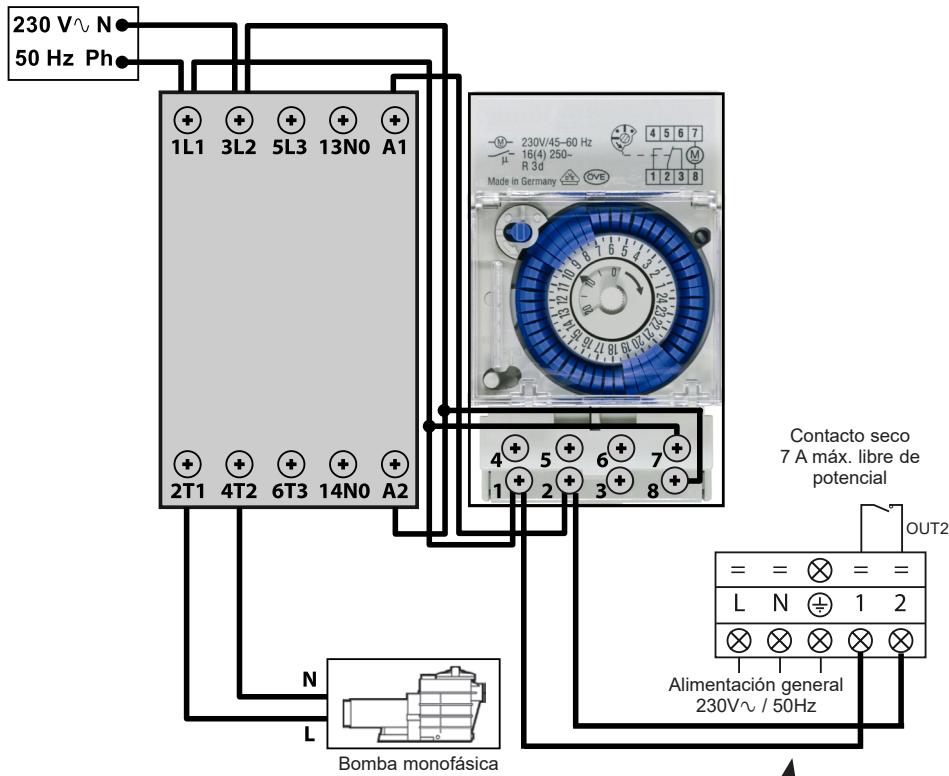

Los bornes 1 et 2 suministran un contacto seco (libre de potencial), sin polaridad de 230 V~ / 50 Hz.

Conecte los cables a los bornes 1 y 2 respetando el esquema de cableado que se indica a continuación para que la bomba de filtración funcione por ciclos de 2 min cada hora en caso de que la temperatura de la piscina sea inferior al punto de consigna.


! No conecte nunca la alimentación de la bomba de filtración directamente a los bornes 1 y 2.



6. ANEXOS (continuación)

6.3 Vistas detalladas y piezas sueltas

HPR06M

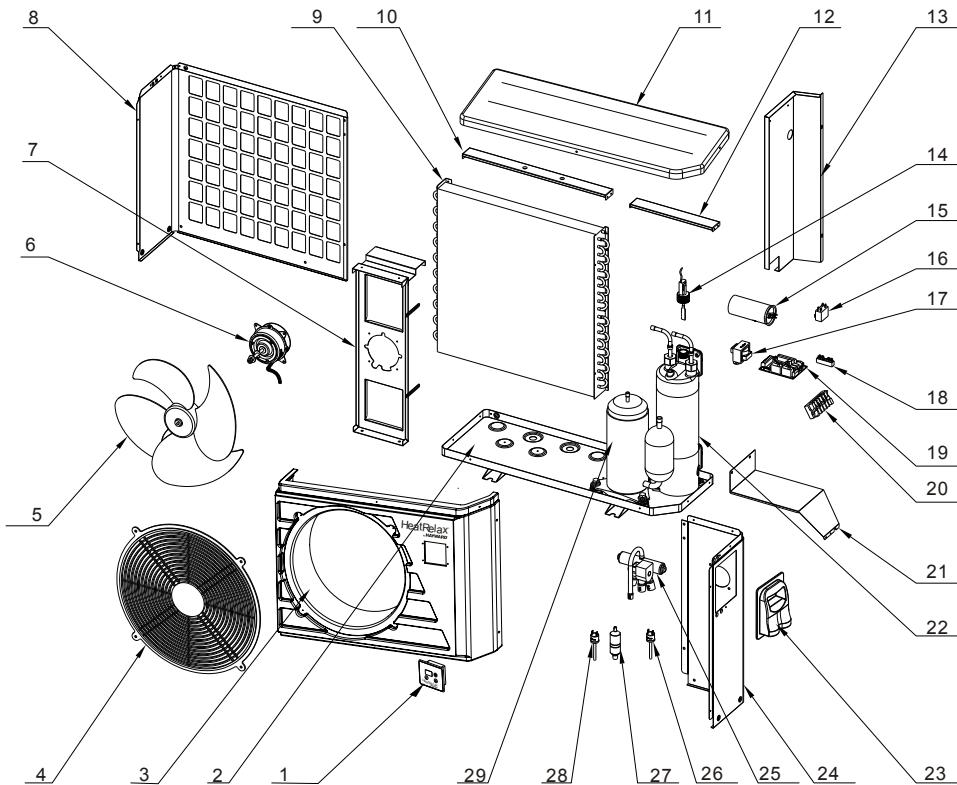


6. ANEXOS (continuación)

HPR06M

| Nº | Ref. | Designación | Nº | Ref. | Designación |
|----|-----------------|-----------------------------------|----|----------------|-----------------------------------|
| 1 | HWX950053104957 | Controlador de 3 botones | 21 | HWX32029210008 | Placa eléctrica |
| 2 | HWX32025210166 | Chasis | 22 | HWX32025120039 | Condensador de titanio/PVC |
| 3 | HWX32025220040 | Panel delantero | 23 | HWX320922029 | Mango |
| 4 | HWX20000220245 | Rejilla | 24 | HWX32025210167 | Panel derecho |
| 5 | HWX34012701 | Aspa del ventilador | 25 | HWX20041448 | Válvula 4 vías |
| 6 | HWX34013301 | Motor del ventilador | 26 | HWX20000360157 | Presostato baja presión (0.15Mpa) |
| 7 | HWX32029210002 | Soporte del motor | 27 | HWX20001494 | Filtro |
| 8 | HWX32025210169 | Panel de la izquierda | 28 | HWX20013605 | Presostato de alta presión |
| 9 | HWX32025120026 | Evaporador | 29 | HWX20000110174 | Compresor |
| 10 | HWX32029210006 | Rigidizador largo | | | |
| 11 | HWX32025210170 | Panel superior | | | |
| 12 | HWX32029210007 | Rigidizador corto | | | |
| 13 | HWX32029210005 | Panel de separación | | | |
| 14 | HWX200036005 | Detector del caudal | | | |
| 15 | HWX20003504 | Condensador compresor 450V 35µF | | | |
| 16 | HWX20003506 | Condensador ventilador 450V 2µF | | | |
| 17 | HWX200037006 | Transformador 230V~/12V~ | | | |
| 18 | HWX20003909 | Regleta de bornes de 8 polos | | | |
| 19 | HWX95005310457 | Tarjeta electrónica | | | |
| 20 | HWX40003901 | Regleta de bornes de alimentación | | | |

6. ANEXOS (continuación)

HPR09M

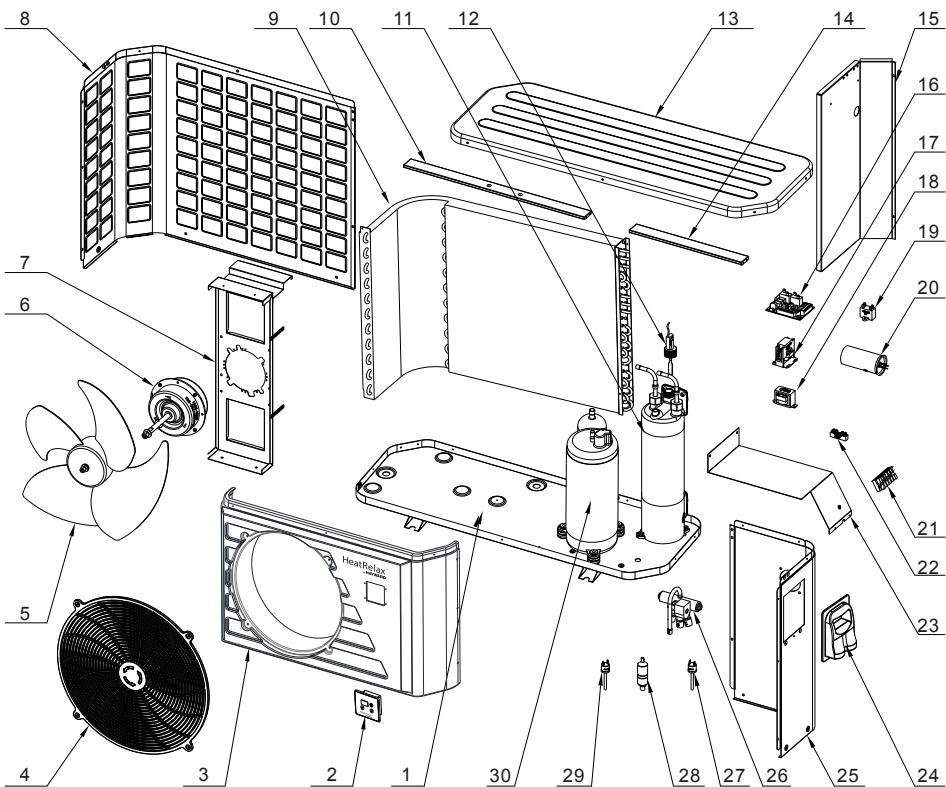


6. ANEXOS (continuación)

HPR09M

| Nº | Ref. | Designación | Nº | Ref. | Designación |
|----|-----------------|---------------------------------|----|----------------|-----------------------------------|
| 1 | HWX32012210425 | Chasis | 21 | HWX40003901 | Regleta de bornes de alimentación |
| 2 | HWX950053104957 | Controlador de 3 botones | 22 | HWX20003909 | Regleta de bornes de 8 polos |
| 3 | HWX32008220045 | Panel delantero | 23 | HWX32012210228 | Placa eléctrica |
| 4 | HWX20000220188 | Rejilla | 24 | HWX320922029 | Mango |
| 5 | HWX35002701 | Aspa del ventilador | 25 | HWX32012210422 | Panel derecho |
| 6 | HWX34043301 | Motor del ventilador | 26 | HWX20011418 | Válvula 4 vías |
| 7 | HWX32012210229 | Soporte del motor | 27 | HWX20000360157 | Presostato baja presión (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Panel de la izquierda | 28 | HWX20041446 | Filtro (Ø9.7 - Ø3.4) |
| 9 | HWX32008120049 | Evaporador | 29 | HWX20013605 | Presostato de alta presión |
| 10 | HWX32012210225 | Rigidizador largo | 30 | HWX20000110135 | Compresor |
| 11 | HWX32012120061 | Condensador de titanio/PVC | | | |
| 12 | HWX200036005 | Detector del caudal | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Panel superior | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Rigidizador corto | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Panel de separación | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Tarjeta electrónica | | | |
| 17 | HWX20003619 | Relé de potencia del compresor | | | |
| 18 | HWX200037006 | Transformador 230V~/12V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Condensador ventilador 450V 3µF | | | |
| 20 | HWX20003510 | Condensador compresor 450V 60µF | | | |

6. ANEXOS (continuación)

HPR12M

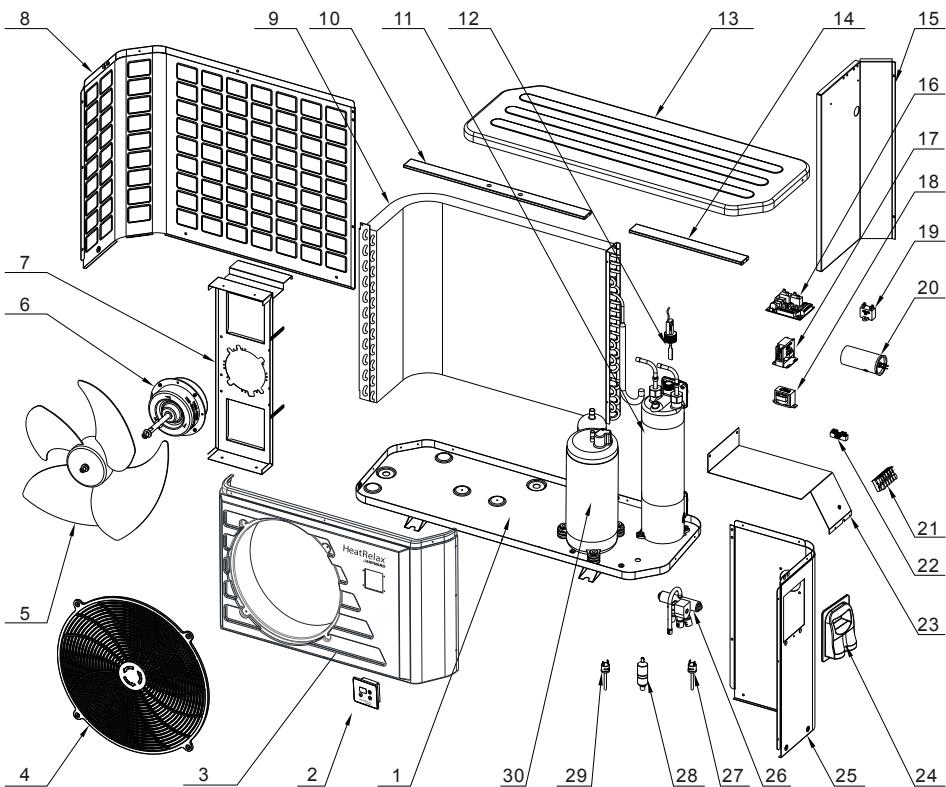


6. ANEXOS (continuación)

HPR12M

| Nº | Ref. | Designación | Nº | Ref. | Designación |
|----|-----------------|---------------------------------|----|----------------|-----------------------------------|
| 1 | HWX32012210425 | Chasis | 21 | HWX40003901 | Regleta de bornes de alimentación |
| 2 | HWX950053104957 | Controlador de 3 botones | 22 | HWX20003909 | Regleta de bornes de 8 polos |
| 3 | HWX32008220045 | Panel delantero | 23 | HWX32012210228 | Placa eléctrica |
| 4 | HWX20000220188 | Rejilla | 24 | HWX320922029 | Mango |
| 5 | HWX35002701 | Aspa del ventilador | 25 | HWX32012210422 | Panel derecho |
| 6 | HWX34043301 | Motor del ventilador | 26 | HWX20041437 | Válvula 4 vías |
| 7 | HWX32012210229 | Soporte del motor | 27 | HWX20000360157 | Presostato baja presión (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Panel de la izquierda | 28 | HWX20041446 | Filtro (Ø9.7 - Ø3.4) |
| 9 | HWX32012120086 | Evaporador | 29 | HWX20013605 | Presostato de alta presión |
| 10 | HWX32012210225 | Rigidizador largo | 30 | HWX20000110231 | Compresor |
| 11 | HWX32012120056 | Condensador de titanio/PVC | | | |
| 12 | HWX200036005 | Detector del caudal | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Panel superior | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Rigidizador corto | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Panel de separación | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Tarjeta electrónica | | | |
| 17 | HWX20003619 | Relé de potencia del compresor | | | |
| 18 | HWX200037006 | Transformador 230V~/12V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Condensador ventilador 450V 3µF | | | |
| 20 | HWX20003510 | Condensador compresor 450V 60µF | | | |

6. ANEXOS (continuación)

HPR19M

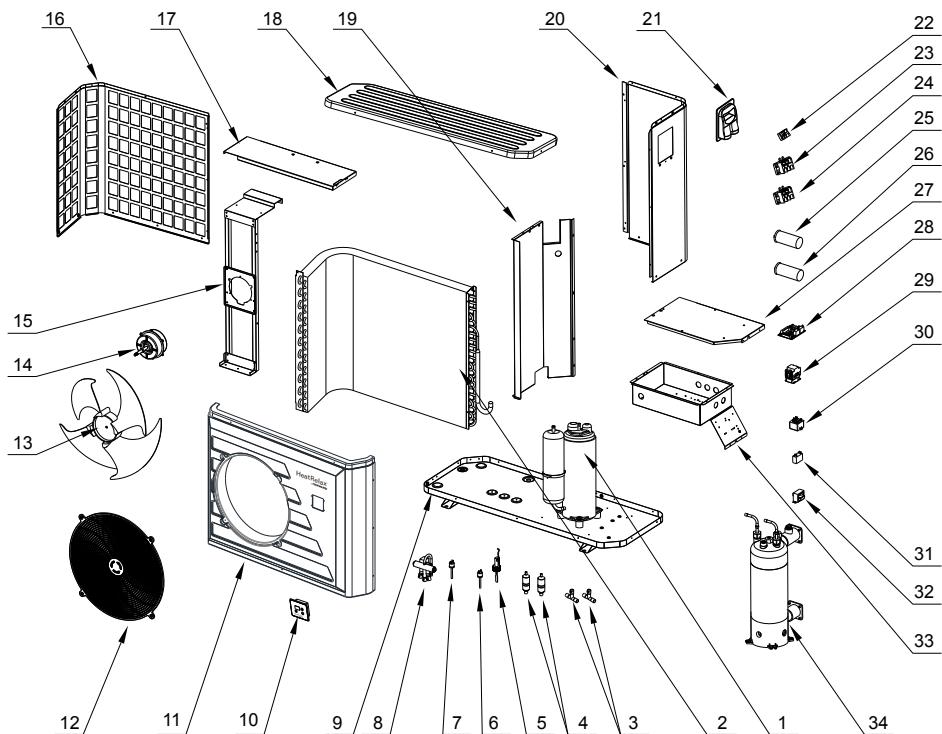

6. ANEXOS (continuación)

HPR19M

| Nº | Ref. | Designación | Nº | Ref. | Designación |
|----|-----------------|-----------------------------------|----|----------------|---|
| 1 | HWX20000110208 | Compresor | 23 | HWX20003920 | Regleta de bornes de alimentación |
| 2 | HWX32009120021 | Evaporador | 24 | HWX20003933 | Regleta de bornes con contacto seco |
| 3 | HWX20001460 | Conecotor en T | 25 | HWX20003502 | Condensador permanente del compresor 450V 55µF |
| 4 | HWX20041445 | Filtro (Ø9.7-Ø4.2) | 26 | HWX20003524 | Condensador de arranque del compresor 300V 98µF |
| 5 | HWX200036005 | Detector del caudal | 27 | HWX320921118 | Panel de protección eléctrica |
| 6 | HWX20000360157 | Presostato baja presión (0.15Mpa) | 28 | HWX95005310457 | Tarjeta electrónica |
| 7 | HWX20013605 | Presostato de alta presión | 29 | HWX20000360006 | Contactor de potencia del compresor |
| 8 | HWX20041437 | Válvula 4 vías | 30 | HWX20003676 | Relè di avviamento |
| 9 | HWX32009210365 | Chasis | 31 | HWX20003509 | Condensador ventilador 450V 5µF |
| 10 | HWX950053104957 | Controlador de 3 botones | 32 | HWX200037006 | Transformador 230V~/12V~ |
| 11 | HWX32009220099 | Panel delantero | 33 | HWX32009210117 | Caja eléctrica |
| 12 | HWX20000220169 | Rejilla | 34 | HWX32009120042 | Condensador de titanio/PVC |
| 13 | HWX20000270004 | Aspa del ventilador | | | |
| 14 | HWX20000330134 | Motor del ventilador | | | |
| 15 | HWX32009210204 | Soporte del motor | | | |
| 16 | HWX32009210304 | Panel de la izquierda | | | |
| 17 | HWX32009210025 | Rigidizador largo | | | |
| 18 | HWX32009210331 | Panel superior | | | |
| 19 | HWX32009210220 | Panel de separación | | | |
| 20 | HWX32009210333 | Panel derecho | | | |
| 21 | HWX320922029 | Mango | | | |
| 22 | HWX20003909 | Regleta de bornes de 8 polos | | | |

6. ANEXOS (continuación)

6.4 Guía de mantenimiento y reparación



Algunas operaciones debe realizarlas un técnico capacitado.

| Fallo de funcionamiento | Códigos de error | Descripción | Solución |
|---|------------------|--|--|
| Fallo de la sonda de entrada de agua | P01 | El sensor está abierto o presenta un cortocircuito. | Comprobar o sustituir el sensor. |
| Fallo de la sonda de salida de agua | P02 | El sensor está abierto o presenta un cortocircuito. | Comprobar o sustituir el sensor. |
| Fallo de la sonda de temperatura exterior | P04 | El sensor está abierto o presenta un cortocircuito. | Comprobar o sustituir el sensor. |
| Fallo de la sonda de deshielo | P05 | El sensor está abierto o presenta un cortocircuito. | Comprobar o sustituir el sensor. |
| Protección alta presión | E01 | Presión del circuito frigorífico demasiado alta, o caudal de agua demasiado bajo, o evaporador obstruido, o caudal de aire demasiado bajo. | Comprobar el presostato de alta presión y la presión del circuito frigorífico. Comprobar el caudal de agua o de aire. Comprobar el buen funcionamiento del controlador de caudal. Comprobar la apertura de las válvulas de entrada y salida de agua. Comprobar el ajuste de la válvula de derivación. |
| Protección baja presión | E02 | Presión del circuito frigorífico demasiado baja, o caudal de aire demasiado bajo o evaporador obstruido. | Comprobar el presostato de baja presión y la presión del circuito frigorífico para determinar si hay fugas. Limpiar la superficie del evaporador. Comprobar la velocidad de rotación del ventilador. Comprobar la libre circulación del aire a través del evaporador. |
| Fallo del detector de caudal | E03 | Caudal de agua insuficiente o detector en cortocircuito / defectuoso | Comprobar el caudal de agua, la bomba de filtración y el detector de caudal por si presentan fallos. |
| Diferencia de temperatura excesiva entre el agua de salida y el agua de entrada | E06 | Caudal de agua insuficiente, diferencia de presión del agua demasiado baja/alta. | Comprobar el caudal de agua o la obstrucción del sistema. |
| Protección en modo frío | E07 | Cantidad de agua saliente demasiada baja. | Comprobar el caudal de agua o los sensores de temperatura. |
| Problema de comunicación | E08 | Fallo de funcionamiento del controlador LED o de la conexión PCB. | Comprobar la conexión de los cables. |
| Protección anticongelante de nivel 1 | E19 | Temperatura ambiente y del agua de entrada demasiado baja. | Parar la bomba de calor y vaciar el condensador. Riesgo de congelación. |
| Protección anticongelante de nivel 2 | E29 | Temperatura ambiente y del agua de entrada aun más baja. | Parar la bomba de calor y vaciar el condensador. Riesgo de congelación. |

6. ANEXOS (continuación)

6.5 Garantía

CONDICIONES DE GARANTÍA

Todos los productos HAYWARD están garantizados contra defectos de fabricación y material durante dos años a partir de la fecha de compra. Toda reclamación de garantía debe ir acompañada de una prueba de compra que justifique la fecha. A tal efecto, asegúrese de conservar su factura.

La garantía de HAYWARD se limita a la reparación o sustitución, a elección de HAYWARD, de los productos defectuosos, siempre que se hayan usado en condiciones normales, conforme a las recomendaciones e instrucciones del manual de uso, que no hayan sido objeto de modificación alguna y se hayan utilizado únicamente con componentes y piezas de HAYWARD. Los daños provocados por congelación y agentes químicos no están cubiertos por la garantía.

Todos los demás gastos (transporte, mano de obra, etc.) quedan excluidos de la garantía.

HAYWARD declina toda responsabilidad derivada de daños directos o indirectos causados por una instalación, una conexión o un uso incorrecto del producto.

Para usar la garantía y solicitar la reparación o sustitución de un artículo, póngase en contacto con su distribuidor. No se aceptarán envíos de material a nuestra fábrica sin nuestra aceptación previa por escrito.

Las piezas de desgaste no están cubiertas por la garantía.

6.6 Final de vida del aparato



El símbolo del contenedor tachado relativo al tratamiento y la revalorización de los residuos eléctricos y electrónicos significa que, en ningún caso, estos productos deberán ser desecharados en la basura doméstica, con los residuos voluminosos ni en un vertedero.



Al final de su vida, el aparato deberá ser objeto de una recogida selectiva con vistas a su reciclaje o revalorización. En los países de la Unión Europea y en Noruega se ha implementado un circuito específico de recuperación para este tipo de productos.

Contactar con el instalador o el representante local para proceder a la recogida, el desmantelamiento y el reciclaje de este aparato.

El procesamiento de residuos del líquido refrigerante, del aceite y de otras piezas deberá ser efectuado por un profesional cualificado y calificado en conformidad con las legislaciones locales y nacionales vigentes.


Si el producto contiene pilas que portan este símbolo, esto significa que las pilas pueden contener sustancias nocivas o contaminantes. En este caso, deposite las pilas en un punto de recogida de pilas usadas.

Página en blanco intencionalmente

HeatRelaxTM

by HAYWARD®

BOMBA DE AQUECIMENTO PARA PISCINAS

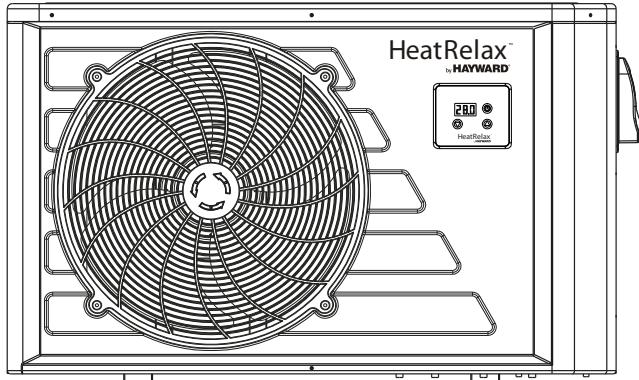

HPR06M

HPR09M

HPR12M

HPR19M

Manual de instalação e de instruções

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. INSTRUÇÕES GERAIS - SEGURANÇA | 1 |
| <hr/> | |
| 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 4 |
| 2.1 Dados técnicos da bomba de aquecimento | 4 |
| 2.2 Gama de funcionamento | 5 |
| 2.3 Dimensões | 6 |
| <hr/> | |
| 3. INSTALAÇÃO E LIGAÇÕES | 7 |
| 3.1 Esquema de funcionamento | 7 |
| 3.2 Bomba de aquecimento | 7 |
| 3.3 Ligação hidráulica | 9 |
| 3.4 Ligação elétrica | 10 |
| 3.5 Primeiro arranque | 11 |
| <hr/> | |
| 4. INTERFACE DO UTILIZADOR | 13 |
| 4.1 Apresentação geral | 13 |
| 4.2 Regulação e visualização do ponto de referência | 14 |
| 4.3 Bloqueio e desbloqueio do ecrã táctil | 14 |
| 4.4 Escolha do modo de funcionamento | 15 |
| 4.5 Regulação do caudal de água | 16 |
| <hr/> | |
| 5. MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA O INVERNO | 17 |
| 5.1 Manutenção | 17 |
| 5.2 Preparação para o Inverno | 17 |
| <hr/> | |
| 6. ANEXOS | 18 |
| 6.1 Diagramas elétricos | 18 |
| 6.2 Ligações prioridade aquecimento bomba monofásica | 21 |
| 6.3 Diagramas abertos e componentes | 22 |
| 6.4 Guia de reparação de avarias | 30 |
| 6.5 Garantia | 31 |
| 6.6 Fim de vida do aparelho | 31 |

Ler atentamente e guardar para futuras consultas.

O presente documento deve ser entregue ao proprietário da piscina e guardado por este num local seguro.

1. INSTRUÇÕES GERAIS - SEGURANÇA

Os nossos agradecimentos por ter adquirido esta bomba de aquecimento para piscinas HeatRelax™ by Hayward®.

Este produto foi concebido segundo rigorosas normas de fabrico para satisfazer os níveis de qualidade exigidos. O presente Manual inclui todas as informações necessárias relativas à instalação, à eliminação de anomalias e à manutenção. Leia atentamente este Manual antes de abrir o aparelho, ou de realizar qualquer operação de manutenção ao mesmo. O fabricante deste produto não poderá, em circunstância alguma, ser responsabilizado por lesões corporais ou danos materiais na sequência de eventuais erros de instalação, eliminação de anomalias ou intervenção de manutenção sem fundamento. Em qualquer situação, é essencial cumprir as instruções constantes do presente Manual.

Depois de ter lido o presente Manual, guarde-o, com vista a futura utilização.

Pessoal habilitado

- A instalação, as ligações elétricas, a manutenção e as reparações do aparelho devem ser efetuadas por um profissional autorizado conforme os textos regulamentares e as regras da arte em vigor no país onde o aparelho é instalado (cf § 3.4). Para qualquer intervenção no circuito frigorífico, o profissional deve ser titular de um atestado de capacidade para o manuseamento de fluidos refrigerantes..

Para França:

- Instalação elétrica de baixa tensão conforme a NF-C 15-100.
- Legislação sobre o manuseamento dos fluidos refrigerantes: Decreto 2007/737 e suas portarias de aplicação.

Condições de instalação

- Não tente instalar si mesmo este aparelho.
- Este produto foi exclusivamente concebido para um uso doméstico e uma instalação no exterior. O ar que escapa do produto deve poder escoar-se livremente e não deve ser utilizado para outros fins como o aquecimento ou o arrefecimento de uma sala ou de um edifício.
- Esta bomba de aquecimento aquece a água da piscina e mantém uma temperatura constante, e não deve ser utilizada para outros fins.
- Verificar o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por uma pessoa qualificada e habilitada.

1. INSTRUÇÕES GERAIS - SEGURANÇA (continuação)

- A ligação do aparelho à terra e a sua continuidade são obrigatórias. O fio de terra deve ser mais longo do que os outros fios para evitar riscos de choque eléctrico em caso de arrancamento do cabo. A instalação eléctrica deve obrigatoriamente estar equipada com uma proteção diferencial de 30 mA (cf § 3.4).
- Qualquer recomendação não cumprida anula a garantia.

Instruções para a conservação - manutenção

As operações de manutenção devem ser realizadas 1 vez por ano a fim de garantir a longevidade e o bom funcionamento da bomba de aquecimento.

- A manutenção e as diferentes operações devem ser realizadas com a frequência e nos momentos recomendados, como especificado no presente manual.
- Utilize apenas peças sobressalentes de origem.
- Verificar o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por uma pessoa qualificada e habilitada.
- Verificar a ligação do aparelho à terra e a sua continuidade.
- Limpar o evaporador com a ajuda de uma escova macia ou jacto de ar ou água (**Atenção, nunca utilizar um aspersor de alta pressão**).
- Verificar o bom escoamento dos condensados.
- Verificar o aperto das ligações hidráulicas e eléctricas
- Verificar a estanqueidade hidráulica do condensador.
- **Solicitar a um profissional** com formação que verifique a impermeabilidade do circuito frigorífico através do detetor de fugas.



Antes de qualquer operação de manutenção a bomba de aquecimento deve ser desligada de qualquer fonte de corrente eléctrica. As operações de manutenção devem ser realizadas unicamente por pessoal qualificado e habilitado para manipular fluidos de refrigeração..

Instruções para o Inverno

- Colocar a bomba de aquecimento em Modo “OFF”.
- Cortar a alimentação da bomba de aquecimento.
- Esvaziar o condensador com a ajuda do dreno para evitar qualquer risco de degradação. (risco importante de congelamento).
- Fechar a válvula de “by-pass” e desapertar as uniões de entrada/saída.
- Expulsar ao máximo a água residual do condensador com a ajuda de uma pistola de ar.

1. INSTRUÇÕES GERAIS - SEGURANÇA (continuação)

- Obturar a entrada e a saída de água na bomba de aquecimento para evitar a entrada de corpos estranhos.
- Cobrir a bomba de aquecimento com a capa de Inverno prevista para este efeito.



Qualquer dano ocasionado por deficiente preparação para o Inverno implica a anulação da garantia..

Condições de utilização

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com pelo menos 8 anos de idade assim como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou conhecimentos, se forem corretamente supervisionadas ou se tiverem recebido instruções relativas à utilização do aparelho com toda a segurança e os riscos incorridos tiverem sido compreendidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a conservação pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.

Este produto contém gás refrigerante R410A

Este produto contém gases com efeito de estufa fluorados que estão enquadrados pelo protocolo de Quioto.

Não libertar estes gases na atmosfera.

Valor GWP(1) : 2088, valor baseado no 4.º relatório do GIEC

A quantidade de refrigerante baseada na regulamentação F-Gás n.º 517/2014 está indicada na placa de identificação da unidade.

Toda a intervenção sobre o circuito frigorífico deve ser efetuada por um profissional autorizado como especificado anteriormente.

Podem ser requeridas inspecções periódicas em função da legislação europeia ou local. Queira contactar o seu distribuidor local para mais informações.

- Atenção, os fluidos refrigerantes podem ser inodoros.
- Não perfurar ou aquecer a tubagem, risco de explosão e de queimaduras graves.
- Não utilizar meios de aceleração do processo de degelo ou de limpeza que não sejam os recomendados pelo fabricante.
- O aparelho deve ser armazenado num local que não contenha fontes de inflamação funcionando em permanência (por exemplo: chamas abertas, aparelho de gás ou radiador elétrico em funcionamento).

(1) Potencial de aquecimento global

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1 Dados técnicos da bomba de aquecimento

| Modelo | HeatRelax | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Capacidade calorífica (*) | kW | 4,10 | 6,30 | 8,30 | 12,95 |
| Potência elétrica (*) | kW | 1,0 | 1,47 | 1,91 | 3,06 |
| COP (*) | — | 4,13 | 4,31 | 4,33 | 4,31 |
| Corrente de funcionamento (*) | A | 4,6 | 6,61 | 8,65 | 13,06 |
| Alimentação elétrica | V Ph/Hz | 230 V~ 1 / 50Hz |
| Calibre do fusível do tipo aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Curva do disjuntor D | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Capacidade calorífica (**) | kW | 5,7 | 9,2 | 12,1 | 18,9 |
| COP (**) | — | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
| Número de compressores | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de compressor | — | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| Número de ventiladores | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potência do ventilador | W | 90 | 120 | 120 | 150 |
| Velocidade de rotação do ventilador | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Direção do ventilador | — | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Potência acústica (***) | Lw dB(A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
| Nível de pressão sonora (a 10 m) | dB(A) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,5 |
| Ligação hidráulica | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Caudal de água (*) | m ³ /h | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
| Perda de carga na água (máx.) | kPa | 0,3 | 2,0 | 1,8 | 4,0 |
| Dimensões líquidas do aparelho (L/l/h) | mm | 746/570/305 | 956/602/375 | 956/602/375 | 1116/871/470 |
| Peso líquido/peso do aparelho embalado | kg | 37 | 51 | 54 | 83 |

(*) Valor a +/- 5% nas condições seguintes: Temperatura exterior = 15°C / HR = 71%. Temperatura de entrada de água 26°C. Temperatura de saída da água 28°C.

(**) Valor a +/- 5% nas seguintes condições: temperatura exterior 27°C / HR = 78%. Temperatura de entrada de água 26°C.

(***) Medidas realizadas em conformidade com as normas EN 12102: 2013 e EN ISO 3744: 2010.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (continuação)

2.2 Gama de funcionamento

Utilize a bomba de aquecimento nos intervalos de temperatura e humidade que se seguem para garantir um funcionamento seguro e eficaz.

| | Modo de aquecimento  | Modo de arrefecimento  |
|--|---|--|
| Temperatura exterior | -2°C – +35°C | +7°C – +43°C |
| Temperatura da água | +12°C – +40°C | +8°C – +40°C |
| Humidade relativa | < 80% | < 80% |
| Gama de regulação do ponto de referência | +8°C – +32°C | +8°C – +32°C |




Se a temperatura ou a humidade não corresponderem a estas condições, podem ativar-se dispositivos de segurança e a bomba de aquecimento pode deixar de funcionar.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (continuação)

2.3 Dimensões

Modelos: HPR06M / HPR09M / HPR12M / HPR19M

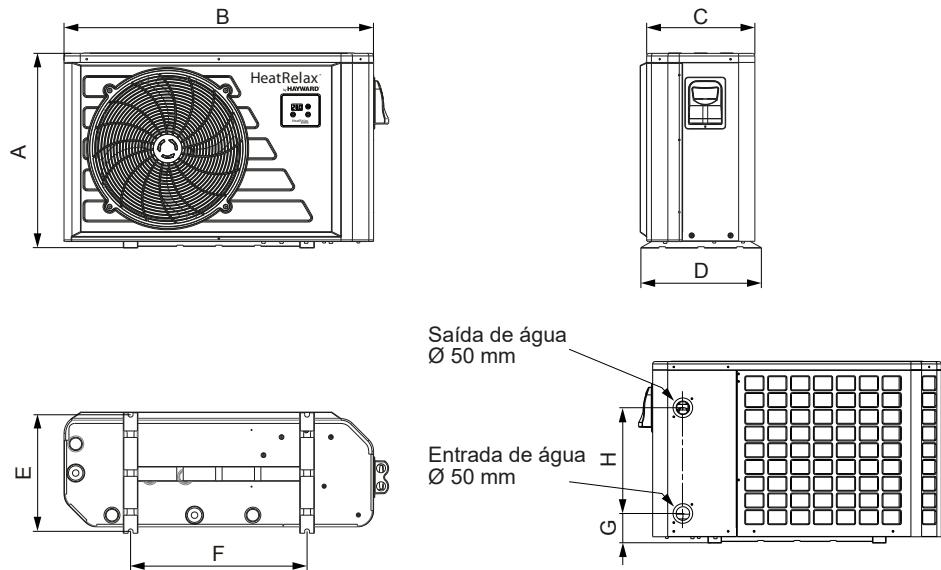


Unidade : mm

| Modelo Referência | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| A | 570 | 602 | 602 | 871 |
| B | 746 | 956 | 956 | 1116 |
| C | 264 | 334 | 334 | 425 |
| D | 305 | 375 | 375 | 470 |
| E | 295 | 360 | 360 | 447 |
| F | 395 | 545 | 545 | 790 |
| G | 93 | 98 | 98 | 103 |
| H | 270 | 350 | 350 | 400 |

3. INSTALAÇÃO E LIGAÇÕES

3.1 Esquema de funcionamento

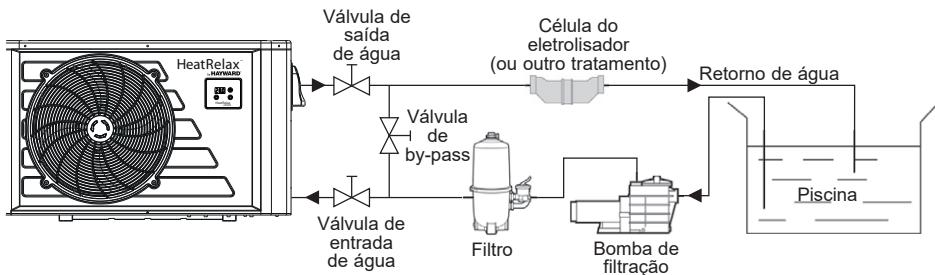

Nota: A bomba de aquecimento é fornecida sem qualquer equipamento de tratamento ou filtração. Os elementos presentes no esquema são peças a fornecer pelo instalador.

3.2 Bomba de aquecimento




Colocar a bomba de aquecimento no exterior e fora de qualquer local técnico fechado.

Escolher uma localização de preferência ensolarada e ao abrigo de ventos dominantes.

O aparelho deve estar perfeitamente acessível para os trabalhos de instalação e de manutenção ulteriores.

Colocada sob abrigo, devem ser respeitadas as distâncias mínimas prescritas abaixo a fim de evitar qualquer risco de recirculação de ar e de degradação dos desempenhos globais da bomba de aquecimento.

Unidade : mm

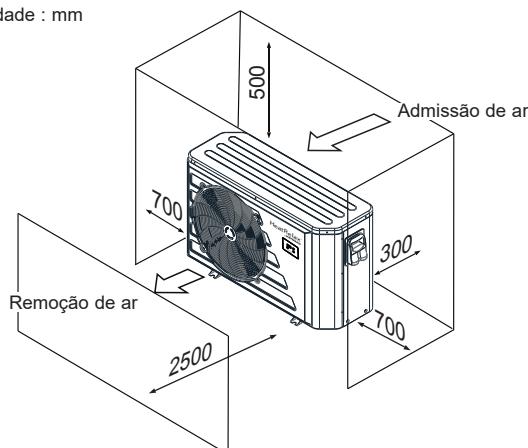

3. INSTALAÇÃO E LIGAÇÕES (continuação)



Não colocar o aparelho diretamente no solo porque isto pode provocar perturbações.

A posição no solo sobre blocos anti-vibrações deve ser privilegiada. Um suporte de parede não deve ser utilizado em condições suscetíveis de transmitir vibrações.

Não instalar a bomba de calor sobre um suporte suscetível de amplificar as vibrações da unidade.


Não instalar a bomba de calor num lugar suscetível de amplificar o seu nível sonoro ou num lugar onde o ruído da unidade possa incomodar a vizinhança.

Não utilizar adesivos: estes não são considerados como meios de fixação fiáveis.

Instalar de preferência a bomba de calor sobre uma laje de betão plana e dessolidarizada ou uma caixa de fixação prevista para este efeito e montar a bomba de aquecimento sobre os blocos amortecedores fornecidos (parafusos e anilhas fornecidos).

Fixar o aparelho respeitando o aperto indicado para evitar qualquer risco de acidente ou danos para os materiais e as pessoas.

Outra possibilidade: instalar a bomba de calor no solo sobre suportes em borracha, utilizando um conjunto de parafusos adaptado (não fornecido).

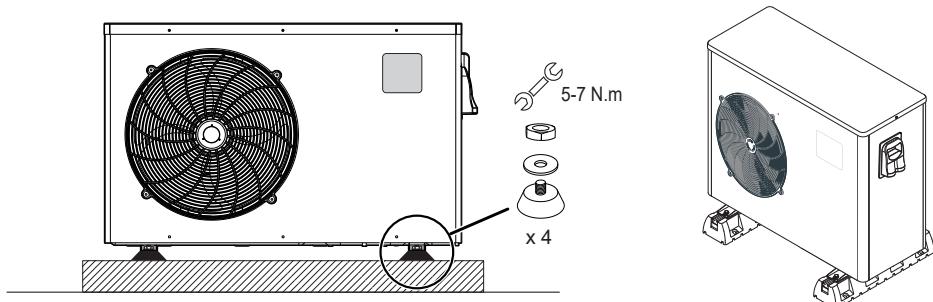

Distância máxima de instalação entre a bomba de aquecimento e a piscina 15 metros.

Comprimento total ida e volta das canalizações hidráulicas 30 metros. Isolar as canalizações hidráulicas de superfície e enterradas.

A bomba de calor deve ser instalada a uma distância mínima da piscina de acordo com a norma NF C 15-100 (ou seja, a 3,5 m da massa de água, em França) ou com as normas de instalação em vigor nouros países.


Não instalar a bomba de calor junto a fontes de calor.

Em caso de instalação em regiões com ocorrência de neve, recomenda-se manter a máquina abrigada para evitar a acumulação de neve no evaporador.

3. INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO (continuação)

3.3 Ligação hidráulica

A bomba de aquecimento é fornecida com dois conectores de união de 50 mm de diâmetro. Utilize tubo em PVC para a canalização hidráulica com Ø 50 mm. Ligue a entrada de água da bomba de aquecimento à conduta proveniente do grupo de filtração e depois ligue a saída de água da bomba de aquecimento à conduta de água que se dirige para o reservatório (cf. esquema abaixo).

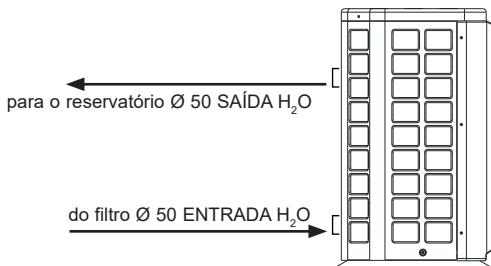

Instale uma válvula denominada “by-pass” entre a entrada e a saída da bomba de aquecimento.



Se for utilizado um distribuidor automático ou um eletrolisador, a sua instalação deve obrigatoriamente fazer-se depois da bomba de aquecimento com o objetivo de proteger o condensador de titânio contra uma concentração demasiado elevada de produto químico.



Tenha o cuidado de instalar corretamente a válvula de by-pass e os conectores de união fornecidos ao nível da entrada e saída de água do aparelho, a fim de simplificar a purga durante o período de inatividade, facilitando o acesso ou a desmontagem para manutenção.

3. INSTALAÇÃO E LIGAÇÕES (continuação)

3.4 Ligação elétrica



A instalação elétrica e a cablagem deste equipamento devem estar em conformidade com as regras locais de instalação em vigor.

| | | | |
|-----|---|-----|-------------------------------------|
| F | NF C15-100 | GB | BS7671:1992 |
| D | DIN VDE 0100-702 | EW | EVHS-HD 384-7-702 |
| A | ÖVE 8001-4-702 | H | MSZ 2364-702/1994/MSZ 10-553 1/1990 |
| E | UNE 20460-7-702 1993, RECBT ITC-BT-31 2002 | M | MSA HD 384-7-702.S2 |
| IRL | Wiring Rules + IS HD 384-7-702 | PL | PN-IEC 60364-7-702:1999 |
| I | CEI 64-8/7 | CZ | CSN 33 2000 7-702 |
| LUX | 384-7.702 S2 | SK | STN 33 2000-7-702 |
| NL | NEN 1010-7-702 | SLO | SIST HD 384-7-702.S2 |
| P | RSIUEE | TR | TS IEC 60364-7-702 |



Verifique se a alimentação elétrica disponível e a frequência da rede correspondem à corrente de funcionamento requerida, tendo em consideração a colocação específica do aparelho e a corrente necessária para alimentar qualquer outro equipamento ligado no mesmo circuito.

HPR06M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 Fase


HPR09M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 Fase

HPR12M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 Fase

HPR19M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 Fase

Respeite o diagrama da cablagem correspondente em anexo.

A caixa de ligação encontra-se do lado direito do aparelho. Três conexões destinam-se à alimentação elétrica e duas ao comando da bomba de filtração (Realimentação, OUT2).

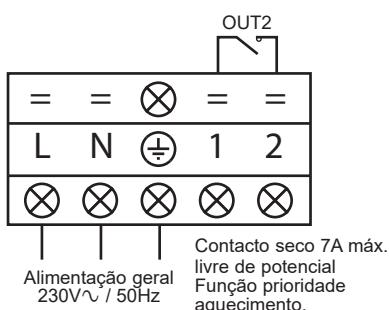

3. INSTALAÇÃO E LIGAÇÕES (continuação)



Nunca utilizar uma tomada de corrente para a alimentação.

A linha de alimentação eléctrica deve ser dotada, de maneira apropriada, de um dispositivo de proteção omnipolar do tipo disjuntor curva D, assim como de um disjuntor diferencial de proteção 30 mA (ver tabela abaixo).

| Modelos | | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Alimentação eléctrica | V/Ph/Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz |
| Calibre do fusível tipo aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Disjuntor curva D | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Secção de cabo | mm ² | 3G 1.5 | 3G 2.5 | 3G 2.5 | 3G 4 |



Utilizar o cabo de alimentação do tipo RO 2V / R 2V ou equivalente.



As secções de cabo são fornecidas para um comprimento máximo de 25 m. Devem no entanto ser verificadas e adaptadas em função das condições de instalação.



Tenha sempre o cuidado de interromper a alimentação principal antes de abrir a caixa de comando eléctrico.

3.5 Primeiro arranque

Procedimento de arranque – uma vez concluída a instalação, siga e respeite as seguintes etapas:

- 1) Faça rodar o ventilador à mão a fim de verificar se ele gira livremente e se a hélice está fixada corretamente no eixo motor.**
- 2) Verifique se o aparelho está corretamente ligado à alimentação principal (consulte o esquema de cablagens em anexo).**
- 3) Ative a bomba de filtração.**
- 4) Verifique se todas as válvulas de água estão abertas e se a água circula para o aparelho antes de passar ao modo de aquecimento.**
- 5) Verifique se o tubo de purga de condensados está corretamente fixado e se não apresenta qualquer obstrução.**
- 6) Ative a alimentação eléctrica destinada ao aparelho, premindo seguidamente o botão “Marche/Arrêt” (Ligar/Desligar)  no painel de comando.**

3. INSTALAÇÃO E LIGAÇÕES (continuação)

- 7) Verifique se não surge qualquer código de ALARME quando o aparelho está ON (consulte o guia de reparação de avarias).
- 8) Regule o caudal de água com auxílio da válvula de by-pass (consulte os § 3.6 e 2.1), nos termos previstos para cada modelo, de modo a obter uma diferença de temperatura Entrada/Saída de 2° C.
- 9) Após alguns minutos de funcionamento, verifique se o ar que sai do aparelho está refrigerado (entre 5 e 10°).
- 10) Encontrando-se o aparelho em funcionamento, desligue a bomba de filtração. O aparelho deve parar automaticamente e emitir o código de erro E03.
- 11) Deixe o aparelho e a bomba da piscina funcionarem 24 horas por dia até obter a temperatura da água pretendida. Quando a temperatura de entrada da água atinge o valor de referência, o aparelho para. O aparelho arranca de novo automaticamente (desde que a bomba da piscina esteja a funcionar) se a temperatura da piscina for inferior em pelo menos 0,5° C à temperatura de referência.

Controlador de caudal - O aparelho está dotado de um controlador de caudal que ativa a bomba de aquecimento desde que a bomba da filtração da piscina esteja em funcionamento, e desativa-a se a bomba da filtração estiver desligada. Ao faltar a água, é emitido o código de alarme E03 no regulador (consulte o § 6.4).

Temporização - O aparelho possui uma temporização de 3 minutos, com o objetivo de proteger os componentes do circuito de comando, eliminar qualquer instabilidade no momento de um novo arranque e ainda qualquer interferência ao nível do contactor. Graças a esta temporização, o aparelho arranca de novo automaticamente decorridos cerca de 3 minutos após qualquer corte do circuito de comando. Mesmo um corte de corrente de curta duração ativa a temporização de arranque.

4. INTERFACE DO UTILIZADOR

4.1 Apresentação geral

A bomba de aquecimento está dotada de um painel de comando eletrónico, ligado eletricamente e pré-regulado de fábrica para o modo de aquecimento.



Legenda


- Botão de Ligar/Desligar e Retorno
- Avanço para baixo
- Avanço para cima

Modo OFF

Quando a bomba de aquecimento está em espera (Modo OFF), a indicação OFF aparece no ecrã do regulador.

Modo ON

Quando a bomba de aquecimento está em funcionamento ou em regulação (Modo ON), a temperatura de entrada da água está indicada no ecrã.

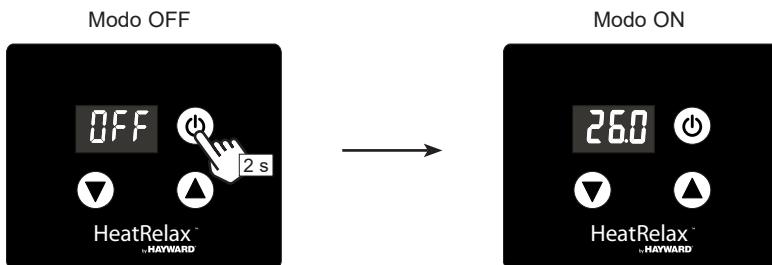

4. INTERFACE DO UTILIZADOR (continuação)

4.2 Regulação e visualização do ponto de referência (temperatura da água pretendida)

Em Modo “OFF” e Modo “ON”

Prima uma vez o botão  ou  para visualizar o ponto de referência.

Prima dois vezes o botão  ou  para definir o ponto de referência pretendido.

A regulação está feita com uma precisão de 0,5° C.

Nota: As regulações são automaticamente guardadas após 5 segundos.



*É recomendável que a temperatura de 30° C nunca seja ultrapassada,
para evitar a alteração dos liners.*

4.3 Bloqueio e desbloqueio do ecrã táctil


Prima o botão de Ligar/Desligar  5 s até se ouvir um bip. As teclas ficam inativas.

Para desbloquear, prima  5 s até se ouvir um bip.

As teclas ficam de novo ativas.

4. INTERFACE DO UTILIZADOR (continuação)

4.4 Escolha do modo de funcionamento

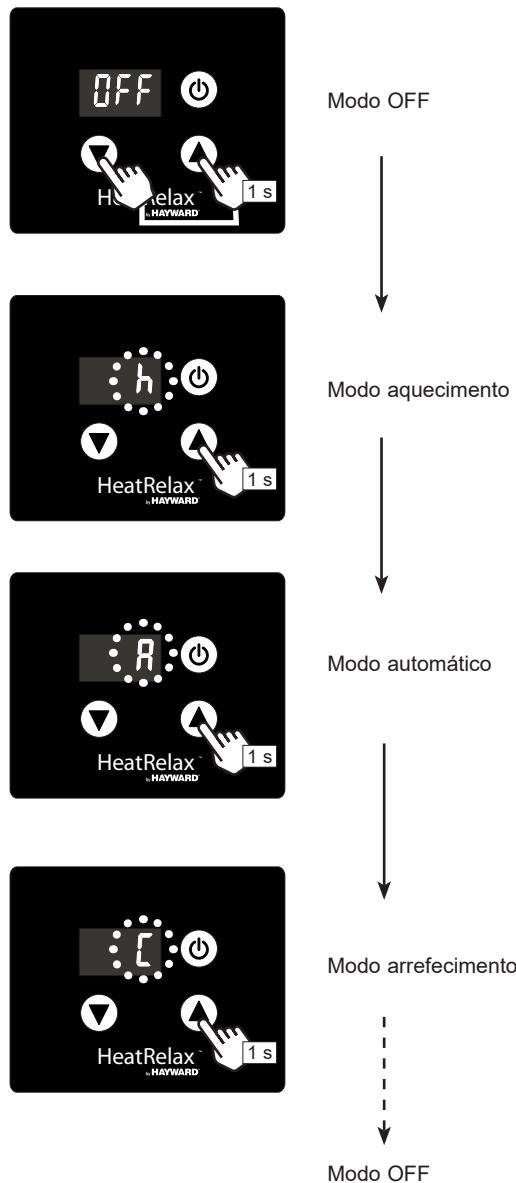

4. INTERFACE DO UTILIZADOR (continuação)

4.5 Regulação do caudal de água

Quando a bomba de aquecimento está em funcionamento e as válvulas de entrada e saída da água estão abertas, ajuste a válvula denominada “by-pass” de forma a obter uma diferença de 2° C entre as temperaturas de entrada e de saída da água (consulte esquema de funcionamento § 3.1). Pode verificar a regulação visualizando as temperaturas de entrada e de saída diretamente no painel de comando seguindo o procedimento abaixo.



De seguida, regule o seu By-pass para obter uma diferença de 2° C entre a entrada e a de saída.

Prima em para sair do menu.

Nota: A abertura da válvula denominada “by-pass” provoca uma redução de caudal de que resulta um aumento de ΔT .

O fecho da válvula denominada “by-pass” provoca um aumento de caudal de que resulta uma diminuição de ΔT .

5. MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA O INVERNO

5.1 Manutenção

Estas operações de manutenção devem ser realizadas 1 vez por ano a fim de garantir a longevidade e o bom funcionamento da bomba de aquecimento.

- A manutenção e as reparações do aparelho devem ser efectuada por um profissional autorizado conforme os textos regulamentares e as regras da arte em vigor no país onde o aparelho é instalado (cf § 3.4). Para qualquer intervenção no circuito frigorífico, o profissional deve ser titular de um atestado de capacidade para o manuseamento de fluidos refrigerantes.
- Verificar o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por uma pessoa qualificada e habilitada.
- Verificar a ligação do aparelho à terra e a sua continuidade.
- Limpar o evaporador com a ajuda de uma escova macia ou jacto de ar ou água (**Atenção, nunca utilizar um aspersor de alta pressão**).
- Verificar o bom escoamento dos condensados.
- Verificar o aperto das ligações hidráulicas e eléctricas
- Verificar a estanqueidade hidráulica do condensador.
- **Solicitar a um profissional** com formação que verifique a impermeabilidade do circuito frigorífico através do detetor de fugas.



Antes de qualquer operação de manutenção a bomba de aquecimento deve ser desligada de qualquer fonte de corrente eléctrica. As operações de manutenção devem ser realizadas unicamente por pessoal qualificado e habilitado para manipular fluidos de refrigeração.

5.2 Preparação para o Inverno

- Colocar a bomba de aquecimento em Modo “OFF”.
- Cortar a alimentação da bomba de aquecimento.
- Esvaziar o condensador com a ajuda do dreno para evitar qualquer risco de degradação. (risco importante de congelação).
- Fechar a válvula de “by-pass” e desapertar as uniões de entrada/saída.
- Expulsar ao máximo a água residual do condensador com a ajuda de uma pistola de ar.
- Obturar a entrada e a saída de água na bomba de aquecimento para evitar a entrada de corpos estranhos.
- Cobrir a bomba de aquecimento com a capa de Inverno prevista para este efeito.




Qualquer dano ocasionado por deficiente preparação para o Inverno implica a anulação da garantia.

6. ANEXOS

6.1 Diagramas elétricos

HPR06M

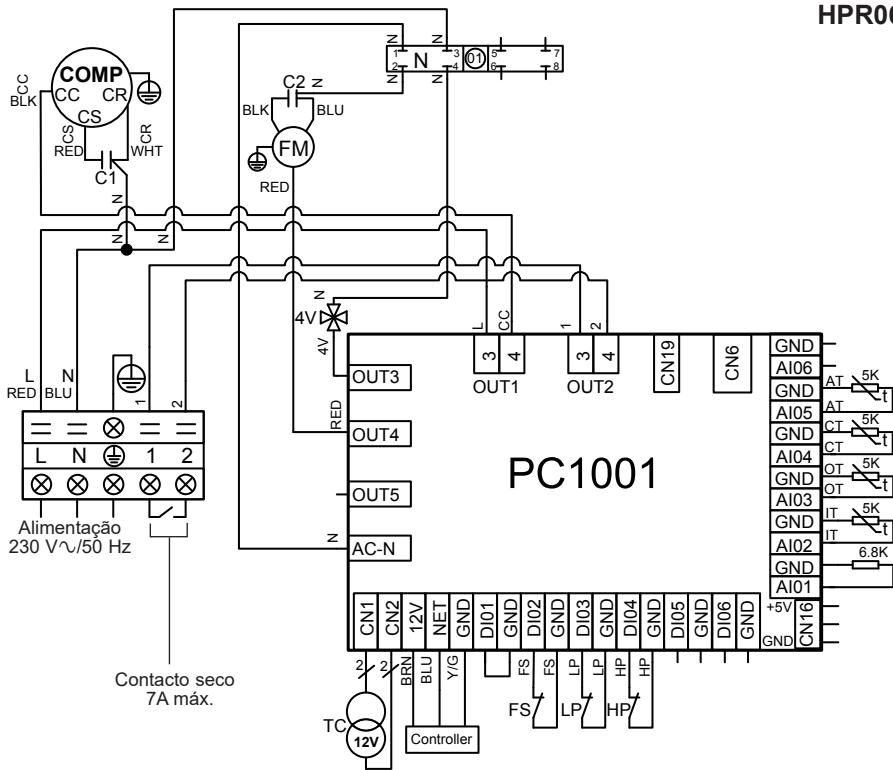

OBSERVAÇÕES:

AT: SONDA DE TEMPERATURA DE A

COMP: COMPRESSOR

CT: SONDA DE TEMPERATURA DO EVAPORADOR

FM: MOTOR DO VENTILADOR

FS: DETETOR DA PRESENÇA DE ÁGUA

HP: PRESSÓSTATO DE ALTA PRESSÃO

THE PRACTICAL USE OF THE COMPUTER IN THE FIELD OF POLYMER PHYSICS

IT: SONDA DA TEMPERATURA DE ENTRADA DE ÁGUA

LP: PRESSÓSTATO DE BAIXA PRESSÃO

OT: SONDA DA TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA


TC: TRANSFORMADOR 230 V~/12 V~

C1: CONDENSADOR COMPRESSOR

C2: CONDENSADOR VENTILADOR

6. ANEXOS (continuação)

HPR09M / HPR12M

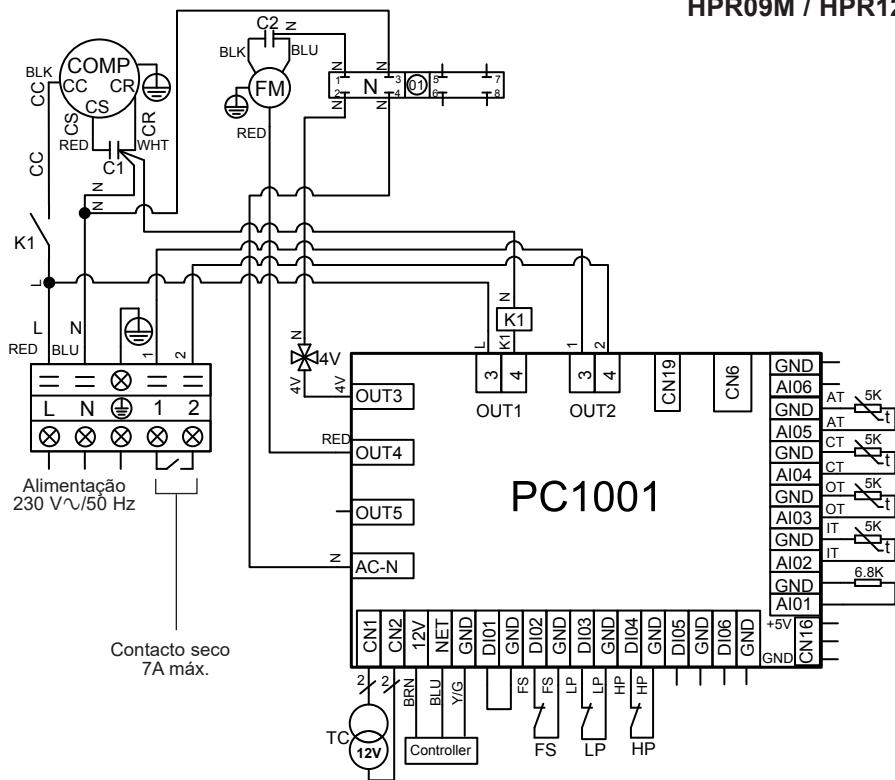


OBSERVAÇÕES:

AT: SONDA DE TEMPERATURA DE AR
 COMP: COMPRESSOR
 CT: SONDA DE TEMPERATURA DO EVAPORADOR
 FM: MOTOR DO VENTILADOR
 FS: DETETOR DA PRESENÇA DE ÁGUA
 HP: PRESSÓSTATO DE ALTA PRESSÃO
 IT: SONDA DA TEMPERATURA DE ENTRADA DE ÁGUA

LP: PRESSÓSTATO DE BAIXA PRESSÃO
 OT: SONDA DA TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA
 TC: TRANSFORMADOR 230 V~/12 V~
 K1: RELE DO COMPRESSOR
 C1: CONDENSADOR COMPRESSOR
 C2: CONDENSADOR VENTILADOR

6. ANEXOS (continuação)

HPR19M

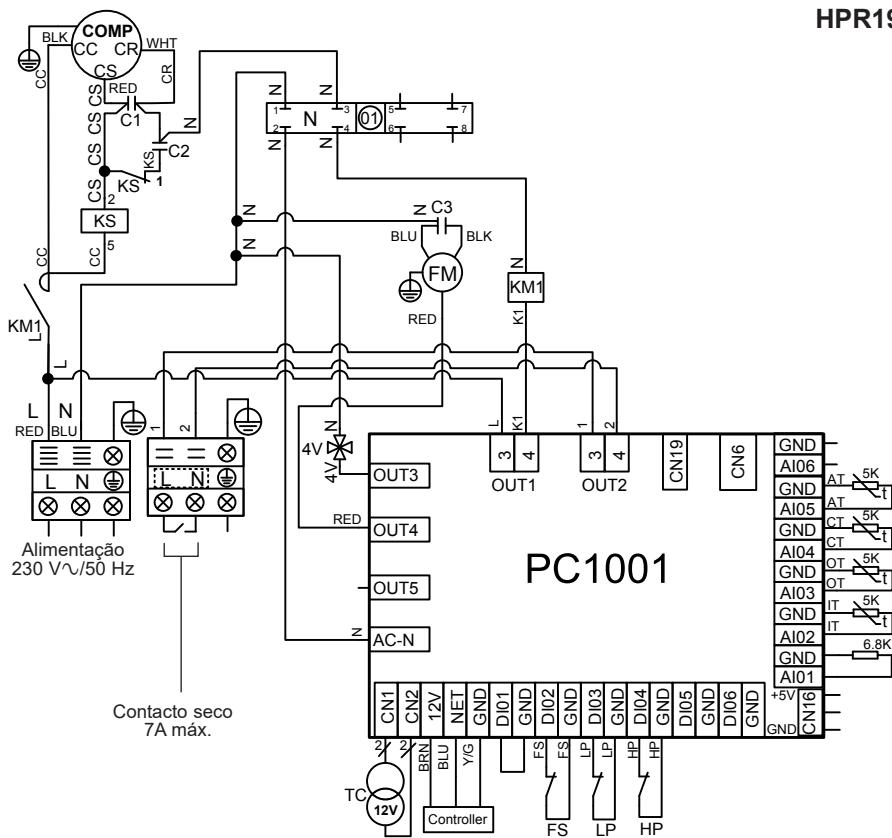


OBSERVAÇÕES:

- AT: SONDA DE TEMPERATURA DE AR
- COMP: COMPRESSOR
- CH: RESISTÊNCIA DE CÁRTER
- CT: SONDA DE TEMPERATURA DO EVAPORADOR
- FM: MOTOR DO VENTILADOR
- FS: DETECTOR DA PRESENÇA DE ÁGUA
- HP: PRESSÓSTATO DE ALTA PRESSÃO
- IT: SONDA DA TEMPERATURA DE ENTRADA DE ÁGUA

- KS: BOBINA DO RELÉ DE ARRANQUE DO COMPRESSOR
- LP: PRESSÓSTATO DE BAIXA PRESSÃO
- OT: SONDA DA TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA
- TC: TRANSFORMADOR 230 V~/12 V~
- KM1: CONTACTOR DE POTÊNCIA DO COMPRESSOR
- C1: CONDENSADOR PERMANENTE
- C2: CONDENSADOR DE ARRANQUE

6. ANEXOS (continuação)

6.2 Ligações prioridade aquecimento bomba monofásica

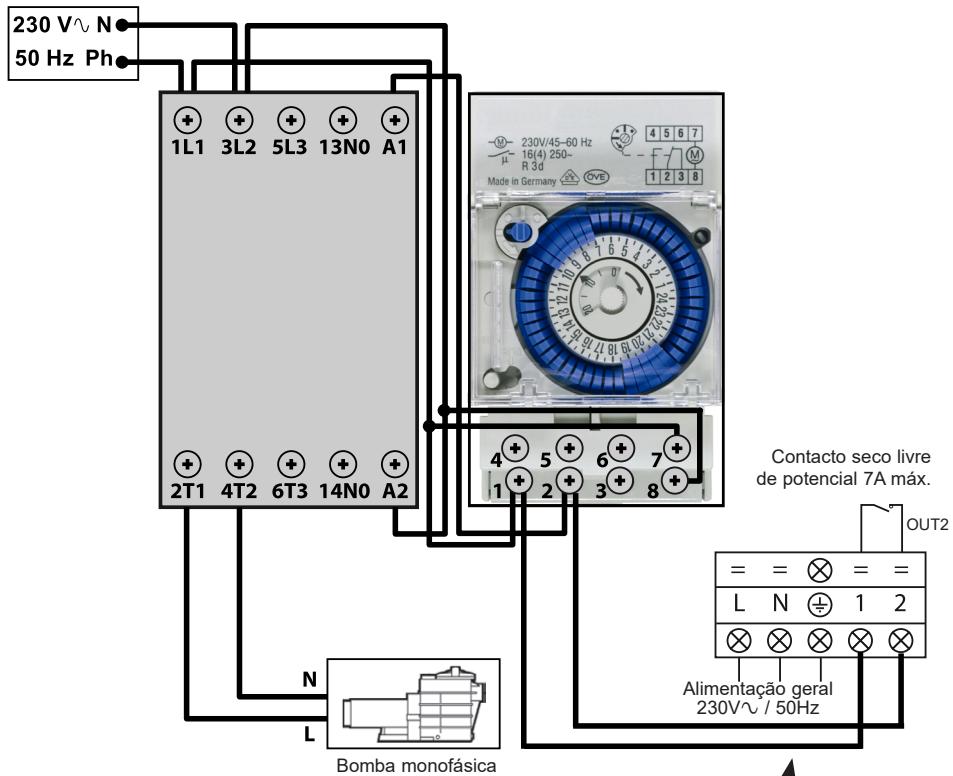

Os terminais 1 e 2 emitem um contacto seco livre de potencial, sem polaridade de 230 V~ / 50 Hz.

Cablar os terminais 1 e 2 respeitando a cablagem indicada acima, a fim de controlar o funcionamento da bomba de filtração por ciclo de 2 minutos todas as horas se a temperatura da bacia for inferior ao ponto recomendado.


Nunca conecte a alimentação da bomba de filtração directamente sobre os terminais 1 e 2.



6. ANEXOS (continuação)

6.3 Diagramas abertos e componentes

HPR06M

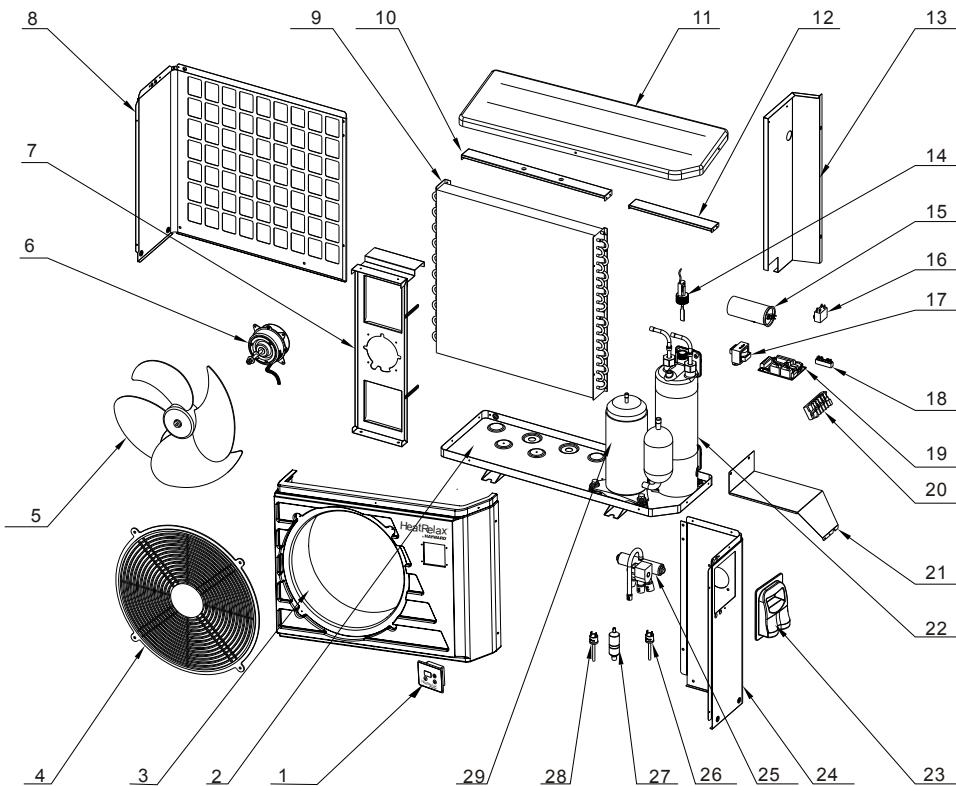


6. ANEXOS (continuação)

HPR06M

| Rep | Ref. ^a | Designação | Rep | Ref. ^a | Designação |
|-----|-------------------|----------------------------------|-----|-------------------|--|
| 1 | HWX950053104957 | Controlador 3 botões | 21 | HWX32029210008 | Placa elétrica |
| 2 | HWX32025210166 | Chassis | 22 | HWX32025120039 | Condensador Titânio/PVC |
| 3 | HWX32025220040 | Painel ABS dianteiro | 23 | HWX320922029 | Pega |
| 4 | HWX20000220245 | Grelha | 24 | HWX32025210167 | Painel direito |
| 5 | HWX34012701 | Pá do ventilador | 25 | HWX20041448 | Válvula de 4 vias |
| 6 | HWX34013301 | Motor do ventilador | 26 | HWX20000360157 | Pressostato de baixa pressão (0.15Mpa) |
| 7 | HWX32029210002 | Suporte do motor | 27 | HWX20001494 | Filtro |
| 8 | HWX32025210169 | Painel esquerdo | 28 | HWX20013605 | Pressostato de alta pressão |
| 9 | HWX32025120026 | Evaporador | 29 | HWX20000110174 | Compressor |
| 10 | HWX32029210006 | Enrijecedor longo | | | |
| 11 | HWX32025210170 | Painel superior | | | |
| 12 | HWX32029210007 | Enrijecedor curto | | | |
| 13 | HWX32029210005 | Painel de separação | | | |
| 14 | HWX200036005 | Detetor de caudal | | | |
| 15 | HWX20003504 | Condensador compressor 450V 35µF | | | |
| 16 | HWX20003506 | Condensador ventilador 450V 2µF | | | |
| 17 | HWX200037006 | Transformador 230 V~/12 V~ | | | |
| 18 | HWX20003909 | Terminal 8 pinos | | | |
| 19 | HWX95005310457 | Placa electrónica | | | |
| 20 | HWX40003901 | Terminal de alimentação | | | |

6. ANEXOS (continuação)

HPR09M

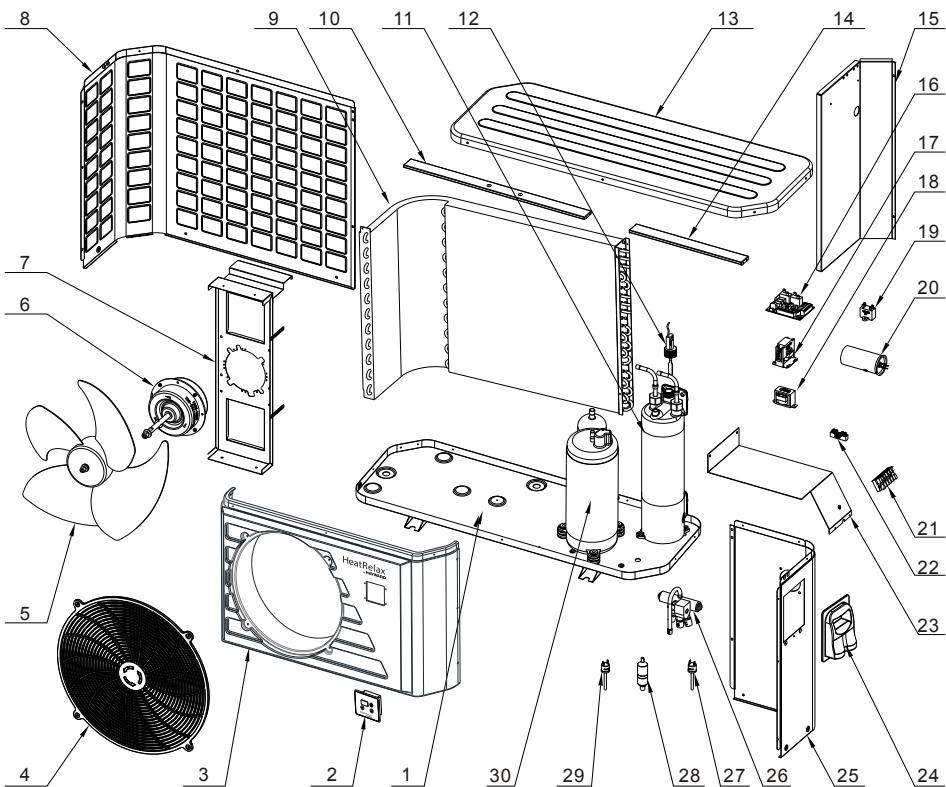


6. ANEXOS (continuação)

HPR09M

| Rep | Ref. ^a | Designação | Rep | Ref. ^a | Designação |
|-----|-------------------|----------------------------------|-----|-------------------|--|
| 1 | HWX32012210425 | Chassis | 21 | HWX40003901 | Terminal de alimentação |
| 2 | HWX950053104957 | Controlador 3 botões | 22 | HWX20003909 | Terminal 8 pinos |
| 3 | HWX32008220045 | Painel ABS dianteiro | 23 | HWX32012210228 | Placa elétrica |
| 4 | HWX2000220188 | Grelha | 24 | HWX320922029 | Pega |
| 5 | HWX35002701 | Pá do ventilador | 25 | HWX32012210422 | Painel direito |
| 6 | HWX34043301 | Motor do ventilador | 26 | HWX20011418 | Válvula de 4 vias |
| 7 | HWX32012210229 | Suporte do motor | 27 | HWX20000360157 | Pressostato de baixa pressão (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Painel esquerdo | 28 | HWX20041446 | Filtro (Ø9,7 - Ø3,4) |
| 9 | HWX32008120049 | Evaporador | 29 | HWX20013605 | Pressostato de alta pressão |
| 10 | HWX32012210225 | Enrijecedor longo | 30 | HWX20000110135 | Compressor |
| 11 | HWX32012120061 | Condensador Titânio/PVC | | | |
| 12 | HWX200036005 | Detetor de caudal | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Painel superior | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Enrijecedor curto | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Painel de separação | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Placa electrónica | | | |
| 17 | HWX20003619 | Relé de potência compressor | | | |
| 18 | HWX200037006 | Transformador 230 V~/ 12 V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Condensador ventilador 450V 3µF | | | |
| 20 | HWX20003510 | Condensador compressor 450V 60µF | | | |

6. ANEXOS (continuação)

HPR12M

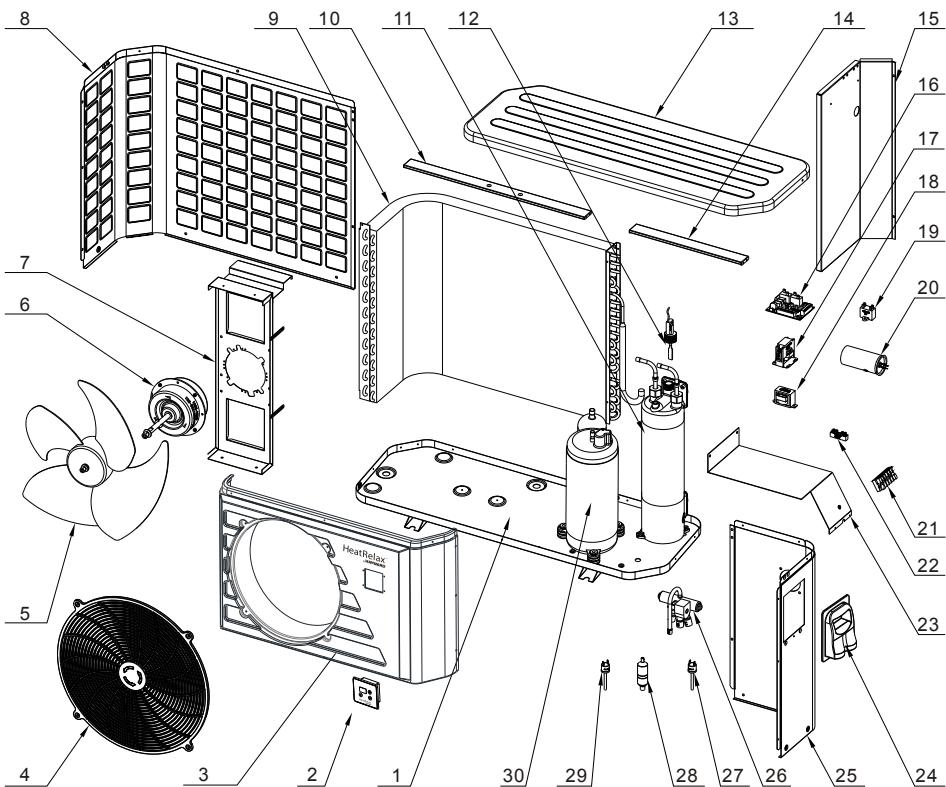


6. ANEXOS (continuação)

HPR12M

| Rep | Ref. ^a | Designação | Rep | Ref. ^a | Designação |
|-----|-------------------|----------------------------------|-----|-------------------|--|
| 1 | HWX32012210425 | Chassis | 21 | HWX40003901 | Terminal de alimentação |
| 2 | HWX950053104957 | Controlador 3 botões | 22 | HWX20003909 | Terminal 8 pinos |
| 3 | HWX32008220045 | Painel ABS dianteiro | 23 | HWX32012210228 | Placa elétrica |
| 4 | HWX20000220188 | Grelha | 24 | HWX320922029 | Pega |
| 5 | HWX35002701 | Pá do ventilador | 25 | HWX32012210422 | Painel direito |
| 6 | HWX34043301 | Motor do ventilador | 26 | HWX20041437 | Válvula de 4 vias |
| 7 | HWX32012210229 | Suporte do motor | 27 | HWX20000360157 | Pressostato de baixa pressão (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Painel esquerdo | 28 | HWX20041446 | Filtro (Ø9,7 - Ø3,4) |
| 9 | HWX32012120086 | Evaporador | 29 | HWX20013605 | Pressostato de alta pressão |
| 10 | HWX32012210225 | Enrijecedor longo | 30 | HWX20000110231 | Compressor |
| 11 | HWX32012120056 | Condensador Titânio/PVC | | | |
| 12 | HWX200036005 | Detetor de caudal | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Painel superior | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Enrijecedor curto | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Painel de separação | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Placa electrónica | | | |
| 17 | HWX20003619 | Relé de potência compressor | | | |
| 18 | HWX200037006 | Transformador 230 V~/12 V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Condensador ventilador 450V 3µF | | | |
| 20 | HWX20003510 | Condensador compressor 450V 60µF | | | |

6. ANEXOS (continuação)

HPR19M

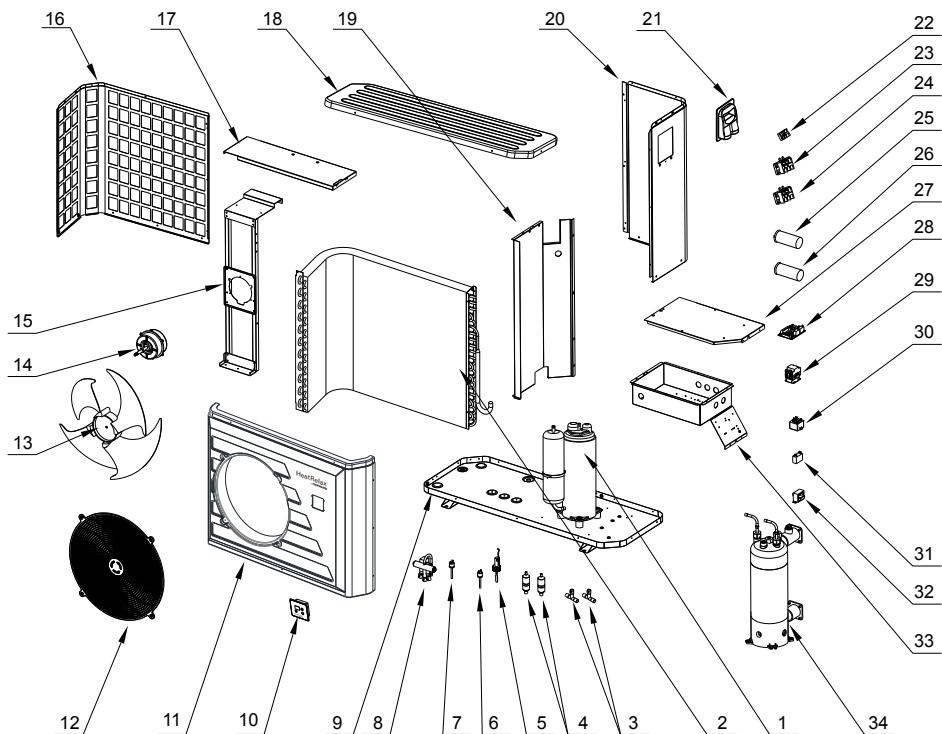

6. ANEXOS (continuação)

HPR19M

| Rep | Ref. ^a | Designação | Rep | Ref. ^a | Designação |
|-----|-------------------|---|-----|-------------------|---|
| 1 | HWX20000110208 | Compressor | 23 | HWX20003920 | Terminal de alimentação |
| 2 | HWX32009120021 | Evaporador | 24 | HWX20003933 | Terminal de contato seco |
| 3 | HWX20001460 | Conector T | 25 | HWX20003502 | Condensador permanente compressor 450V 55µF |
| 4 | HWX20041445 | Filtre (Ø9.7-Ø4.2) | 26 | HWX20003524 | Condensador arranque compressor 300V 98µF |
| 5 | HWX200036005 | Detetor de caudal | 27 | HWX320921118 | Painel de protecção eléctrica |
| 6 | HWX20000360157 | Pressóstatos de baixa pressão (0.15Mpa) | 28 | HWX95005310457 | Placa electrónica |
| 7 | HWX20013605 | Pressóstatos de alta pressão | 29 | HWX20000360006 | Contactor de potência compressor |
| 8 | HWX20041437 | Válvula de 4 vias | 30 | HWX20003676 | Relé de arranque |
| 9 | HWX32009210365 | Chassis | 31 | HWX20003509 | Condensador ventilador 450V 5µF |
| 10 | HWX950053104957 | Controlador 3 botões | 32 | HWX200037006 | Transformador 230 V~/ 12 V~ |
| 11 | HWX32009220099 | Painel ABS dianteiro | 33 | HWX32009210117 | Quadro eléctrico |
| 12 | HWX20000220169 | Grelha | 34 | HWX32009120042 | Condensador Titânio/PVC |
| 13 | HWX20000270004 | Pá do ventilador | | | |
| 14 | HWX20000330134 | Motor do ventilador | | | |
| 15 | HWX32009210204 | Suporte do motor | | | |
| 16 | HWX32009210304 | Painel esquerdo | | | |
| 17 | HWX32009210025 | Enrijecedor longo | | | |
| 18 | HWX32009210331 | Painel superior | | | |
| 19 | HWX32009210220 | Painel de separação | | | |
| 20 | HWX32009210333 | Painel direito | | | |
| 21 | HWX320922029 | Pega | | | |
| 22 | HWX20003909 | Terminal 8 pinos | | | |

6. ANEXOS (continuação)

6.4 Guia de reparação de avarias



Algumas intervenções devem ser efetuadas por um técnico habilitado.

| Anomalia | Códigos de erro | Descrição | Solução |
|---|-----------------|---|--|
| Avaria da sonda de entrada de água | P01 | O sensor está aberto ou apresenta um curto-círcito. | Verificar ou substituir o sensor. |
| Avaria sonda de saída de água | P02 | O sensor está aberto ou apresenta um curto-círcito. | Verificar ou substituir o sensor. |
| Avaria da sonda de temperatura exterior | P04 | O sensor está aberto ou apresenta um curto-círcito. | Verificar ou substituir o sensor. |
| Avaria da sonda de descongelamento | P05 | O sensor está aberto ou apresenta um curto-círcito. | Verificar ou substituir o sensor. |
| Proteção de alta pressão | E01 | Pressão do circuito frigorífico demasiado elevada, ou caudal de água demasiado baixo, ou evaporador obstruído, ou caudal de ar demasiado baixo. | Verificar o pressostato de alta pressão e a pressão do circuito frigorífico. Verificar o caudal de água ou de ar. Verificar o bom funcionamento do controlador de caudal. Verificar a abertura das válvulas de entrada/saída de água. Verificar a regulação do by-pass. |
| Proteção de baixa pressão | E02 | Pressão do circuito frigorífico demasiado baixa, ou caudal de ar demasiado baixa ou evaporador obstruído. | Verificar o pressostato de baixa pressão e a pressão do circuito frigorífico para avaliar se há alguma fuga. Limpar a superfície do evaporador. Verificar a velocidade de rotação do ventilador. Verificar a livre circulação do ar que atravessa o evaporador. |
| Avaria do detetor de caudal | E03 | Caudal de água insuficiente ou detetor em curto-círcito ou defeituoso | Verificar o caudal de água, verificar a bomba de filtração e o detetor de caudal para ver se apresentam eventuais anomalias. |
| Diferença de temperatura demasiado grande entre a água à saída e a água à entrada | E06 | Caudal volumétrico de água insuficiente, diferença de pressão de água demasiado baixa/demasiado elevada. | Verificar o caudal de água ou a obstrução do sistema. |
| Proteção modo frio | E07 | Quantidade de água evacuada demasiado fraca. | Verificar o débito de água ou os sensores de temperatura. |
| Problema de comunicação | E08 | Anomalia do controlador LED ou da conexão PCB. | Verificar a ligação dos cabos. |
| Proteção anticongelamento de nível 1 | E19 | Temperatura ambiente e da água à entrada demasiado baixa. | Desligar a bomba de aquecimento e esvaziar o condensador. Risco de congelamento. |
| Proteção anticongelamento de nível 2 | E29 | Temperatura ambiente e da água à entrada ainda mais baixa. | Desligar a bomba de aquecimento e esvaziar o condensador. Risco de congelamento. |

6. ANEXOS (continuação)

6.5 Garantia

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Todos os produtos HAYWARD são garantidos contra todos os defeitos de fabrico ou de matéria-prima durante um período de dois anos a contar da data de aquisição. Qualquer reclamação de garantia deverá ser acompanhada de uma prova de compra contendo a data. Recomendamos, assim, que conserve a sua factura.

A garantia HAYWARD é limitada à reparação ou substituição, por opção da HAYWARD, dos produtos defeituosos desde que tenham sido submetidos a uma utilização normal, em conformidade com as prescrições mencionadas no respectivo manual de utilização, que o produto não tenha sido modificado de nenhuma forma e tenha sido utilizado unicamente com componentes e peças da HAYWARD. Os danos devidos ao gelo e aos ataques de agentes químicos não são garantidos. Todas as outras despesas (transporte, mão-de-obra...) estão excluídas da garantia.

A HAYWARD não poderá ser considerada responsável por qualquer dano directo ou indireto proveniente da instalação, da ligação ou do funcionamento incorrecto do produto.

Para fazer aplicar uma garantia ou solicitar a reparação ou substituição de um artigo, dirija-se ao seu revendedor. Não será aceite qualquer devolução de material à nossa fábrica sem o nosso acordo prévio por escrito.

As peças de desgaste não se encontram cobertas pela garantia.

6.6 Fim de vida do aparelho



O símbolo da lixeira barrada relativo ao tratamento e à revalorização dos detritos elétricos e eletrónicos significa que em caso algum os produtos devem ser descartados com o lixo doméstico, com os itens volumosos ou num aterro.

Em fim de vida, o aparelho deve ser objeto de uma recolha seletiva com vista à sua reciclagem ou revalorização. Um circuito específico de recuperação para este tipo de produtos foi implementado nos países da União Europeia e na Noruega. Contactar o instalador ou o representante local para proceder à recolha, ao desmantelamento e à reciclagem deste aparelho.

O retratamento do líquido refrigerante, do óleo e das outras peças deve ser realizado por um profissional qualificado autorizado conforme as legislações locais e nacionais em vigor.


Se o produto contiver pilhas marcadas com este símbolo, isto significa que as pilhas podem conter substâncias nocivas ou poluentes. Neste caso, entregue as pilhas num ponto de recolha de pilhas usadas.

Página deixada em branco intencionalmente

HeatRelaxTM

by HAYWARD®

HEIZPUMPENANLAGE FÜR EIN SCHWIMMBECKEN

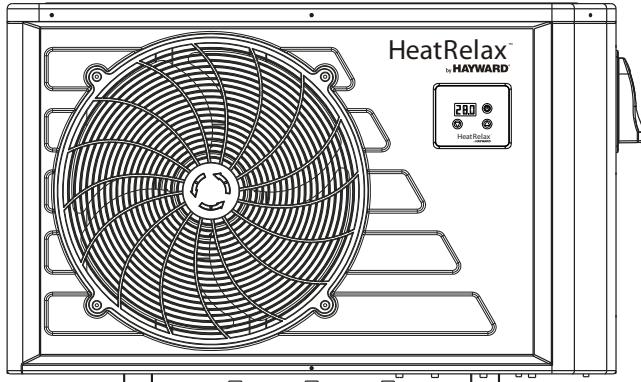

HPR06M

HPR09M

HPR12M

HPR19M

Einbau- & Anleitungshandbuch

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|-----------|
| 1. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN - SICHERHEIT | 1 |
| <hr/> | |
| 2. TECHNISCHE MERKMALE | 4 |
| 2.1 Technische Daten der Wärmepumpe | 4 |
| 2.2 Temperaturbereiche für die Funktion | 5 |
| 2.3 Abmessungen | 6 |
| <hr/> | |
| 3. INSTALLATION UND ANSCHLÜSSE | 7 |
| 3.1 Grundschaltbild | 7 |
| 3.2 Heizpumpenanlage | 7 |
| 3.3 Hydraulikanschluss | 9 |
| 3.4 Stromanschluss | 10 |
| 3.5 Erste Betriebstätigkeit (Start) | 11 |
| <hr/> | |
| 4. NUTZERSCHNITTSTELLE | 13 |
| 4.1 Allgemeine Darstellung | 13 |
| 4.2 Einstellung und Anzeige des Einstellwertes | 14 |
| 4.3 Blockieren und Freigabe des Berührungsbildschirms | 14 |
| 4.4 Wahl des Funktionsmodus | 15 |
| 4.5 Regulierung der Wasserausgabe | 16 |
| <hr/> | |
| 5. WARTUNG UND WINTERZEIT | 17 |
| 5.1 Wartung | 17 |
| 5.2 Winterzeit | 17 |
| <hr/> | |
| 6. ANHÄNGE | 18 |
| 6.1 Stromlaufpläne | 18 |
| 6.2 Vorrangige Heizanschlüsse einphasige Pumpe | 21 |
| 6.3 Perspektivische Darstellungen und Bauteile | 22 |
| 6.4 Leitfaden zur Fehlerbeseitigung | 30 |
| 6.5 Garantie | 31 |
| 6.6 Entsorgung des ausgedienten Geräts | 31 |

Sorgfältig durchlesen und zwecks späterer Lektüre aufbewahren.

Dieses Dokument muss dem Schwimmbad-Eigentümer übergeben und muss von diesem an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

1. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN - SICHERHEIT

Wir danken Ihnen, dass Sie sich zum Kauf einer HeatRelax™ by Hayward® Wärmepumpe für Ihr Schwimmbad entschieden haben. Bei der Konzeption dieses Produkts wurde darauf geachtet, dass es den Herstellungsnormen exakt entspricht, damit das hohe Qualitätsniveau erreicht wird. Das vorliegende Handbuch enthält alle erforderlichen Informationen, betreffend Montage, Fehlerbeseitigung und Wartung. Lesen Sie dieses Handbuch bitte vor dem Öffnen der Einheit genau durch, bzw. bei der Durchführung von Wartungsarbeiten an dem Produkt.. Keine Haftung übernimmt der Hersteller dieses Produkt im Fall einer eventuellen Verletzung eines Benutzers oder der Beschädigung des Geräts im Ergebnis eventueller Fehler bei der Montage, der Behebung von Störungen oder einer fehlerhaften Wartung. Die in diesem Handbuch gegebenen Anweisungen müssen stets genau beachtet werden.

Nachdem Sie dieses Handbuch gelesen haben, halten Sie es stets zum Nachschlagen bereit.

Zugelassenes Personal

- Installation, Elektroanschlüsse, Wartung und Reparaturen des Geräts müssen von einer technischen Fachkraft durchgeführt werden, die nach den im Land, in dem das Gerät installiert ist, geltenden Bestimmungen zugelassen ist (s. § 3.4). Fachkräfte, die irgendwelche Arbeiten am Kältekreislauf durchführen, müssen ihre Befähigung zum Umgang mit Kältemitteln nachweisen können.
Für Frankreich:
 - Elektrische Niederspannungsanlagen gemäß der Norm NF-C 15-100.
 - Gesetzgebung für den Umgang mit Kältemitteln: Dekret 2007/737 und Verfügungen zu dessen Anwendung.

Bedingungen für die Installation

- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu installieren.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch und eine Installation im Freien bestimmt. Aus dem Gerät entweichende Luft muss ungehindert ausströmen können und darf nicht zu irgendwelchen Zwecken, wie zum Heizen oder Kühlen eines Raums oder eines Gebäudes verwendet werden.
- Diese Heizpumpenanlage für ein Schwimmbecken erwärmt das Wasser im Schwimmbad und hält eine konstante Temperatur. Sie darf nicht zu anderen Zwecken genutzt werden.
- Das Netzkabel prüfen. Ist das Netzkabel beschädigt, so muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer hierzu befähigten und zugelassenen Person ersetzt werden.

1. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN (Fortsetzung)

- Das Gerät muss unbedingt durchgängig geerdet werden. Zur Vermeidung der Gefahr eines Stromschlags beim Abreißen des Kabels muss der Erdungsleiter länger sein als die anderen Leiter. Die Elektroinstallation muss unbedingt mit einem 30 mA-Fehlerstrom-Schutzschalter versehen sein (s. § 3.4).
- Im Falle einer Nichtbeachtung dieser Anweisungen erlischt der Garantieanspruch.

Anweisungen für Instandhaltung und Wartung

Maßregeln zur Wartung müssen ein Mal pro Jahr durchgeführt werden, um die Langlebigkeit und gute Funktionsweise der Heizpumpenanlage zu garantieren.

- Die Wartung und die verschiedenen Betriebsabläufe müssen gemäß den in diesem Handbuch beschriebenen Zeiträumen und Häufigkeiten durchgeführt werden.
- Benutzen Sie ausschließlich Originalersatzteile.
- Das Netzkabel prüfen. Ist das Netzkabel beschädigt, so muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer hierzu befähigten und zugelassenen Person ersetzt werden.
- Den Erdungsanschluss des Geräts und die Durchgängigkeit des Erdungsleiters prüfen.
- Reinigen Sie den Evaporator mit Hilfe einer flexiblen Bürste, einem Luft- oder einem Wasserstrahl (Achtung: Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger).
- Kontrollieren Sie den korrekten Abfluss des Kondensats.
- Kontrollieren Sie die hydraulischen und elektrischen Anschlüsse.
- Kontrollieren Sie die hydraulische Dichtigkeit des Kondensor.
- Die Dichtheit des Kältekreislaufs mithilfe eines Leckdetektors durch eine autorisierte Fachkraft prüfen lassen.



Vor allen Wartungsmaßnahmen muss die Heizpumpenanlage von jeglicher Stromversorgung getrennt werden. Die Wartungsmaßnahmen müssen von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, dem der Umgang mit Kühlflüssigkeiten vertraut ist.

Anleitung zum Überwintern

- Stellen Sie die Heizpumpenanlage auf den Modus "OFF".
- Trennen Sie die Heizpumpenanlage von der Stromversorgung.
- Leeren Sie den Kondensor mit Hilfe des Wasserablassers, um jegliche Schadensgefahr zu vermeiden. (großes Frostrisiko).
- Schließen Sie den By-pass-Schieber und lösen Sie die Eingangs- und Ausgangsverbindungsstücke.

1. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN (Fortsetzung)

- Entfernen Sie so gut es geht das Altwasser im Kondensator mit Hilfe einer Druckluftpistole.
- Verschließen Sie den Wasserein- und -ausgang an der Heizpumpenanlage, um das Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern.
- Decken Sie die Heizpumpenanlage mit der für diesen Zweck vorgesehenen Winterschutzhülle ab.



Jeglicher Schaden, der durch eine schlechte Winterlagerung entsteht, hebt alle Garantieansprüche auf.

Benutzungsbedingungen

Mindestens 8 Jahre alte Kindern, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen können dieses Gerät verwenden, soweit sie hierbei hinreichend überwacht werden, oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und damit verbundene Risiken berücksichtigt wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Vom Benutzer durchführbare Reinigungs- und Wartungsmaßnahmen dürfen nicht ohne Überwachung von Kindern vorgenommen werden.

Dieses Gerät enthält das Kältegas R410A

Dieses Produkt enthält gemäß dem Kyoto-Protokoll Gase mit Treibhauseffekt.

Setzen Sie diese Gase nicht in die Atmosphäre frei.

Höhe des Valeur GWP(1) : 2088 Wert basierend auf 4. GIEC-Bericht.

Die auf Grundlage der Vorschrift F Gas 517/2014 bestimmte Kältemittelmenge ist auf dem Typenschild des Geräts angegeben.

Jegliche Arbeiten am Kältekreislauf müssen, wie bereits oben gesagt, von einer zugelassenen Fachkraft ausgeführt werden.

Regelmäßige Inspektionen des Austritts von Kühlmittel können gemäß der europäischen Gesetzgebung oder der des jeweiligen Landes verlangt werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler vor Ort.

- Achtung, Kältemittel können geruchlos sein.
- Die Rohrleitung nicht durchbohren oder erhitzen. Dies kann zu Explosionen oder schweren Verbrennungen führen.
- Verwenden Sie zur Beschleunigung des Abtausens oder zur Reinigung ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Mittel.
- Ein Raum, in dem das Gerät aufbewahrt wird, darf keine permanent vorhandenen Zündquellen enthalten (zum Beispiel nackte Flammen, betriebene Gasgeräte oder Elektroheizungen).

(1) Möglichkeit der globalen Erwärmung

2. TECHNISCHE MERKMALE

2.1 Technische Daten der Wärmepumpe

| Modell | HeatRelax | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Wärmekapazität (*) | kW | 4,10 | 6,30 | 8,30 | 12,95 |
| Elektrischer Strom (*) | kW | 1,0 | 1,47 | 1,91 | 3,06 |
| COP (*) | – | 4,13 | 4,31 | 4,33 | 4,31 |
| Ansprechstrom (*) | A | 4,6 | 6,61 | 8,65 | 13,06 |
| Stromversorgung | V Ph/Hz | 230 V~ 1 / 50Hz |
| Größe der elektrischen Sicherung Typ am | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Überlastschalter, Dreiphasig + Nulleiter | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Wärmekapazität (**) | kW | 5,7 | 9,2 | 12,1 | 18,9 |
| COP (**) | – | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
| Zahl der Kompressoren | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Art des Kompressors | – | Drehend | Drehend | Drehend | Drehend |
| Zahl der Ventilatoren | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Energie der Ventilatoren | W | 90 | 120 | 120 | 150 |
| Rotationsgeschwindigkeit des Ventilators | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Richtung des Ventilators | – | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Schallleistung (***) | Lw dB(A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
| Stufe der Druck-Geräuschentwicklung (in 10 m) | dB(A) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,5 |
| Hydraulikanschluss | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Wasser-Ausgabe (*) | m³/h | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
| Wasserdruckverlust (max) | kPa | 0,3 | 2,0 | 1,8 | 4,0 |
| Netto-Abmessungen der Einheit (L/l/h) | mm | 746/570/305 | 956/602/375 | 956/602/375 | 1116/871/470 |
| Nettogewicht / Gewicht der verpackten Einheit | kg | 37 | 51 | 54 | 83 |

(*) Wert zu +/- 5% bei folgenden Bedingungen: Außentemperatur = 15°C / HR = 71%. Wassereingangstemperatur 26°C. Temperatur des Wassers am Ausgang 28°C.

(**) Toleranz +/- 5% unter folgenden Bedingungen: Außentemperatur 27°C / HR = 78%. Temperatur des Wassers am Eingang 26°C.

(***) Messungen erfolgt nach Normen EN 12102: 2013 und EN ISO 3744: 2010.

2. TECHNISCHE MERKMALE (Fortsetzung)

2.2 Temperaturbereiche für die Funktion

Nutzen Sie bitte die Wärmepumpe innerhalb der folgenden Temperatur- und Feuchtigkeits-Bereiche, damit eine sichere und effiziente Funktion gewährleistet ist.

| | Heiz-Modus  | Kühl-Modus  |
|---|---|--|
| Außentemperatur | -2°C – +35°C | +7°C – +43°C |
| Wassertemperatur | +12°C – +40°C | +8°C – +40°C |
| Relative Feuchtigkeit | < 80% | < 80% |
| Punkte der Einstellbereiche je nach Vorgabe | +8°C – +32°C | +8°C – +32°C |




Falls die Temperatur oder die Feuchtigkeit diesen Vorgabewerten nicht entspricht, könnten sich die Sicherheitssysteme einschalten und die Wärmepumpe funktioniert dann nicht mehr.

2. TECHNISCHE MERKMALE (Fortsetzung)

2.3 Abmessungen

Modelle: HPR06M / HPR09M / HPR12M / HPR19M

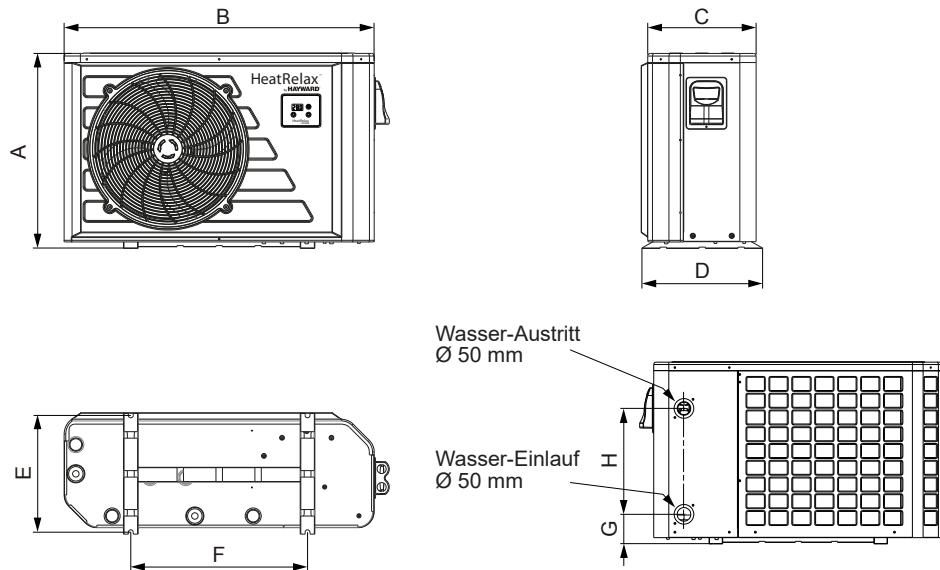


Einheit : mm

| Modell \ Markierung | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| A | 570 | 602 | 602 | 871 |
| B | 746 | 956 | 956 | 1116 |
| C | 264 | 334 | 334 | 425 |
| D | 305 | 375 | 375 | 470 |
| E | 295 | 360 | 360 | 447 |
| F | 395 | 545 | 545 | 790 |
| G | 93 | 98 | 98 | 103 |
| H | 270 | 350 | 350 | 400 |

3. INSTALLATION UND ANSCHLÜSSE

3.1 Grundschatzbild

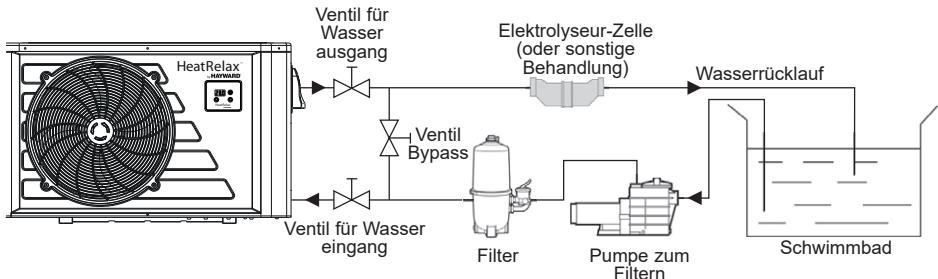

Anmerkung: Die Heizpumpenanlage verfügt über keinerlei Ausstattungs- oder Filtergerät. Die auf der Darstellung gezeigten Elemente werden vom Installateur bereitgestellt.

3.2 Heizpumpenanlage




Positionieren der Wärmepumpe im Außenbereich und außerhalb eines geschlossenen Technikraumes.

Platzieren Sie das Gerät möglichst an einer sonnenbeschienenen und gegen vorherrschende Winde geschützten Stelle.

Das Gerät muss für spätere Installations- und Wartungsarbeiten vollständig zugänglich bleiben.

In einem abgedeckten Bereich positionieren, die unten stehend vorgeschriebenen Mindestentfernung müssen beachten werden, damit das Risiko der Luft-Rezirkulation und allgemein eine Leistungsminderung der Wärmepumpe vermieden wird.

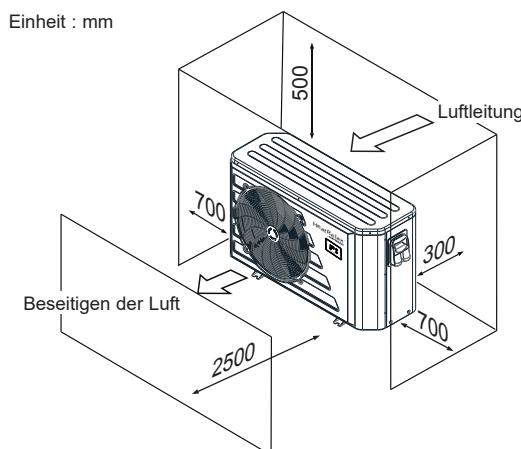

3. MONTAGE UND ANSCHLUSS (Fortsetzung)



Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf dem Boden ab, da dies zu Störungen führen kann.

Montieren Sie das Gerät zur Aufstellung auf dem Boden möglichst auf Vibrationsdämpfern.

Unter Bedingungen, bei denen Vibrationen übertragen werden können, darf das Gerät nicht an einer Wandbefestigung montiert werden.

Installieren Sie die Heizpumpe nicht auf einem Träger, der die Vibrationen des Geräts verstärken könnte.

Installieren Sie die Heizpumpe nicht an einem Ort, an dem ihr Schallpegel verstärkt oder die Nachbarschaft durch ihre Geräusche gestört werden könnte.


Verwenden Sie keine Klebstoffe. Solche gewährleisten keine zuverlässige Befestigung.

Installieren Sie das Wärmepumpensystem vorzugsweise auf einer ebenen, separaten Betonbodenplatte.

Stellen Sie das Wärmepumpensystem auf die mitgelieferten Silentblöcke (Schrauben und Unterlegscheiben werden mitgeliefert).

Befestigen Sie das Gerät mit den vorgeschriebenen Anziehdrehmomenten, um jegliche Gefahr von Unfällen mit Sach- und Personenschäden zu vermeiden.

Die Heizpumpe kann auch mit geeigneten Schraubelementen (nicht geliefert) auf Gummiuntersätzen am Boden befestigt werden.

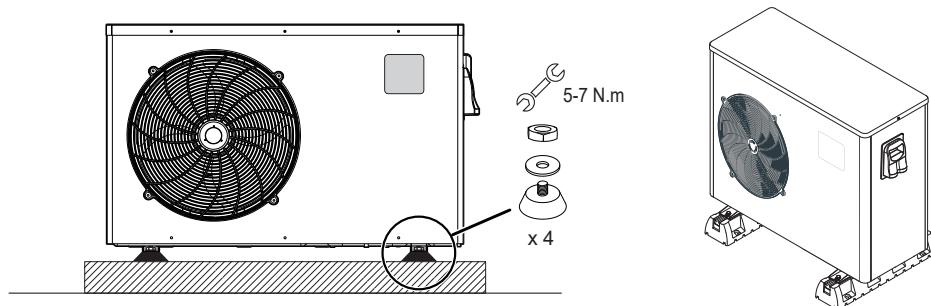

Maximale Entfernung zwischen Heizpumpenanlage und Schwimmbecken 15 Meter.

Gesamtlänge (hin und zurück) der hydraulischen Leitungen 30 Meter.

Isolieren Sie sowohl die sichtbaren als auch die verdeckten hydraulischen Leitungen.

Die Wärmepumpe ist mit einem Mindestabstand vom Becken gemäß NF C 15-100 (d. h. für Frankreich 3,5 m entfernt von der Wasserfläche) oder gemäß den in den jeweiligen Ländern geltenden Installationsstandards zu installieren.


Die Wärmepumpe nicht in der Nähe einer Wärmequelle installieren.

Bei einer Installation in schneereichen Gebieten wird eine Abdeckung der Maschine empfohlen, um eine Schneeanhäufung auf dem Verdampfer zu verhindern.

3. MONTAGE UND ANSCHLUSS (Fortsetzung)

3.3 Hydraulikanschluss

Die Wärmepumpe wird mit zwei gemeinsamen Verbindungsschraubteilen geliefert, mit einem Durchmesser von 50 mm. Das PVC-Rohr ist als Hydraulikleitung zu nutzen Ø 50 mm. Anschließen des Wassereingangsbereichs der Wärmepumpe an die Leitung, die aus der Filter-Einheit kommt und dann Anschließen des Wasser-Ausgangs der Wärmepumpe an das aus dem Becken kommende Wasserrohr (siehe das unten stehende Schema).

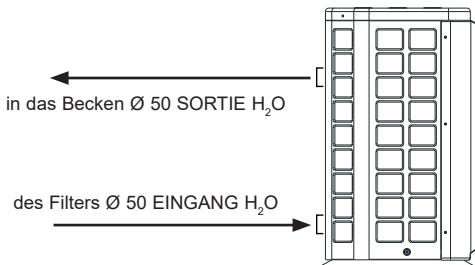

Montieren eines "Bypass" genannten Ventils zwischen Wärmepumpen-Eingang und -Ausgang.



Falls ein automatischer Verteiler oder Elektrolyser benutzt wird, muss er unbedingt nach der Wärmepumpe installiert werden, damit der Titan-Kondensator gegen zu hohe Konzentrationen chemischer Substanzen geschützt ist.



Achten Sie bitte darauf, dass das Bypass-Ventil und die Anschlüsse exakt auf der Höhe des Wasser-Eingangs und Wasser-Ausgangs der Einheit installiert werden, um das Entleeren während der Wintermonate zu vereinfachen, den Zugang bzw. das Abmontieren zwecks Wartungsarbeiten problemloser zu gestalten.

3. MONTAGE UND ANSCHLUSS (Fortsetzung)

3.4 Stromanschluss



Die Installation der Stromleitungen und die Verkabelung dieser Einrichtung müssen den in den jeweiligen Staaten geltenden gesetzlichen Montage-Vorschriften entsprechen.

| | | | |
|-----|---|-----|-------------------------------------|
| F | NF C15-100 | GB | BS7671:1992 |
| D | DIN VDE 0100-702 | EW | EVHS-HD 384-7-702 |
| A | ÖVE 8001-4-702 | H | MSZ 2364-702/1994/MSZ 10-553 1/1990 |
| E | UNE 20460-7-702 1993, RECBT ITC-BT-31 2002 | M | MSA HD 384-7-702.S2 |
| IRL | Wiring Rules + IS HD 384-7-702 | PL | PN-IEC 60364-7-702:1999 |
| I | CEI 64-8/7 | CZ | CSN 33 2000 7-702 |
| LUX | 384-7.702 S2 | SK | STN 33 2000-7-702 |
| NL | NEN 1010-7-702 | SLO | SIST HD 384-7-702.S2 |
| P | RSIUEE | TR | TS IEC 60364-7-702 |



Überprüfen Sie bitte die zur Verfügung stehende Stromversorgung und die Netzfrequenz hinsichtlich des vorgeschriebenen Funktion ; beachten Sie dabei bitte auch den spezifischen Ort, an dem das Gerät positioniert ist und den erforderlichen Strom, der für andere eventuell am selben Stromkreis angeschlossene Geräte erforderlich ist.

HPR06M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 Phase


HPR09M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 Phase

HPR12M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 Phase

HPR19M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 Phase

Beachten Sie bitte das entsprechende Kabelführungs-Schema, das sich im Anhang befindet.

Das Stromanschlussgehäuse befindet sich auf der rechten Seite des Gerätes. Für die Stromversorgung sind drei Verbindungen vorgesehen und zwei für die Steuerung der Filterpumpe (Regelungs-system, OUT2).

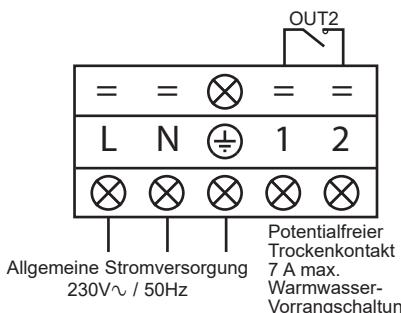

3. MONTAGE UND ANSCHLUSS (Fortsetzung)



**Schließen Sie das Gerät auf keinen Fall an einer Netzsteckdose an.
Die Stromversorgungsleitung muss mit einem allpoligen
Schutzgerät vom Typ D-Kurven-Schutzschalter sowie einem
30-mA-Differentialschutz-Schutzschalter ausgestattet sein (siehe
nachfolgende Tafel).**

| Modelle | | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stromversorgung | V/Ph/Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz |
| Größe der elektrischen Sicherung Typ aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Leistungsschalter Kurve D | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Leitungsquerschnitt | mm ² | 3G 1.5 | 3G 2.5 | 3G 2.5 | 3G 4 |



Ein Netzkabel vom Typ RO2V/R2V oder vergleichbar.



**Die Leitungsquerschnitte werden für maximal 25 m Länge angegeben.
Sie müssen gleichwohl überprüft und auf die Installationsbedingungen
angepasst werden.**



**Achten Sie stets darauf, dass die Hauptstromversorgung abgeschaltet
ist, bevor Sie den elektrischen Steuerkasten öffnen.**

3.5 Erste Betriebstätigkeit (Start)

Verfahren beim Start – sobald die Montage abgeschlossen ist, bitte folgende Abschnitte beachten und einhalten:

- 1) Drehen Sie den Ventilator mit der Hand, damit Sie überprüfen können, dass er sich frei bewegt und die Schraube exakt auf der Antriebswelle fixiert ist.**
- 2) Überprüfen Sie, dass die Einheit vorschriftsmäßig an die Hauptstromversorgung angeschlossen ist (siehe dazu das Verkabelungsschema im Anhang).**
- 3) Einschalten der Filterpumpe.**
- 4) Überprüfen Sie, dass sämtliche Wasserventile geöffnet sind und das Wasser in die Einheit fließt, bevor der Heiz-Modus eingeschaltet wird.**
- 5) Überprüfen Sie, dass das Entlüftungsrohr exakt fixiert ist und keine Hinderung vorliegt.**

3. MONTAGE UND ANSCHLUSS (Fortsetzung)

- 6) Einschalten der Stromversorgung für die Einheit, dann auf den Knopf Start/Stopp drücken  auf dem Steuerungsschild.
- 7) Achten Sie darauf, dass kein ALARM-Code angezeigt wird, wenn Sie die Einheit auf ON (EIN) schalten (siehe die Fehlerbehebungs-Anleitung).
- 8) Befestigen Sie die Wasserausgabe mit Hilfe eines By-Pass-Ventils (siehe § 3.6 und 2.1), wie dies für jedes Modell vorgesehen ist, damit Sie einen Temperatur-unterschied von 2% bei Eingang/Ausgang erreichen.
- 9) Nachdem die Einheit einige Minuten eingeschaltet war, überprüfen Sie, dass die der Einheit entweichende Luft wieder kalt ist (zwischen 5° C und 10° C).
- 10) Bei eingeschalteter Einheit bitte Filterpumpe ausschalten. Die Einheit muss sich automatisch abschalten und die Fehlermeldung E03 anzeigen.
- 11) Lassen Sie die Einheit und die Schwimmbadpumpe 24 Stunden lang bis zur Erreichung der gewünschten Wassertemperatur kontinuierlich laufen. Sobald die Temperatur der Wasserzuleitung den vorgeschriebenen Wert erreicht hat, schaltet sich die Einheit ab. Dann startet sie erneut (sofern die Schwimmbadpumpe in Betrieb ist), falls der Schwimmbadtemperatur –Wert mindestens 0,5° C unter der eingestellten Temperatur liegt.

Ausgabe-Überwachung – Die Einheit ist mit einem Ausgabe-Regler ausgestattet, der die Wärmepumpe einschaltet, sobald die Filterpumpe des Schwimmbads in Betrieb ist und sie schaltet ab, sobald die Filterpumpe außer Betrieb ist. Im Fall fehlenden Wassers leuchtet der Alarm-Code E03 des Regulierungselements auf (Siehe § 6.4).

Verzögerungsrelais – Im Gerät befindet sich ein Verzögerungs-Relais von 3 Minuten, damit die Teile des Steuerungszyklus geschützt sind, jede Instabilität bei erneutem Start vermieden und beim Kontaktgeber jede Interferenz vermieden wird. Dank des Verzögerungsschalters startet das Gerät nach etwa drei Minuten erneut automatisch, und zwar nach einer Unterbrechung des Steuerungszyklus. Auch bei kurzer Strom-Unterbrechung schaltet sich der Verzögerungsschalter für den Startvorgang ein.

4. NUTZERSCHNITTSTELLE

4.1 Allgemeine Darstellung

Die Wärmepumpe ist mit einer elektronischen Steuerungs-Anzeige ausgestattet, die an den Stromkreis angeschlossen ist und im Werk für den Heizmodus voreingestellt wird.



Erläuterung



Knopf Start/Stopp und Zurück



Abrollen nach unten



Rollen nach oben


Ausschalt-Modus OFF

Wenn die Wärmepumpe im Wartezustand (OFF-Modus) ist, OFF-Anzeige auf dem Display erscheint.


Modus EINGESCHALTET ON

Wenn sich die Wärmepumpe im Funktions- oder Regulierungs-Modus befindet (ON-Modus), auf dem Display erscheint die Wasser-Eingangstemperatur.

Modus OFF



Modus ON



4. BENUTZERSCHNITTSTELLE (Fortsetzung)

4.2 Einstellung und Anzeige des Einstellwertes (gewünschte Wasser-temperatur)

Im Modus OFF und Modus ON

Drücken Sie die Taste 1 Mal oder um den Sollwert anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste 2 Mal oder für die Festlegung des gewünschten Einstellwertes.

Die Einstellung erfolgt bei einer Genauigkeit von 0,5 °C.

Anmerkung: Registrierung erfolgt automatisch nach 5 Sekunden.



Es wird empfohlen, die Temperatur von 30° C. niemals zu überschreiten, um die Beschädigung der Liner zu vermeiden.

4.3 Blockieren und Freigabe des Berührungsbildschirms


Drücken des Knopfes Betrieb/Stopp ,5 Sekunden lang, bis ein Tonsignal (Piep) zu hören ist. Die Berührungsflächen schalten sich aus.

Die Freigabe erfolgt mittels Drücken ,5 Sekunden lang, bis ein Tonsignal (Piep) zu hören ist.

Die Funktion der Berührungsflächen ist damit wieder aktiviert.

4. BENUTZERSCHNITTSTELLE (Fortsetzung)

4.4 Wahl des Funktionsmodus

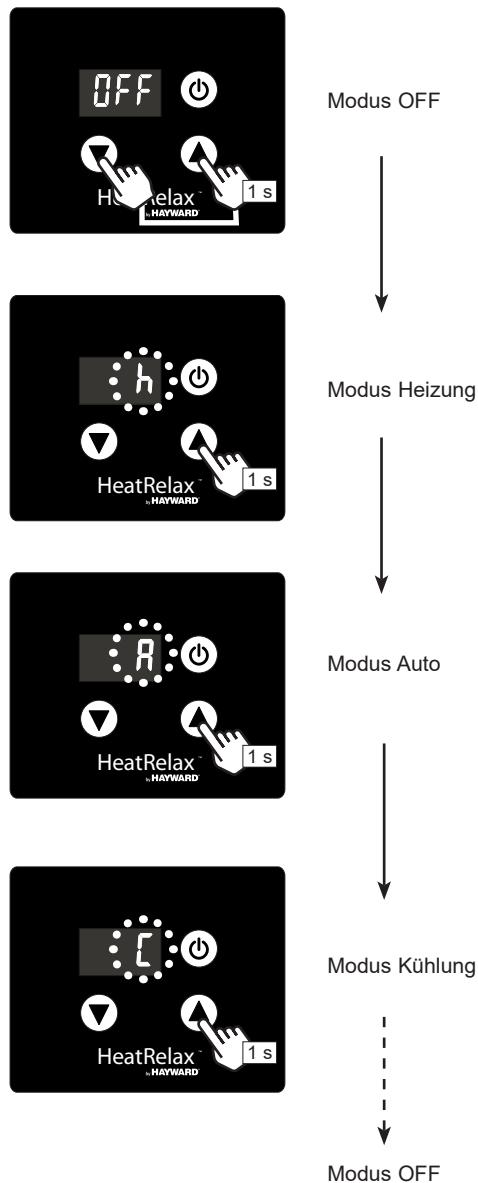

4. BENUTZERSCHNITTSTELLE (Fortsetzung)

4.5 Regulierung der Wasserausgabe

Sobald die Wärmepumpe funktioniert und die Ventile für Wasser-Eingang und -Ausgang geöffnet sind, muss das Ventil, das « By-Pass »-Ventil genannt wird, reguliert werden, damit eine Temperatur-Differenz von 2° C bei Wasser-Eingang und - Ausgang erreicht wird (siehe das Grundschaltbild § 3.1).

Sie können die Regulierung überprüfen, indem Sie sich die Temperaturwerte für Eingang / Ausgang anzeigen lassen, direkt auf der Steuerungsschild und dabei unten angegebenes Verfahren beachten.



Dann Einstellen Ihres By-pass damit eine Temperatur-differenz von 2° C zwischen Eingang und Ausgang entsteht.

Zweimal Drücken auf um das Menü zu verlassen.

Anmerkung: Die Öffnung des "By-pass" genannten Ventils bewirkt eine geringe Ausgabe oder eine Erhöhung des ΔT .
Die Schließung des "By-pass" Ventil genannten Teils bewirkt eine größere Wasserausgabe oder eine Verminderung des ΔT .

5. WARTUNG UND WINTERZEIT

5.1 Wartung

Diese Maßregeln zur Wartung müssen ein Mal pro Jahr durchgeführt werden, um die Langlebigkeit und gute Funktionsweise der Heizpumpenanlage zu garantieren.

- Wartung und Reparaturen des Geräts müssen von einer technischen Fachkraft durchgeführt werden, die nach den im Land, in dem das Gerät installiert ist, geltenden Bestimmungen zugelassen ist (s. § 3.4). Fachkräfte, die irgendwelche Arbeiten am Kältekreislauf durchführen, müssen ihre Befähigung zum Umgang mit Kältemitteln nachweisen können.
- Das Netzkabel prüfen. Ist das Netzkabel beschädigt, so muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer hierzu befähigten und zugelassenen Person ersetzt werden.
- Den Erdungsanschluss des Geräts und die Durchgängigkeit des Erdungsleiters prüfen.
- Reinigen Sie den Evaporator mit Hilfe einer flexiblen Bürste, einem Luft- oder einem Wasserstrahl (**Achtung: Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger**).
- Kontrollieren Sie den korrekten Abfluss des Kondensats.
- Kontrollieren Sie die hydraulischen und elektrischen Anschlüsse.
- Kontrollieren Sie die hydraulische Dichtigkeit des Kondensor.
- Die Dichtheit des Kältekreislaufs mithilfe eines Leckdetektors **durch eine autorisierte Fachkraft** prüfen lassen.



Vor allen Wartungsmaßnahmen muss die Heizpumpenanlage von jeglicher Stromversorgung getrennt werden. Die Wartungsmaßnahmen müssen von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, dem der Umgang mit Kühlflüssigkeiten vertraut ist.

5.2 Winterzeit


- Stellen Sie die Heizpumpenanlage auf den Modus "OFF".
- Trennen Sie die Heizpumpenanlage von der Stromversorgung.
- Leeren Sie den Kondensor mit Hilfe des Wasserablassers, um jegliche Schadensgefahr zu vermeiden. (großes Frostrisiko).
- Schließen Sie den By-pass-Schieber und lösen Sie die Eingangs- und Ausgangsverbindungsstücke.
- Entfernen Sie so gut es geht das Altwasser im Kondensator mit Hilfe einer Druckluftpistole.
- Verschließen Sie den Wasserein- und -ausgang an der Heizpumpenanlage, um das Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern.
- Decken Sie die Heizpumpenanlage mit der für diesen Zweck vorgesehenen Winterschutzhülle ab.



Jeglicher Schaden, der durch eine schlechte Winterlagerung entsteht, hebt alle Garantieansprüche auf.

6. ANHÄNGE

6.1 Stromlaufpläne

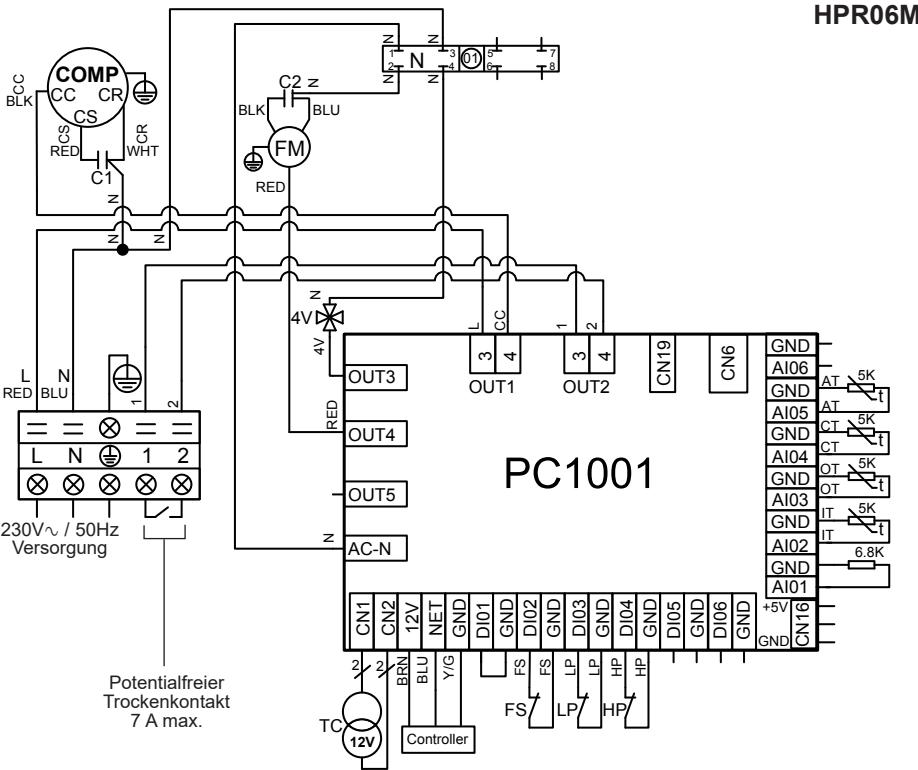


HINWEISE:
 AT : SENSOR FÜR DIE LUFTTEMPERATUR
 COMP : KOMPRESSOR
 CT : SENSOR FÜR DIE VERDUNSTERTEMPERATUR
 FM : VENTILATORMOTOR
 FS : SENSOR FÜR VORHANDENES WASSER
 HP : DRUCKREGLER HOCHDRUCK
 IT : SENSOR FÜR DIE TEMPERATUR DES EINGANGS-

WASSERS
 LP : DRUCKREGLER FÜR NIEDERDRUCK
 OT : SENSOR FÜR DIE TEMPERATUR AM WASSER-
 AUSGANG
 TC : TRANSFORMATOR 230V~ / 12V~
 C1 : KOMPRESSOR-KONDENSATOR
 C2 : VENTILATOR-KONDENSATOR

6. ANHÄNGE (Fortsetzung)

HPR09M / HPR12M

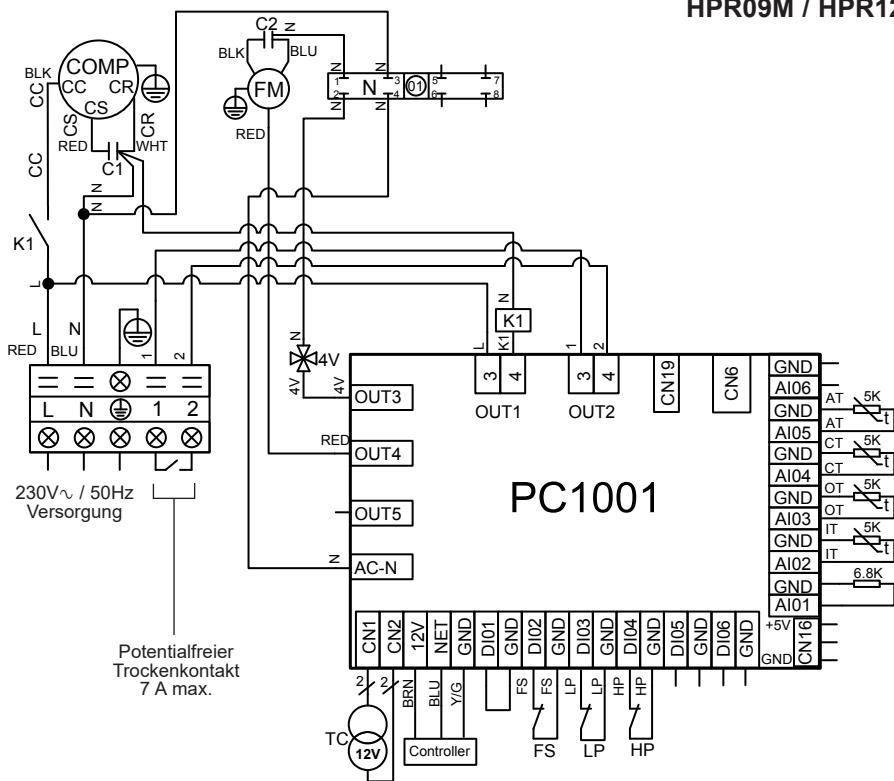


HINWEISE:

AT : SENSOR FÜR DIE LUFTTEMPERATUR
 COMP : KOMPRESSOR
 CT : SENSOR FÜR DIE VERDUNSTERTEMPERATUR
 FM : VENTILATORMOTOR
 FS : SENSOR FÜR VORHANDENES WASSER
 HP : DRUCKREGLER HOCHDRUCK
 IT : SENSOR FÜR DIE TEMPERATUR DES EINGANGSWASSERS

LP : DRUCKREGLER FÜR NIEDERDRUCK
 OT : SENSOR FÜR DIE TEMPERATUR AM WASSERAUSGANG
 TC : TRANSFORMATOR 230V~ / 12V~
 K1 : KOMPRESSOR-RELAIS
 C1 : KOMPRESSOR-KONDENSATOR
 C2 : VENTILATOR-KONDENSATOR

6. ANHÄNGE (Fortsetzung)

HPR19M

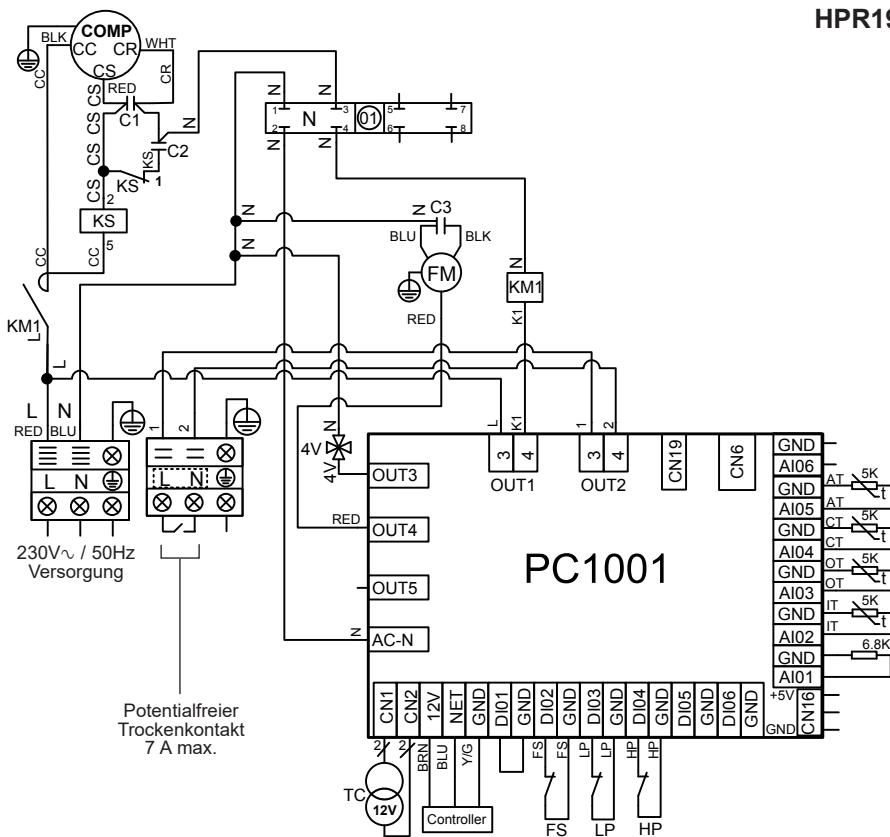

HINWEISE:

AT : SENSOR FÜR DIE LUFTTEMPERATUR

COMP : KOMPRESSOR

CH : WIDERSTAND DES GEHÄUSES

CT : SENSOR FÜR DIE VERDUNSTERTEMPERATUR

FM : VENTILATORMOTOR

FS : SENSOR FÜR VORHANDENES WASSER

HP : DRUCKREGLER HOCHDRUCK

IT : SENSOR FÜR DIE TEMPERATUR
DES EINGANGS- WASSERS

KS : SPULE FÜR DEN KOMPRESSOR-STARTVORGANG

LP : DRUCKREGLER FÜR NIEDERDRUCK

OT : SENSOR FÜR DIE TEMPERATUR AM WASSER-AUSGANG

TC : TRANSFORMATOR 230V~ / 12V~


KM1 : IMPULSGEBER FÜR DIE KOMPRESSOR-ENERGIEZUFUHR

C1 : STÄNDIGER KONDENSATOR

C2 : START-KONDENSATOR

6. ANHÄNGE (Fortsetzung)

6.2 Vorrangige Heizanschlüsse einphasige Pumpe

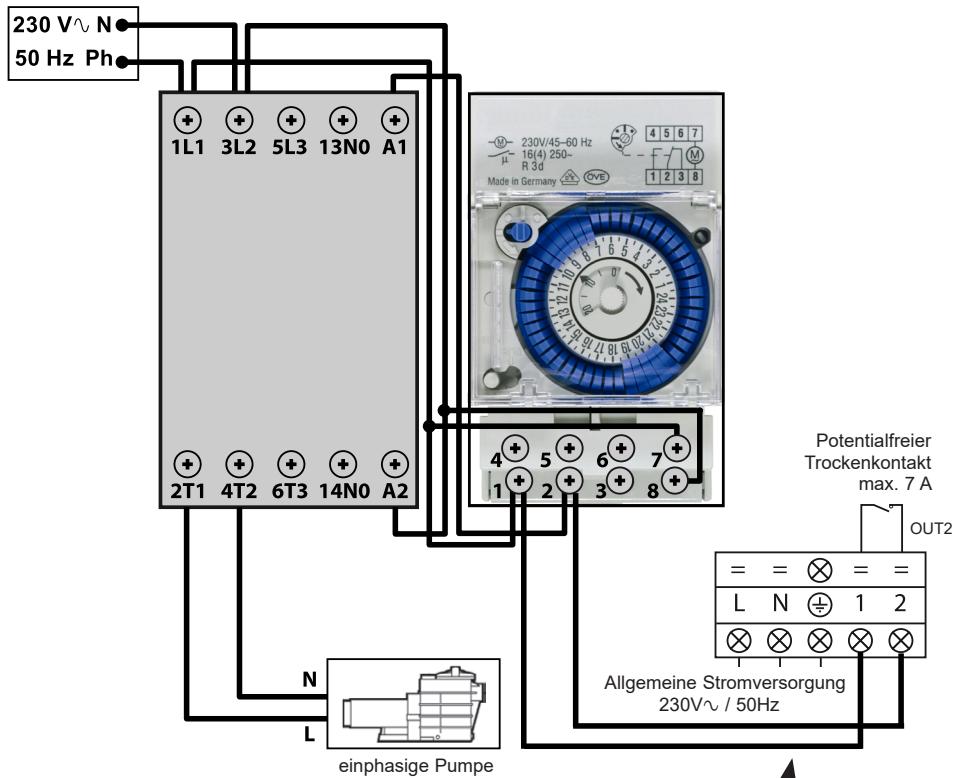

Die Anschlüsse 1 und 2 liefern einen potenzialfreien Trockenkontakt ohne Polarität 230 V~ / 50 Hz.

Verkabeln Sie die Anschlüsse 1 und 2 unter Berücksichtigung des folgenden Kabelschemas, um die Filtrationspumpe jede Stunde in einem 2-Minuten-Zyklus zu aktivieren, wenn die Temperatur des Beckens unter den Sollwert fällt.




Die Stromversorgung der Filtrationspumpe niemals direkt an die Anschlüsse 1 und 2 anschließen.



6. ANHÄNGE (Fortsetzung)

6.3 Perspektivische Darstellungen und Bauteile

HPR06M

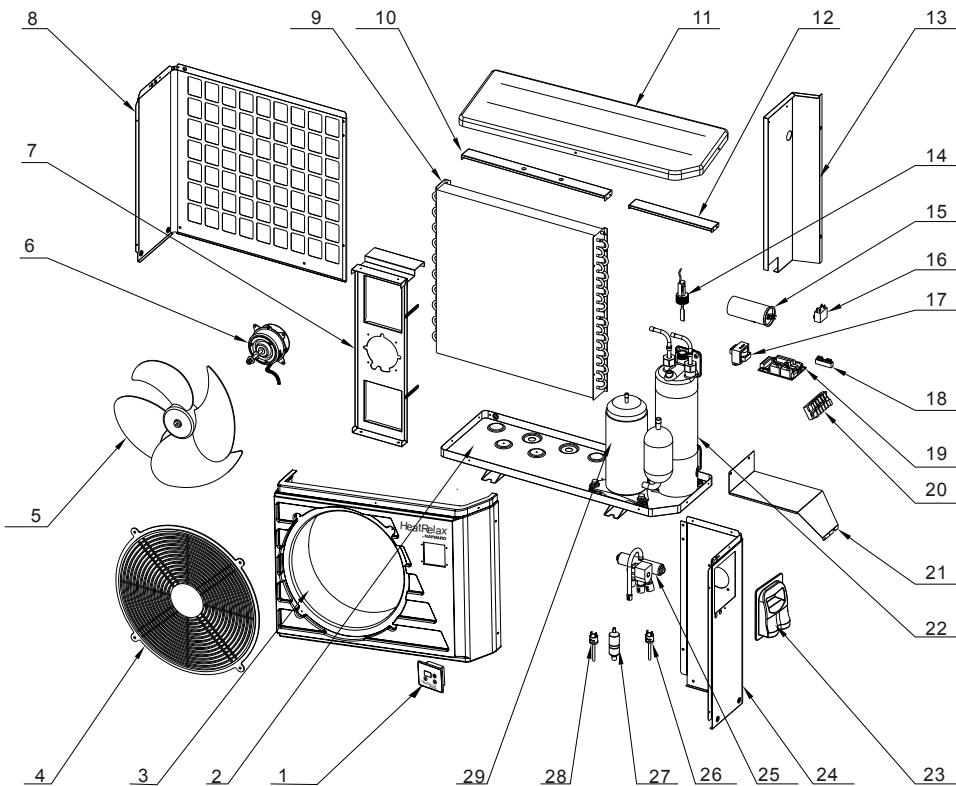


6. ANHÄNGE (Fortsetzung)

HPR06M

| Rep | Ref. | Bezeichnung | Rep | Ref. | Bezeichnung |
|------------|-----------------|----------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|
| 1 | HWX950053104957 | Regler mit drei Tasten | 21 | HWX32029210008 | Elektronische Platine |
| 2 | HWX32025210166 | Gestell | 22 | HWX32025120039 | Titan/PVC--Kondensator |
| 3 | HWX32025220040 | Schild Vorne | 23 | HWX320922029 | Handgriff |
| 4 | HWX20000220245 | Gitter | 24 | HWX32025210167 | Rechtes Schild |
| 5 | HWX34012701 | Ventilatorblatt | 25 | HWX20041448 | 4-Wege-Ventil |
| 6 | HWX34013301 | Ventilationsmotor | 26 | HWX20000360157 | Druckregler Niedrigdruck (0.15Mpa) |
| 7 | HWX32029210002 | Motorträger | 27 | HWX20001494 | Filter |
| 8 | HWX32025210169 | Linkes Schild | 28 | HWX20013605 | Druckregler Hochdruck |
| 9 | HWX32025120026 | Verdunster | 29 | HWX20000110174 | Kompressor |
| 10 | HWX32029210006 | Lange Versteifung | | | |
| 11 | HWX32025210170 | Panneau Supérieur | | | |
| 12 | HWX32029210007 | Kurze Versteifung | | | |
| 13 | HWX32029210005 | Trennungsschild | | | |
| 14 | HWX200036005 | Ausgabe-Sensor | | | |
| 15 | HWX20003504 | Kondensator Kompressor 450V 35µF | | | |
| 16 | HWX20003506 | Kondensator Ventilator 450V 2µF | | | |
| 17 | HWX200037006 | Transformator 230V~/12V~ | | | |
| 18 | HWX20003909 | 8-polige Klemmleiste | | | |
| 19 | HWX95005310457 | Elektronikkarte | | | |
| 20 | HWX40003901 | Einspeiseklemme | | | |

6. ANHÄNGE (Fortsetzung)

HPR09M

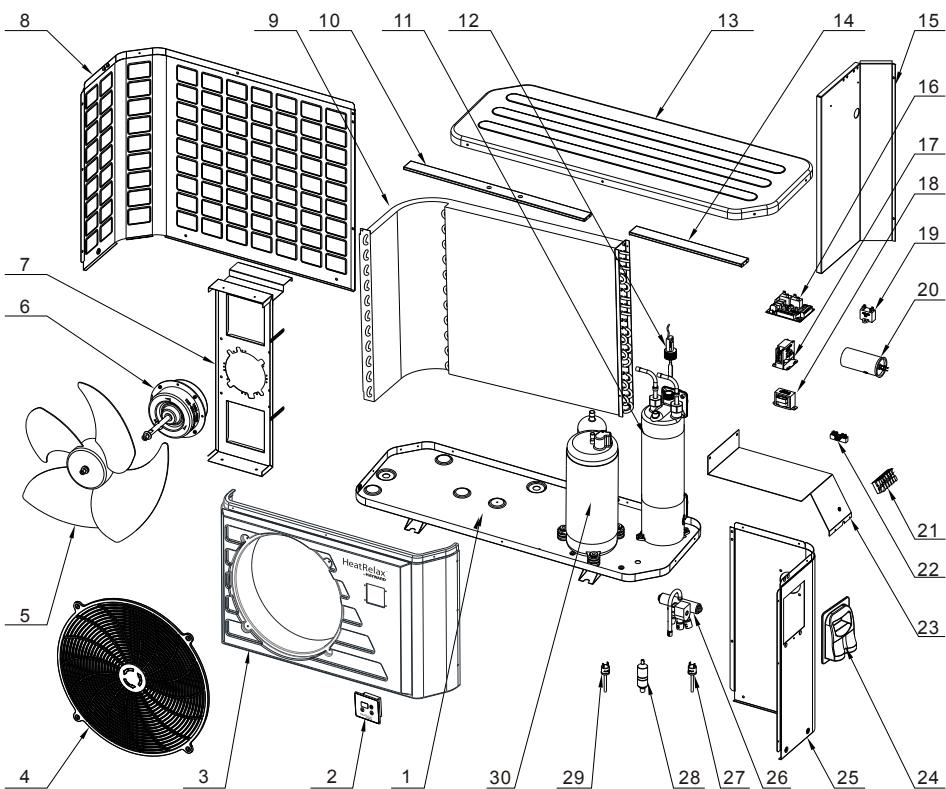


6. ANHÄNGE (Fortsetzung)

HPR09M

| Rep. | Ref. | Bezeichnung | Rep. | Ref. | Bezeichnung |
|-------------|-----------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|
| 1 | HWX32012210425 | Gestell | 21 | HWX40003901 | Einspeiseklemme |
| 2 | HWX950053104957 | Regler mit drei Tasten | 22 | HWX20003909 | 8-polige Klemmleiste |
| 3 | HWX32008220045 | Schild Vorne | 23 | HWX32012210228 | Elektronische Platine |
| 4 | HWX2000220188 | Gitter | 24 | HWX320922029 | Handgriff |
| 5 | HWX35002701 | Ventilatorblatt | 25 | HWX32012210422 | Rechtes Schild |
| 6 | HWX34043301 | Ventilationsmotor | 26 | HWX20011418 | 4-Wege-Ventil |
| 7 | HWX32012210229 | Motorträger | 27 | HWX2000360157 | Druckregler Niedrigdruck (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Linkes Schild | 28 | HWX20041446 | Filter (Ø9.7 - Ø3.4) |
| 9 | HWX32008120049 | Verdunster | 29 | HWX20013605 | Druckregler Hochdruck |
| 10 | HWX32012210225 | Lange Versteifung | 30 | HWX2000110135 | Kompressor |
| 11 | HWX32012120061 | Titan/PVC--Kondensator | | | |
| 12 | HWX200036005 | Ausgabe-Sensor | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Panneau Supérieur | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Kurze Versteifung | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Trennungsschild | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Elektronikkarte | | | |
| 17 | HWX20003619 | Leistungsrelais Kompressor | | | |
| 18 | HWX200037006 | Transformator 230V~/12V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Kondensator Ventilator 450V 3µF | | | |
| 20 | HWX20003510 | Kondensator Kompressor 450V 60µF | | | |

6. ANHÄNGE (Fortsetzung)

HPR12M

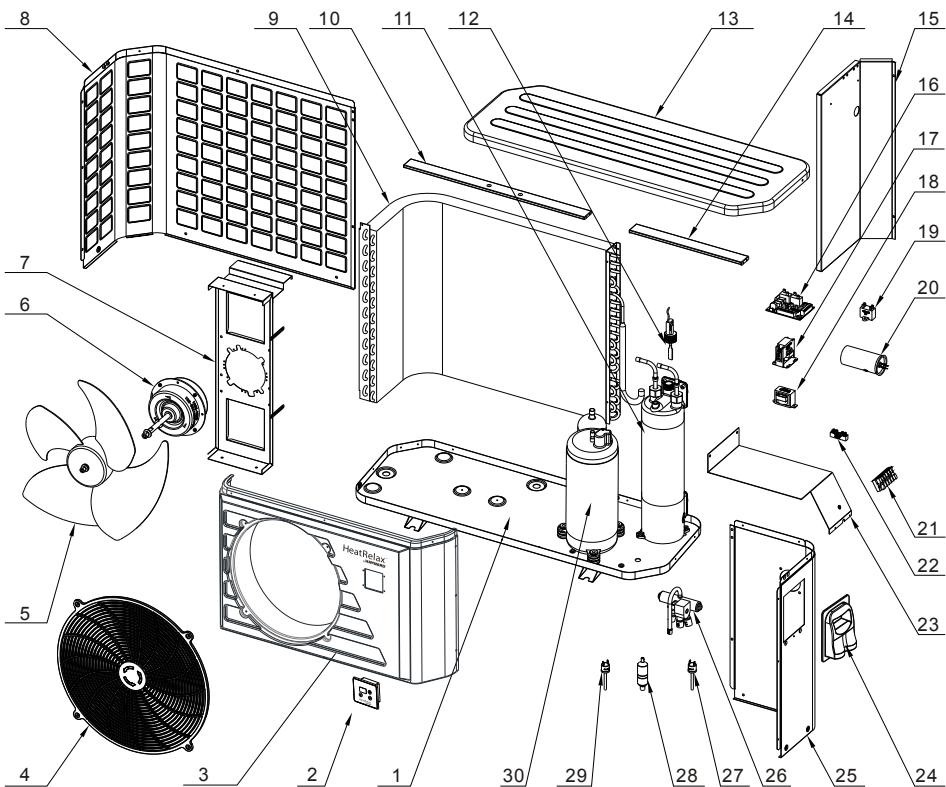


6. ANHÄNGE (Fortsetzung)

HPR12M

| Rep. | Ref. | Bezeichnung | Rep. | Ref. | Bezeichnung |
|-------------|-----------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|
| 1 | HWX32012210425 | Gestell | 21 | HWX40003901 | Einspeiseklemme |
| 2 | HWX950053104957 | Regler mit drei Tasten | 22 | HWX20003909 | 8-polige Klemmleiste |
| 3 | HWX32008220045 | Schild Vorne | 23 | HWX32012210228 | Elektronische Platine |
| 4 | HWX20000220188 | Gitter | 24 | HWX320922029 | Handgriff |
| 5 | HWX35002701 | Ventilatorblatt | 25 | HWX32012210422 | Rechtes Schild |
| 6 | HWX34043301 | Ventilationsmotor | 26 | HWX20041437 | 4-Wege-Ventil |
| 7 | HWX32012210229 | Motorträger | 27 | HWX20000360157 | Druckregler Niedrigdruck (0.15MPa) |
| 8 | HWX32012210426 | Linkes Schild | 28 | HWX20041446 | Filter (Ø9.7 - Ø3.4) |
| 9 | HWX32012120086 | Verdunster | 29 | HWX20013605 | Druckregler Hochdruck |
| 10 | HWX32012210225 | Lange Versteifung | 30 | HWX20000110231 | Kompressor |
| 11 | HWX32012120056 | Titan/PVC-Kondensator | | | |
| 12 | HWX200036005 | Ausgabe-Sensor | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Panneau Supérieur | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Kurze Versteifung | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Trennungsschild | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Elektronikkarte | | | |
| 17 | HWX20003619 | Leistungsrelais Kompressor | | | |
| 18 | HWX200037006 | Transformator 230V~/12V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Kondensator Ventilator 450V 3µF | | | |
| 20 | HWX20003510 | Kondensator Kompressor 450V 60µF | | | |

6. ANHÄNGE (Fortsetzung)

HPR19M

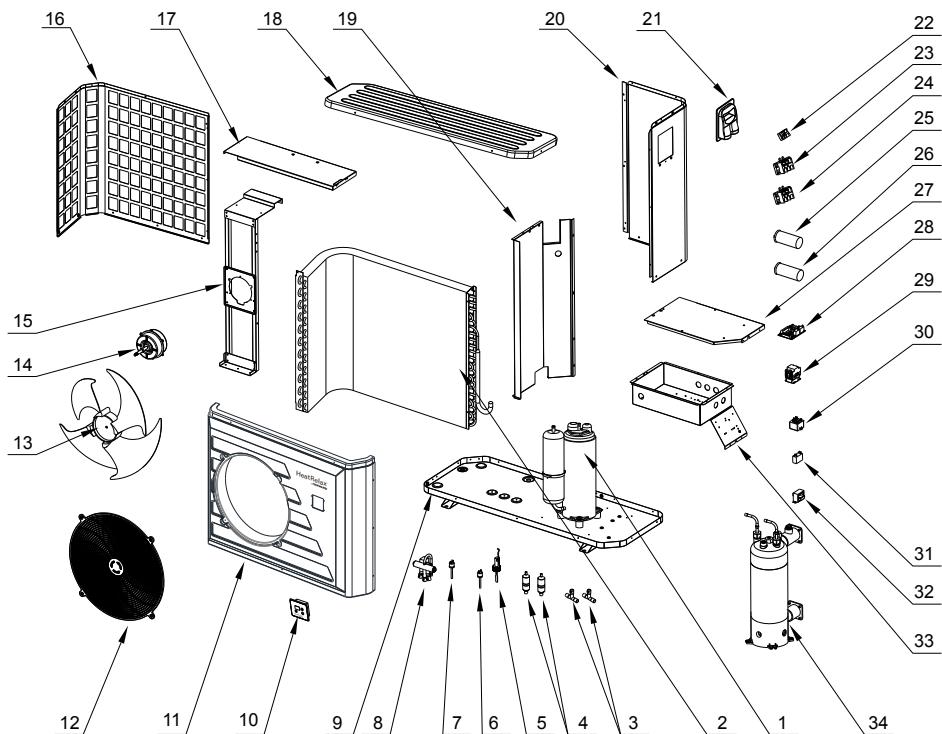

6. ANHÄNGE (Fortsetzung)

HPR19M

| Rep. | Ref. | Bezeichnung | Rep. | Ref. | Bezeichnung |
|-------------|-----------------|------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------|
| 1 | HWX20000110208 | Kompressor | 23 | HWX20003920 | Einspeiseklemme |
| 2 | HWX32009120021 | Verdunster | 24 | HWX20003933 | Klemme für potentialfreien Kontakt |
| 3 | HWX20001460 | T-Stecker | 25 | HWX20003502 | Festkondensator Kompressor 450V 55µF |
| 4 | HWX20041445 | Filter (Ø9.7-Ø4.2) | 26 | HWX20003524 | Startkondensator Kompressor 300V 98µF |
| 5 | HWX200036005 | Ausgabe-Sensor | 27 | HWX320921118 | Stromschutzplatte |
| 6 | HWX20000360157 | Druckregler Niedrigdruck (0.15Mpa) | 28 | HWX95005310457 | Elektronikkarte |
| 7 | HWX20013605 | Druckregler Hochdruck | 29 | HWX20000360006 | Leistungsschütz Kompressor |
| 8 | HWX20041437 | 4-Wege-Ventil | 30 | HWX20003676 | Anlaufrelais |
| 9 | HWX32009210365 | Gestell | 31 | HWX20003509 | Kondensator Ventilator 450V 5µF |
| 10 | HWX950053104957 | Regler mit drei Tasten | 32 | HWX200037006 | Transformator 230V~/12V~ |
| 11 | HWX32009220099 | Schild Vorne | 33 | HWX32009210117 | Schaltkasten |
| 12 | HWX20000220169 | Gitter | 34 | HWX32009120042 | Titan/PVC--Kondensator |
| 13 | HWX20000270004 | Ventilatorblatt | | | |
| 14 | HWX20000330134 | Ventilationsmotor | | | |
| 15 | HWX32009210204 | Motorträger | | | |
| 16 | HWX32009210304 | Linkes Schild | | | |
| 17 | HWX32009210025 | Lange Versteifung | | | |
| 18 | HWX32009210331 | Panneau Supérieur | | | |
| 19 | HWX32009210220 | Trennungsschild | | | |
| 20 | HWX32009210333 | Rechtes Schild | | | |
| 21 | HWX320922029 | Handgriff | | | |
| 22 | HWX20003909 | 8-polige Klemmleiste | | | |

6. ANHÄNGE (Fortsetzung)

6.4 Leitfaden zur Fehlerbeseitigung



Einige Tätigkeiten müssen von einem offiziell zugelassenen Techniker durchgeführt werden.

| Störung | Fehler-Codes | Beschreibung | Lösung |
|--|--------------|---|---|
| Fehler bei Wassereingangs-Sensor | P01 | Der Messfühler ist geöffnet oder es liegt ein Kurzschluss vor. | Überprüfen oder Ersetzen des Meßfühlers. |
| Fehler Wasser-Ausgangs-Sensor | P02 | Der Messfühler ist geöffnet oder es liegt ein Kurzschluss vor. | Überprüfen oder Ersetzen des Meßfühlers. |
| Fehler äußerer Temperatur-Sensor | P04 | Der Messfühler ist geöffnet oder es liegt ein Kurzschluss vor. | Überprüfen oder Ersetzen des Meßfühlers. |
| Fehler Entfrostungs-Sensor | P05 | Der Messfühler ist geöffnet oder es liegt ein Kurzschluss vor. | Überprüfen oder Ersetzen des Meßfühlers. |
| Hochdruckschutz | E01 | Zu hoher Druck im Gefrier-Kreislauf oder zu geringer Wasserausgabedruck oder Verdunster verstopt oder Lufтаustritt zu gering. | Überprüfen des Niederdruck-Druckgebers und des Drucks im Gefrier-Kreislauf zwecks Aufspüren eines eventuell vorhandenen Lecks. Überprüfen der Wasser- oder Luft-Ausgabe. Überprüfen der einwandfreien Funktion des Ausgabe-Kontrollelements. Überprüfen der Öffnung der Ventile für Wasser-Eingang und-Ausgang. Überprüfen der Bypass-Regelung. |
| Niederdruck-Schutz | E02 | Überprüfen des zu niedrigen Gefrierkreislaufs oder des zu geringen Lufтаustritts oder verstopften Verdunsters. | Überprüfen des Niederdruck-Druckreglers und des Drucks im Gefrierkreislauf, um ein eventuell vorhandenes Leck aufzuspüren. Reinigen der Verdunsteroberfläche. Überprüfen der Geschwindigkeit der Ventilator-Rotation. Überprüfen der ungehinderten Luftzirkulation durch den Verdunster. |
| Fehler beim Ausgabe-Sensor | E03 | Unzureichender Wasser-Ausgang oder Kurzschluss oder Defekt des Fühlers | Überprüfen Sie zwecks Aufspürens der Fehler die Wasser-Ausgabe, überprüfen Sie die Filterpumpe und den Austritts-Fühler. |
| Zu großer Temperaturunterschied zwischen Wasser-Ausgang und Wasser-Eingang | E06 | Mengenmäßiger Wasseraustritt ist unzureichend, Wasserdruck-Unterschied zu gering/ zu hoch. | Überprüfung der Wasser-Ausgabe bzw. Verstopfung des Systems. |
| Schutz Kaltmodus | E07 | Austretende Wassermenge zu gering. | Wasserfluss oder Temperaturfühler prüfen. |
| Problem der Informationsübermittlung | E08 | Fehler bei der LED-Kontrolleinheit oder des PCB-Anschlusses. | Überprüfung des Kabelanschlusses. |
| Schutz Frostschutzmittel von Stufe 1 | E19 | Temperatur von Umgebung und einströmendem Wasser zu gering. | Stopp der Wärmepumpe und Entleeren des Kondensators. Risiko des Einfrierens. |
| Schutz Frostschutzmittel von Stufe 2 | E29 | Temperatur der Umgebung und einströmendes Wasser zu gering. | Stopp der Wärmepumpe und Entleeren des Kondensators. Risiko des Einfrierens. |

6. ANHÄNGE (Fortsetzung)

6.5 Garantie

GARANTIEVORAUSSETZUNGEN

Für sämtliche HAYWARD-Produkte bestehen innerhalb von zwei Jahren ab Kauf des Produkts Garantien hinsichtlich sämtlicher Fertigungsfehler oder Materialmängel. Bei jedem Antrag auf Garantie muss der Nachweis des Kaufs, einschließlich des Belegs zum Kaufdatum, erbracht werden. Wir bitten Sie also um Aufbewahrung Ihrer Rechnung.

Die HAYWARD-Garantie, die grundsätzlich ganz im Ermessen von HAYWARD liegt, beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz, hinsichtlich fehlerhafter Produkte, sofern sie sachgemäß benutzt wurden, nämlich in Übereinstimmung mit den im Benutzerleitfaden befindlichen Vorschriften; das Produkt darf keinesfalls verändert worden sein und darf ausschließlich mit den Bauteilen und Einzelteilen von HAYWARD benutzt werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Beschädigungen aufgrund von Frost und Einwirkungen chemischer Substanzen.

Ausgeschlossen von der Garantie sind sämtliche sonstigen Kosten (Transport, Arbeitstätigkeit...).

HAYWARD kann nicht haftbar gemacht werden für direkte oder indirekte Schäden, die sich aufgrund falscher Montage, fehlerhaften Anschlusses oder der falschen Funktion des Produkts ergeben.

Falls Sie einen Garantieantrag stellen, eine Reparatur beantragen oder ein Produkt austauschen möchten, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Ausgeschlossen ist eine Material-Rücksendung an unser Werk ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung.

Die Verschließteile unterliegen nicht der Garantie.

6.6 Entsorgung des ausgedienten Geräts



Die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten durch eine durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass diese Geräte nicht in normalem Hausmüll, Sperrmüll oder auf Mülldeponien entsorgt werden dürfen.



Hat das Gerät sein Lebensende erreicht, so ist es in Hinblick auf Recycling oder Verwertung einer getrennten Abfallsammlung zuzuführen. In den Ländern der Europäischen Union und in Norwegen ist ein spezielles Abfallsammelsystem für Geräte dieser Art eingerichtet.

Zum Einsammeln, Zerlegen und Recycling dieses Geräts treten Sie bitte mit der Firma, die es installiert hat, oder der örtlichen Vertretung in Verbindung.


Die Aufbereitung des Kältemittels, des Öls und anderer Teile muss von einer hierzu nach geltenden lokalen und nationalen Vorschriften zugelassenen Fachkraft vorgenommen werden. Enthält das Gerät Batterien, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, so können diese schädliche oder verschmutzende Stoffe enthalten. Die Batterien sind in diesem Fall bei einer Sammelstelle für verbrauchte Batterien abzugeben.

Seite bewusst leer gelassen

HeatRelaxTM

by HAYWARD®

ZWEMBAD WARMTEPOMP

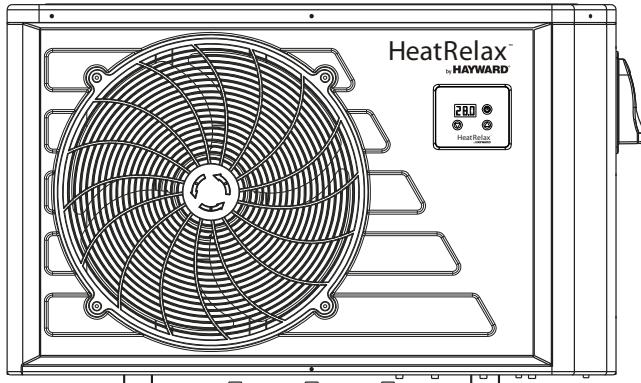

HPR06M

HPR09M

HPR12M

HPR19M

Installatie- en bedieningshandleiding

INHOUD

| | |
|---|-----------|
| 1. ALGEMENE INSTRUCTIES - VEILIGHEID | 1 |
| <hr/> | |
| 2. TECHNISCHE KENMERKEN | 4 |
| 2.1 Technische gegevens van de warmtepomp | 4 |
| 2.2 Werkgebied | 5 |
| 2.3 Afmetingen | 6 |
| <hr/> | |
| 3. INSTALLATIE EN AANSLUITING | 7 |
| 3.1 Flow chart | 7 |
| 3.2 Warmtepomp | 7 |
| 3.3 Hydraulische aansluiting | 9 |
| 3.4 Elektrische aansluiting | 10 |
| 3.5 Eerste start | 11 |
| <hr/> | |
| 4. GEBRUIKERSINTERFACE | 13 |
| 4.1 Algemene voorstelling | 13 |
| 4.2 Afsinstelling en weergave van de ingestelde waarde | 14 |
| 4.3 Vergrendeling en ontgrendeling van het touch screen | 14 |
| 4.4 Gebruiksmodus | 15 |
| 4.5 Afsinstelling van het waterdebiet | 16 |
| <hr/> | |
| 5. ONDERHOUD EN OVERWINTERING | 17 |
| 5.1 Onderhoud | 17 |
| 5.2 Overwintering | 17 |
| <hr/> | |
| 6. BIJLAGEN | 18 |
| 6.1 Bedradingsschema's | 18 |
| 6.2 Aansluitingen prioriteit verwarming eenfasepomp | 21 |
| 6.3 Gedemonteerde aanzichten en onderdelen | 22 |
| 6.4 Herstellingsgids | 30 |
| 6.5 Garantie | 31 |
| 6.6 Einde levensduur van het toestel | 31 |

Aandachtig lezen en bewaren voor latere raadpleging.

Dit document moet aan de eigenaar van het zwembad overhandigd worden en door hem op een veilige plaats bewaard worden.

1. ALGEMENE INSTRUCTIES - VEILIGHEID

We danken u voor de aanschaf van deze HeatRelaxTM by Hayward® zwembadwarmtepomp. Dit product werd ontworpen volgens strikte productienormen om aan het vereiste kwaliteitsniveau te voldoen. Deze handleiding bevat alle noodzakelijke informatie over de installatie, het oplossen van problemen en het onderhoud. Lees deze handleiding aandachtig vooraleer u de eenheid opent of er onderhoudsoperaties op uitvoert. De producent van dit product zal in geen geval aansprakelijk zijn in geval van verwonding van een gebruiker of beschadiging van de eenheid ten gevolge van fouten tijdens de installatie, het oplossen van problemen of een onnodig onderhoud. Het is van het grootste belang om de instructies die in deze handleiding gegeven worden op elk ogenblik te volgen.

Nadat u deze handleiding gelezen hebt, bewaar deze dan voor eventueel later gebruik.

Bevoegd personeel

- De installatie, de elektrische aansluitingen, het onderhoud en de reparaties van het toestel moeten worden uitgevoerd door een erkend vakman overeenkomstig de voorschriften en beste praktijken die gelden in het land waar het toestel wordt geïnstalleerd (zie § 3.4).
Voor elke interventie op het koelcircuit moet de installateur beschikken over een certificaat van bekwaamheid om met koelmiddelen om te gaan.
Voor Frankrijk:
 - Laagspanningsinstallatie volgens NF-C 15-100.
 - Wetgeving inzake de behandeling van koelmiddelen: Besluit 2007/737 en de uitvoeringsbesluiten daarvan.

Voorwaarden voor installatie

- Probeer dit toestel niet zelf te installeren.
- Dit product is uitsluitend ontworpen voor huiselijk gebruik en installatie buitenhuis. De lucht die uit het product ontsnapt, moet vrij kunnen stromen en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen of koelen van een ruimte of gebouw.
- Deze warmtepomp verwarmt het zwembadwater en houdt de temperatuur constant. Gebruik hem niet voor andere doeleinden.
- Controleer de voedingskabel. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een bevoegd persoon.

1. ALGEMENE INSTRUCTIES - VEILIGHEID (vervolg)

- De aansluiting van het apparaat op de aarde en de continuïteit ervan zijn verplicht. De aardingskabel moet langer zijn dan de andere kabels om het risico van een elektrische schok te voorkomen als de kabel wordt losgetrokken. De elektrische installatie moet voorzien zijn van een differentiaalbeveiliging van 30 mA (cf § 3.4).
- Het niet naleven van deze aanbevelingen heeft het verlies van de garantie tot gevolg.

Instructies voor onderhoud

1 keer per jaar moeten er onderhoudswerken plaatsvinden om de levensduur en een goede werking van de warmtepomp te kunnen garanderen.

- Het onderhoud en de bediening dient uitgevoerd te worden volgens de in deze handleiding opgegeven aanbevolen tijden en frekwenties.
- Gebruik uitsluitend originele wisselstukken.
- Controleer de voedingskabel. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een bevoegd persoon.
- Controleer de aansluiting van het toestel op de aarde en de continuïteit ervan.
- Poets de verdamper met een zachte borstel, een luchtstraal of met water (**Opgelet, gebruik nooit een hogedrukreiniger**).
- Controleer of de condensaten goed afgevoerd worden.
- Controleer of de elektrische en hydraulische aansluitingen goed afsluiten.
- Controleer de hydraulische dichting van de condensor.
- De waterdichtheid van het koelcircuit **door een erkende professional** laten controleren met een lekdetecteur.



Voor ieder onderhoud moet de warmtepomp ontkoppeld worden van elke elektrische bron. Onderhoud mag enkel door een gekwalificeerde en bevoegde installateur gebeuren die gewend is met koelmiddelen om te gaan.

Instructies voor overwintering

- Zet de warmtepomp in Modus “OFF”.
- Ontkoppel de voeding van de warmtepomp.
- Maak de condensor leeg met behulp van de aflatopening om schade te vermijden. (belangrijk risico bij bevriezing).
- Sluit de “by-pass”-klep af en schroef de aansluitingen op de in-/uitlaat los.
- Voer het resterende water in de condensor door middel van een luchtpistool af.
- Sluit de watertoevoer en -afvoer van de warmtepomp af om te vermijden dat vreemde voorwerpen binnendringen.

1. ALGEMENE INSTRUCTIES - VEILIGHEID (vervolg)

- Bedek de warmtepomp met de meegeleverde overwinteringshoes.



Eender welke schade veroorzaakt door een slechte overwintering, zorgt ervoor dat de garantie geannuleerd wordt.

Gebruiksvoorraad

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder adequaat toezicht staan of indien zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en de daaraan verbonden risico's hebben begrepen. Laat kinderen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Dit product bevat R410A koelgas

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen vastgelegd door het Kyotoprotocol. Laat deze gassen niet in de atmosfeer vrijkomen.

GWP-waarde⁽¹⁾: 2088, waarde gebaseerd op het 4e GIEC-rapport.

De hoeveelheid koudemiddel op basis van de F Gas 517/2014 regeling staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.

Alle interventies op het koelcircuit moeten, zoals eerder vermeld, worden uitgevoerd door een erkend vakman.

Afhankelijk van de Europese of lokale wetgeving, moet regelmatig op koelmiddellekken gecontroleerd worden. Gelieve uw plaatselijke distributeur te contacteren voor meer informatie.

- Let op: koelmiddelen kunnen geurloos zijn.
- Doorboor of verhit de leidingen niet! Er bestaat risico op explosie en ernstige brandwonden.
- Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen middelen om het ontdooiingsproces of de reiniging te versnellen.
- Sla het toestel NIET op in een ruimte met continu werkende ontstekingsbronnen (zoals open vuur, gasapparaten of elektrische kachels).

(1) Aardopwarmingspotentieel

2. TECHNISCHE KENMERKEN

2.1 Technische gegevens van de warmtepomp

| Model | HeatRelax | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Wärmekapazität (*) | kW | 4,10 | 6,30 | 8,30 | 12,95 |
| Elektrisch vermogen (*) | kW | 1,0 | 1,47 | 1,91 | 3,06 |
| COP (*) | — | 4,13 | 4,31 | 4,33 | 4,31 |
| Werksstroom (*) | A | 4,6 | 6,61 | 8,65 | 13,06 |
| Elektrische voeding | V Ph/Hz | 230 V~ 1 / 50Hz |
| Kaliber zekering type aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Hoofdzekering D-curve | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Wärmekapazität (**) | kW | 5,7 | 9,2 | 12,1 | 18,9 |
| COP (**) | — | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
| Aantal compressoren | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soort compressor | — | Roterend | Roterend | Roterend | Roterend |
| Aantal ventilatoren | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ventilatorvermogen | W | 90 | 120 | 120 | 150 |
| Rotatiesnelheid van de ventilator | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Richting van de ventilator | — | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal |
| Akoestisch vermogen (***) | Lw dB(A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
| Geluidsdrukniveau (op 10 m) | dB(A) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,5 |
| Hydraulische aansluiting | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Waterdebit (*) | m³/h | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
| Drukverval op het water (max) | kPa | 0,3 | 2,0 | 1,8 | 4,0 |
| Netto-afmetingen van de eenheid (L/B/H) | mm | 746/570/305 | 956/602/375 | 956/602/375 | 1116/871/470 |
| Nettogewicht / gewicht van de verpakte eenheid | kg | 37 | 51 | 54 | 83 |

(*) Waarde +/- 5% in de volgende omstandigheden: Buitentemperatuur = 15°C / HR = 71%. Temperatuur wateriaanvoer 26°C.
Wateruitgangstemperatuur 28 °C.

(**) Waarde +/- 5% onder de volgende omstandigheden: Buitentemperatuur 27 °C / Relatieve vochtigheid = 78%.
Wateringangstemperatuur 26 °C.

(***) Metingen uitgevoerd volgens de normen EN 12102 : 2013 en EN ISO 3744: 2010.

2. TECHNISCHE KENMERKEN (vervolg)

2.2 Werkgebied

Gebruik de warmtepomp in het volgende temperatuur- en vochtigheidsbereik om een veilige en efficiënte werking te garanderen.

| | Verwarmingsmodus  | Afkoelingsmodus  |
|--------------------------------|--|--|
| Buitentemperatuur | -2°C – +35°C | +7°C – +43°C |
| Watertemperatuur | +12°C – +40°C | +8°C – +40°C |
| Relatieve vochtigheid | < 80% | < 80% |
| Afstelbereik afgestelde waarde | +8°C – +32°C | +8°C – +32°C |




Indien de temperatuur of de vochtigheid niet met deze omstandigheden overeenkomen, kunnen de veiligheidsvoorzieningen in werking treden en kan de warmtepomp niet meer werken.

2. TECHNISCHE KENMERKEN (vervolg)

2.3 Afmetingen

Modellen : HPR06M / HPR09M / HPR12M / HPR19M

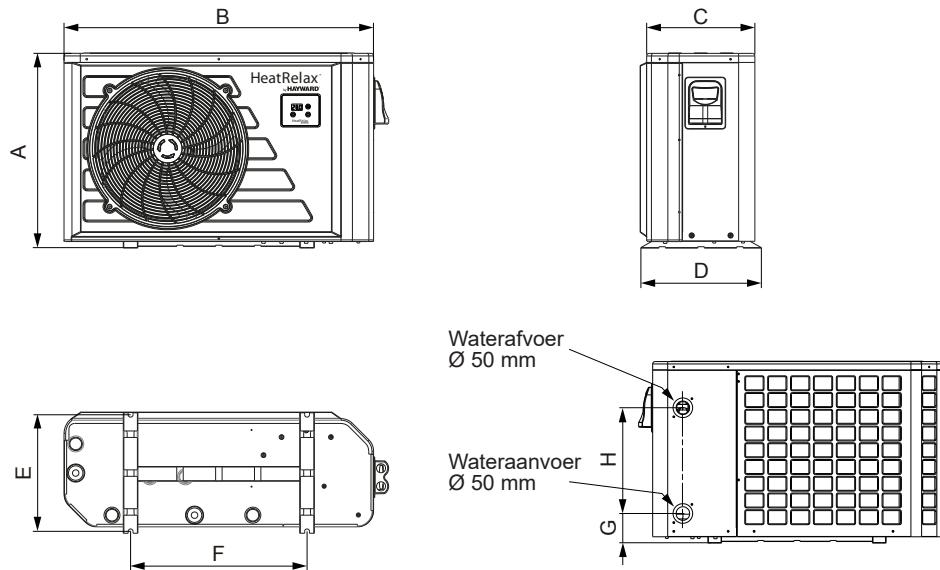


Eenheid: mm

| Model Merkteken | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| A | 570 | 602 | 602 | 871 |
| B | 746 | 956 | 956 | 1116 |
| C | 264 | 334 | 334 | 425 |
| D | 305 | 375 | 375 | 470 |
| E | 295 | 360 | 360 | 447 |
| F | 395 | 545 | 545 | 790 |
| G | 93 | 98 | 98 | 103 |
| H | 270 | 350 | 350 | 400 |

3. INSTALLATIE EN AANSLUITING

3.1 Flow chart

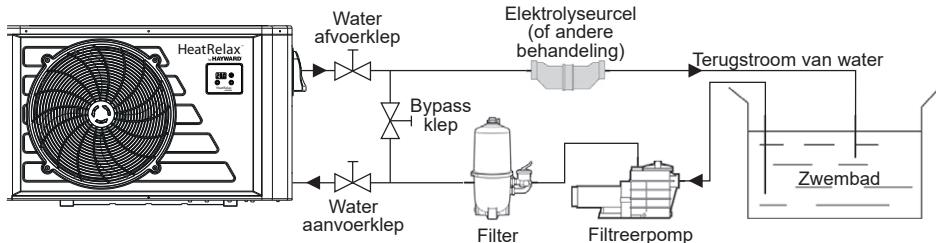

Noot : De warmtepomp wordt zonder enige behandelings- of filtreruitrusting geleverd. De elementen die op de chart staan zijn onderdelen die de installateur moet leveren.

3.2 Warmtepomp




Plaats de warmtepomp buiten en niet in een afgesloten technische ruimte.

Kies een plaats die bij voorkeur zonnig is en beschut tegen harde wind. Het toestel moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor latere installatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Plaatsing onder een afdak waarbij de hieronder voorgeschreven minimumafstanden nageleefd moeten worden om elk gevaar op hercirculatie van lucht en verminderde algemene prestaties van de warmtepomp te vermijden.

Eenheid: mm

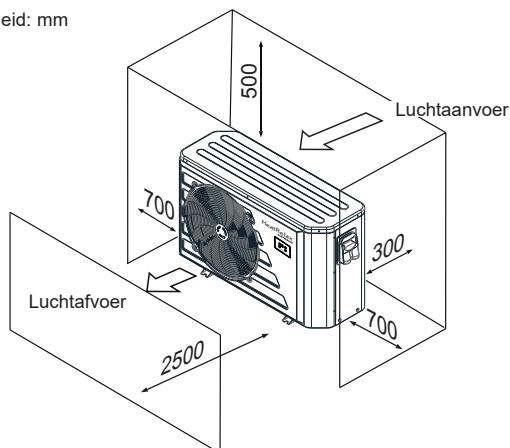

3. INSTALLATIE EN AANSLUITING (vervolg)



Plaats het toestel niet rechtstreeks op de vloer omdat dit storingen kan veroorzaken.

Plaats het toestel bij voorkeur op de vloer op anti-trillingsmatten.

Gebruik geen muurbevestiging in omstandigheden waarin trillingen kunnen worden doorgegeven.

Installeer de warmtepomp niet op een steun die de trillingen van het apparaat kan versterken.


Installeer de warmtepomp niet op een plaats waar het geluidsniveau kan worden versterkt of op een plaats waar het geluid van het apparaat de buurt kan verstören.

Gebruik geen lijm: dit wordt niet beschouwd als een betrouwbaar bevestigingsmiddel.

Installeer de warmtepomp bij voorkeur op een vlakke, niet gekoppelde betonplaat (bijgeleverde schroeven en ringen).

Bevestig het toestel met het voorgeschreven aanhaalmoment om elk risico op ongevallen of schade aan apparatuur en personen te voorkomen.

Als alternatief kan de warmtepomp met behulp van geschikte moeren (niet meegeleverd) op rubberen vloersteunen worden geïnstalleerd.

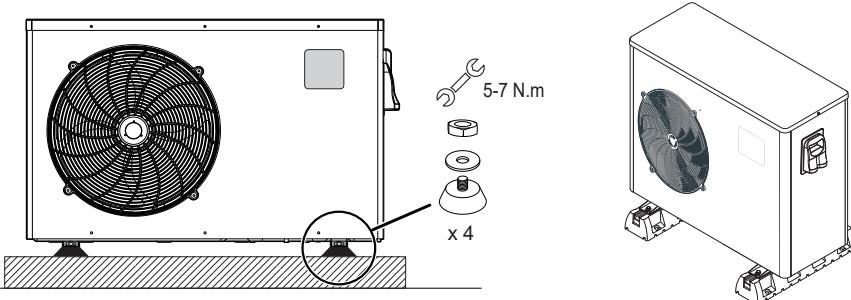

De maximumafstand tussen de warmtepomp en het zwembad is 15 meter.

De totale lengte van de hydraulische leidingen is 30 meter.

De bovengrondse en ondergrondse hydraulische kanalen isoleren.

De warmtepomp moet op een minimum afstand van het bassin worden geïnstalleerd conform de NF C 15-100 (dat wil zeggen op 3,5 m van het waterbassin voor Frankrijk) of conform de geldende installatieregels in andere landen.


Installeer de waterpomp niet in de buurt van een warmtebron.

In geval van installatie in regio's waar het gereeld sneeuwt, wordt aangeraden het apparaat overdekt te installeren om te voorkomen dat er zich sneeuw op de verdamper opstapelt.

3. INSTALLATIE EN AANSLUITING (vervolg)

3.3 Hydraulische aansluiting

De warmtepomp wordt geleverd met twee verbindingsstukken van 50 mm diameter. Gebruik een pvc-buis voor hydraulische leiding Ø 50 mm. Sluit de wateraanvoer van de warmtepomp aan de leiding aan die van de filtergroep komt en sluit dan de waterafvoer van de warmtepomp aan de waterleiding aan die naar het bassin loopt (zie onderstaand schema).

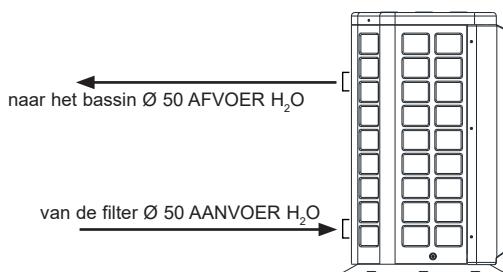

Installeer een bypassklep tussen de aanvoer en de afvoer van de warmtepomp.



Als er een automatische verdeler of een elektrolyseur gebruikt wordt, moet deze achter de warmtepomp geïnstalleerd worden om de titaniumcondensator te beschermen tegen een te hoge concentratie van het chemische product.



Zorg ervoor dat u de bypassklep en de geleverde verbindingsstukken correct installeert op de wateraanvoer en -afvoer van de eenheid om de waterontluchting tijdens de winter te vereenvoudigen en er de toegang of de demontage van te vergemakkelijken voor het onderhoud.

3. INSTALLATIE EN AANSLUITING (vervolg)

3.4 Elektrische aansluiting



De elektrische installatie en de bekabeling van deze uitrusting moeten in overeenstemming zijn met de plaatselijk geldende installatieregels.

| | | | |
|-----|---|-----|-------------------------------------|
| F | NF C15-100 | GB | BS7671:1992 |
| D | DIN VDE 0100-702 | EW | EVHS-HD 384-7-702 |
| A | ÖVE 8001-4-702 | H | MSZ 2364-702/1994/MSZ 10-553 1/1990 |
| E | UNE 20460-7-702 1993, RECBT ITC-BT-31 2002 | M | MSA HD 384-7-702.S2 |
| IRL | Wiring Rules + IS HD 384-7-702 | PL | PN-IEC 60364-7-702:1999 |
| I | CEI 64-8/7 | CZ | CSN 33 2000 7-702 |
| LUX | 384-7.702 S2 | SK | STN 33 2000-7-702 |
| NL | NEN 1010-7-702 | SLO | SIST HD 384-7-702.S2 |
| P | RSIUEE | TR | TS IEC 60364-7-702 |



Controleer dat de beschikbare elektrische voeding en de netfrequentie overeenkomen met de vereiste werkingsstroom waarbij rekening gehouden moet worden met de specifieke plaats van het toestel en de stroom die noodzakelijk is om elk toestel dat met hetzelfde circuit verbonden is te voeden.

HPR06M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 fase

HPR09M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 fase


HPR12M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 fase

HPR19M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 fase

Volg het overeenkomstige bijgevoegde bekabelingsschema.

De aansluitingsdoos bevindt zich aan de rechterkant van de eenheid.

Drie verbindingen zijn bestemd voor de elektrische voeding en twee voor de besturing van de filterpomp (Besturingssysteem, OUT2).

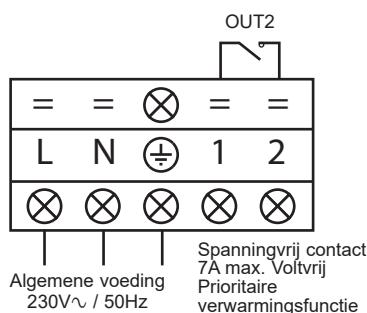

3. INSTALLATIE EN AANSLUITING (vervolg)



Gebruik nooit een stopcontact voor de stroomvoorziening.

De stroomvoorziening moet naar behoren worden uitgerust met een omnipolaire beveiligingsinrichting van het D-curve type onderbreker en een 30mA differentieelschakelaar (zie tabel hieronder).

| Modellen | | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Elektrische voeding | V/Ph/Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz |
| Kaliber zekering type aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Hoofdzekering D-curve | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Kabelsectie | mm ² | 3G 1.5 | 3G 2.5 | 3G 2.5 | 3G 4 |



Gebruik een voedingskabel van het type RO2V/R2V of equivalent.



**De kabelsecties worden gegeven voor een maximale lengte van 25 m.
Deze moeten echter worden gecontroleerd en aangepast afhankelijk van de installatieomstandigheden.**



Schakel altijd de hoofdschakelaar uit alvorens de elektriciteitsdoos te openen.

3.5 Eerste start

Startprocedure - eens de installatie beëindigd is, volgt u de volgende stappen in de aangegeven volgorde:

- 1) Doe de ventilator met de hand draaien om te controleren dat hij vrij kan draaien en dat de schroef correct op de motoras vastgemaakt is.**
- 2) Vergewis er u van dat de eenheid correct met de hoofdvoeding verbonden is (zie het bijgevoegde bekabelingsschema).**
- 3) Schakel de filtreerpomp in.**
- 4) Controleer dat alle waterkleppen open zijn en dat het water naar de eenheid loopt vooraleer in verwarmings over te gaan.**
- 5) Controleer dat de spuileiding van de condensaten correct is vastgemaakt en geen enkele verstopping vertoont.**
- 6) Schakel de elektrische voeding van de eenheid in en druk daarna de Start/Stop-knop in  op het bedieningspaneel.**

3. INSTALLATIE EN AANSLUITING (vervolg)

- 7) Vergewis er u van dat er geen enkele ALARMcode weergegeven wordt wanneer de eenheid op ON staat (zie herstellingsgids).
- 8) Leg het waterdebiet vast met de bypassklep (zie §3.6 en 2.1), zoals respectievelijk voorzien voor elk model, om een temperatuurverschil Aanvoer/Afvoer te verkrijgen van 2C.
- 9) Na enkele minuten werking, controleren dat de afgevoerde lucht van de eenheid afgekoeld is (tussen 5 en 10).
- 10) Aangezien de eenheid in werking is, schakelt u de filtreerpomp uit. De eenheid moet automatisch stilvallen en de foutcode E03 weergeven.
- 11) Laat de eenheid en de zwembadpomp 24 uur op 24 draaien totdat de gewenste watertemperatuur bereikt is. Wanneer de aanvoertemperatuur van het water de ingestelde waarde bereikt, stopt de eenheid. De eenheid start dan automatisch opnieuw (zolang de zwembadpomp ingeschakeld is) indien de temperatuur van het zwembad minstens 0.5C lager is dan de ingestelde temperatuur.

Debietregelaar - De eenheid is uitgerust met een debietregelaar die de warmtepomp inschakelt wanneer de filtreerpomp van het zwembad in werking is en deze uitschakelt wanneer de filtreerpomp buiten werking is. Bij gebrek aan water wordt de alarmcode E03 op de regelaar weergegeven (zie § 6.4).

Vertraging - de eenheid integreert een vertraging van 3 minuten om de onderdelen van het besturingscircuit te beschermen, alle onstabilitéit weg te werken bij het herstarten en elke interferentie op het niveau van het relais uit te schakelen. Dankzij deze vertraging herstart de eenheid automatisch ongeveer 3 minuten na elke onderbreking van het besturingscircuit. Zelfs een stroomonderbreking van korte duur activeert de opstartvertraging.

4. GEBRUIKERSINTERFACE

4.1 Algemene voorstelling

De warmtepomp is uitgerust met een elektronisch bedieningspaneel, elektrisch aangesloten en in de fabriek reeds afgesteld in verwarmingsmodus.



Legende


- Start/Stopknop en terug
- Naar beneden scrollen
- Naar boven scrollen

OFF-modus

Wanneer de warmtepomp in wakstand (OFF-modus) staat, OFF indicatie verschijnt op het display.

ON-modus

Wanneer de warmtepomp in werking of in regeling is (ON-modus) de aanvoertemperatuur van het water op het scherm weergegeven.

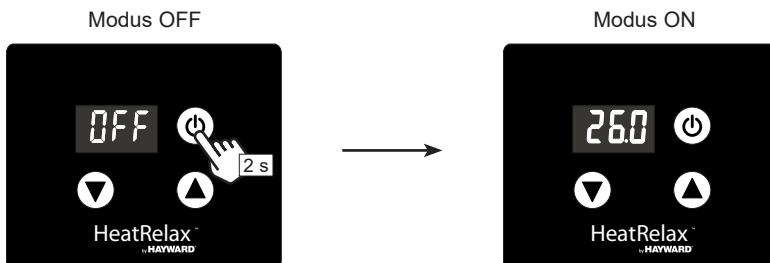

4. GEBRUIKERSINTERFACE (vervolg)

4.2 Afsstelling en weergave van de ingestelde waarde (gewenste watertemperatuur)

In “OFF”- en “ON”-modus

Druk 1 keer op de knop  of  om de ingestelde waarde weer te geven.

Druk 2 keer op de knop  of  in om de gewenste ingestelde waarde te bepalen.

De afsstelling is tot op 0,5 C nauwkeurig..

Note : Opname automatisch na 5 s.



Het is aanbevolen de temperatuur van 30C nooit te overschrijden om slijtage van de liners te vermijden.

4.3 Vergrendeling en ontgrendeling van het touch screen

Druk 5 seconden op de Start/Stopknop  totdat er een signaal weerlinkt.


De knoppen worden uitgeschakeld.

Om te ontgrendelen drukt u 5 seconden op  totdat er een signaal weerlinkt.

De knoppen worden weer ingeschakeld.

4. GEBRUIKERSINTERFACE (vervolg)

4.4 Gebruiksmodus

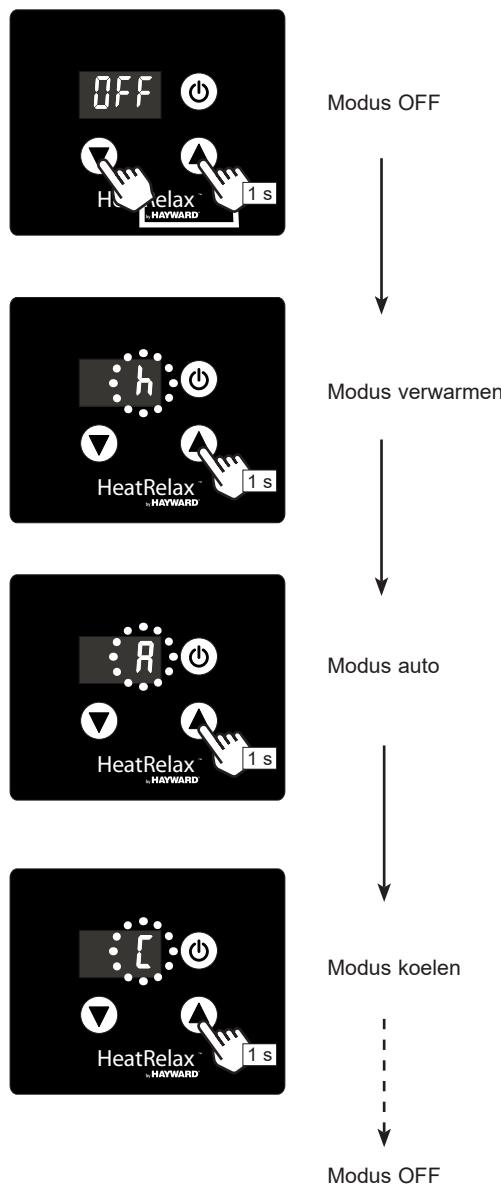

4. GEBRUIKERSINTERFACE (vervolg)

4.5 Afstelling van het waterdebit

Wanneer de warmtepomp draait en de aan- en afvoerkleppen van het water open zijn, stelt u de "bypass"klep bij om een verschil te verkrijgen van 2C tussen de aanvoer- en afvoertemperatuur van het water (zie flow chart § 3.1).

U kan de afstelling controleren door de aanvoer / afvoer temperaturen rechtstreeks op het bedieningspaneel af te lezen door onderstaande procedure te volgen.



Daarna stelt u uw bypass af om een verschil van 2°C te verkrijgen tussen de ingang en de uitgang.

Druk op om het menu te verlaten

Noot : De opening van de bypassklep brengt een lager debiet teweeg waardoor ΔT stijgt.

De sluiting van de bypassklep brengt een hoger debiet teweeg waardoor ΔT daalt.

5. ONDERHOUD EN OVERWINTERING

5.1 Onderhoud

1 keer per jaar moeten er onderhoudswerken plaatsvinden om de levensduur en een goede werking van de warmtepomp te kunnen garanderen.

- Het onderhoud en de reparaties van het toestel moeten worden uitgevoerd door een erkend vakman overeenkomstig de voorschriften en beste praktijken die gelden in het land waar het toestel wordt geïnstalleerd (zie § 3.4). Voor elke interventie op het koelcircuit moet de installateur beschikken over een certificaat van bekwaamheid om met koelmiddelen om te gaan.
- Controleer de voedingskabel. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een bevoegd persoon.
- Controleer de aansluiting van het toestel op de aarde en de continuïteit ervan.
- Poets de verdamper met een zachte borstel, een luchstraal of met water **Opgelet, gebruik nooit een hogedrukreiniger**.
- Controleer of de condensaten goed afgevoerd worden.
- Controleer of de elektrische en hydraulische aansluitingen goed afsluiten.
- Controleer de hydraulische dichting van de condensor.
- De waterdichtheid van het koelcircuit **door een erkende professional** laten controleren met een lekdetector.



Voor ieder onderhoud moet de warmtepomp ontkoppeld worden van elke elektrische bron. Onderhoud mag enkel door een gekwalificeerde en bevoegde installateur gebeuren die gewend is met koelmiddelen om te gaan.

5.2 Overwintering

- Zet de warmtepomp in Modus "OFF".
- Ontkoppel de voeding van de warmtepomp.
- Maak de condensor leeg met behulp van de aflaatopening om schade te vermijden. (belangrijk risico bij bevriezing).
- Sluit de "by-pass"-klep af en schroef de aansluitingen op de in-/uitlaat los.
- Voer het resterende water in de condensor door middel van een luchtpistool af.
- Sluit de watertoever en -afvoer van de warmtepomp af om te vermijden dat vreemde voorwerpen binnendringen.
- Bedek de warmtepomp met de meegeleverde overwinteringshoes.




Eender welke schade veroorzaakt door een slechte overwintering, zorgt ervoor dat de garantie geannuleerd wordt.

6. BIJLAGEN


6.1 Bedradingsschema's

HPR06M

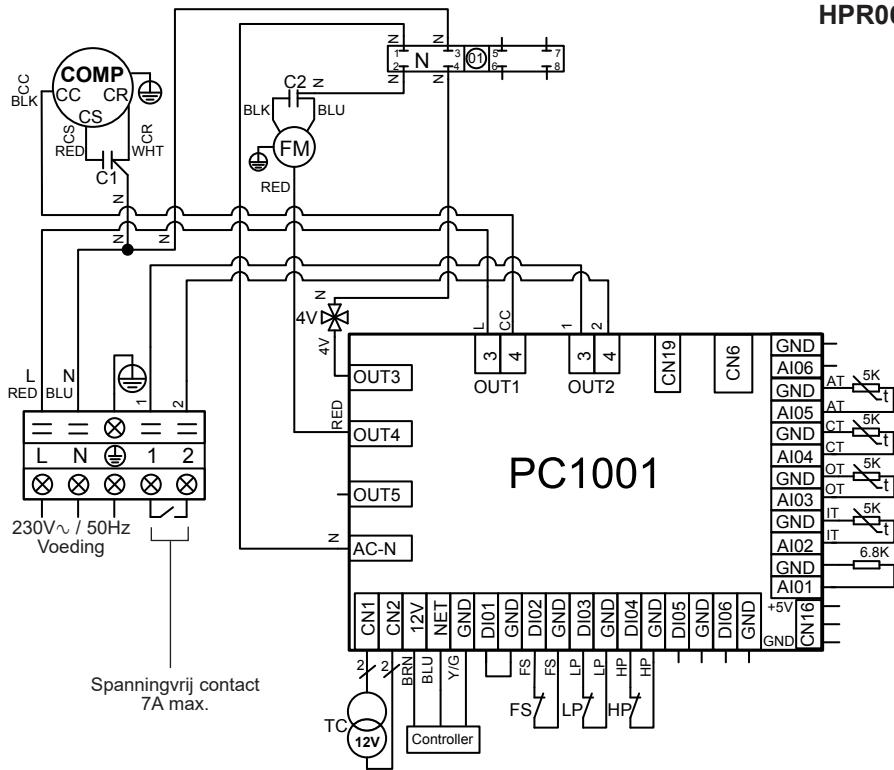

6. BIJLAGEN (vervolg)

HPR09M / HPR12M

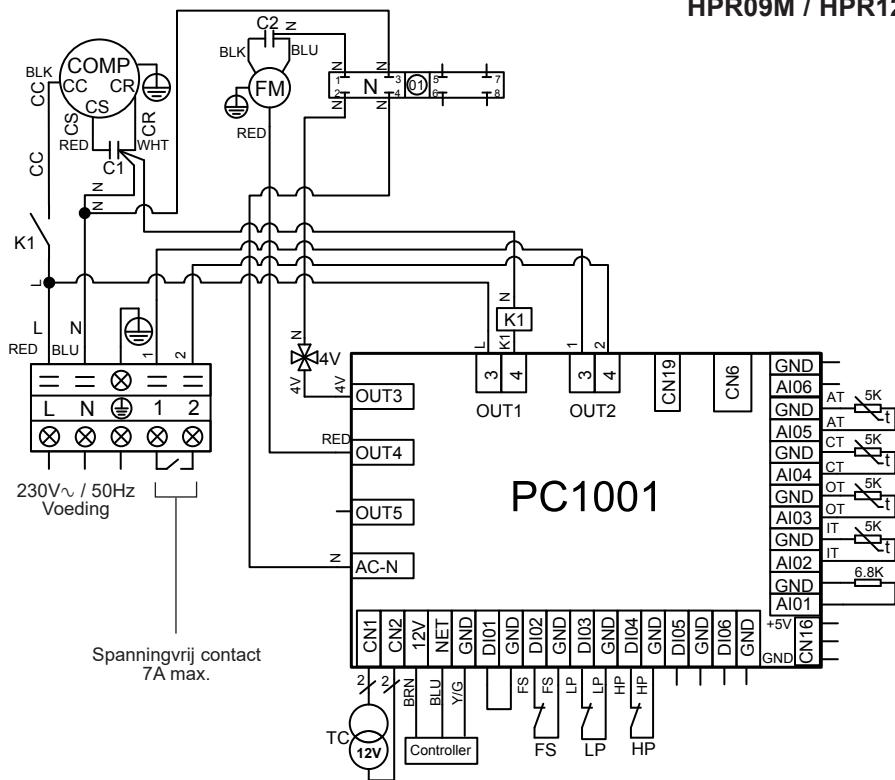


OPMERKINGEN:

AT : LUCHTTEMPERATUURSONDE
 COMP : COMPRESSOR
 CT : VERDAMPERTEMPERATUURSONDE
 FM: VENTILATORMOTOR
 FS : DETECTOR VAN AANWEZIGHEID VAN WATER
 HP: DRUKREGELAAR HOGE DRUK
 IT: TEMPERATUURSONDE WATERAANVOER

LP: DRUKREGELAAR LAGE DRUK
 OT: TEMPERATUURSONDE WATERAFVOER
 TC : TRANSFORMATOR 230V~ / 12V~
 K1 : COMPRESSORRELAIS
 C1 : CONDENSATOR COMPRESSOR
 C2 : CONDENSATOR VENTILATOR


6. BIJLAGEN (vervolg)

HPR19M

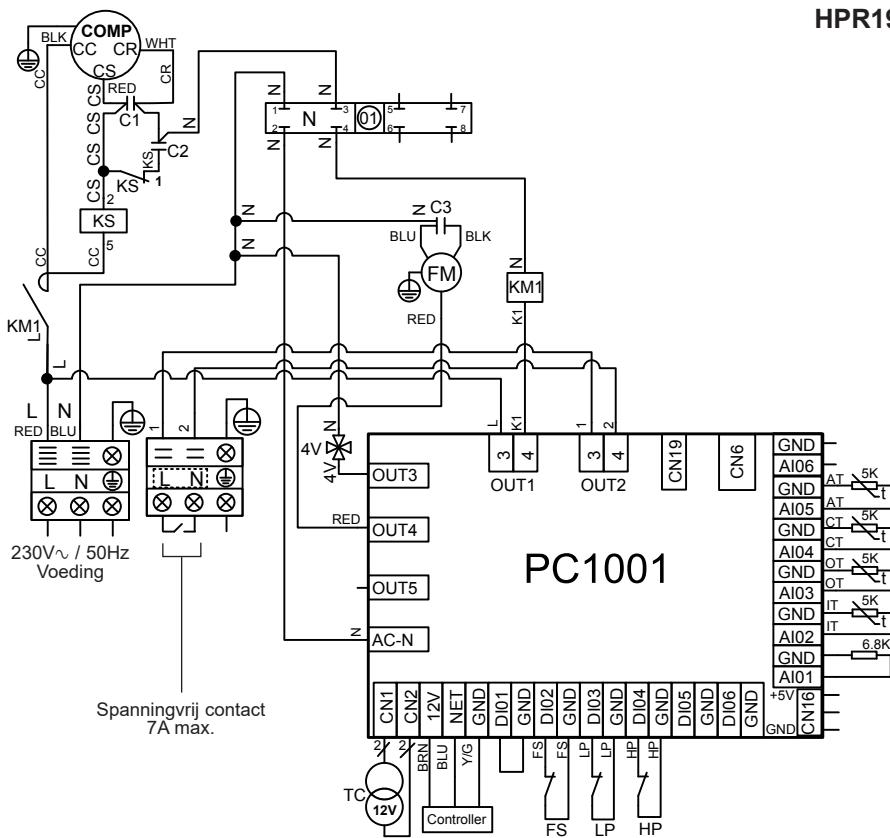

6. BIJLAGEN (vervolg)

6.2 Aansluitingen prioriteit verwarming eenfasepomp

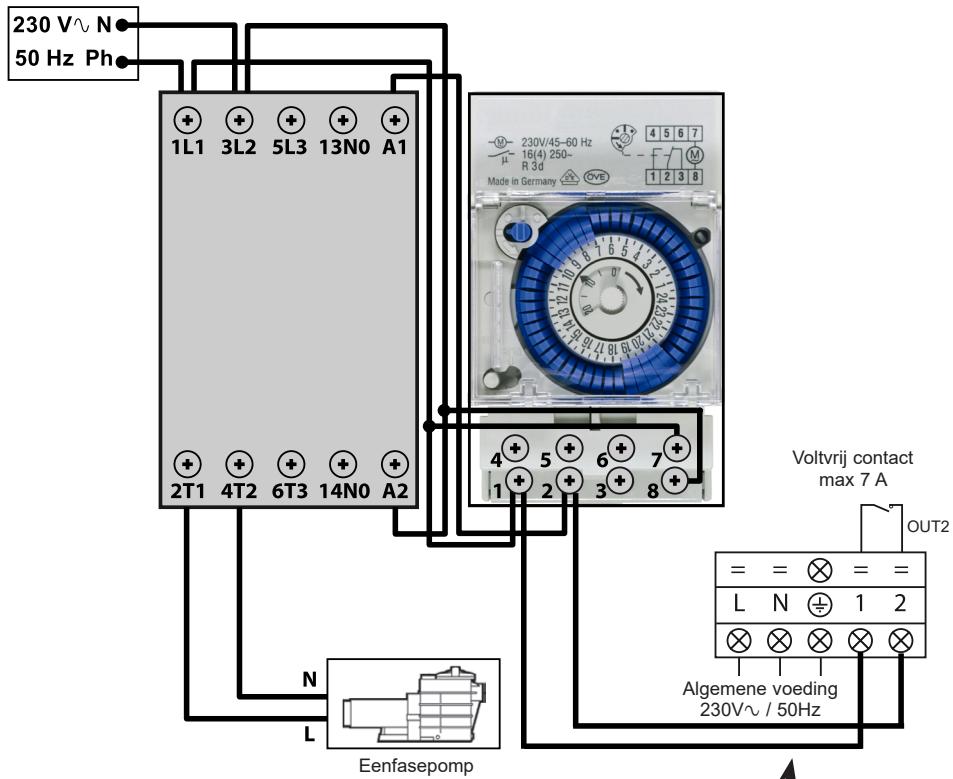

De zuilen 1-2 leveren een spanningvrij contact, zonder polariteit 230 V~ / 50 Hz.

Sluit de zuilen 1 en 2 met kabels aan zoals op het schema hierboven is aangegeven zodat de werking van de filterpomp wordt ingesteld op een cyclus van 2 minuten per uur als de temperatuur van het bassin lager is dan aanbevolen.




De voeding van de filterpomp nooit direct aansluiten op de zuilen 1 en 2.



6. BIJLAGEN (vervolg)

6.3 Gedemonteerde aanzichten en onderdelen

HPR06M

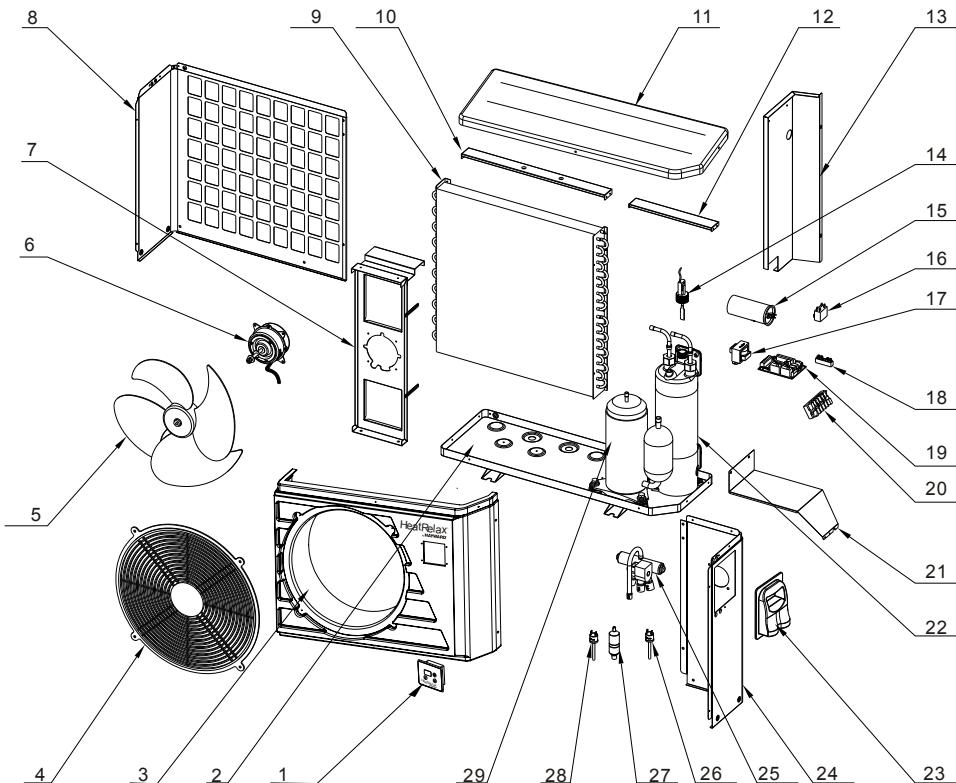


6. BIJLAGEN (vervolg)

HPR06M

| Rep. | Ref. | Benaming | Rep. | Ref. | Benaming |
|-------------|-----------------|---------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|
| 1 | HWX950053104957 | Controller 3 knoppen | 21 | HWX32029210008 | Elektronisch controlebord |
| 2 | HWX32025210166 | Frame | 22 | HWX32025120039 | Titaancondensor/pvc |
| 3 | HWX32025220040 | Paneel Voor | 23 | HWX320922029 | Greep |
| 4 | HWX20000220245 | Rooster | 24 | HWX32025210167 | Rechterpaneel |
| 5 | HWX34012701 | Ventilatorschroefblad | 25 | HWX20041448 | 4-wegskraan |
| 6 | HWX34013301 | Ventilatormotor | 26 | HWX20000360157 | Drukregelaar lage druk (0.15Mpa) |
| 7 | HWX32029210002 | Motorsteun | 27 | HWX20001494 | Filter |
| 8 | HWX32025210169 | Linkerpaneel | 28 | HWX20013605 | Drukregelaar hoge druk |
| 9 | HWX32025120026 | Verdamper | 29 | HWX20000110174 | Compressor |
| 10 | HWX32029210006 | Lange draadspanner | | | |
| 11 | HWX32025210170 | Paneel bovenaan | | | |
| 12 | HWX32029210007 | Korte draadspanner | | | |
| 13 | HWX32029210005 | Afscheidingspaneel | | | |
| 14 | HWX200036005 | Debietdetector | | | |
| 15 | HWX20003504 | Condensator compressor 35µF | | | |
| 16 | HWX20003506 | Condensator ventilator 450V 2µF | | | |
| 17 | HWX200037006 | Transformator 230V~/12V~ | | | |
| 18 | HWX20003909 | 8-polige aansluitklem | | | |
| 19 | HWX95005310457 | Elektronische kaart | | | |
| 20 | HWX40003901 | Voedingsaansluiting | | | |

6. BIJLAGEN (vervolg)

HPR09M

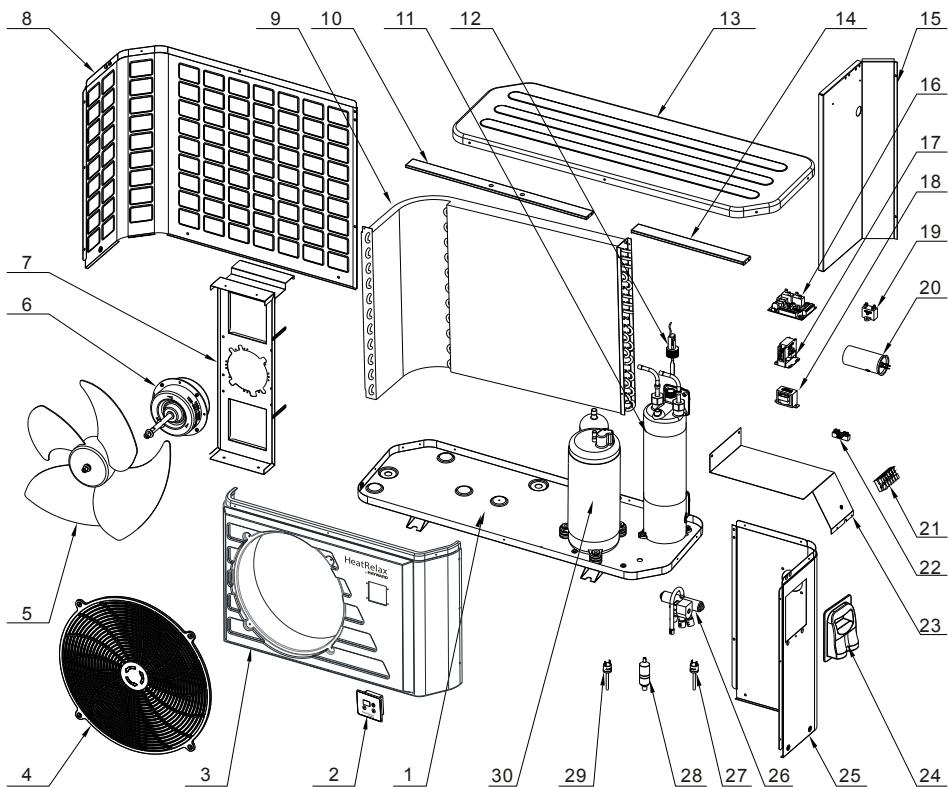


6. BIJLAGEN (vervolg)

HPR09M

| Rep | Ref. | Benaming | Rep | Ref. | Benaming |
|------------|-----------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|
| 1 | HWX32012210425 | Frame | 21 | HWX40003901 | Voedingsaansluiting |
| 2 | HWX950053104957 | Controller 3 knoppen | 22 | HWX20003909 | 8-polige aansluitklem |
| 3 | HWX32008220045 | Paneel Voor | 23 | HWX32012210228 | Elektronisch controlebord |
| 4 | HWX20000220188 | Rooster | 24 | HWX320922029 | Greep |
| 5 | HWX35002701 | Ventilatorschroefblad | 25 | HWX32012210422 | Rechterpaneel |
| 6 | HWX34043301 | Ventilatormotor | 26 | HWX20011418 | 4-wegskraan |
| 7 | HWX32012210229 | Motorsteun | 27 | HWX20000360157 | Drukregelaar lage druk (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Linkerpaneel | 28 | HWX20041446 | Filter (Ø9.7 - Ø3.4) |
| 9 | HWX32008120049 | Verdamper | 29 | HWX20013605 | Drukregelaar hoge druk |
| 10 | HWX32012210225 | Lange draadspanner | 30 | HWX20000110135 | Compressor |
| 11 | HWX32012120061 | Titaancondensor/pvc | | | |
| 12 | HWX200036005 | Debietdetector | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Paneel bovenaan | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Korte draadspanner | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Afscheidingspaneel | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Elektronische kaart | | | |
| 17 | HWX20003619 | Relais belasting compressor | | | |
| 18 | HWX200037006 | Transformatator 230V~/12V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Condensator ventilator 450V 3µF | | | |
| 20 | HWX20003510 | Condensator compressor 60µF | | | |

6. BIJLAGEN (vervolg)

HPR12M

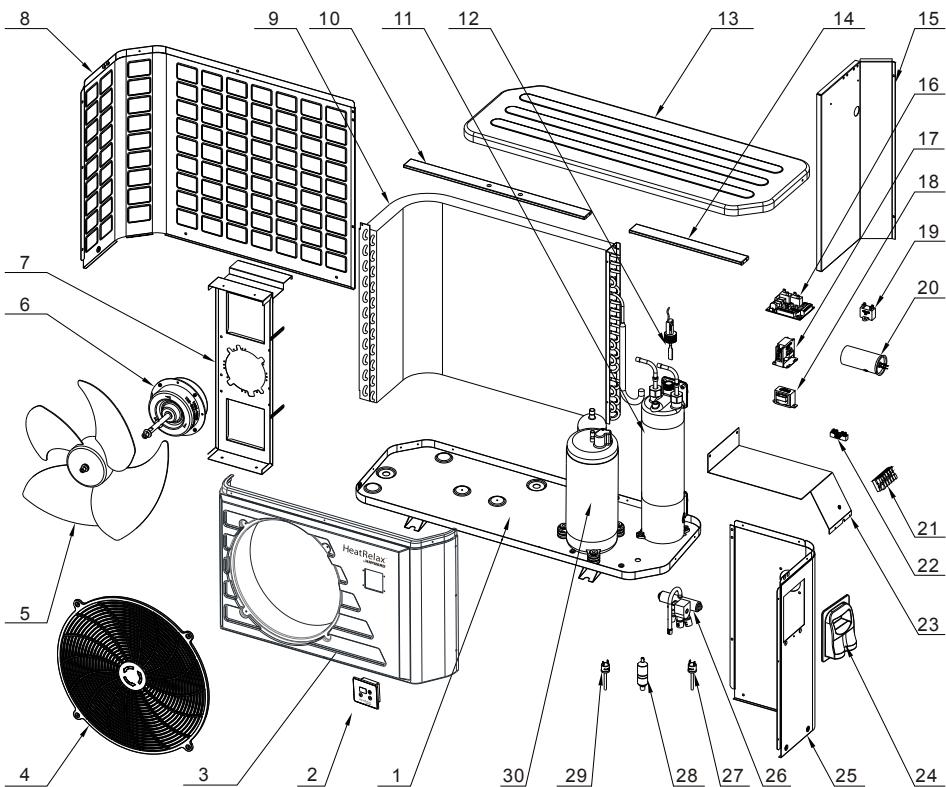


6. BIJLAGEN (vervolg)

HPR12M

| Rep | Ref. | Benaming | Rep | Ref. | Benaming |
|------------|-----------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|
| 1 | HWX32012210425 | Frame | 21 | HWX40003901 | Voedingsaansluiting |
| 2 | HWX950053104957 | Controller 3 knoppen | 22 | HWX20003909 | 8-polige aansluitklem |
| 3 | HWX32008220045 | Paneel Voor | 23 | HWX32012210228 | Elektronisch controlebord |
| 4 | HWX20000220188 | Rooster | 24 | HWX320922029 | Greep |
| 5 | HWX35002701 | Ventilatorschroefblad | 25 | HWX32012210422 | Rechterpaneel |
| 6 | HWX34043301 | Ventilatormotor | 26 | HWX20041437 | 4-wegskraan |
| 7 | HWX32012210229 | Motorsteun | 27 | HWX20000360157 | Drukregelaar lage druk (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Linkerpaneel | 28 | HWX20041446 | Filter (Ø9.7 - Ø3.4) |
| 9 | HWX32012120086 | Verdamper | 29 | HWX20013605 | Drukregelaar hoge druk |
| 10 | HWX32012210225 | Lange draadspanner | 30 | HWX20000110231 | Compressor |
| 11 | HWX32012120056 | Titaancondensor/pvc | | | |
| 12 | HWX200036005 | Debietdetector | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Paneel bovenaan | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Korte draadspanner | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Afscheidingspaneel | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Elektronische kaart | | | |
| 17 | HWX20003619 | Relais belasting compressor | | | |
| 18 | HWX200037006 | Transformator 230V~/12V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Condensator ventilator 450V 3µF | | | |
| 20 | HWX20003510 | Condensator compressor 60µF | | | |

6. BIJLAGEN (vervolg)

HPR19M

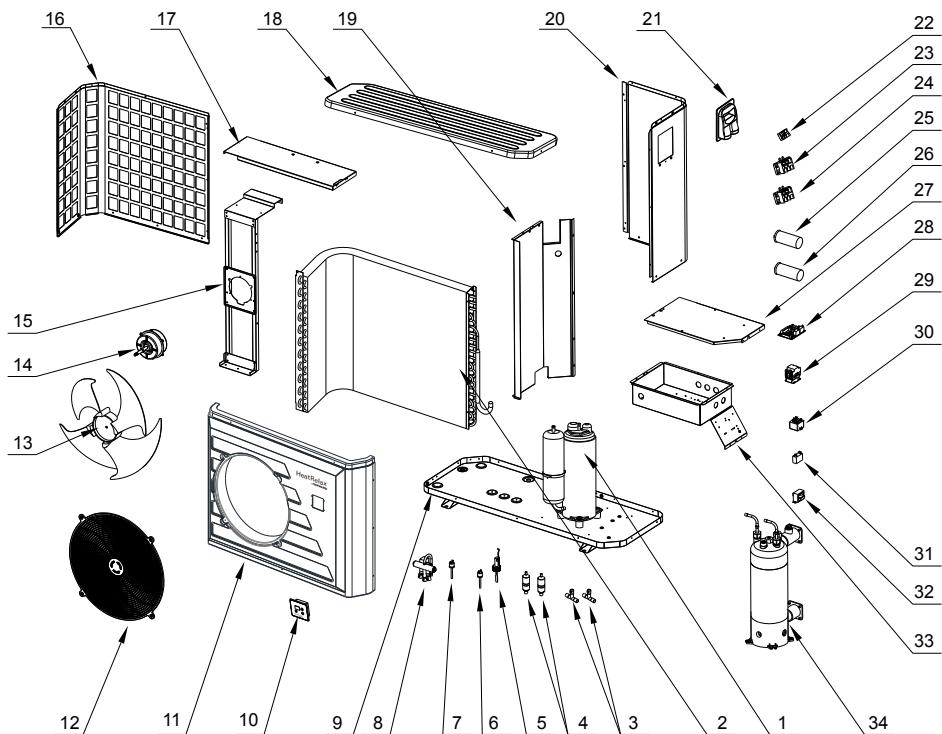

6. BIJLAGEN (vervolg)

HPR19M

| Rep | Ref. | Benaming | Rep | Ref. | Benaming |
|-----|-----------------|----------------------------------|-----|----------------|---|
| 1 | HWX2000110208 | Compressor | 23 | HWX20003920 | Voedingsaansluiting |
| 2 | HWX32009120021 | Verdamper | 24 | HWX20003933 | Droog contact klem |
| 3 | HWX20001460 | T-schakelaar | 25 | HWX20003502 | Permanente condensator compressor 450V 55µF |
| 4 | HWX20041445 | Filter (Ø9.7-Ø4.2) | 26 | HWX20003524 | Startcondensator compressor 300V 98µF |
| 5 | HWX200036005 | Debietdetector | 27 | HWX320921118 | Elektrisch beschermpaneel |
| 6 | HWX2000360157 | Drukregelaar lage druk (0.15Mpa) | 28 | HWX95005310457 | Elektronische kaart |
| 7 | HWX20013605 | Drukregelaar hoge druk | 29 | HWX2000360006 | Magneetschakelaar compressor |
| 8 | HWX20041437 | 4-wegskraan | 30 | HWX20003676 | Start relais |
| 9 | HWX32009210365 | Frame | 31 | HWX20003509 | Condensator ventilator 450V 5µF |
| 10 | HWX950053104957 | Controller 3 knoppen | 32 | HWX200037006 | Transformator 230V~/12V~ |
| 11 | HWX32009220099 | Paneel Voor | 33 | HWX32009210117 | Elektriciteitskast |
| 12 | HWX20000220169 | Rooster | 34 | HWX32009120042 | Titaancondensor/pvc |
| 13 | HWX20000270004 | Ventilatorschroefblad | | | |
| 14 | HWX20000330134 | Ventilatormotor | | | |
| 15 | HWX32009210204 | Motorsteun | | | |
| 16 | HWX32009210304 | Linkerpaneel | | | |
| 17 | HWX32009210025 | Lange draadspanner | | | |
| 18 | HWX32009210331 | Paneel bovenaan | | | |
| 19 | HWX32009210220 | Afscheidingspaneel | | | |
| 20 | HWX32009210333 | Rechterpaneel | | | |
| 21 | HWX320922029 | Greep | | | |
| 22 | HWX20003909 | 8-polige aansluitklem | | | |

6. BIJLAGEN (vervolg)

6.4 Herstellingsgids



Bepaalde verrichtingen moeten door een erkend technicus uitgevoerd worden.

| Probleem | Foutcodes | Beschrijving | Oplossing |
|---|-----------|--|---|
| Defect sonde wateraanvoer | P01 | De sensor is open of heeft een kortsluiting. | Controleer of vervang de sensor. |
| Defect sonde waterafvoer | P02 | De sensor is open of heeft een kortsluiting. | Controleer of vervang de sensor. |
| Defect sonde buitentemperatuur | P04 | De sensor is open of heeft een kortsluiting. | Controleer of vervang de sensor. |
| Defect ontstooiingssonde | P05 | De sensor is open of heeft een kortsluiting. | Controleer of vervang de sensor. |
| Hogedrukbeveiliging | E01 | Druk van het koelcircuit te hoog of waterdebit te laag of verdamper verstopt of te laag luchtdebiet. | Controleer de drukregelaar van de hoge druk en de druk van het koelcircuit. Controleer het water- of luchtdebiet. Controleer of de debietregelaar goed werkt. Controleer de opening van de wateraanvoer/afvoerkleppen. Controleer de afstelling van de bypass. |
| Lagedrukbeveiliging | E02 | Druk van het koelcircuit te laag of luchtdebiet te laag of verdamper verstopt. | Controleer de drukregelaar van de lage druk en de druk van het koelcircuit om te zien of er een lek is. Reinig het oppervlak van de verdamper. Controleer de rotatiesnelheid van de ventilator. Controleer de vrije luchtcirculatie door de verdamper. |
| Defect debietdetector | E03 | Waterdebit onvoldoende of detector in kortsluiting of defect | Controleer het waterdebit, controleer de filterpomp en de debietdetector om te zien of er eventuele werkingsproblemen zijn. |
| Te groot temperatuurverschil tussen het aangevoerde en het afgevoerde water | E06 | Waterdebit in volume onvoldoende, verschil in waterdruk te laag / te hoog. | Controleer het waterdebit of de verstopping van het systeem. |
| Bescherming koude modus | E07 | Uitstromende hoeveelheid water te zwak. | Waterdebit of temperatuursensoren controleren. |
| Communicatieprobleem | E08 | Slechte werking van de LED-controller of de PCB-aansluiting. | Controleer de kabelaansluiting. |
| Antivriesbescherming van niveau 1 | E19 | Omgevingstemperatuur en temperatuur van het aangevoerde water te laag. | Stop de warmtepomp en leeg de condensor. Vorstgevaar. |
| Antivriesbescherming van niveau 2 | E29 | Omgevingstemperatuur en temperatuur van het aangevoerde water nog lager. | Stop de warmtepomp en leeg de condensor. Vorstgevaar. |

6. BIJLAGEN (vervolg)

6.5 Garantie

GARANTIEVOORWAARDEN

Alle HAYWARD-producten vallen onder garantie in geval van fabrieks- of materiaalfouten gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum. Elke garantieaanvraag moet samen met een aankoopbewijs met datum ingediend worden. Wij dringen er dus op aan dat u uw factuur bewaart.

De HAYWARD-garantie is beperkt tot reparatie of vervanging, bepaald door HAYWARD, van de defecte toestellen zolang ze op een normale wijze en volgens de voorschriften die in de handleiding vermeld, gebruikt zijn, het apparaat niet aangepast is en enkel gebruikt is in met HAYWARD componenten en onderdelen. Schade veroorzaakt door vrieskou en chemische agensen vallen niet onder garantie. Alle andere kosten (transport, werkuren...) worden niet door de garantie gedekt.

HAYWARD kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke directe of indirekte schade veroorzaakt tijdens de installatie, aansluiting of onjuist gebruik van een product.

Om een garantie aan te vragen en herstel of vervanging van een product te eisen, moet u zich tot uw verdeler wenden. Wij zullen geen enkele retour naar de fabriek aanvaarden zonder een vooraf bekomen schriftelijke goedkeuring.

Slijtage valt niet onder garantie.

6.6 Einde levensduur van het toestel



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak voor de verwerking en nuttige toepassing van elektrisch en elektronisch afval betekent dat de producten niet bij het huisvuil, het grofvuil of op een stortplaats mogen worden gedeponerd.



Aan het einde van zijn levensduur moet het toestel apart worden ingezameld voor recycling of hergebruik. In de Europese Unie en Noorwegen bestaat een specifiek inzamelingssysteem voor dit soort producten.

Neem contact op met uw installateur of plaatselijke vertegenwoordiger om de inzameling, ontmanteling en recycling van dit toestel te regelen.

Het hergebruik van koelmiddel, olie en andere onderdelen moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman in overeenstemming met de lokale en nationale wetgeving.


Als het product batterijen bevat die met dit symbool zijn gemarkeerd, betekent dit dat de batterijen schadelijke of verontreinigende stoffen kunnen bevatten. Geef de batterijen in dat geval af bij een inzamelpunt voor gebruikte batterijen.

Opzettelijk leeg gelaten pagina

HeatRelaxTM

by HAYWARD®

UNITÀ DI RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE PER PISCINE

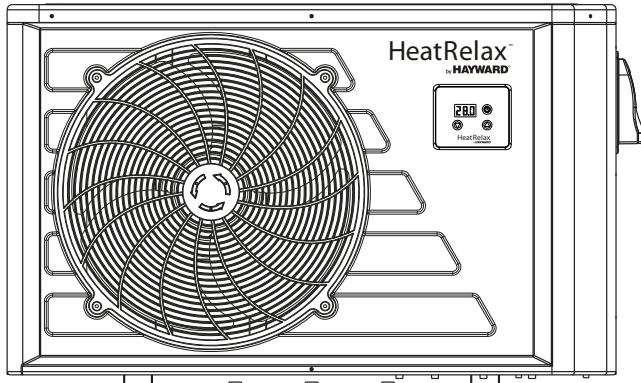

HPR06M

HPR09M

HPR12M

HPR19M

Manuale d'Uso e di Installazione

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| 1. ISTRUZIONI GENERALI - SICUREZZA | 1 |
| <hr/> | |
| 2. CARATTERISTICHE TECNICHE | 4 |
| 2.1 Specifiche tecniche della pompa di calore | 4 |
| 2.2 Range di funzionamento | 5 |
| 2.3 Dimensioni | 6 |
| <hr/> | |
| 3. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO | 7 |
| 3.1 Schema di principio | 7 |
| 3.2 Pompa di calore | 7 |
| 3.3 Collegamento idraulico | 9 |
| 3.4 Collegamento elettrico | 10 |
| 3.5 Primo avviamento | 11 |
| <hr/> | |
| 4. INTERFACCIA UTENTE | 13 |
| 4.1 Presentazione generale | 13 |
| 4.2 Regolazione e visualizzazione del set-point | 14 |
| 4.3 Blocco e sblocco del touch screen | 14 |
| 4.4 Selezione della modalità operativa | 15 |
| 4.5 Regolazione della portata d'acqua | 16 |
| <hr/> | |
| 5. MANUTENZIONE E SVERNAMENTO | 17 |
| 5.1 Manutenzione | 17 |
| 5.2 Svernamento | 17 |
| <hr/> | |
| 6. ALLEGATI | 18 |
| 6.1 Schemi elettrici | 18 |
| 6.2 Collegamenti priorità riscaldamento pompa monofase | 21 |
| 6.3 Viste esplose e ricambi | 22 |
| 6.4 Guida alla risoluzione dei problemi | 30 |
| 6.5 Garanzia | 31 |
| 6.6 Fine vita dell'apparecchio | 31 |

Leggere attentamente e conservare il manuale per eventuali future consultazioni.
Questo documento deve essere consegnato al proprietario della piscina che dovrà conservarlo in un luogo sicuro.

1. ISTRUZIONI GENERALI - SICUREZZA

Vi ringraziamo per aver acquistato la pompa di calore per piscine HeatRelax™ by Hayward®. Questo prodotto è stato progettato secondo le più rigorose norme di fabbricazione per rispondere ai livelli di qualità richiesti. Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie per l'installazione, la ricerca guasti e la manutenzione ordinaria del prodotto. Leggere attentamente il manuale prima di aprire l'unità o eseguire degli interventi di manutenzione sul prodotto. Il fabbricante del prodotto declina ogni responsabilità per lesioni a persone e danni al prodotto riconducibili a errori di installazione, di ricerca guasti oppure a manutenzione inadeguata. È imperativo attenersi sempre alle istruzioni riportate nel presente manuale.

Al termine della lettura, conservare il manuale per future consultazioni.

Personale abilitato

- L'installazione, i collegamenti elettrici, la manutenzione e le riparazioni dell'apparecchio devono essere effettuati da un professionista autorizzato conformemente allo stato dell'arte e ai testi regolamentari vigenti nel paese in cui l'apparecchio è installato (v. § 3.4). In caso di intervento sul circuito frigorifero, il professionista deve essere in possesso di un'attestazione di capacità alla manipolazione di fluidi frigorigeni.

Per la Francia:

- Impianto elettrico in bassa tensione in base alla norma NF-C 15-100.
- Legislazione sulla manipolazione dei fluidi frigorigeni: decreto 2007/737 e relative ordinanze applicative.

Condizioni di installazione

- Non cercare di installare da soli l'apparecchio.
- Questo prodotto è stato esclusivamente progettato per un utilizzo domestico e un'installazione esterna. L'aria che fuoriesce dal prodotto deve poter scorrere liberamente e non deve essere utilizzata per altri fini, come il riscaldamento o il raffreddamento di locali o edifici.
- Questa pompa di calore riscalda l'acqua della piscina e mantiene una temperatura costante, non utilizzarla per altri scopi.
- Verificare il cavo dell'alimentazione. Se il cavo dell'alimentazione risulta danneggiato, questo dovrà essere sostituito dal fabbricante, da un addetto dell'assistenza post-vendita del produttore o da una persona qualificata e abilitata.

1. ISTRUZIONI GENERALI - SICUREZZA (segue)

- Il collegamento dell'apparecchio alla terra e la sua continuità sono obbligatori. Il filo di terra deve essere più lungo degli altri fili onde evitare rischi di scosse elettriche in caso di strappamento del cavo. L'impianto elettrico deve obbligatoriamente essere provvisto di una protezione differenziale da 30 mA (cf § 3.4).
- Il mancato rispetto delle presenti indicazioni annulla la garanzia.

Istruzioni per la manutenzione

Per garantire la longevità e il corretto funzionamento dell'Unità di Riscaldamento a Pompa di Calore per Piscine, le presenti operazioni di manutenzione devono essere effettuate 1 volta all'anno.

- Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite rispettando la frequenza e le modalità indicate nel presente manuale.
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali.
- Controllare il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio post-vendita o da una persona qualificata e abilitata.
- Verificare il collegamento dell'apparecchio alla terra e la sua continuità.
- Pulire l'evaporatore con una spazzola morbida, un getto di aria compressa o con acqua (**Attenzione: non utilizzare in nessun caso idropulitrici**).
- Controllare che lo scarico della condensa avvenga correttamente.
- Controllare che i collegamenti idraulici e quelli elettrici siano serrati correttamente.
- Controllare la tenuta idraulica del condensatore.
- Far controllare la tenuta del circuito frigorifero al rilevatore di perdite da un **professionista autorizzato**.



Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, assicurarsi che l'unità sia scollegata da ogni fonte di corrente elettrica. Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato e abilitato alla manipolazione di fluidi frigorigeni.

Istruzioni per lo svernamento

- Mettere l'unità in Modalità "OFF".
- Interrompere l'alimentazione dell'unità.
- Svuotare il condensatore tramite l'apposito scolo per evitare eventuali rischi di degrado. (elevato rischio di congelamento).
- Chiudere la valvola by-pass e svitare i raccordi di unione ingresso/uscita.
- Eliminare dal condensatore l'acqua stagnante residua servendosi di una pistola ad aria compressa.

1. ISTRUZIONI GENERALI - SICUREZZA (segue)

- Ostruire l'ingresso e l'uscita dell'acqua dell'unità, al fine di evitare l'eventuale intrusione di corpi estranei.
- Coprire l'unità con l'apposito telo per l'inverno.



Eventuali danni causati da uno svernamento improprio invalideranno la garanzia.

Condizioni di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini che abbiano almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o anche prive di esperienza o conoscenza, fermo restando che siano correttamente sorvegliate, siano state loro fornite istruzioni per un utilizzo dell'apparecchio in totale sicurezza e i rischi potenziali siano stati compresi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

Questo prodotto contiene gas refrigerante R410A

Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto. Non sprigionare questo gas nell'atmosfera.

Valore GWP⁽¹⁾: 2088, Valore basato sul 4° rapporto dell' GIEC.

La quantità di refrigerante basata sulla regolamentazione n. 517/ 2014 (F-Gas) è indicata sulla piastrina segnaletica dell'apparecchiatura.

Eventuali interventi sul circuito frigorifero devono essere effettuati da professionisti autorizzati come indicato sopra.

A seconda della legislazione europea o locale in vigore, è possibile che venga richiesto di effettuare ispezioni periodiche volte ad accertare eventuali perdite di refrigerante. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore.

- Attenzione: i fluidi frigorigeni possono essere inodori.
- Non forare né riscaldare la tubazione: rischio di esplosione e ustioni gravi.
- Non utilizzare mezzi di accelerazione del processo di sbrinamento o pulizia diversi da quelli raccomandati dal fabbricante.
- L'apparecchio deve essere stoccati in un locale che non contenga sorgenti di ignizione funzionanti in maniera permanente (quali fiamme libere, apparecchi a gas o radiatori elettrici in funzione).

(1) Potenziale di riscaldamento globale

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

2.1 Specifiche tecniche della pompa di calore

| Modello | HeatRelax | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Capacità calorifica (*) | kW | 4,10 | 6,30 | 8,30 | 12,95 |
| Potenza elettrica (*) | kW | 1,0 | 1,47 | 1,91 | 3,06 |
| COP (*) | — | 4,13 | 4,31 | 4,33 | 4,31 |
| Corrente di funzionamento (*) | A | 4,6 | 6,61 | 8,65 | 13,06 |
| Alimentazione elettrica | V Ph/Hz | 230 V~ 1 / 50Hz |
| Calibro fusibile tipo aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Disgiuntore curva D | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Capacità calorifica (**) | kW | 5,7 | 9,2 | 12,1 | 18,9 |
| COP (**) | — | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
| Numero di compressori | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di compressore | — | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativov |
| Numero di ventilatori | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potenza del ventilatore | W | 90 | 120 | 120 | 150 |
| Velocità di rotazione del ventilatore | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Direzione del ventilatore | — | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale |
| Potenza acustica (***) | Lw dB(A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
| Livello di pressione acustica (a 10 m) | dB(A) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,5 |
| Collegamento idraulico | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Portata acqua (*) | m ³ /h | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
| Perdita di carico sull'acqua (max) | kPa | 0,3 | 2,0 | 1,8 | 4,0 |
| Dimensioni nette dell'unità (L/l/h) | mm | 746/570/305 | 956/602/375 | 956/602/375 | 1116/871/470 |
| Peso netto / peso dell'unità imballata | kg | 37 | 51 | 54 | 83 |

(*) Valore a +/- 5% in presenza delle seguenti condizioni: Temperatura esterna = 15°C / HR = 71%.
Temperatura acqua in ingresso 26°C.
Temperatura acqua in uscita 28°C.

(**) Valore a +/- 5% alle seguenti condizioni: Temperatura esterna 27°C / UR = 78%. Temperatura acqua in ingresso 26°C.

(***) Misurazioni eseguite in conformità con le norme EN 12102: 2013 e EN ISO 3744: 2010.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE (seguito)

2.2 Range di funzionamento

Per un funzionamento sicuro ed efficiente, utilizzare la pompa di calore entro i limiti di temperatura e umidità indicati.

| | Modalità riscaldamento  | Modalità raffreddamento  |
|--------------------------------|---|---|
| Temperatura esterna | -2°C – +35°C | +7°C – +43°C |
| Temperatura dell'acqua | +12°C – +40°C | +8°C – +40°C |
| Umidità relativa | < 80% | < 80% |
| Range di regolazione set-point | +8°C – +32°C | +8°C – +32°C |




Se la temperatura o l'umidità non rientrano nei limiti indicati, è possibile che scattino i dispositivi di sicurezza inibendo il funzionamento della pompa.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE (seguito)

2.3 Dimensioni

Modelli: HPR06M / HPR09M / HPR12M / HPR19M

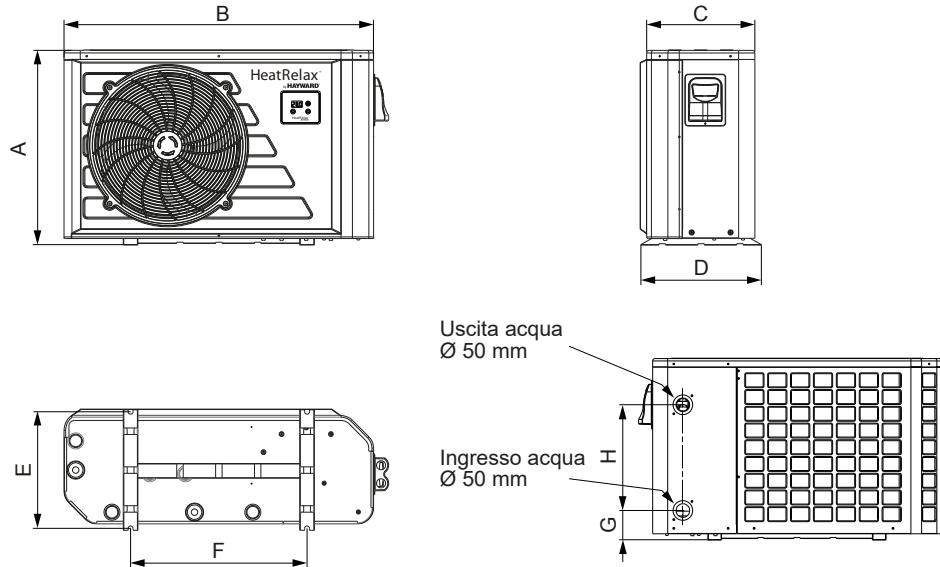


Unità : mm

| Modello Numerazione | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| A | 570 | 602 | 602 | 871 |
| B | 746 | 956 | 956 | 1116 |
| C | 264 | 334 | 334 | 425 |
| D | 305 | 375 | 375 | 470 |
| E | 295 | 360 | 360 | 447 |
| F | 395 | 545 | 545 | 790 |
| G | 93 | 98 | 98 | 103 |
| H | 270 | 350 | 350 | 400 |

3. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO

3.1 Schema di principio

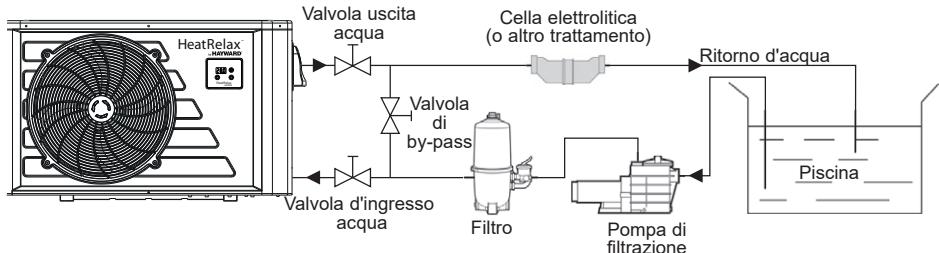

N.B.: L'unità fornita è priva di dispositivi di trattamento o di filtraggio.

Gli elementi rappresentati nello schema devono essere forniti dall'installatore.

3.2 Pompa di calore




Installare la pompa di calore all'esterno e al di fuori di locali tecnici chiusi.

Scegliere un luogo preferibilmente soleggiato e al riparo da venti dominanti.

L'apparecchio deve essere perfettamente accessibile per i lavori di installazione e la successiva manutenzione.

Installare l'unità in luogo riparato e rispettare le distanze minime sottoindicate, al fine di evitare il rischio di ricircolo dell'aria o eventuali diminuzioni delle prestazioni complessive dell'unità stessa.

Unità : mm

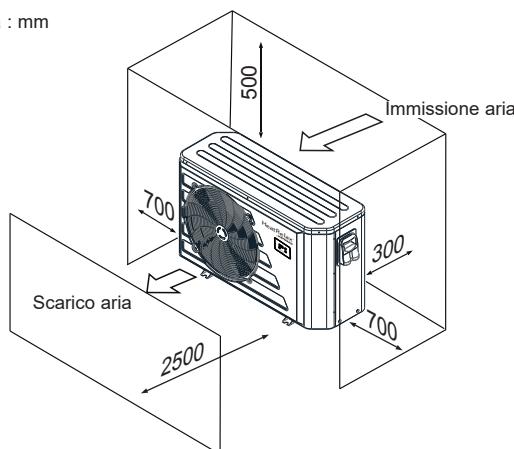

3. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO (seguito)



Non collocare l'apparecchio direttamente a terra perché potrebbe rappresentare un ostacolo.

Privilegiare una posizione a terra su piedini antivibrazione.

Non usare supporti murali in condizioni suscettibili di trasmettere vibrazioni.

Non installare la pompa a calore su un supporto suscettibile di amplificare le vibrazioni prodotte dalla stessa.

Non installare la pompa in un luogo suscettibile di amplificarne il livello acustico o in cui il rumore prodotto dall'impianto rischi di disturbare i vicini.


Non usare adesivi: non sono considerati mezzi di fissaggio affidabili.

Installare preferibilmente la pompa di calore su una soletta di cemento piana e non accoppiata.

Montare la pompa di calore sui silent block forniti (viti e rondelle fornite).

Fissare l'apparecchio rispettando il serraggio indicato onde evitare rischi di incidente o danneggiamento a cose e persone.

Altra possibilità: installare la pompa di calore su supporti a terra in gomma utilizzando viti adatte (non in dotazione).

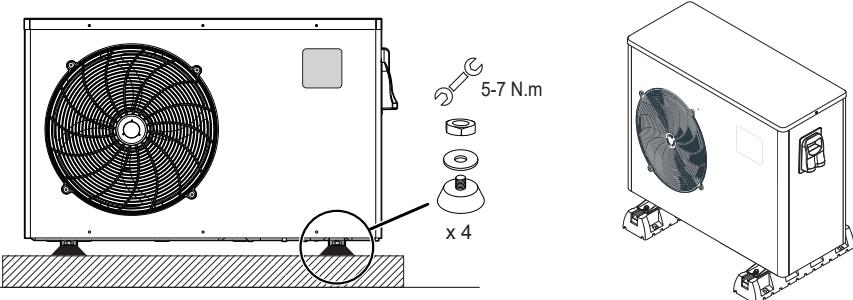

Distanza max. tra l'unità e la piscina: 15 metri.

Lunghezza totale andata/ritorno tubazioni idrauliche: 30 metri.

Isolare le tubazioni idrauliche sia interrate che non interrate.

La pompa di calore deve essere installata a una distanza minima dalla vasca conforme alla norma NF C 15-100 (ossia, per la Francia, a 3,5 m dallo specchio d'acqua) o conforme alle norme relative all'installazione vigenti negli altri paesi.


Non installare la pompa di calore in prossimità di fonti di calore.

In caso d'installazione in regioni nevose, si consiglia di proteggere la macchina per prevenire un eventuale accumulo di neve sull'evaporatore.

3. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO (seguito)

3.3 Collegamento idraulico

La pompa di calore viene fornita con due raccordi di 50 mm di diametro. Per la canalizzazione idraulica utilizzare tubi in PVC Ø 50 mm. Collegare l'ingresso d'acqua della pompa di calore al condotto proveniente dal filtro di filtrazione, quindi collegare l'uscita d'acqua della pompa di calore al condotto d'acqua diretto verso la vasca (vedere lo schema sottostante).

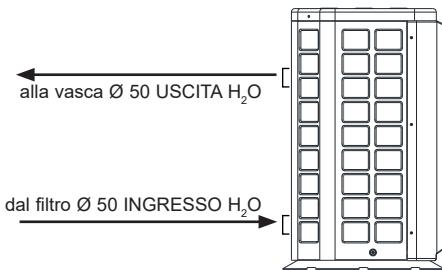

Installare una valvola di "bypass" tra l'ingresso e l'uscita della pompa di calore.



Se si utilizza un distributore automatico o una cella elettrolitica, tali dispositivi dovranno essere obbligatoriamente installati dopo la pompa di calore in modo da proteggere il condensatore in titanio da una concentrazione troppo elevata di prodotto chimico.



Installare correttamente la valvola di bypass e i raccordi a livello di ingresso e di uscita acqua dell'unità in modo da semplificare lo scarico nel periodo invernale e agevolare l'accesso e lo smontaggio dell'unità per la manutenzione.

3. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO (seguito)

3.4 Collegamento elettrico



L'installazione elettrica e il cablaggio di questo dispositivo devono essere conformi alle norme di installazioni locali in vigore.

| | | | |
|-----|---|-----|-------------------------------------|
| F | NF C15-100 | GB | BS7671:1992 |
| D | DIN VDE 0100-702 | EW | EVHS-HD 384-7-702 |
| A | ÖVE 8001-4-702 | H | MSZ 2364-702/1994/MSZ 10-553 1/1990 |
| E | UNE 20460-7-702 1993, RECBT ITC-BT-31 2002 | M | MSA HD 384-7-702.S2 |
| IRL | Wiring Rules + IS HD 384-7-702 | PL | PN-IEC 60364-7-702:1999 |
| I | CEI 64-8/7 | CZ | CSN 33 2000 7-702 |
| LUX | 384-7.702 S2 | SK | STN 33 2000-7-702 |
| NL | NEN 1010-7-702 | SLO | SIST HD 384-7-702.S2 |
| P | RSIUEE | TR | TS IEC 60364-7-702 |



Assicurarsi che l'alimentazione elettrica disponibile e la frequenza della rete elettrica corrispondano ai requisiti, tenendo in considerazione la posizione di montaggio specifica dell'apparecchio e la corrente necessaria per alimentare gli altri dispositivi collegati allo stesso circuito.

HPR06M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ Monofase


HPR09M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ Monofase

HPR12M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ Monofase

HPR19M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ Monofase

Attenersi al corrispondente schema di cablaggio allegato.

La scatola di collegamento si trova sul lato destro dell'unità. Tre collegamenti sono destinati all'alimentazione elettrica, due al comando della pompa di filtrazione (Asservimento, OUT2).

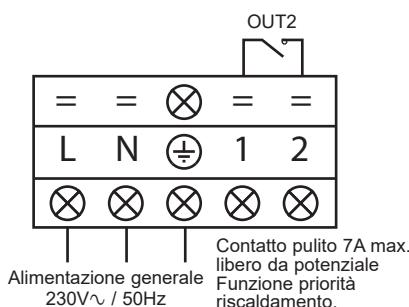

3. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO (seguito)



Mai utilizzare prese di corrente per l'alimentazione.

La linea di alimentazione elettrica deve essere opportunamente dotata di un dispositivo di protezione onnipolare tipo interruttore curva D e un interruttore differenziale di protezione 30mA (v. tabella seguente).

| Modelli | | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz |
| Calibro fusibile tipo aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Disgiuntore curva D | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Sezione cavo | mm ² | 3G 1.5 | 3G 2.5 | 3G 2.5 | 3G 4 |



Utilizzare un cavo di alimentazione tipo RO2V/R2V o equivalente.



Le sezioni del cavo sono fornite per una lunghezza massima di 25 m, ma devono comunque essere controllate e adattate a seconda delle condizioni d'installazione.



Staccare sempre l'alimentazione principale prima di aprire il quadro di comando elettrico.

3.5 Primo avviamento

Procedura di avviamento - dopo aver completato l'installazione, eseguire le seguenti operazioni:

- 1) Ruotare manualmente il ventilatore e controllare se gira liberamente e se l'elica è correttamente fissata all'albero del motore.
- 2) Controllare che l'unità sia collegata correttamente all'alimentazione principale (vedere lo schema di cablaggio allegato).
- 3) Attivare la pompa di filtrazione.
- 4) Verificare che tutte le valvole d'acqua siano aperte e che l'acqua scorra verso l'unità, prima di passare in modalità di riscaldamento.
- 5) Verificare che il tubo di scarico condensa sia fissato correttamente e che non sia intasato.
- 6) Attivare l'alimentazione elettrica destinata all'unità, quindi premere il pulsante ON/OFF  sul pannello di controllo.

3. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO (seguito)

- 7) Quando l'unità è su ON, assicurarsi che non compaia nessun codice di ALLARME (vedere Guida alla risoluzione dei problemi).
- 8) Definire la portata d'acqua con l'ausilio della valvola di bypass (vedere § 3.6 et 2.1), così come prevista rispettivamente per ogni modello, in modo da ottenere una differenza di temperatura Ingresso/Uscita di 2°C.
- 9) Dopo qualche minuto di funzionamento, controllare che l'aria in uscita dall'unità si sia raffreddata (tra 5 e 10°).
- 10) Con l'unità in servizio, disattivare la pompa di filtrazione. L'unità dovrà arrestarsi automaticamente e visualizzare il codice d'errore E03.
- 11) Lasciare in funzione l'unità e la pompa della piscina 24 ore su 24, fino a raggiungere la temperatura desiderata per l'acqua. Quando la temperatura in ingresso dell'acqua raggiunge il valore di set-point, l'unità si ferma. L'unità si riavvierà automaticamente (finché la pompa della piscina è in funzione) se la temperatura della piscina è inferiore di almeno 0,5°C rispetto alla temperatura di set-point.

Controller di portata - L'unità è dotata di un controller di portata che attiva la pompa di calore quando la pompa di filtrazione della piscina è in funzione e la disattiva quando la pompa di filtrazione non è invece in funzione. In assenza d'acqua, viene visualizzato il codice d'allarme E03 sul regolatore (Vedere § 6.4).

Timer - l'unità integra un timer di 3 minuti per proteggere i componenti del circuito di controllo, eliminare ogni instabilità a livello di riavvio e ogni interferenza a livello del contattore. Grazie a questo timer, l'unità si riavvia automaticamente ogni 3 minuti circa dopo un'interruzione del circuito di controllo. Anche una breve interruzione di corrente attiva il timer di riavvio.

4. INTERFACCIA UTENTE

4.1 Presentazione generale

La pompa di calore è dotata di un pannello di controllo elettronico, collegato elettricamente e pre-regolato in fabbrica in modalità riscaldamento.



Legenda



Pulsante On/Off e indietro



Scorrimento in basso




Scorrimento in alto

Modo OFF

Quando la pompa di calore è in standby (Modo OFF), la indicazione OFF appare sul display.

Modo ON

Quando la pompa di calore è in funzione o in regolazione (Modo ON), sullo schermo viene visualizzata la temperatura d'ingresso dell'acqua.

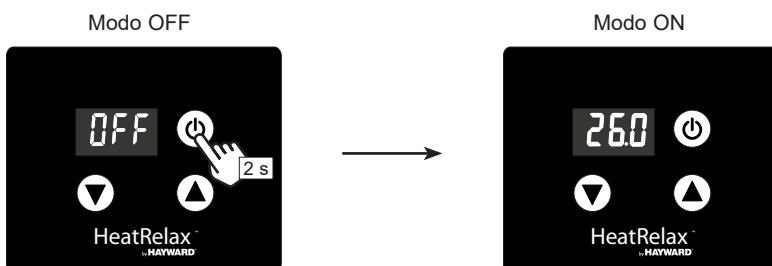

4. INTERFACCIA UTENTE (seguito)

4.2 Regolazione e visualizzazione del set-point (temperatura desiderata dell'acqua)

Nel Modo "OFF" e nel Modo "ON"

Premere 1 volta i pulsanti  o  per visualizzare il set-point .

Premere 2 volte i pulsanti  o  per definire il set-point desiderato.

La regolazione viene eseguita con una precisione di 0,5°C.

Nota: Registrazione automaticamente le impostazioni dopo 5 s.



Si consiglia di non superare mai la temperatura di 30°C per evitare l'alterazione dei liner.

4.3 Blocco e sblocco del touch screen


Premere il pulsante On/Off  per 5 secondi fino a che non viene generato un beep. I pulsanti diventano inattivi.

Per sbloccare, premere  per 5 secondi fino a che non viene generato un beep.

I pulsanti ridiventano attivi.

4. INTERFACCIA UTENTE (seguito)

4.4 Selezione della modalità operativa

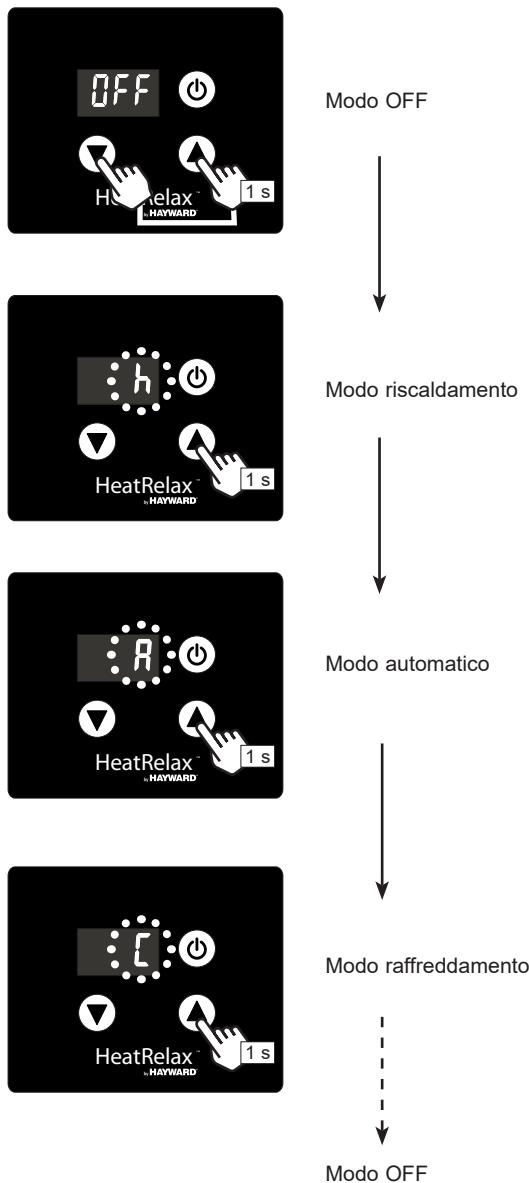

4. INTERFACCIA UTENTE (seguito)

4.5 Regolazione della portata d'acqua

Quando la pompa di calore è in funzione e le valvole d'ingresso e di uscita d'acqua sono aperte, regolare la valvola detta di "bypass" in modo da ottenere una differenza di 2°C tra la temperatura d'ingresso e di uscita dell'acqua (vedere schema di principio § 3.1).

Per controllare lo stato della regolazione, è sufficiente visualizzare le temperature ingresso / uscita direttamente sul pannello di controllo attenendosi alla procedura di seguito descritta.



Regolare quindi la valvola di bypass in modo da ottenere una differenza di 2°C tra ingresso e uscita.

Premere 2 volte per uscire dal menu.

Nota: L'apertura della valvola detta di "bypass" genera una portata meno rilevante con conseguente aumento del ΔT .

La chiusura della valvola detta di "bypass" genera una portata più rilevante con conseguente diminuzione del ΔT .

5. MANUTENZIONE E SVERNAMENTO

5.1 Manutenzione

Per garantire la longevità e il corretto funzionamento dell'Unità di Riscaldamento a Pompa di Calore per Piscine, le presenti operazioni di manutenzione devono essere effettuate 1 volta all'anno.

- La manutenzione e le riparazioni dell'apparecchio devono essere effettuati da un professionista autorizzato conformemente allo stato dell'arte e ai testi regolamentari vigenti nel paese in cui l'apparecchio è installato (v. § 3.4). In caso di intervento sul circuito frigorifero, il professionista deve essere in possesso di un'attestazione di capacità alla manipolazione di fluidi frigorigeni.
- Controllare il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio post-vendita o da una persona qualificata e abilitata.
- Verificare il collegamento dell'apparecchio alla terra e la sua continuità.
- Pulire l'evaporatore con una spazzola morbida, un getto di aria compressa o con acqua (**Attenzione: non utilizzare in nessun caso idropulitrici.**)
- Controllare che lo scarico della condensa avvenga correttamente.
- Controllare che i collegamenti idraulici e quelli elettrici siano serrati correttamente.
- Controllare la tenuta idraulica del condensatore.
- Far controllare la tenuta del circuito frigorifero al rilevatore di perdite da un **professionista autorizzato**.



Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, assicurarsi che l'unità sia scollegata da ogni fonte di corrente elettrica. Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato e abilitato alla manipolazione di fluidi frigorigeni.

5.2 Svernamento

- Mettere l'unità in Modalità "OFF".
- Interrompere l'alimentazione dell'unità.
- Svuotare il condensatore tramite l'apposito scolo per evitare eventuali rischi di degrado. (elevato rischio di congelamento).
- Chiudere la valvola by-pass e svitare i raccordi di unione ingresso/uscita.
- Eliminare dal condensatore l'acqua stagnante residua servendosi di una pistola ad aria compressa.
- Ostruire l'ingresso e l'uscita dell'acqua dell'unità, al fine di evitare l'eventuale intrusione di corpi estranei.
- Coprire l'unità con l'apposito telo per l'inverno.




Qualsiasi danno causato da una protezione invernale inadeguata comporterà l'annullamento della garanzia.

6. ALLEGATI

6.1 Schemi elettrici

HPR06M

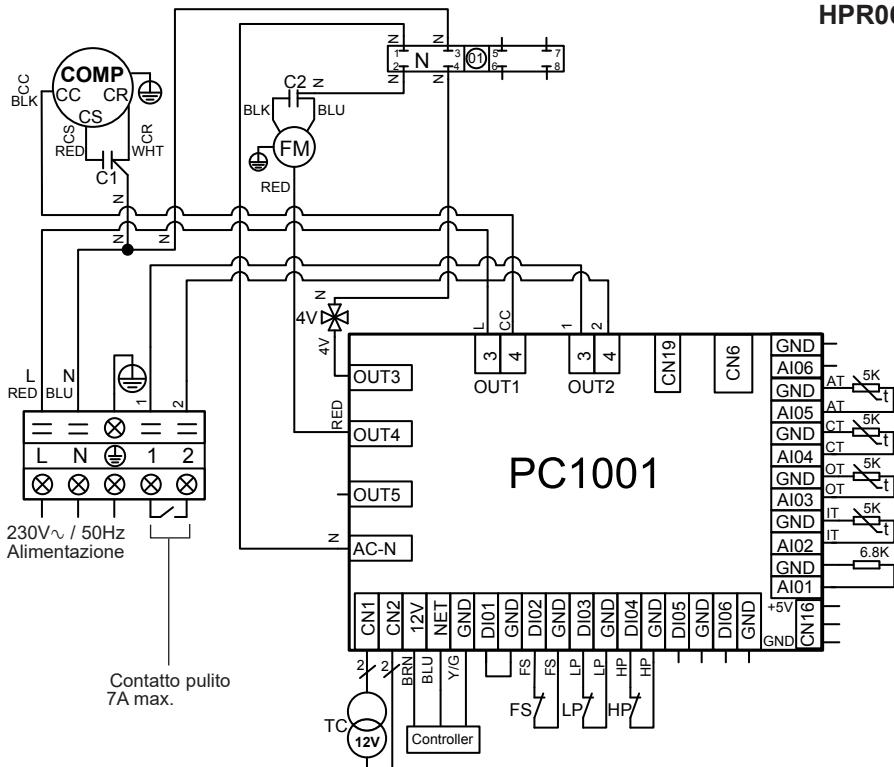


NOTE:

AT: SONDA DI TEMPERATURA ARIA
 COMP: COMPRESSORE
 CT: SONDA DI TEMPERATURA EVAPORATORE
 FM: MOTORE VENTILATORE
 FS: RIVELATORE PRESENZA ACQUA
 HP: PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE

IT: SONDA DI TEMPERATURA INGRESSO ACQUA
 LP: PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE
 OT: SONDA DI TEMPERATURA USCITA ACQUA
 TC: TRASFORMATORE 230V~ / 12V~
 C1: CONDENSATORE COMPRESSORE
 C2: CONDENSATORE VENTILATORE

6. ALLEGATI (seguito)

HPR09M / HPR12M

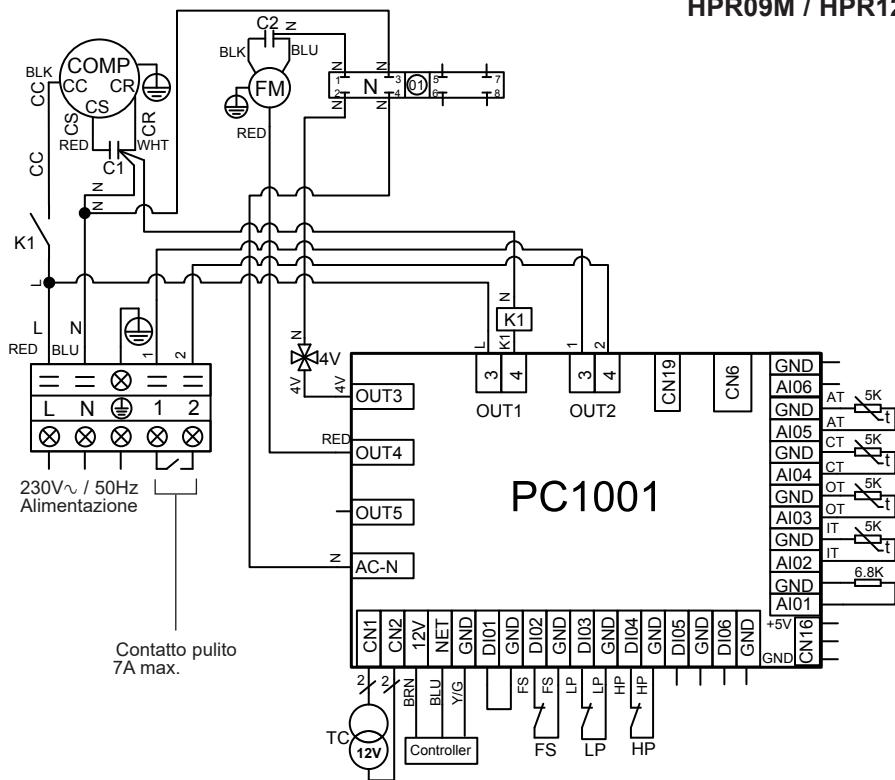


NOTE:

AT: SONDA DI TEMPERATURA ARIA
COMP: COMPRESSORE
CT: SONDA DI TEMPERATURA EVAPORATORE
FM: MOTORE VENTILATORE
FS: RIVELATORE PRESENZA ACQUA
HP: PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE
IT: SONDA TEMPERATURA INGRESSO ACQUA

LP: PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE
OT: SONDA TEMPERATURA USCITA ACQUA
TC: TRASFORMATORE 230V~ / 12V~
K1: RELÈ COMPRESSORE
C1: CONDENSATORE COMPRESSORE
C2: CONDENSATORE VENTILATORE

6. ALLEGATI (seguito)


HPR19M

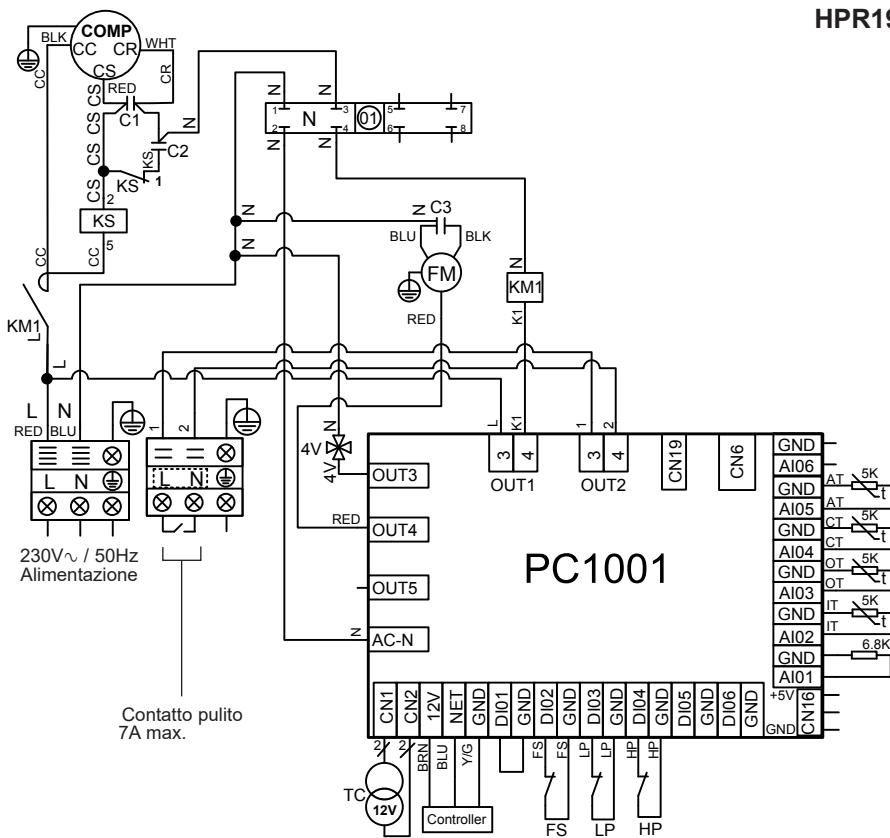

KS: BOBINA DEL RELE DI AVVIAMENTO DEL COMPRESSORE
 LP: PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE
 OT: SONDA TEMPERATURA USCITA ACQUA
 TC: TRASFORMATORE 230V~/12V~
 KM1: CONTATTORE DI POTENZA COMPRESSORE
 C1: CONDENSATORE PERMANENTE
 C2: CONDENSATORE DI AVVIAMENTO

6. ALLEGATI (seguito)

6.2 Collegamenti priorità riscaldamento pompa monofase

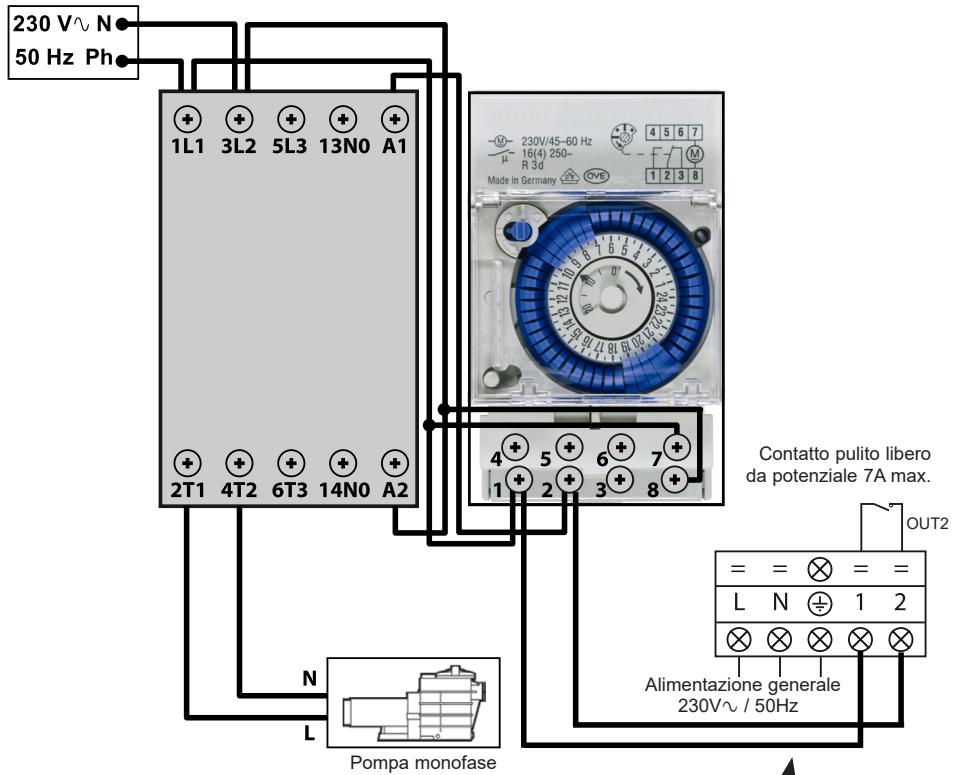

I morsetti 1 e 2 offrono un contatto pulito libero da polarità 230 V~ / 50 Hz.

Collegare i morsetti 1 e 2 come indicato nello schema di cablaggio di cui sopra per garantire il funzionamento della pompa di filtraggio per un ciclo di 2 min. ogni ora qualora la temperatura all'interno della vasca fosse inferiore al set point impostato.


⚠️ Non collegare l'alimentazione della pompa di filtraggio direttamente ai morsetti 1 e 2.



6. ALLEGATI (seguito)

6.3 Viste esplose e ricambi

HPR06M

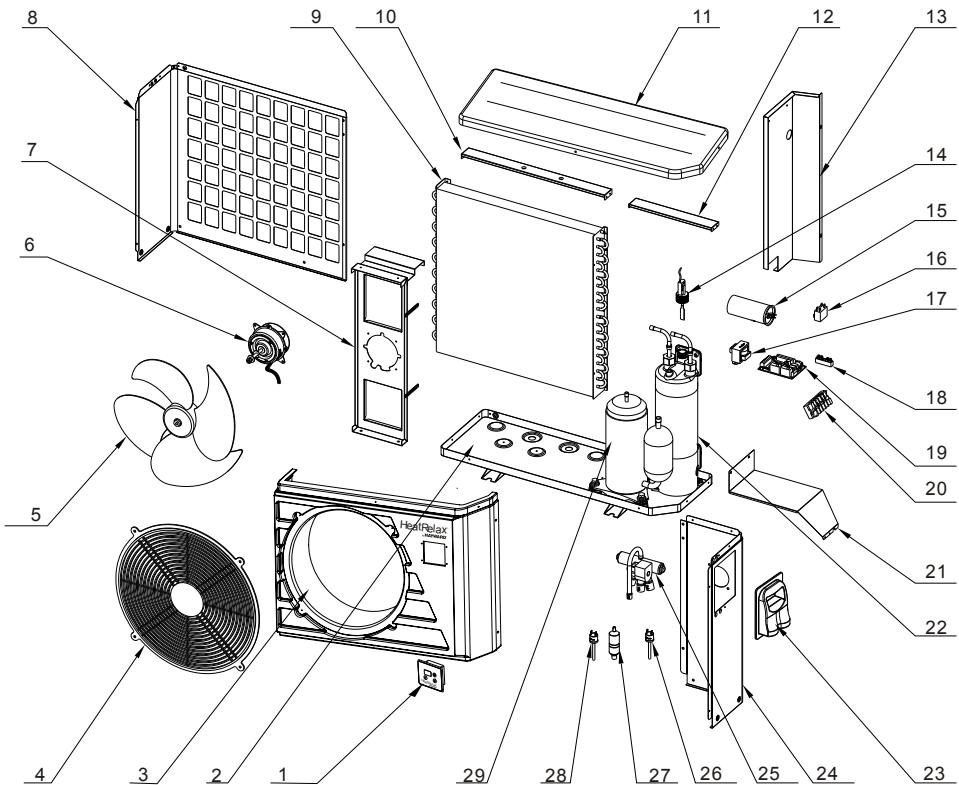


6. ALLEGATI (seguito)

HPR06M

| N. | Rif. | Descrizione | N. | Rif. | Descrizione |
|-----------|-----------------|------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|
| 1 | HWX950053104957 | Controller 3 pulsanti | 21 | HWX32029210008 | Scheda elettrica |
| 2 | HWX32025210166 | Telaio | 22 | HWX32025120039 | Condensatore Titanio/PVC |
| 3 | HWX32025220040 | Pannello anteriore | 23 | HWX320922029 | Maniglia |
| 4 | HWX20000220245 | Griglia | 24 | HWX32025210167 | Pannello destro |
| 5 | HWX34012701 | Pala ventilatore | 25 | HWX20041448 | Valvola 4 vie |
| 6 | HWX34013301 | Motore Ventilatore | 26 | HWX20000360157 | Pressostato Bassa pressione (0.15Mpa) |
| 7 | HWX32029210002 | supporto motore | 27 | HWX20001494 | Filtro |
| 8 | HWX32025210169 | Pannello sinistro | 28 | HWX20013605 | Pressostato Alta pressione |
| 9 | HWX32025120026 | Évaporateur | 29 | HWX20000110174 | Compressore |
| 10 | HWX32029210006 | Tirante lungo | | | |
| 11 | HWX32025210170 | Pannello superiore | | | |
| 12 | HWX32029210007 | Tirante corto | | | |
| 13 | HWX32029210005 | Pannello di separazione | | | |
| 14 | HWX200036005 | Rivelatore di portata | | | |
| 15 | HWX20003504 | Condensatore compressore 450V 35µF | | | |
| 16 | HWX20003506 | Condensatore ventilatore 450V 2µF | | | |
| 17 | HWX200037006 | Trasformatore 230V~/12V~ | | | |
| 18 | HWX20003909 | Morsettiera 8 poli | | | |
| 19 | HWX95005310457 | Scheda elettronica | | | |
| 20 | HWX40003901 | Morsettiera di alimentazione | | | |

6. ALLEGATI (seguito)

HPR09M

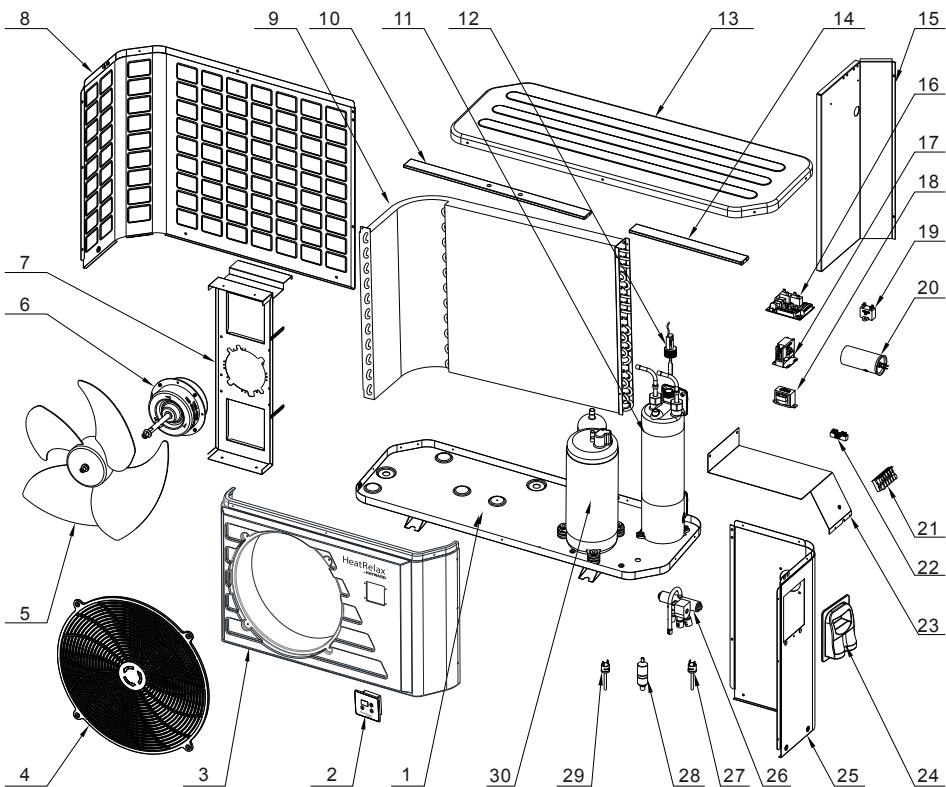


6. ALLEGATI (seguito)

HPR09M

| N. | Rif. | Descrizione | N. | Rif. | Descrizione |
|----|-----------------|------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------|
| 1 | HWX32012210425 | Telaio | 21 | HWX40003901 | Morsettiera di alimentazione |
| 2 | HWX950053104957 | Controller 3 pulsanti | 22 | HWX20003909 | Morsettiera 8 poli |
| 3 | HWX32008220045 | Pannello anteriore | 23 | HWX32012210228 | Scheda elettrica |
| 4 | HWX20000220188 | Griglia | 24 | HWX320922029 | Maniglia |
| 5 | HWX35002701 | Pala ventilatore | 25 | HWX32012210422 | Pannello destro |
| 6 | HWX34043301 | Motore Ventilatore | 26 | HWX20011418 | Valvola 4 vie |
| 7 | HWX32012210229 | supporto motore | 27 | HWX20000360157 | Pressostato Bassa pressione (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Pannello sinistro | 28 | HWX20041446 | Filtro (Ø9,7 - Ø3,4) |
| 9 | HWX32008120049 | Évaporateur | 29 | HWX20013605 | Pressostato Alta pressione |
| 10 | HWX32012210225 | Tirante lungo | 30 | HWX20000110135 | Compressore |
| 11 | HWX32012120061 | Condensatore Titanio/ PVC | | | |
| 12 | HWX200036005 | Rivelatore di portata | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Pannello superiore | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Tirante corto | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Pannello di separazione | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Scheda elettronica | | | |
| 17 | HWX20003619 | Relè di potenza compressore | | | |
| 18 | HWX200037006 | Trasformatore 230V~/12V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Condensatore ventilatore 450V 3µF | | | |
| 20 | HWX20003510 | Condensatore compressore 450V 60µF | | | |

6. ALLEGATI (seguito)

HPR12M

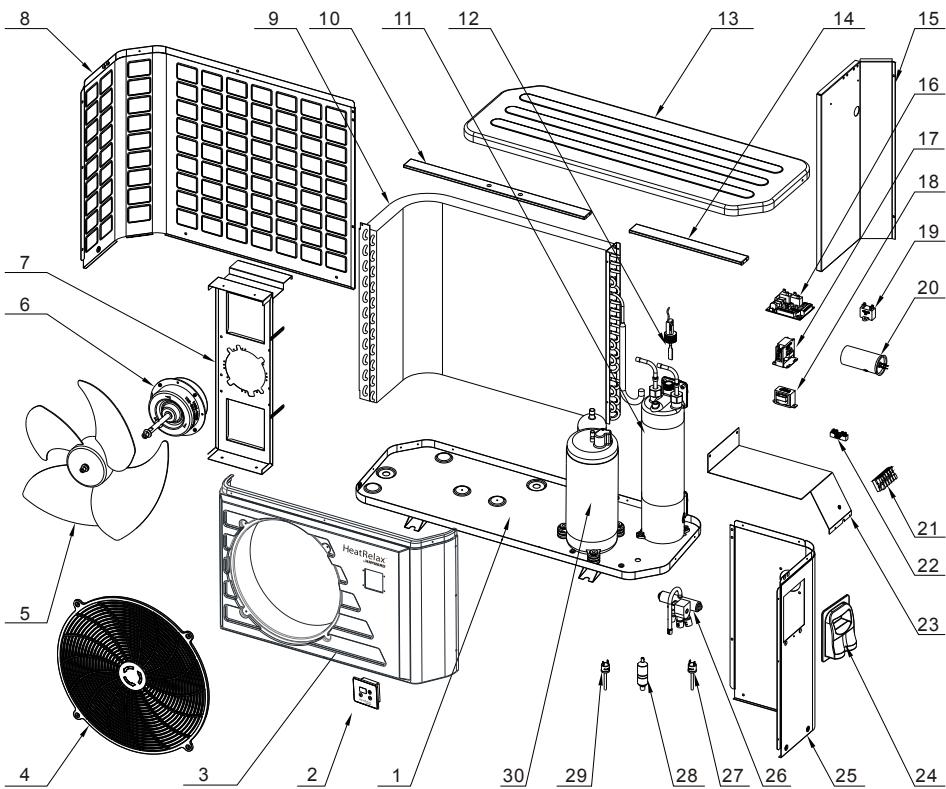


6. ALLEGATI (seguito)

HPR12M

| N. | Rif. | Descrizione | N. | Rif. | Descrizione |
|-----------|-----------------|------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|
| 1 | HWX32012210425 | Telaio | 21 | HWX40003901 | Morsettiera di alimentazione |
| 2 | HWX950053104957 | Controller 3 pulsanti | 22 | HWX20003909 | Morsettiera 8 poli |
| 3 | HWX32008220045 | Pannello anteriore | 23 | HWX32012210228 | Scheda elettrica |
| 4 | HWX20000220188 | Griglia | 24 | HWX320922029 | Maniglia |
| 5 | HWX35002701 | Pala ventilatore | 25 | HWX32012210422 | Pannello destro |
| 6 | HWX34043301 | Motore Ventilatore | 26 | HWX20041437 | Valvola 4 vie |
| 7 | HWX32012210229 | supporto motore | 27 | HWX20000360157 | Pressostato Bassa pressione (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Pannello sinistro | 28 | HWX20041446 | Filtro (Ø9,7 - Ø3,4) |
| 9 | HWX32012120086 | Évaporateur | 29 | HWX20013605 | Pressostato Alta pressione |
| 10 | HWX32012210225 | Tirante lungo | 30 | HWX20000110231 | Compressore |
| 11 | HWX32012120056 | Condensatore Titanio/ PVC | | | |
| 12 | HWX200036005 | Rivelatore di portata | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Pannello superiore | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Tirante corto | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Pannello di separazione | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Scheda elettronica | | | |
| 17 | HWX20003619 | Relè di potenza compressore | | | |
| 18 | HWX200037006 | Trasformatore 230V~/12V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Condensatore ventilatore 450V 3µF | | | |
| 20 | HWX20003510 | Condensatore compressore 450V 60µF | | | |

6. ALLEGATI (seguito)

HPR19M

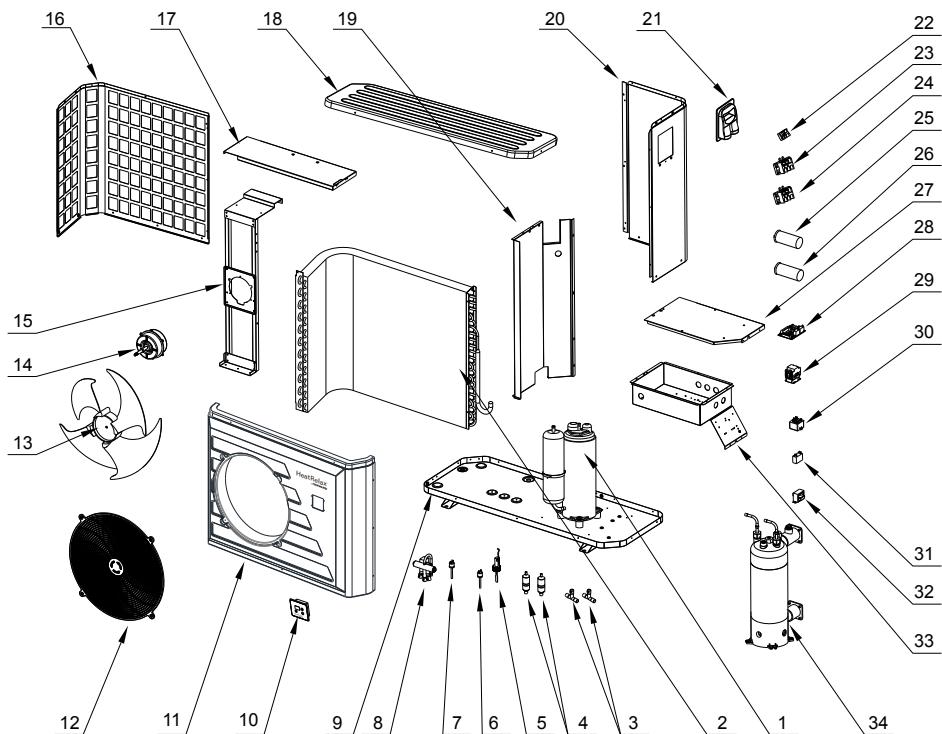

6. ALLEGATI (seguito)

HPR19M

| N. | Rif. | Descrizione | N. | Rif. | Descrizione |
|----|-----------------|---------------------------------------|----|----------------|--|
| 1 | HWX20000110208 | Compressore | 23 | HWX20003920 | Morsettiera di alimentazione |
| 2 | HWX32009120021 | Évaporateur | 24 | HWX20003933 | Morsettiera contatto pulito |
| 3 | HWX20001460 | Connettore a T | 25 | HWX20003502 | Condensatore permanente compressore 450V 55µF |
| 4 | HWX20041445 | Filtre (Ø9.7-Ø4.2) | 26 | HWX20003524 | Condensatore di avviamento compressore 300V 98µF |
| 5 | HWX200036005 | Rivelatore di portata | 27 | HWX320921118 | Pannello di protezione scatola elettrica |
| 6 | HWX20000360157 | Pressostato Bassa pressione (0.15Mpa) | 28 | HWX95005310457 | Scheda elettronica |
| 7 | HWX20013605 | Pressostato Alta pressione | 29 | HWX20000360006 | Contattore di potenza compressore |
| 8 | HWX20041437 | Valvola 4 vie | 30 | HWX20003676 | Relè di avviamento |
| 9 | HWX32009210365 | Telaio | 31 | HWX20003509 | Condensatore ventilatore 450V 5µF |
| 10 | HWX950053104957 | Controller 3 pulsanti | 32 | HWX200037006 | Trasformatore 230V~/12V~ |
| 11 | HWX32009220099 | Pannello anteriore | 33 | HWX32009210117 | Quadro elettrico |
| 12 | HWX20000220169 | Griglia | 34 | HWX32009120042 | Condensatore Titanio/PVC |
| 13 | HWX20000270004 | Pala ventilatore | | | |
| 14 | HWX20000330134 | Motore Ventilatore | | | |
| 15 | HWX32009210204 | supporto motore | | | |
| 16 | HWX32009210304 | Pannello sinistro | | | |
| 17 | HWX32009210025 | Tirante ampio | | | |
| 18 | HWX32009210331 | Pannello superiore | | | |
| 19 | HWX32009210220 | Pannello di separazione | | | |
| 20 | HWX32009210333 | Pannello destro | | | |
| 21 | HWX320922029 | Maniglia | | | |
| 22 | HWX20003909 | Morsettiera 8 poli | | | |

6. ALLEGATI (seguito)

6.4 Guida alla risoluzione dei problemi



Alcune operazioni devono essere eseguite da un tecnico abilitato.

| Errore | Codici di errore | Descrizione | Soluzione |
|--|------------------|---|--|
| Errore sonda ingresso acqua | P01 | Il sensore è aperto o presenta un cortocircuito. | Verificare o sostituire il sensore. |
| Errore sonda uscita acqua | P02 | Il sensore è aperto o presenta un cortocircuito. | Verificare o sostituire il sensore. |
| Errore sonda temperatura esterna | P04 | Il sensore è aperto o presenta un cortocircuito. | Verificare o sostituire il sensore. |
| Errore sonda di sbrinamento | P05 | Il sensore è aperto o presenta un cortocircuito. | Verificare o sostituire il sensore. |
| Protezione alta pressione | E01 | Pressione del circuito frigorifero troppo elevata, portata troppo bassa, evaporatore ostruito oppure portata d'aria troppo bassa. | Controllare il pressostato alta pressione e la pressione del circuito frigorifero. Controllare la portata d'acqua o d'aria. Controllare il corretto funzionamento del controller di portata. Controllare l'apertura delle valvole entrata/uscita d'acqua. Verificare la regolazione del bypass. |
| Protezione bassa pressione | E02 | Pressione del circuito frigorifero troppo bassa, portata d'aria troppo bassa o evaporatore ostruito. | Controllare il pressostato bassa pressione e la pressione del circuito frigorifero per accertarsi che non vi siano perdite. Pulire la superficie dell'evaporatore. Controllare la velocità di rotazione del ventilatore. Controllare la libera circolazione dell'aria attraverso l'evaporatore. |
| Errore rivelatore di portata | E03 | Portata d'acqua insufficiente oppure rivelatore in cortocircuito o difettoso. | Controllare la portata d'acqua, la pompa di filtrazione e il rivelatore di portata per assicurarsi che non presentino eventuali malfunzionamenti. |
| Differenza di temperatura troppo elevata tra l'acqua in uscita e l'acqua in ingresso | E06 | Portata d'acqua volumetrica insufficiente, differenza di pressione d'acqua troppo bassa / troppo alta. | Controllare la portata d'acqua o eventuali ostruzioni del sistema. |
| Protezione modalità freddo | E07 | Portata acqua in uscita troppo bassa. | Controllare il volume della portata d'acqua o i sensori di temperatura. |
| Problema di comunicazione | E08 | Malfunzionamento del controller LED o della connessione PCB. | Controllare la connessione dei cavi. |
| Protezione antigelo di livello 1 | E19 | Temperatura ambiente e dell'acqua in ingresso troppo bassa. | Arrestare la pompa di calore e svuotare il condensatore. Rischio di gelo. |
| Protezione antigelo di livello 2 | E29 | Temperatura ambiente e dell'acqua in ingresso ancora più bassa. | Arrestare la pompa di calore e svuotare il condensatore. Rischio di gelo. |

6. ALLEGATI (seguito)

6.5 Garanzia

CONDIZIONI DI GARANZIA

Tutti i prodotti HAYWARD sono garantiti contro tutti i difetti di fabbricazione o di materiale per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Le eventuali richieste garanzia dovranno essere accompagnate dalla prova di acquisto comprovante detta data. Si raccomanda pertanto di conservare la fattura.

La garanzia HAYWARD è limitata alla riparazione o alla sostituzione, a discrezione della stessa HAYWARD, dei prodotti difettosi solo ed esclusivamente in caso di normale utilizzo e in conformità alle prescrizioni riportate nel manuale d'uso del prodotto; sarà altresì riconosciuta valida, qualora il prodotto in questione non sia stato in alcun caso alterato ed utilizzato esclusivamente in abbinamento a parti e componenti HAYWARD. Gli eventuali danni dovuti a gelo e ad attacchi di agenti chimici non sono coperti da garanzia.

Ogni altra spesa (trasporto, manodopera...) è esclusa dalla garanzia.

HAYWARD declina ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, riconducibili a installazione, collegamento o utilizzo non corretti del prodotto.

Per richiedere un intervento in garanzia e la riparazione o la sostituzione di un componente, rivolgersi ad un rivenditore autorizzato. Salvo previo accordo scritto, gli eventuali resi saranno respinti.

I componenti soggetti ad usura non sono coperti dalla garanzia.

6.6 Fine vita dell'apparecchio



Il simbolo del cestino sbarrato relativo al trattamento e al recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici significa che in nessun caso i prodotti devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici, agli ingombranti o in discarica.

A fine vita, l'apparecchio deve essere messo nella raccolta differenziata per il riciclaggio o il recupero. Per questa tipologia di prodotti è previsto un circuito specifico di recupero nei paesi dell'Unione europea e in Norvegia.

Contattare l'installatore o il rappresentante locale per la raccolta, lo smantellamento e il riciclaggio di questo apparecchio.

Il ritrattamento del liquido refrigerante, dell'olio e degli altri pezzi deve essere realizzato da un professionista qualificato e autorizzato nel rispetto delle legislazioni locali e nazionali in vigore.


Se il prodotto contiene pile su cui è raffigurato questo simbolo, significa che le pile possono contenere sostanze nocive o inquinanti. In questo caso, smaltire le pile in un punto di raccolta per pile esauste.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

HeatRelaxTM

by HAYWARD®

VARMEPUMPE TIL SVØMMEBASSENG

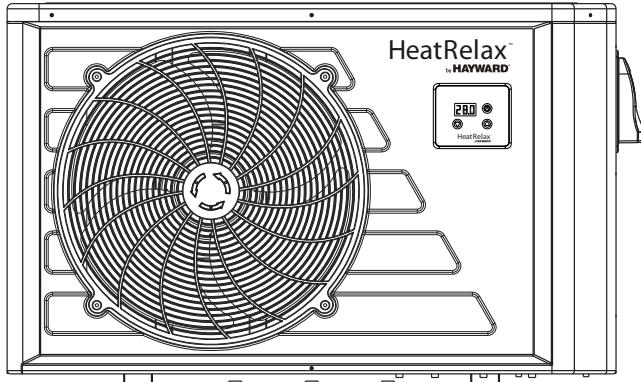

HPR06M

HPR09M

HPR12M

HPR19M

Installerings- og brukerveiledning

INNHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|-----------|
| 1. GENERELLE FORHOLDSREGLER - SIKKERHET | 1 |
| <hr/> | |
| 2. TEKNISKE SPESIFIKASJONER | 4 |
| 2.1 Tekniske opplysninger om varmepumpen | 4 |
| 2.2 Driftsområde | 5 |
| 2.3 Dimensjoner | 6 |
| <hr/> | |
| 3. INSTALLASJON OG TILKOPLING | 7 |
| 3.1 Prinsipptegning | 7 |
| 3.2 Varmepumpe | 7 |
| 3.3 Vanntilkopling | 9 |
| 3.4 Elektrisk tilkopling | 10 |
| 3.5 Første idriftsetting | 11 |
| <hr/> | |
| 4. BRUKERGRENSESNITT | 13 |
| 4.1 Generell oversikt | 13 |
| 4.2 Innstilling og visning av settpunkt | 14 |
| 4.3 Låse og låse opp berøringsskjermen | 14 |
| 4.4 Valg av driftsmodus | 15 |
| 4.5 Innstilling av vannstrømmen | 16 |
| <hr/> | |
| 5. VEDLIKEHOLD OG VINTERKLARGJØRING | 17 |
| 5.1 Vedlikehold | 17 |
| 5.2 Vinterklargjøring | 17 |
| <hr/> | |
| 6. VEDLEGG | 18 |
| 6.1 Koplingsskjemaer | 18 |
| 6.2 Kobling med prioritet på trefaset varmepumpe | 21 |
| 6.3 Sprengskisser og reservedeler | 22 |
| 6.4 Veiledning for feilsøking | 30 |
| 6.5 Garanti | 31 |
| 6.6 Apparatet ved endt levetid | 31 |

Må leses nøye og oppbevares for senere bruk.

Dette dokumentet må overleveres eieren av svømmebasseneget, som må oppbevare det på et sikkert sted.

1. GENERELLE FORHOLDSREGLER - SIKKERHET

Takk for at du valgte denne HeatRelax™ by Hayward® varmepumpen for svømmebasseng. Dette produktet er blitt fremstilt i samsvar med strenge fabrikasjonsstandarder for å tilfredsstille de påkrevde kvalitetsnivåene. Denne veilederingen inneholder alle nødvendige opplysninger angående installasjon, løsning av driftsproblemer og vedlikehold. Les veilederingen nøye før du åpner enheten eller utfører vedlikeholdsoperasjoner på den. Fabrikanten av dette produktet vil ikke i noen tilfeller bli holdt ansvarlig i tilfelle skade på brukeren eller forringelse av enheten som en følge av eventuelle feil ved installasjon, løsing av driftsproblemer eller unødvendig vedlikehold. Det er svært viktig at instruksene i denne veilederingen blir nøye etterfulgt på ethvert tidspunkt.

Etter å ha lest denne brukerveilederingen, ta vare på den for senere referanse.

Godkjent personell

- Installasjon, elektriske koblinger, vedlikehold og reparasjon av dette apparatet skal gjøres av godkjent fagperson i overensstemmelse med gjeldende lovtakster og etter de faglige regler som gjelder i landet der apparatet er installert (jf. § 3.4). For ethvert arbeid som skal gjøres på kjølekretsløpet skal fagpersonen være godkjent for arbeid som berører kjølevæsker.
For Frankrike:
 - Lavspennings- elektrisk installasjon i overensstemmelse med NF-C 15-100.
 - Lovverk om håndtering av kjølevæsker: Forskrift 2007/737 med påfølgende forordninger om bruk.

Betingelser for installering

- Prøv ikke å installere apparatet på egenhånd.
- Produktet er utelukkende beregnet på bruk i hjemmet og installasjon utendørs. Luften som slippes ut av produktet må kunne sirkulere fritt, og skal ikke brukes til andre formål som for eksempel oppvarming eller nedkjøling av et rom eller en bygning.
- Denne varmepumpen varmer opp bassengvannet og holder temperaturen jevn. Ikke bruk til andre formål.
- Kontroller strømledningen. Dersom strømledningen er ødelagt, må den byttes ut av fabrikanten, dennes serviceavdeling eller av en kvalifisert og godkjent fagperson.
- Apparatet skal jordes kontinuerlig, og dette er obligatorisk. Jordingsledningen skal være lengre enn de andre for å forebygge elektrisk støt dersom kabelen rives ut. Den elektriske installasjonen skal være utstyrt med en 30 mA differensialbeskyttelse (cf § 3.4).
- Om disse anbefalingene ikke følges blir garantien ugyldig.

1. GENERELLE FORHOLDSREGLER (fortsetter)

Råd når det gjelder vedlikehold

Vedlikeholdsoperasjonene må utføres en gang i året for å sikre lang levetid og god drift av varmepumpen.

- Vedlikehold og drift må utføres til anbefalte tidspunkt, som oppgitt i denne brukerveileldningen.
- Bruk kun originale reservedeler.
- Kontroller strømledningen. Dersom strømledningen er ødelagt, må den byttes ut av fabrikanten, dennes serviceavdeling eller av en kvalifisert og godkjent fagperson.
- Sjekk at apparatet er jordet kontinuerlig.
- Rengjør fordamperen med en myk børste eller med en luft- eller vannstråle (**NB! Bruk aldri høytrykksspyler**).
- Kontroller evakuering av kondensat.
- Kontroller at elektriske og hydrauliske koblinger sitter godt
- Kontroller vanntettheten til kondensatoren.
- La en kvalifisert fagmann sjekke tettheten på kjølekretsen ved hjelp av en lekkasjedetektor.



*Før alt vedlikehold må varmepumpen være frakoblet alle strømkilder.
Vedlikeholdsoperasjoner skal bare utføres av personell som er
kvalifisert til å håndtere kuldemedier.*

Instruksjoner for overvintring

- Sett varmepumpen i "OFF"-modus.
- Slå av varmepumpens strømforsyning.
- Tøm kondensatoren ved hjelp av tømmeventilen for å unngå fare for degradering. (høy risiko for frost).
- Lukk bypassventilen og skru løs koblingsdelene til vanninnløp/vannutløp.
- Fjern maksimalt med stillestående vann som er igjen i kondensatoren ved hjelp av en blåsepistol.
- Forsegle varmepumpens vanninnløp og vannutløp for å hindre at fremmedlegemer kommer seg inn.
- Dekk til varmepumpen med vinterbelegg som er tiltenkt dette formålet.



*Alle skader som er forårsaket av uriktig vinterklargjøring vil
ugydiggjøre garantien.*

1. GENERELLE FORHOLDSREGLER (fortsetter)

Bruksbetingelser

Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år samt av personer med reduserte fysiske, sensorielle eller mentale evner, eller av personer uten erfaring eller kunnskap, dersom disse personene er under korrekt overvåking eller dersom de har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet, og dersom det blir tatt hensyn til all risiko.

Barn skal ikke leke med dette apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn som ikke er under overvåking.

Dette produktet inneholder kjølegassen R410A

Dette produktet inneholder fluorholdige klimagasser som er gjeldende under Kyoto-protokollen. Disse gassene må ikke frigjøres i atmosfæren.

GWP-verdi⁽¹⁾ : 2088. Verdi basert på 4. GIEC-rapport.

Mengden kuldemedium basert på regelverket F Gaz 517/2014 er angitt på dataplaten på enheten.

Ethvert arbeid på kjølesystemet skal gjøres av en godkjent fagperson som nevnt over.

Periodiske inspeksjoner av lekkasje av kuldemedium kan være nødvendig avhengig av europeisk eller lokalt regelverk. Venligst kontakt din lokale forhandler for mer informasjon.

- Vær oppmerksom på at kjølemediet kan være luktfritt.
- Rørene må ikke stilles hull på eller varmes opp, da det er risiko for eksplosjon og alvorlige brannskader.
- Bruk ikke metoder for akselerering av avisings- eller rengjøringsprosessen som ikke anbefales av fabrikanten.
- Apparatet skal lagres i et lokale der det ikke befinner seg permanent fungerende kilder til antennelse (for eksempel nakne flammer, fungerende gassapparat eller elektrisk radiator).

(1) Globalt oppvarmingspotensial

2. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

2.1 Tekniske opplysninger om varmepumpen

| Modell | HeatRelax | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|-----------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Varmekapasitet (*) | kW | 4,10 | 6,30 | 8,30 | 12,95 |
| Elektrisk effekt (*) | kW | 1,0 | 1,47 | 1,91 | 3,06 |
| COP (*) | – | 4,13 | 4,31 | 4,33 | 4,31 |
| Driftsstrøm (*) | A | 4,6 | 6,61 | 8,65 | 13,06 |
| Elektrisk strømtilførsel | V Ph/Hz | 230 V~ 1 / 50Hz |
| Sikringskaliber av typen aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Effektbryter kurve D | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Varmekapasitet (**) | kW | 5,7 | 9,2 | 12,1 | 18,9 |
| COP (**) | – | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
| Antall kompressorer | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kompressortype | – | Roterende | Roterende | Roterende | Roterende |
| Antall vifter | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viftens effekt | W | 90 | 120 | 120 | 150 |
| Viftens rotasjonshastighet | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Vifterretning | – | Horisontal | Horisontal | Horisontal | Horisontal |
| Lydstyrke (***) | Lw dB(A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
| Lydtrykknivå (ved 10 m) | dB(A) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,5 |
| Vanntilkopling | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vannsirkulasjonsmengde (*) | m³/h | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
| Fall i vanntrykk (maks.) | kPa | 0,3 | 2,0 | 1,8 | 4,0 |
| Enhetens nettodimensjoner (L/l/h) | mm | 746/570/305 | 956/602/375 | 956/602/375 | 1116/871/470 |
| Nettovekt / forsendelsesvekt | kg | 37 | 51 | 54 | 83 |

(*) Verdi på +/- 5% under følgende betingelser: Utendørs temperatur = 15°C / HR = 71%. Vannets inngangstemperatur 26°C. Temperatur på utgående vann 28°C.

(**) Verdi ved +/- 5%, under følgende forhold: Utetemperatur 27°C / Rf = 78%. Temperatur på inngående vann 26°C.

(***) Målinger utført i henhold til standardene EN 12102: 2013 og EN ISO 3744: 2010.

2. TEKNISKE SPESIFIKASJONER (fortsettelse)

2.2 Driftsområde

Bruk varmepumpen i de følgende temperatur- og fuktighetsområdene for å sikre en trygg og effektiv drift.

| | Oppvarmingsmodus  | Kjølemodus  |
|----------------------------------|--|---|
| Utendørs temperatur | -2°C – +35°C | +7°C – +43°C |
| Vanntemperatur | +12°C – +40°C | +8°C – +40°C |
| Relativ fuktighet | < 80% | < 80% |
| Innstillingsområde for settpunkt | +8°C – +32°C | +8°C – +32°C |




Hvis temperatur eller luftfuktighet ikke samsvarer med disse betingelsene, kan sikkerhetsanordninger aktiveres og varmepumpen slutter å fungere.

2. TEKNISKE SPESIFIKASJONER (fortsettelse)

2.3 Dimensjoner

Modeller: HPR06M / HPR09M / HPR12M / HPR19M

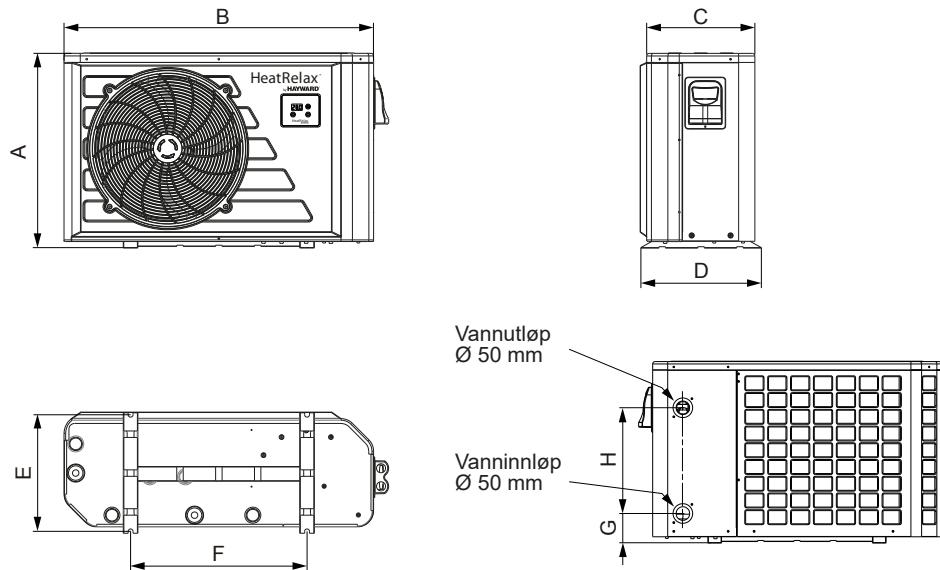


Enhet: mm

| Model Nummer \ | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| A | 570 | 602 | 602 | 871 |
| B | 746 | 956 | 956 | 1116 |
| C | 264 | 334 | 334 | 425 |
| D | 305 | 375 | 375 | 470 |
| E | 295 | 360 | 360 | 447 |
| F | 395 | 545 | 545 | 790 |
| G | 93 | 98 | 98 | 103 |
| H | 270 | 350 | 350 | 400 |

3. INSTALLASJON OG TILKOPLING

3.1 Prinsippetegning

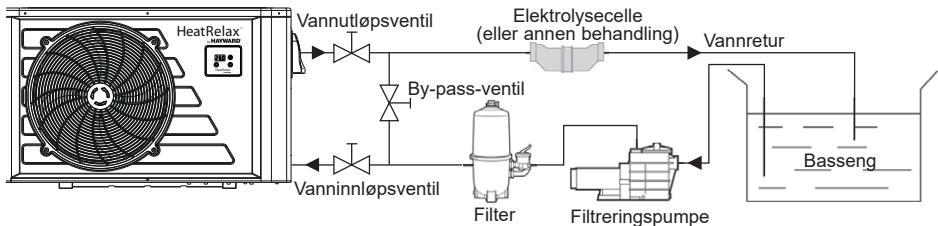

Merk: Varmepumpen er levert uten noe utstyr for behandling eller filtrering.
Elementene som presenteres i diagrammer er deler som må leveres av installatøren.

3.2 Varmepumpe




*Plasser varmepumpen utendørs, og ikke i lukkede tekniske lokaler.
Velg helst et sted i solen og i ly for dominerende vind.*

*Apparatet skal være lett tilgjengelig for installering eller vedlikehold
som skal gjøres på et senere tidspunkt.*

*Plassert under beskyttelse, må minsteavstander angitt nedenfor følges
for å unngå resirkulering av luft, og en degradering av varmepumpens i
totale prestasjoner.*

Enhet : mm

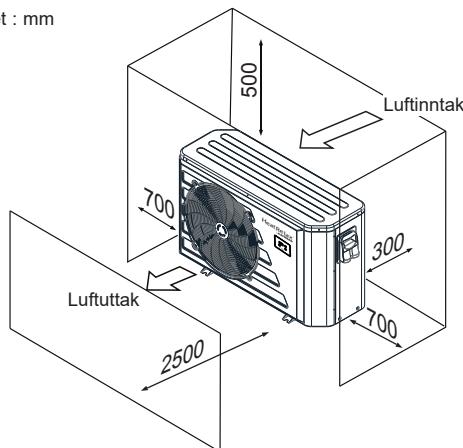

3. INSTALLASJON OG TILKOPLING (fortsettelse)



Apparatet må ikke plasserer rett på bakken da den kan forårsake forstyrrelser. Ved plassering på bakken skal man privilegerer bruk av vibrasjonsabsorbatorer. Man skal ikke bruke veggfeste under omstendigheter som kan viderebringe vibrasjoner. Varmepumpen må ikke installeres på et underlag som risikerer å forsterke enhetens vibrasjoner.


Varmepumpen må ikke installeres på et sted hvor støynivået vil kunne forsterkes, eller på et sted hvor støyen fra enheten vil kunne være til sjenanse for naboen.

Bruk ikke teip, da det ikke er å anse som pålitelige festesystemer.

Varmepumpen skal aller helst installeres på en betongplate som er flat og desolidarisert.

Monter varmepumpen på de medfølgende Silentbloc-underlagene (skruer og skiver inkludert).

Fest apparatet ved å overholde reglene for tilstramming som angis, dette for å unngå all risiko for ulykke eller skade på materiell og personer. En annen mulighet er å installere varmepumpen på et gummiunderlag ved hjelp av tilpassede skruer (følger ikke med).

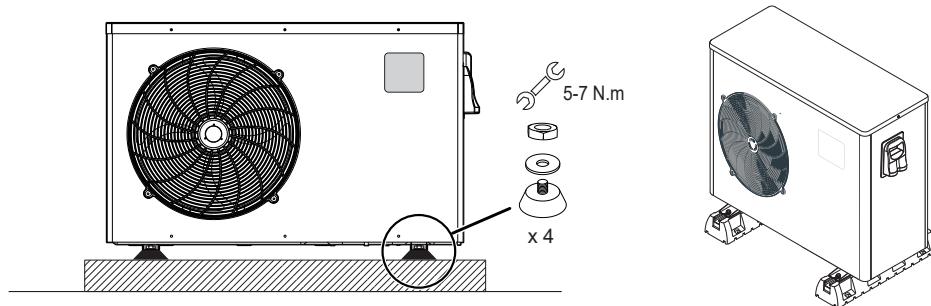

Maksimal avstand for installasjon mellom varmepumpen og bassenget 15 meter.

Total tur-retur lengde for vannkanalene 30 meter.

Isoler vannkanaler på bakken og under jorden.

Varmepumpen må bygges opp og installeres med en minimum avstand fra bassenget, i henhold til standard NF C 15-100 (minst 3,5 meter fra bassenget i Frankrike) eller i henhold til gjeldende regler og forskrifter i hvert enkelt land.


Varmepumpen må ikke installeres i nærheten av en varmekilde.

I land hvor det er mye snø, bør det bygges opp et tak over maskinen for å unngå at snø bygger seg over ribbene på varmepumpen.

3. INSTALLASJON OG TILKOPLING (fortsettelse)

3.3 Vanntilkopling

Varmepumpen leveres med to koplingsforbindelser med diameter 50 mm. Bruk PVC-rør til det vannrørsystemet med Ø 50 mm. Kople varmpumpens vanninnløp til røret som kommer fra filtreringsgruppen, og kople deretter varmepumpens vannutløp til vannrøret som går til bassenget (jfr. tegning nedenfor).

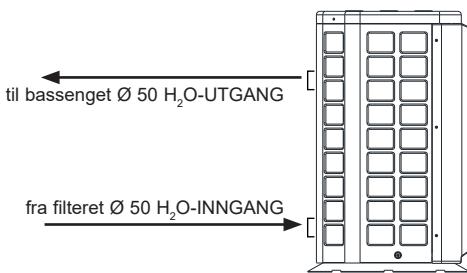

Installere en såkalt “by-pass”-ventil mellom varmepumpens innløp og utløp.



Dersom automatisk fordeler eller elektrolysecelle blir benyttet, må denne være installert etter varmepumpen for å beskytte Titanium-kondensatoren mot en for stor koncentrasjon av kjemiske stoffer.



Sørg for å installere by-pass-ventilen og de medfølgende koplingsdelene ved enhetens vanninnløp og –utløp, for å forenkle tömming om vinteren, og gjøre tilgang eller demontering for vedlikehold enklere.

3. INSTALLASJON OG TILKOPLING (fortsettelse)

3.4 Elektrisk tilkopling



Den elektriske installasjonen og kablingen av dette utstyret må være i overensstemmelse med gjeldende, lokale installasjonsforskrifter.

| | | | |
|-----|---|-----|-------------------------------------|
| F | NF C15-100 | GB | BS7671:1992 |
| D | DIN VDE 0100-702 | EW | EVHS-HD 384-7-702 |
| A | ÖVE 8001-4-702 | H | MSZ 2364-702/1994/MSZ 10-553 1/1990 |
| E | UNE 20460-7-702 1993, RECBT ITC-BT-31 2002 | M | MSA HD 384-7-702.S2 |
| IRL | Wiring Rules + IS HD 384-7-702 | PL | PN-IEC 60364-7-702:1999 |
| I | CEI 64-8/7 | CZ | CSN 33 2000 7-702 |
| LUX | 384-7.702 S2 | SK | STN 33 2000-7-702 |
| NL | NEN 1010-7-702 | SLO | SIST HD 384-7-702.S2 |
| P | RSIUEE | TR | TS IEC 60364-7-702 |



Kontroller at den tilgjengelige strømtilførselen og nettfrekvensen stemmer overens med kravene for driftsstrøm, og tar hensyn til den spesifikke plasseringen av apparatet, og nødvendig strøm for å forsyne andre apparater som er koplet til samme krets.

HPR06M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 Fase


HPR09M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 Fase

HPR12M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 Fase

HPR19M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 Fase

Se tilsvarende koplingsskjema i vedlegg.

Koplingsboksen befinner seg på enhetens høyre side. Tre tilkoplinger er til strømforsyning, og to til styring av filtreringspumpen (servomekanisme, OUT2).

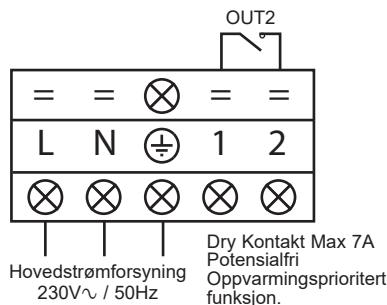

3. INSTALLASJON OG TILKOPLING (fortsettelse)



Man må under ingen omstendigheter bruke et elektrisk støpsel til strømtilførselen.

Den elektriske strømtilførselslinjen skal være riktig utstyrt med en allpol beskyttelse av typen bryter med D-kurve og med en beskyttende differensialbryter på 30 mA (se tabell nedenfor).

| Modeller | | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Elektrisk strømtilførsel | V/Ph/ Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz |
| Sikringskaliber av typen aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Effektbryter kurve D | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Kabelseksjon | mm ² | 3G 1.5 | 3G 2.5 | 3G 2.5 | 3G 4 |



Bruk en kabel av typen RO RO2V/R2V eller tilsvarende.



Kabelseksjonene er gitt for en lengde på maksimalt 25 meter. De må allikevel kontrolleres og tilpasses de gjeldene installasjonsforholdene.



Pass alltid på å stanse hovedstrømforsyningen før du åpner den elektriske kontrollboksen.

3.5 Første idriftsetting

Startprosedyre – når installasjonen er ferdig, følg og overhold følgende etapper:

- 1) Roter viften for hånd for å sjekke at den beveger seg fritt, og at rotoren er riktig festet på motorakselen.
- 2) Forsikre deg om at enheten er koplet riktig til hovedstrømtilførselen (se vedlagt koplingsskjema).
- 3) Slå på filtreringspumpen.
- 4) Sjekk at alle vannventilene er åpne, og at vannet renner inn i enheten før varme skrus på.
- 5) Sjekk at kondensatutløpet er festet riktig, og er fri for blokkeringer.
- 6) Slå på strømtilførselen til enheten, og trykk deretter på START-/STOPP-knappen  på kontrollpanelet.

3. INSTALLASJON OG TILKOPLING (fortsettelse)

- 7) Se til at ingen ALARMkode vises når enheten er PÅ (se veiledning for feilsøking).
- 8) Fastsett vannstrømmen med by-pass-ventilen (se § 3.6 og 2.1), som forutsett for hver modell, slik at det oppnås en forskjell på Innløps-/Utløpstemperatur på 2°C.
- 9) Etter noen minutters drift, sjekk at luften som kommer ut av enheten er blitt kjøligere (mellan 5 og 10°).
- 10) Slå av filtreringspumpen mens enheten er i drift. Enheten skal slå seg automatisk av og vise feilkoden E03.
- 11) La enheten og bassengpumpen være i drift hele døgnet helt til ønsket vanntemperatur er nådd. Enheten slås av

når bestemt temperatur for vanninnløp av nådd. Enheten vil nå automatisk restarte (så lenge bassengpumpen er i drift) når vanntemperaturen blir lavere enn 0,5 °C enn bestemt temperatur.

Vannsirkulasjonskontroller – Enheten er utstyrt med en vannsirkulasjonskontroller som aktiverer bassengpumpen når filtreringspumpen er på, og slår den av når filtreringspumpen ikke er i drift. Hvis vannivået i bassenget er for lavt, vises alarmkoden E03 på regulatoren (Se § 6.4).

Tidsforsinkelse - enheten er utstyrt med en innebygd 3-minutters tidsforsinkelse for å beskytte kontrollkretsens deler, og for å fjerne ustabilitet ved omstart, samt all interferens ved kontaktoren. Takket være denne tidsforsinkelsen, vil enheten starte automatisk igjen ca. 3 minutter etter hvert avbrudd av kontrollkretsen. Selv et kort strømavbrudd vil aktivere denne tidsforsinkelsen.

4. BRUKERGRENSESNITT

4.1 Generell oversikt

Varmepumpen er utstyrt med et elektronisk kontrollpanel, elektrisk tilkoplet og forhåndsinnstilt i fabrikk til varmedrift.



Tegnforklaring



Start-/Stopp-knapp og tilbake



Rull ned




Rull opp

OFF-modus

Når varmepumpen er i standby (OFF-modus), OFF indicatie verschijnt op het display.

ON-modus

Når varmepumpen er i drift eller under innstilling (ON-modus), temperaturen for vanninnløp vises på skjermen.

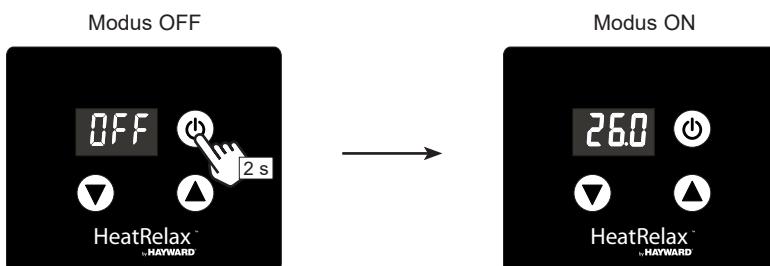

4. BRUKERGRENSESNITT (fortsettelse)

4.2 Innstilling og visning av settpunkt (ønsket vanntemperatur)

I modus “OFF” og modus “ON”

Trykk på knappen en gang  Eller  for å vise settpunktet.

Trykk på knappen 2 ganger  Eller  For å definere ønsket settpunkt.

Innstillingen foretas med en nøyaktighet på 0,5 °C.

Merk: Opptaksinnstillinger automatisk etter 5 s.



*Det anbefales å aldri overstige en temperatur på 30°C for å unngå
ferringelse av liners.*

4.3 Låse og låse opp berøringsskjermen

Trykk på Start-/Stoppknappen  i 5 sek. helt til det høres en pipelyd.


Tastene blir uvirksomme.

For å låse opp, trykk på  i 5 sek. helt til det høres en pipelyd.

Tastene blir på nytt aktive.

4. BRUKERGRENSESNITT (fortsettelse)

4.4 Valg av driftsmodus

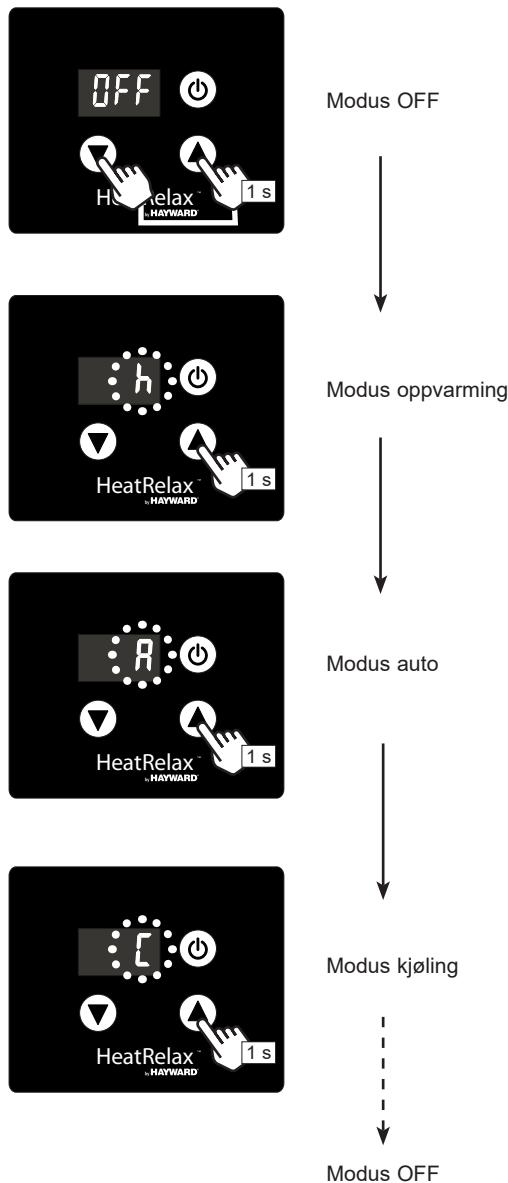


4. BRUKERGRENSESNITT (fortsettelse)

4.5 Innstilling av vannstrømmen

Når varmepumpen er i drift, og ventilene for vanninnløp og –utløp er åpne, still inn den såkalte “by-pass”-ventilen slik at det oppnås en forskjell på 2°C mellom vanninnløpet og utløpet (se prinsipptegning § 3.1).

Du kan kontrollere innstillingen ved å vise temperaturene for innløp / utløp direkte på kontrollpanelet ved å følge prosedyren nedenfor.

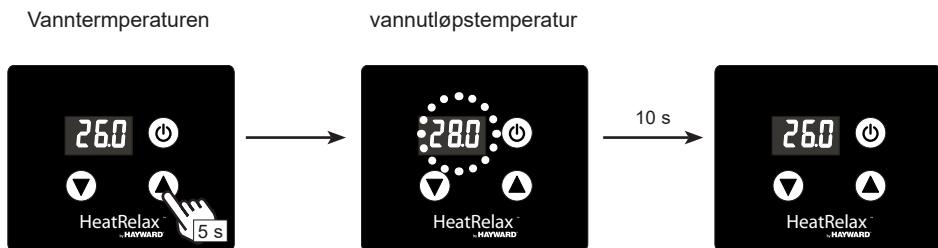

Still deretter inn by-pass-ventilen for å oppnå en forskjell på 2°C mellom inngang og utgang.

Trykk på for å gå ut av menyen.

Merk: Når den såkalte “by-pass”-ventilen åpnes, fører det til mindre vannmengde, og dermed en økning av ΔT .

Når den såkalte “by-pass”-ventilen lukkes, fører det til større vannmengde, og dermed en senking av ΔT .

5. VEDLIKEHOLD OG VINTERKLARGJØRING

5.1 Vedlikehold

Disse vedlikeholdsoperasjonene må utføres 1 gang i året for å sikre lang levetid og god drift av varmepumpen.

- Rengjør fordamperen med en myk børste eller med en luft- eller vannstråle (**NB! Bruk aldri høytrykksspyler**).
- Kontroller evakueringen av kondensater.
- Kontroller at elektriske og hydrauliske koplinger sitter godt.
- Kontroller vannsettetheten til kondensatoren.



*Før alt vedlikehold må varmepumpen være frakoplet alle strømkilder.
Vedlikeholdsoperasjonene skal kun utføres av kvalifisert personell med kompetanse til å håndtere kuldemedier.*

5.2 Vinterklargjøring

- Sett varmepumpen i "OFF"-modus.
- Slå av strømtilførselen til varmepumpen.
- Tøm kondensatoren ved hjelp av tømmeventilen for å unngå fare for forringelse. (Stor risiko for frost).
- Steng "by-pass"-ventilen og skru løs koplingsdelene for vanninnløp/-utløp.
- Fjern maksimalt med stillestående vann som er igjen i kondensatoren ved hjelp av en blåsepistol.
- Tett igjen varmepumpens vanninnløp og -utløp for å forhindre fremmedlegemer i å trenge seg inn.
- Dekk til varmepumpen med et vintertrekk (leveres ikke med).




Alle skader som er forårsaket av dårlig vinterklargjøring, vil oppheve garantien.

6. VEDLEGG

6.1 Koplingsskjemaer

HPR06M

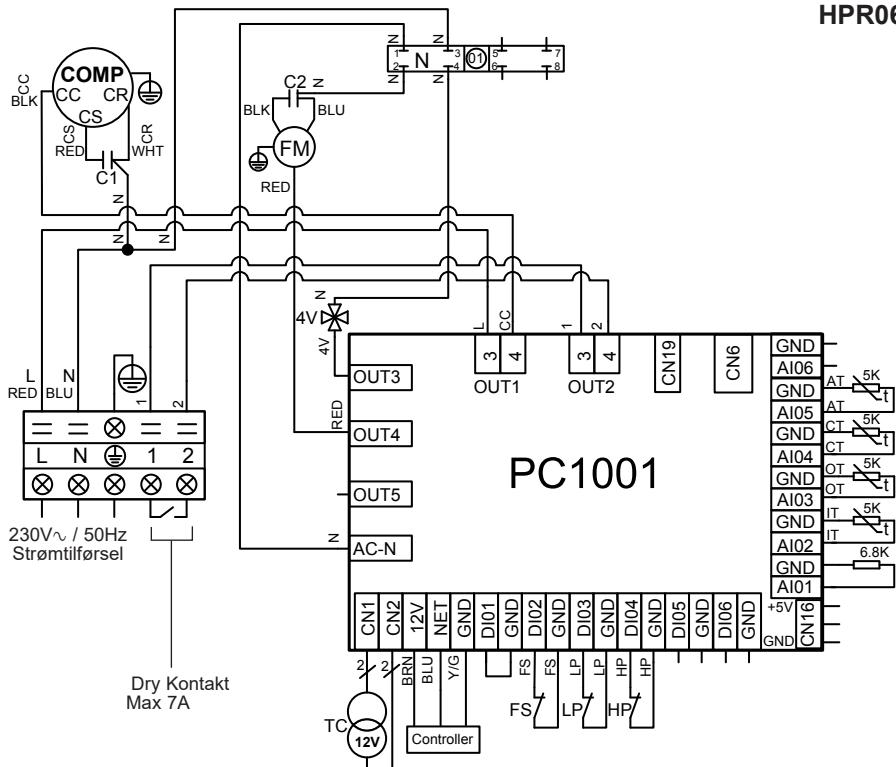

MERKNADER:


AT: LUFTEMPERATURSONDE
 COMP: KOMPRESSOR
 CT: FORDAMPERTEMPERATURSONE
 FM: MOTORVIFTE
 FS: VANNSENSOR
 HP: HØYTRYKKSPRESSOSTAT

IT: TEMPERATURSONDE VANNINNLØP

LP: LAVTRYKKSPRESSOSTAT
 OT: TEMPERATURSONDE VANNUTLØP
 TC: TRANSFORMATOR 230V~ / 12V~
 C1: KOMPRESSORKONDENSATOR
 C2: VIFTEKONDENSATOR

6. VEDLEGG (fortsettelse)

HPR09M / HPR12M

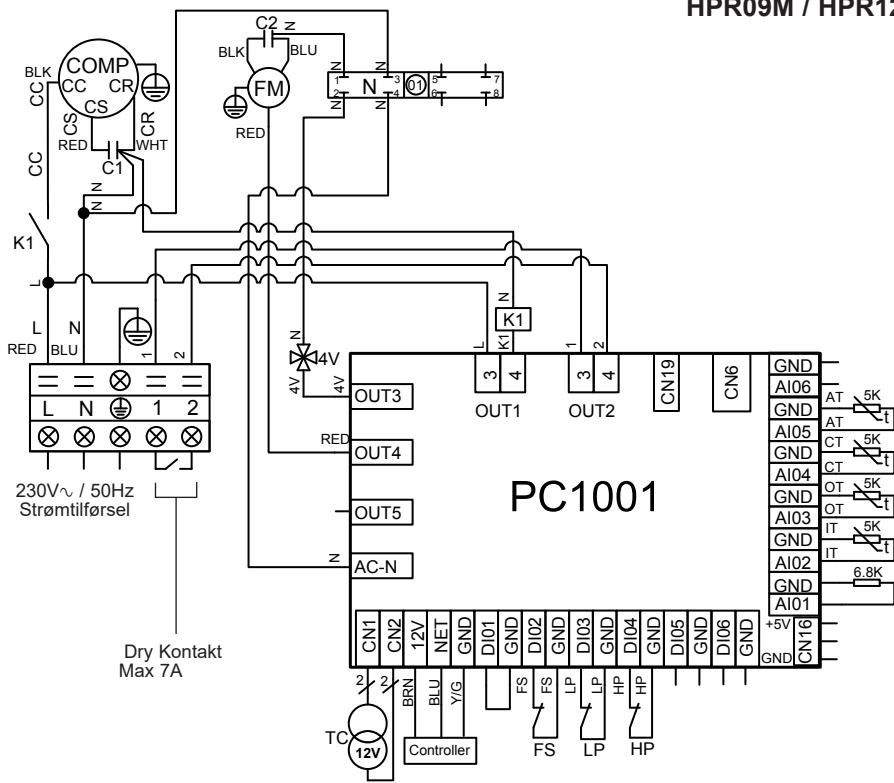


MERKNADER:

AT: LUFTTEMPERATURSONDE
 COMP: KOMPRESSOR
 CT: FORDAMPERTEMPERATURSONE
 FM: MOTORVIFTE
 FS: VANNSENSOR
 HP: HØYTRYKKSPRESSOSTAT
 IT: TEMPERATURSONDE VANNINNLØP

LP: LAVTRYKKSPRESSOSTAT
 OT: TEMPERATURSONDE VANNUTLØP
 TC: TRANSFORMATOR 230V~ / 12V~
 K1: KOMPRESSORRELE
 C1: KOMPRESSORKONDENSATOR
 C2: VIFTEKONDENSATOR

6. VEDLEGG (fortsettelse)

HPR19M

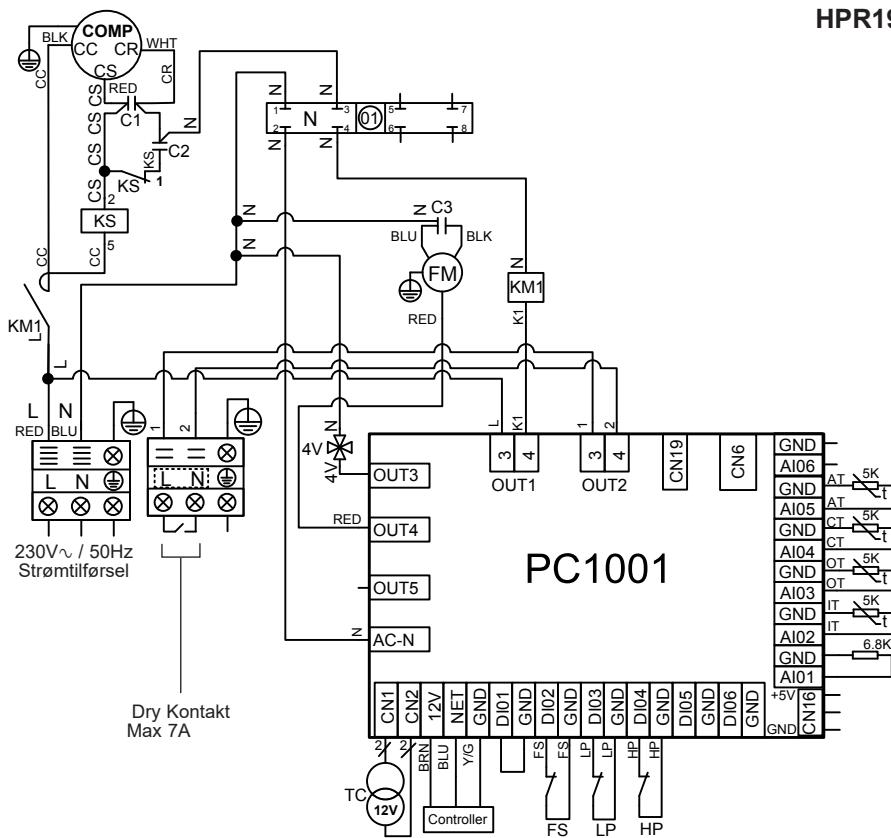


MERKNADER:

AT: LUFTTEMPERATURSONDE
 COMP: KOMPRESSOR
 CH: BUNNKASSEVARMER
 CT: FORDAMPERTEMPERATURSONDE
 FM: MOTORVIFTE
 FS: VANNSENSOR
 HP: HØYTRYKKSPRESSOSTAT
 IT: TEMPERATURSONDE VANNINNLØP

KS: RELE-SPOLE TIL START AV KOMPRESSOR
 LP: LAVTRYKKSPRESSOSTAT
 OT: TEMPERATURSONDE VANNUTLØP
 TC: TRANSFORMATOR 230V~/12V~
 KM1: EFFEKTAKTATOR KOMPRESSOR
 C1: PERMANENT KONDENSATOR
 C2: STARTKONDENSATOR

6. VEDLEGG (fortsettelse)

6.2 Kobling med prioritet på trefaset varmepumpe

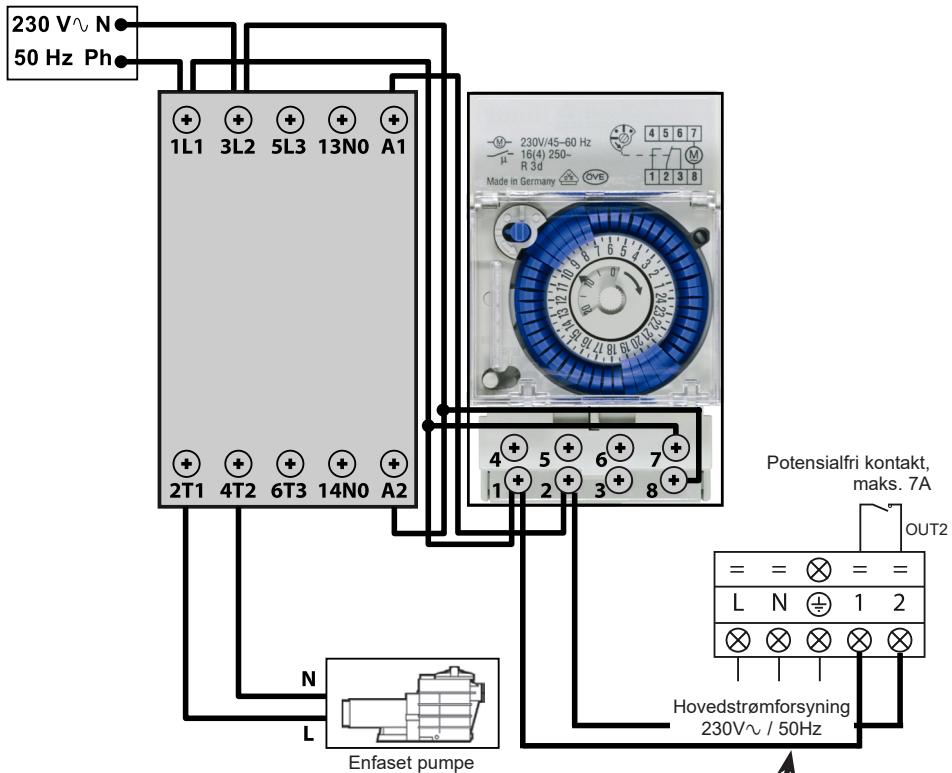

"Terminalene 1 og 2 gir et tørt kontaktpotensial uten polaritet 230 V~ / 50 Hz.

Kabling til klemmene 1 og 2 i samsvar med ledningene beskrevet ovenfor, for å kontrollere driften av pumpen ved filtrering syklus 2 min hver time hvis temperaturen i tanken er under det innstilte punktet."


! Aldri koble strømtilførselen til filterpumpen direkte på terminalene 1 og 2.



6. VEDLEGG (fortsettelse)

6.3 Sprengskisser og reservedeler

HPR06M

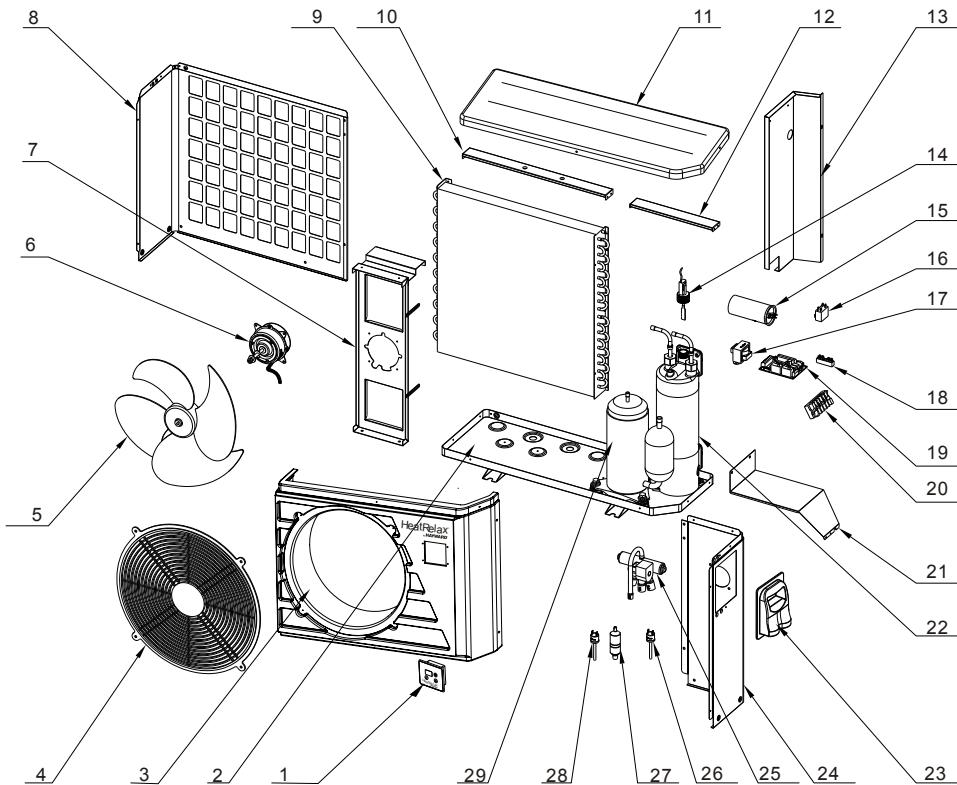


6. VEDLEGG (fortsettelse)

HPR06M

| Nr. | Ref. | Betegnelse | Nr. | Ref. | Betegnelse |
|------------|-----------------|----------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | HWX950053104957 | Controller med 3 knapper | 21 | HWX32029210008 | Elektrisk brett |
| 2 | HWX32025210166 | Understell | 22 | HWX32025120039 | Kondensator Titanium/PVC |
| 3 | HWX32025220040 | Fremre panel | 23 | HWX320922029 | Håndtak |
| 4 | HWX20000220245 | Rist | 24 | HWX32025210167 | Høyre panel |
| 5 | HWX34012701 | Vifteblad | 25 | HWX20041448 | 4-veisventil |
| 6 | HWX34013301 | Viftemotor | 26 | HWX20000360157 | Strømningsbegrenser (0.15Mpa) |
| 7 | HWX32029210002 | Motorstøtte | 27 | HWX20001494 | Filter |
| 8 | HWX32025210169 | Venstre panel | 28 | HWX20013605 | Høytrykkspressostat |
| 9 | HWX32025120026 | Fordamper | 29 | HWX20000110174 | Kompressor |
| 10 | HWX32029210006 | Langt forsterkningselement | | | |
| 11 | HWX32025210170 | Øvre panel | | | |
| 12 | HWX32029210007 | Kort forsterkningselement | | | |
| 13 | HWX32029210005 | Skillepanel | | | |
| 14 | HWX200036005 | Vannstrømningssensor | | | |
| 15 | HWX20003504 | Kompressor-kondensator 450V 35µF | | | |
| 16 | HWX20003506 | Viftekondensator 450V 2µF | | | |
| 17 | HWX200037006 | Transformator 230V~/12V~ | | | |
| 18 | HWX20003909 | 8-polet klemme | | | |
| 19 | HWX95005310457 | Elektronisk kort | | | |
| 20 | HWX40003901 | Strømforsyning | | | |

6. VEDLEGG (fortsettelse)

HPR09M

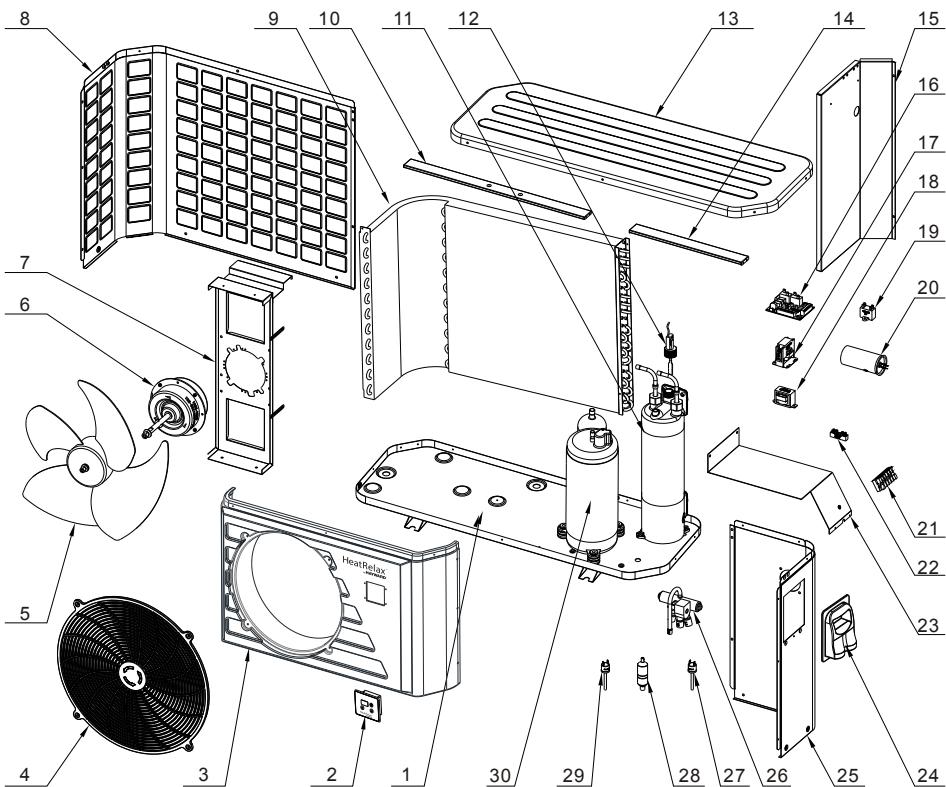


6. VEDLEGG (fortsettelse)

HPR09M

| Nr. | Ref. | Betegnelse | Nr. | Ref. | Betegnelse |
|-----|-----------------|----------------------------------|-----|----------------|-------------------------------|
| 1 | HWX32012210425 | Understell | 21 | HWX40003901 | Strømforsyning |
| 2 | HWX950053104957 | Controller med 3 knapper | 22 | HWX20003909 | 8-polet klemme |
| 3 | HWX32008220045 | Fremre panel | 23 | HWX32012210228 | Elektrisk brett |
| 4 | HWX20000220188 | Rist | 24 | HWX320922029 | Håndtak |
| 5 | HWX35002701 | Vifteblad | 25 | HWX32012210422 | Høyre panel |
| 6 | HWX34043301 | Viftemotor | 26 | HWX20011418 | 4-veisventil |
| 7 | HWX32012210229 | Motorstøtte | 27 | HWX20000360157 | Strømningsbegrenser (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Venstre panel | 28 | HWX20041446 | Filter (Ø9.7 - Ø3.4) |
| 9 | HWX32008120049 | Fordamper | 29 | HWX20013605 | Høytrykkspressostat |
| 10 | HWX32012210225 | Langt forsterkningselement | 30 | HWX20000110135 | Kompressor |
| 11 | HWX32012120061 | Kondensator Titanium/PVC | | | |
| 12 | HWX200036005 | Vannstrømningssensor | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Øvre panel | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Kort forsterkningselement | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Skillepanel | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Elektronisk kort | | | |
| 17 | HWX20003619 | Strømrelé kompressor | | | |
| 18 | HWX200037006 | Transformator 230V~/12V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Viftekondensator 450V 3µF | | | |
| 20 | HWX20003510 | Kompressor-kondensator 450V 60µF | | | |

6. VEDLEGG (fortsettelse)

HPR12M

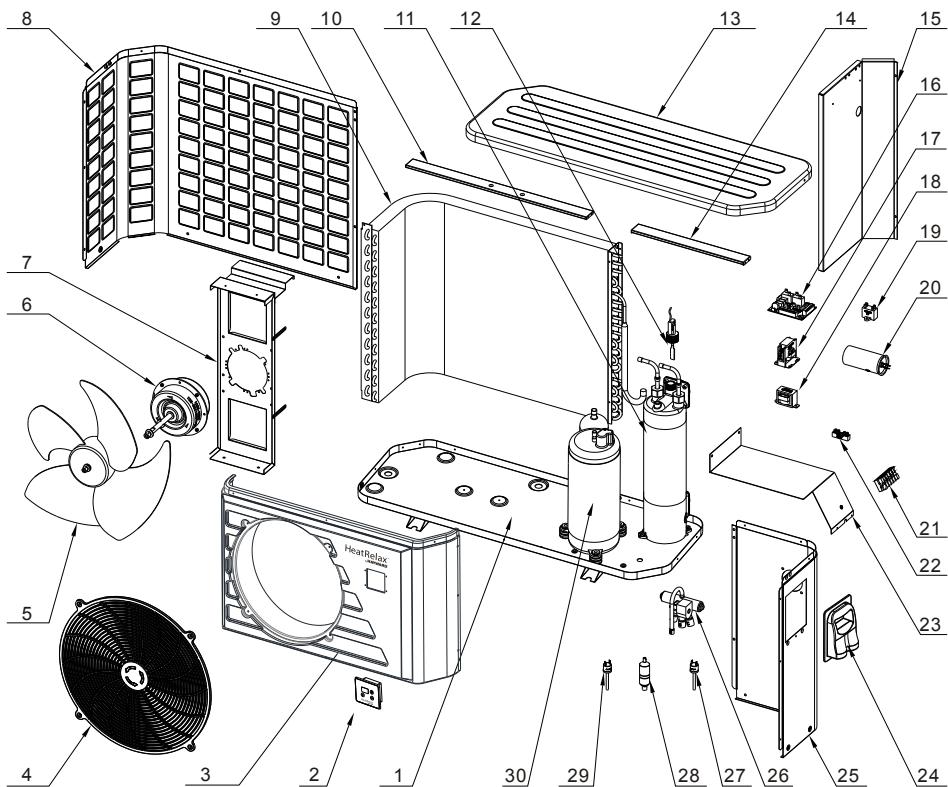


6. VEDLEGG (fortsettelse)

HPR12M

| Nr. | Ref. | Betegnelse | Nr. | Ref. | Betegnelse |
|------------|-----------------|----------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | HWX32012210425 | Understell | 21 | HWX40003901 | Strømforsyning |
| 2 | HWX950053104957 | Controller med 3 knapper | 22 | HWX20003909 | 8-polet klemme |
| 3 | HWX32008220045 | Fremre panel | 23 | HWX32012210228 | Elektrisk brett |
| 4 | HWX20000220188 | Rist | 24 | HWX320922029 | Håndtak |
| 5 | HWX35002701 | Vifteblad | 25 | HWX32012210422 | Høyre panel |
| 6 | HWX34043301 | Viftemotor | 26 | HWX20041437 | 4-veisventil |
| 7 | HWX32012210229 | Motorstøtte | 27 | HWX20000360157 | Strømningsbegrenser (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Venstre panel | 28 | HWX20041446 | Filter (Ø9.7 - Ø3.4) |
| 9 | HWX32012120086 | Fordamper | 29 | HWX20013605 | Høytrykkspressostat |
| 10 | HWX32012210225 | Langt forsterkningselement | 30 | HWX20000110231 | Kompressor |
| 11 | HWX32012120056 | Kondensator Titanium/PVC | | | |
| 12 | HWX200036005 | Vannstrømningssensor | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Øvre panel | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Kort forsterkningselement | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Skillepanel | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Elektronisk kort | | | |
| 17 | HWX20003619 | Strømrelé kompressor | | | |
| 18 | HWX200037006 | Transformator 230V~/12V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Viftekondensator 450V 3µF | | | |
| 20 | HWX20003510 | Kompressor-kondensator 450V 60µF | | | |

6. VEDLEGG (fortsettelse)

HPR19M

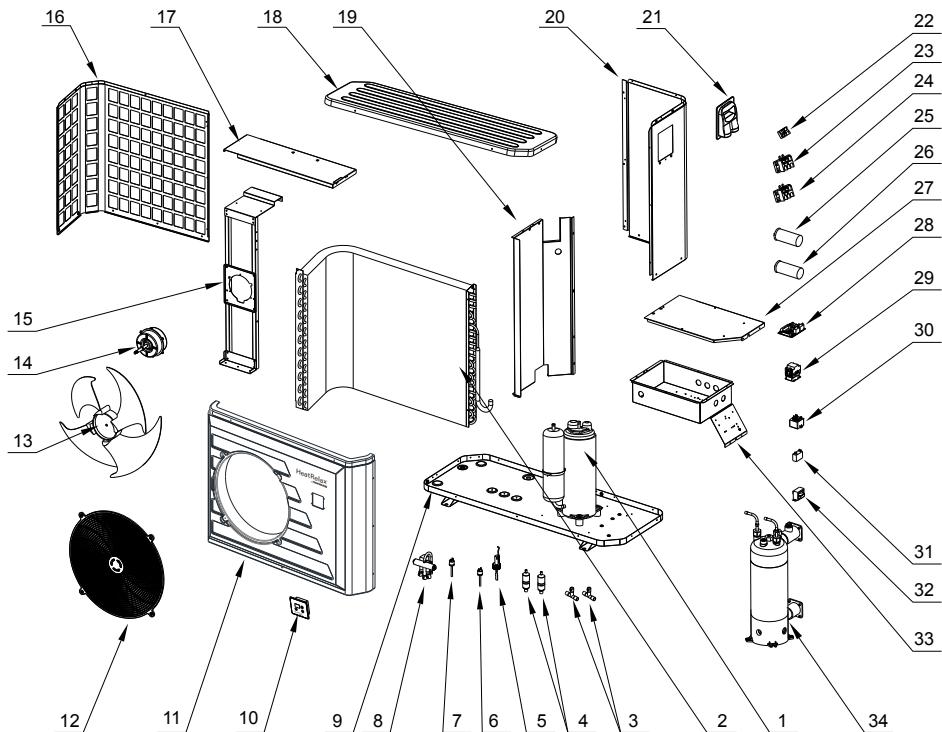

6. VEDLEGG (fortsettelse)

HPR19M

| Nr. | Ref. | Betegnelse | Nr. | Ref. | Betegnelse |
|------------|-----------------|-------------------------------|------------|----------------|--|
| 1 | HWX20000110208 | Kompressor | 23 | HWX20003920 | Strømforsyning |
| 2 | HWX32009120021 | Fordamper | 24 | HWX20003933 | Klemme for tørrkontakt |
| 3 | HWX20001460 | T-formet connector | 25 | HWX20003502 | Permanent kondensator kompressor 450V 55µF |
| 4 | HWX20041445 | Filter (Ø9.7-Ø4.2) | 26 | HWX20003524 | Oppstartskondensator kompressor 300V 98µF |
| 5 | HWX200036005 | Vannstrømningssensor | 27 | HWX320921118 | Elektrisk beskyttelse panel |
| 6 | HWX20000360157 | Strømningsbegrenser (0.15Mpa) | 28 | HWX95005310457 | Elektronisk kort |
| 7 | HWX20013605 | Høytrykkspressostat | 29 | HWX20000360006 | Strømkontaktor kompressor |
| 8 | HWX20041437 | 4-veisventil | 30 | HWX20003676 | Starte stafetten |
| 9 | HWX32009210365 | Understell | 31 | HWX20003509 | Viftekondensator 450V 5µF |
| 10 | HWX950053104957 | Controller med 3 knapper | 32 | HWX200037006 | Transformator 230V~/12V~ |
| 11 | HWX32009220099 | Fremre panel | 33 | HWX32009210117 | Strømboks |
| 12 | HWX20000220169 | Rist | 34 | HWX32009120042 | Kondensator Titanium/PVC |
| 13 | HWX20000270004 | Vifteblad | | | |
| 14 | HWX20000330134 | Viftemotor | | | |
| 15 | HWX32009210204 | Motorstøtte | | | |
| 16 | HWX32009210304 | Venstre panel | | | |
| 17 | HWX32009210025 | Wide forsterkningselement | | | |
| 18 | HWX32009210331 | Øvre panel | | | |
| 19 | HWX32009210220 | Skillepanel | | | |
| 20 | HWX32009210333 | Høyre panel | | | |
| 21 | HWX320922029 | Håndtak | | | |
| 22 | HWX20003909 | 8-polet klemme | | | |

6. VEDLEGG (fortsettelse)

6.4 Veiledning for feilsøking



Enkelte operasjoner må utføres av en kvalifisert tekniker.

| Feil | Feilkoder | Beskrivelse | Løsning |
|---|-----------|---|---|
| Feil ved sonde ved vanninnløp | P01 | Sensoren er åpen eller det er en kortslutning. | Sjekk eller skift ut sensoren. |
| Feil ved sonde ved vannutløp | P02 | Sensoren er åpen eller det er en kortslutning. | Sjekk eller skift ut sensoren. |
| Feil ved sonde for utendørs temperatur | P04 | Sensoren er åpen eller det er en kortslutning. | Sjekk eller skift ut sensoren. |
| Feil ved avrimingssonde | P05 | Sensoren er åpen eller det er en kortslutning. | Sjekk eller skift ut sensoren. |
| Høytrykksbeskyttelse | E01 | Trykket i kjølekreten er for høyt, vannsirkulasjonen er for lav, fordamperen er tett eller luftsirkulasjonen for liten. | Sjekk høytrykkspressostaten og kjølekreten. Sjekk vann- eller luftsirkulasjonen. Sjekk at sirkulasjonskontrolleren fungerer som den skal. Sjekk åpningen av ventilene for vanninnløp/-utløp. Sjekk innstillingen av by-pass. |
| Lavtrykksbeskyttelse | E02 | Trykket i kjølekreten er for lavt, vannsirkulasjonen er for lav eller fordamperen er tett. | Sjekk lavtrykkspressostaten og trykket i kjølekreten for å vurdere om det er en lekkasje. Rengjør overflatene på fordamperen. Sjekk hastigheten på vifterasjonen. Sjekk den frie flyten av luft gjennom fordamperen. |
| Feil ved sensoren for vannstrømming | E03 | For lite vann eller kortsluttet eller defekt sensor | Sjekk vannstrømmen, sjekk filtreringspumpen og vannstrømmingssensoren for å se etter eventuelle defekter. |
| For stor temperaturforskjell mellom vannet i utløp og vannet i innløp | E06 | Utilstrekkelig vannstrømningsvolum, for liten / for stor forskjell i vanstrykk. | Sjekk vannsirkulasjonen eller om systemet er tett. |
| Beskyttelse for kaldmodus | E07 | For lav mengde utgående vann. | Sjekk vannmengden og temperatursensorene. |
| Kommunikasjonsfeil | E08 | Feil ved LED-kontroller eller PCB-forbindelse. | Sjekk kabelkoplingene. |
| Første nivå av frostbeskyttelse | E19 | Rom- eller vanninnløpstemperatur er for lav. | Stanse varmepumpen og tømme kondensatoren. Frostfare |
| Første nivå av frostbeskyttelse | E29 | Rom- eller vanninnløpstemperatur er enda lavere. | Stanse varmepumpen og tømme kondensatoren. Frostfare |

6. VEDLEGG (fortsettelse)

6.5 Garanti

GARANTIBETINGELSER

HAYWARD garanterer at deres produkter er fri for defekter i materiale og i utførelse for en periode på to år fra innkjøpsdato. Ved evt. garantikrav, må kvittering for kjøpet fremlegges. Vi ber om at kvitteringen blir tatt vare på av kjøper.

HAYWARD garanti er, etter HAYWARD eget valg, begrenset til erstatning eller reparasjon av defekte produkter som har vært i normal bruk og behandlet i henhold til instruksjonsboken, uten at det har vært foretatt endringer av produktet, og at bare ekte HAYWARD deler har vært brukt. Skader som skyldes frost og kjemiske reaksjoner er ikke omfattet av denne garanti.

HAYWARD er ikke ansvarlig for noen andre kostnader (flytting, arbeidskostnader osv...), heller ikke for direkte eller indirekte skader som skyldes funksjonseil ved et produkt.

For å sette i gang et garantikrav og å be om reparasjon eller erstatning av et produkt, vennligst ta kontakt med forhandleren. Forsendelse av produkter direkte til vår fabrikk blir ikke akseptert uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning.

Slitasjedeler omfattes ikke av garantien.

6.6 Apparatet ved endt levetid



Symbolet som viser en søppelbøtte med strek over er knyttet til gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall, som betyr at produktene under ingen omstendigheter kan kastes sammen med vanlig søppel, på søppelfylling eller med spesialavfall.

Ved endt levetid skal apparatet kildesorteres for resirkulering eller gjenvinning. Det finnes et spesielt system for innsamling av denne typen produkter i EU og i Norge.

Kontakt installatøren eller dennes lokale representant for innsamling, demontering og resirkulering av apparatet.

Behandlingen av kjølevæsken, olje og andre deler skal gjøres av kvalifisert, godkjent fagperson i overensstemmelse med de lokale og nasjonale regler.


Dersom produktet inneholder batterier med dette symbolet, betyr det at batteriene kan inneholde farlige og forurensende substanser. Batteriene må da leveres inn til et spesielt innsamlingssted.

Denne siden er blank med hensikt

HeatRelaxTM

by HAYWARD®

LÄMPÖPUMPPU UIMA-ALTAALLE

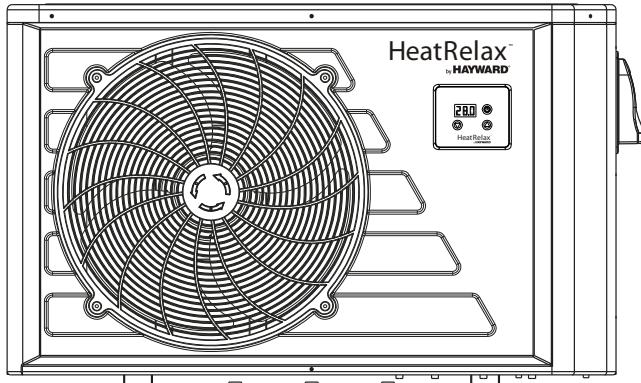

HPR06M

HPR09M

HPR12M

HPR19M

Asennus- ja ohjekirja

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|---|-----------|
| 1. YLEiset MÄÄRÄYKSET – TURVALLisuus | 1 |
| <hr/> | |
| 2. TEKNiset OMInAisuudet | 4 |
| 2.1 Lämpöpumpun tekniset tiedot | 4 |
| 2.2 Käyttöympäristö | 5 |
| 2.3 Mitat | 6 |
| <hr/> | |
| 3. ASEnnus ja liitännät | 7 |
| 3.1 Toimintakaavio | 7 |
| 3.2 Lämpöpumppu | 7 |
| 3.3 Vesiliitääntä | 9 |
| 3.4 Sähköliitääntä | 10 |
| 3.5 Ensimmäinen käynnistys | 11 |
| <hr/> | |
| 4. OHJAUSTAULU | 13 |
| 4.1 Ohjaustaulun osat | 13 |
| 4.2 Ohjelämpötilan säätö ja näyttö | 14 |
| 4.3 Kosketusnäytön lukitus ja käyttöönotto | 14 |
| 4.4 Toimintataavan valinta | 15 |
| 4.5 Veden virtaaman säätäminen | 16 |
| <hr/> | |
| 5. HUOLTO JA TALVISÄILYTYS | 17 |
| 5.1 Huolto | 17 |
| 5.2 Talvisäilytys | 17 |
| <hr/> | |
| 6. LIITTEET | 18 |
| 6.1 Sähkökytkennät | 18 |
| 6.2 Yksivaihepumpun lämmityslitännät | 21 |
| 6.3 Räjäytyskuvat ja varaosat | 22 |
| 6.4 Vianetsintä | 30 |
| 6.5 Takuu | 31 |
| 6.6 Laitteen käyttöiän päättyminen | 31 |

Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvella varten.

Anna käyttöohje uima-altaan omistajalle ja pyydä häntä pitämään se tallessa.

1. YLEiset MÄÄRÄYKSET – TURVALLISUUS

Kiitos, kun ostit HeatRelax™ by Hayward® uimaaltaan lämpöpumpun. Tämä tuote on suunniteltu tiukkojen valmistusmääräysten mukaisesti vastaamaan vaadittua laatutasoa. Tämä käyttöohje sisältää kaikki laitteen asennukseen, toimintahäiriöiden poistamiseen ja huoltoon tarvittavat tiedot. Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin avaat laitteiston kotelon tai alat huoltaa laitteistoa. Laitevalmistaja ei vastaa henkilö- eikä laitevahingoista, jotka johtuvat virheistä laitteen asennuksessa, toimintahäiriöiden poistamisessa, tai tarpeettomasta huollossa. Noudata aina ehdottomasti tämän käyttöohjeen ohjeita!

Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

Valtuutettu henkilöstö

- Laitteen asennuksen, sähköliitännän, huollon ja korjausten tekijän on oltava laitteen asennusmaassa voimassa olevan lainsäädännön ja asennustapaa koskevien tekstien mukaisesti valtuutettu ammattilainen (vrt. 3.4 §). Kylmääinekiertoa koskevissa toimenpiteissä ammattilaisella on oltava kylmääineiden käsittelyä koskeva pätevyystodistus.
Ranskassa:
 - Pienjännitesähköasennus standardin NF-C 15-100 mukaisesti.
 - Kylmääineiden käsittelyä koskeva lainsäädäntö: Ranskan asetus 2007/737 ja sen soveltamismääräykset.

Asennusedellytykset

- Älä yritä asentaa laitetta itse.
- Laite on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön ja asennettavaksi ulos. Tuotteesta poistuvan ilman on päästävä liikkumaan vapaasti, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuten tilan tai rakennuksen lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen.
- Tämä lämpöpumppu on tarkoitettu uiima-altaan veden lämmitykseen ja sen pitämiseen vakiolämpöisenä. Sitä ei saa käyttää miinkään muuhun tarkoitukseen.
- Tarkista virtakaapeli. Jos virtakaapeli on vahingoittunut, se on vaihdettava valmistajalla, huoltopalvelussa tai pätevällä ja valtuutetulla henkilöllä.
- Laitteen maadoitus ja jatkuvuus ovat pakollisia. Maadoitusjohtimen on oltava muita johtimia pitempi, jotta vältetään jännitteelliseksi tullemisen vaara kaapelin irrotessa vetämällä. Sähköasennukseen on ehdottomasti sisällytettävä 30 mA:n vikavirtasuoja (vrt. 3.4 §).
- Jos suosituksia ei ole noudatettu, takuu raukeaa.

1. YLEiset MÄÄRÄYKSET (jatkoA)

Huolto ja kunnossapitoa koskevat määräykset

Suorita nämä huoltotoimet kerran vuodessa, niin lämpöpumppu toimii moitteettomasti ja kestää käytössä pitkään.

- Huolto ja muut toimet on suoritettava tässä käyttöohjeessa suositelluin välein ja neuvotuissa tilanteissa.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
- Tarkista virtakaapeli. Jos virtakaapeli on vahingoittunut, se on vaihdatettava valmistajalla, huoltopalvelussa tai pätevällä ja valtuutetulla henkilöllä.
- Tarkista laitteen maadoitus ja jatkuvuus.
- Puhdista höyrystin pehmeällä harjalla, paineilmalla tai vesisuihkulla (**Älä koskaan käytä painepesuria**).
- Varmista, että kondenssivesi pääsee valumaan pois esteettä.
- Tarkista vesi- ja sähköliitäntöjen kireys.
- Tarkista lauhduttimen hydraulinen tiiviste.
- Anna **lisensoitu ammattilaisen** tarkastaa jäähdytyspiirin tiiviys vuodonilmaisimen avulla.



Kytke lämpöpumppu irti sähköverkosta aina ennen huoltotoimien aloittamista. Huoltotoimia saa tehdä ainoastaan kylmääineiden käsittelyyn perhehtynyt ammatti-ihminen.

Ohjeet talvehtimiseen

- Aseta lämpöpumppu "OFF"-tilaan.
- Irrota lämpöpumppu sähköverkosta.
- Valuta kondenssivesi ulos, jottei se pääse jäätyämään ja hajottamaan laitetta. (Jäätymisvaara.)
- Sulje ohitusventtiili ja irrota tulevan ja lähtevän veden putket pumpun liittännöistä.
- Puhalla loppu vesi pois laitteistosta paineilmapistoolilla.
- Tuki lämpöpumpun veden tulo- ja lähtöliitännät, ettei sen sisään pääse rosolia.
- Suojaa lämpöpumppu talvihupulla (ei kuulu toimitukseen).



Virheellisestä talvisäilytyksestä johtuvat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

1. YLEISET MÄÄRÄYKSET (jatkoa)

Käyttöedellytykset

Vähintään 8 vuoden ikäiset lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset valmiudet tai aistit ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa, voivat käyttää tästä laitetta, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai jos heille on annettu ohjeet laitteen käytämiseksi täysin turvallisesti ja jos jäljelle jääneet riskit ovat hallinnassa. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa osallistua käyttäjän suorittamaan puhdistukseen eivätkä huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Tämä tuote sisältää kylmäkaasua R410A

Tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden käyttöä valvotaan Kionton ilmastosopimuksella. Älä päästää näitä kaasuja ilmakehään.

Arvo GWP⁽¹⁾ : 2088, Arvo, joka perustuu 4. GIEC

F-kaasusasetukseen (EU) N:o 517/2014 perustuva kylmääaineen määrä on merkity yksikön arvokilpeen.

Kylmääinekierron huoltajan on oltava edellä kuvatulla tavalla hyväksytty ammattihenkilö.

Eurooppalainen tai paikallinen lainsäädäntö voi edellyttää säännöllisiä tarkistuksia kylmääinevuotojen varalta. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

- Huomaa, että kylmääineet voivat olla täysin hajuttomia.
- Älä puhkaise äläkä kuumenna putkista: räjähdysvaara, vakavien palovammojen vaara.
- Älä nopeuta sulatusta tai puhdistusta muilla kuin valmistajan suosittelemilla keinoilla.
- Laitetta on säilytettävä tilassa, joka ei sisällä jatkuvatoimisia syttymislähteitä (esim. avoliekit, kaasulaitteet tai käynnissä oleva sähköosateilylämmitin).

(1) Laitteiston ylikuumenemisvaara

2. TEKNISET OMNAISUUDET

2.1 Lämpöpumpun tekniset tiedot

| Malli | HeatRelax | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lämpökapasiteetti (*) | kW | 4,10 | 6,30 | 8,30 | 12,95 |
| Ottoteho (*) | kW | 1,0 | 1,47 | 1,91 | 3,06 |
| COP (*) | — | 4,13 | 4,31 | 4,33 | 4,31 |
| Käyttövirta (*) | A | 4,6 | 6,61 | 8,65 | 13,06 |
| Käyttöjännite | V Ph/Hz | 230 V~ 1 / 50Hz |
| Sulake aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| D-käyräkatkaisin | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Lämpökapasiteetti (**) | kW | 5,7 | 9,2 | 12,1 | 18,9 |
| COP (**) | — | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
| Kompressorien määrä | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kompressorityyppi | — | Kiertomäntä | Kiertomäntä | Kiertomäntä | Kiertomäntä |
| Tuulettimien määrä | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tuulettimen teho | W | 90 | 120 | 120 | 150 |
| Tuulettimen pyörimisnopeus | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Tuulettimen puhallussuunta | — | Vaakasuora | Vaakasuora | Vaakasuora | Vaakasuora |
| Ääniteho (***) | Lw dB(A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
| Äänenpainetaso (10 m etäisyydellä) | dB(A) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,5 |
| Vesiliitääntä | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Veden virtaama (*) | m³/h | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
| Veden painehäviö (enint.) | kPa | 0,3 | 2,0 | 1,8 | 4,0 |
| Laitteiston nettomitat (p/l/k) | mm | 746/570/305 | 956/602/375 | 956/602/375 | 1116/871/470 |
| Nettopaino / koko pakkausen paino | kg | 37 | 51 | 54 | 83 |

(*) Arvot voivat vaihdella +/- 5 % seuraavissa oloissa: Ulkolämpötila = 15°C / suhteellinen ilmankosteus = 71%. Veden tulolämpötila 26°C.

Veden lähtölämpötila 28°C.

(**) Arvo +/- 5 % seuraavissa olosuhteissa: Ulkolämpötila 27 °C / suhteellinen ilmankosteus = 78 %. Veden tulolämpötila 26 °C.

(***) Mittaukset tehty standardien EN 12102: 2013 ja EN ISO 3744: 2010 mukaisesti.

2. TEKNISET OMINAISUUDET (jatkoa)

2.2 Käyttöympäristö

Käytä lämpöpumppua vain ympäristöissä, joiden lämpötila ja suhteellinen ilmankosteus vastaavat seuraavan taulukon arvoja, niin laitteisto toimii varmasti ja tehokkaasti.

| | Lämmitystoiminto  | Jäädytystoiminto  |
|---------------------------|--|---|
| Ulkolämpötila | -2°C – +35°C | +7°C – +43°C |
| Veden lämpötila | +12°C – +40°C | +8°C – +40°C |
| Suhteellinen ilmankosteus | < 80% | < 80% |
| Ohjelämpötila | +8°C – +32°C | +8°C – +32°C |




Jos lämpötila tai ilmankosteus ei vastaa annettuja arvoja, suojalaitteet voivat kytkeytyä pääälle, jolloin lämpöpumppu lakkaa toimimasta.

2. TEKNISET OMINAISUUDET (jatkoa)

2.3 Mitat

Mallit: HPR06M / HPR09M / HPR12M / HPR19M

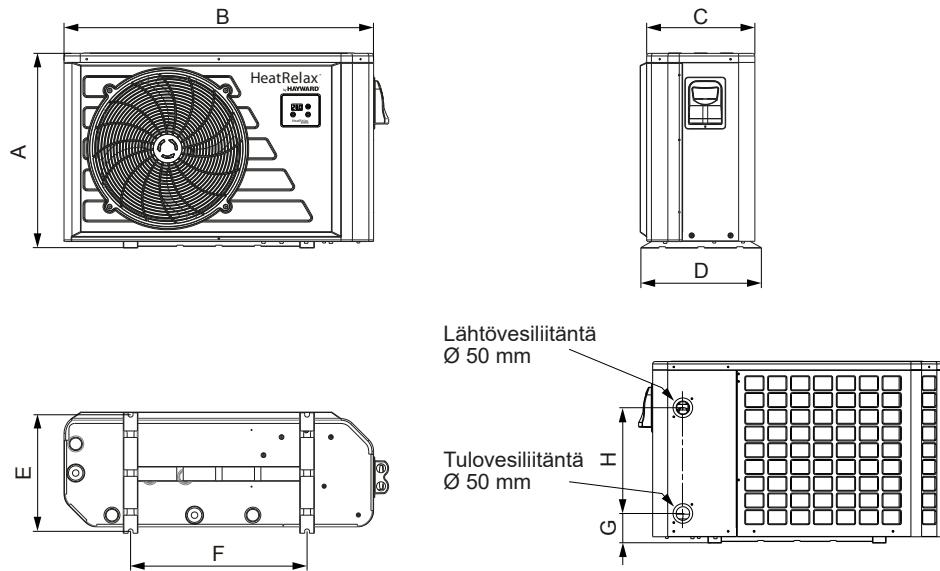


Yksikkö: mm

| Malli \ Mitta | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| A | 570 | 602 | 602 | 871 |
| B | 746 | 956 | 956 | 1116 |
| C | 264 | 334 | 334 | 425 |
| D | 305 | 375 | 375 | 470 |
| E | 295 | 360 | 360 | 447 |
| F | 395 | 545 | 545 | 790 |
| G | 93 | 98 | 98 | 103 |
| H | 270 | 350 | 350 | 400 |

3. ASENNUS JA LIITÄNNÄT

3.1 Toimintakaavio

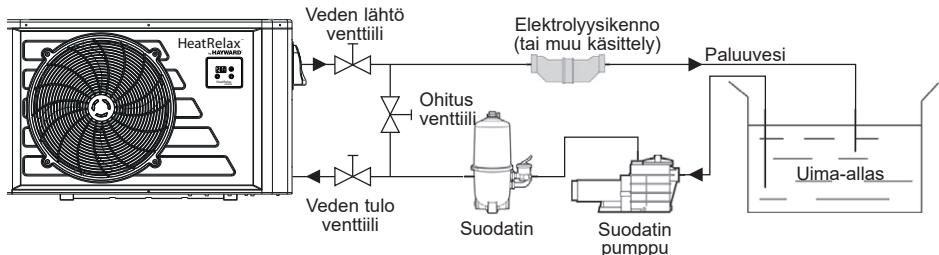


Huomaa:Lämpöpumppu toimitetaan ilman veden käsittely- tai suodatuslaitteita.
Asentajan on hankittava kaaviossa esitetty osat.

3.2 Lämpöpumppu



**Sijoita lämpöpumppu ulkotiloihin, älä suljettuihin teknisiin tiloihin.
Valitse mieluiten aurinkoinen, voimakkaita tuulilta suojaudu
sijoituspaikka.
Laitteen on oltava täysin saavutettavissa myöhempia asennus- ja
huoltotöitä varten.
Sijoita pumppu suojaan auringolta ja noudata alla annettuja
vähimmäisetäisyyskiä, niin ilmankierto ei häiriinny.**

Yksikkö : mm

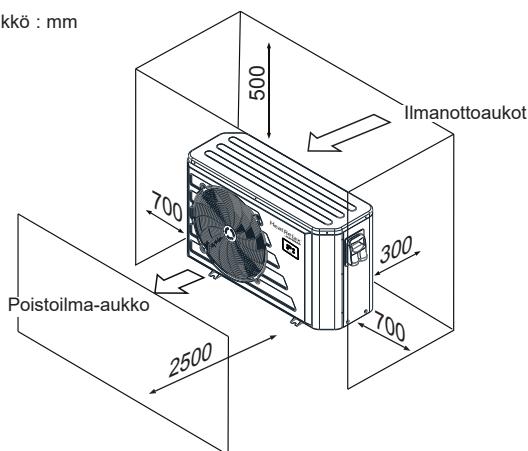

3. ASENNUS JA LIITÄNNÄT (jatko)



Älä asenna laitetta suoraan maahan, sillä siitä voi aiheutua ongelmia.

Suosittelemme asentamista maan yläpuolelle tärinää vaimentavien telineiden varaan.

Seinätelinettä ei saa käyttää, jos tärinä voi välittää siitä eteenpäin.

Älä asenna lämpöpumppua telineelle, joka voi vahvistaa yksikön väärähtelyjä.


Älä asenna lämpöpumppua paikkaan, joka voi vahvistaa sen melutasoa tai jossa yksikön melu saattaa häiritä naapurustoa.

Älä käytä liimoja: ne eivät ole varmoja kiinnitysvälineitä.

Asenna lämpöpumppu mieluiten tasaiselle, erilliselle betonilaataalle.

Asenna lämpöpumppu mukana toimitetuille hiljaisille lohkoille (ruuvit ja aluslevyt mukana).

Kiinnitä laite noudattaen ilmoitettuja kiristysmomentteja, jotta vältetään tapaturmat sekä laite- ja henkilövahingot. Toinen mahdollisuus on asentaa lämpöpumppu kumisille maakannattimille asianmukaisten ruuvien avulla (eivät kuulu toimitukseen).

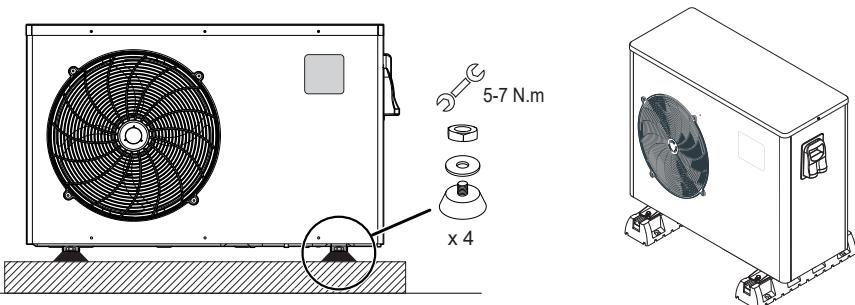

Asenna lämpöpumppu enintään 15 m etäisyydelle uima-altaasta.

Vesiputkiston kokonaispituus saa olla enintään 30 metriä.

Eristä sekä maan pinnalle jäväät että maan sisään upotettavat vesiputket.

Lämpöpumppu on asennettava vähimmäisetäisyydelle uima-altaasta standardin NF C 15-100 mukaisesti (eli 3,5 m:n etäisyydelle vesistöstä Ranskassa) tai muissa maissa voimassa olevien asennusstandardien mukaisesti.


Älä asenna lämpöpumppua lämmönlähteen lähelle.

Jos kone asennetaan lumisille alueille, on suositeltavaa suojata kone, jotta vältetään lumen kerääntyminen höyrystimeen.

3. ASENNUS JA LIITÄNNÄT (jatkoa)

3.3 Vesiliitäntä

Lämpöpumpussa on kaksi liitäntää, joiden halkaisija on 50 mm. Käytä vesiliitäntöihin Ø 50 mm PVC-putkea. Liitä suodatinjärjestelmästä tuleva tulovesiputki lämpöpumpun tuloliitintään ja uima-altaaseen menevää lähtevän veden putki lämpöpumpun lähtoliitintään (ks. kaaviota alla).

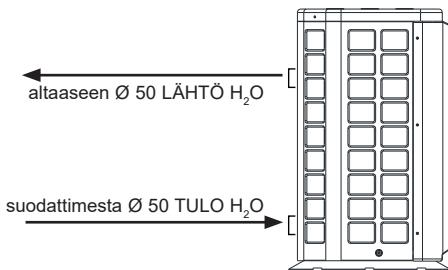

Asenna ohitusventtiili lämpöpumpun veden tulo- ja lähtoliitintöjen väliin.



Jos käytät automaattista ohjauslaitetta tai elektrolyysikennoa, asenna se ehdottomasti vasta lämpöpumpun jälkeen, muuten lämpöpumpun titaanilauhduttimen kemikaalipitoisuus voi nousta liikaa.



Asenna laitteen mukana toimitetut ohitusventtiili ja jatkoliittimet laitteiston tulo- ja lähtoliitintöjen korkeudelle, niin talvityhjennys yksinkertaistuu ja venttiiliin pääsee helpommin käsiksi ja se on helppo purkaa huoltoa varten.

3. ASENNUS JA LIITÄNNÄT (jatko)

3.4 Sähköliitäntä



Laitteiston sähköliitäntöjen ja johdotusten on oltava paikallisten voimassa olevien määräysten mukaiset.

| | | | |
|-----|---|-----|-------------------------------------|
| F | NF C15-100 | GB | BS7671:1992 |
| D | DIN VDE 0100-702 | EW | EVHS-HD 384-7-702 |
| A | ÖVE 8001-4-702 | H | MSZ 2364-702/1994/MSZ 10-553 1/1990 |
| E | UNE 20460-7-702 1993, RECBT ITC-BT-31 2002 | M | MSA HD 384-7-702.S2 |
| IRL | Wiring Rules + IS HD 384-7-702 | PL | PN-IEC 60364-7-702:1999 |
| I | CEI 64-8/7 | CZ | CSN 33 2000 7-702 |
| LUX | 384-7.702 S2 | SK | STN 33 2000-7-702 |
| NL | NEN 1010-7-702 | SLO | SIST HD 384-7-702.S2 |
| P | RSIUEE | TR | TS IEC 60364-7-702 |



Varmista että käytettävän verkkovirran jännite ja taajuus vastaavat laitteen teknisissä tiedoissa mainittuja ja että käytettävän virtapiirin (sulakkeen) teho liittää kaikille piiriin liitettyille laitteille.

HPR06M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 vaihe


HPR09M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 vaihe

HPR12M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 vaihe

HPR19M 230 V~ +/- 10 % 50 HZ 1 vaihe

Noudata liitteen kytkentäkaaviota.

Liitintärasia on laitteiston oikealla puolella. Siinä on kolme tuloliitintä ja kaksi suodatinpumpun ohjauksesta toimivaa lähtöliitintä (Takaisinkytkentä, OUT2).

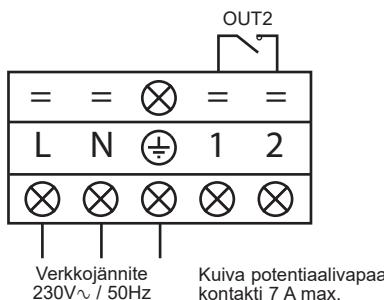

3. ASENNUS JA LIITÄNNÄT (jatkoa)



Älä ikinä käytä virtalähteenä pistorasiaa.

Syöttöjohto on varustettava asianmukaisella suojalaitteella, jossa on D-käyrän mukainen katkaisintyyppinen suojalaitte usealle navalle sekä 30 mA:n vikavirtasuoja (ks. seuraava taulukko).

| Mallit | | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Käyttötäytäntö | V/Ph/Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz |
| Sulake aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| D-käyrän katkaisija | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Sähkökaapelin pinta-ala | mm ² | 3G 1.5 | 3G 2.5 | 3G 2.5 | 3G 4 |



Käytä RO2V/R2V-tyyppistä virtajohtoa tai vastaavaa.



Kaapeliosuudet on annettu kaapelin maksimipituudelle 25 m, mutta ne on kuitenkin tarkastettava ja sovitettava asennusolosuhteiden mukaan.



Muista ehdottomasti katkaista virta sulaketaulun pääkatkaisimesta ennen, kuin avaat laitteiston liitäntätarasian.

3.5 Ensimmäinen käynnistys

Käynnistys. Kun asennus on valmis, toimi seuraavasti:

- 1) Pyöritä tuuletinta käsin ja varmista, että se pääsee pyörimään vapaasti ja että potkuri on kiinnitetty oikein moottorin varteen.
- 2) Varmista, että laitteisto on liitetty oikein sähköverkkoon (ks. liitteen kytkentäkaavio).
- 3) Kytke suodatinpumppu päälle.
- 4) Varmista, että kaikki vesiventtiilit ovat auki ja että laitteistoon virtaa vettä, ennen kuin kytket lämmitys.
- 5) Varmista, että kondenssiveden tyhjennysputki on liitetty oikein ja ettei se ole tukossa.
- 6) Kytke laitteistoon virta ja paina sitten ohjaustaulun käynnistys-/pysäytyspainiketta.

3. ASENNUS JA LIITÄNNÄT (jatko)

- 7) Kun laite on kytkeytynyt päälle, varmista, ettei näyttöön ole ilmestynyt mitään virheilmoituksia (ks. Vianetsintä)
- 8) Säädä veden virtaama ohitusventtiilin avulla (ks. kohdat 3.6 ja 2.1) mallikohtaisesti siten, että tulevan ja lähevän veden lämpötilaero on 2 °C.
- 9) Kun laite on käynyt joitain minuutteja, tarkista, että sen poistoilma on kylmää (5–10 °).
- 10) Anna laitteen käydä ja kytke suodatinpumppu pois päältä. Laitteiston kuuluu pysähtyä automaattisesti ja näyttöön tulla virhekoodi E03.
- 11) Anna laitteiston ja uima-altaan pumpun käydä vuorokauden ajan, tai kunnes haluttu veden lämpötila on saavutettu. Kun tulevan veden lämpötila saavuttaa ohjeарvon, laitteisto pysähtyy. Se käynnistyy automaattisesti uudelleen (niin kauan kuin uima-altaan pumppu käy), jos uima-altaan veden lämpötila on laskenut vähintään 0,5 °C alle ohjelämpötilan.

Virtauksen valvontalaite – Laitteistossa on valvontalaite, joka käynnistää lämpöpumpun, kun uima-altaan suodatinpumppu on käytössä ja pysäytää sen, kun suodatinpumppu on pois käytöstä. Ellei järjestelmään tule vettä, laitteen näyttöön tulee virhekoodi E03 (Ks. kohta 6.4).

Käynnistysviive – laitteisto käynnistyy 3 minuutin viiveellä. Viiveen tarkoitus on suojata ohjauspiirin osia, ehkäistä uudelleenkäynnistymisen aiheuttamaa epästabiilisuutta sekä kytkinhäiriötä. Viiveen vuoksi laitteisto käynnistyy automaattisesti uudelleen noin kolmen minuutin kuluttua ohjauspiirin virran katkeamisesta. Lyhytkin virtakatkos laukaisee käynnistykseen viiveen.

4. OHJAUSTAULU

4.1 Ohjaustaulun osat

Lämpöpumpussa on elektroninen, valmiiksi liitetty ohjaustaulu, ja sen tehdasasetuksena on lämmitystoiminto.



Selitykset


- () Käynnistys-/pysäytys- ja paluu -painik
- () Pienennä arvoa -painike
- () Suurennata arvoa -painike

OFF-tila

Kun lämpöpumppu on valmiustilassa (OFF-tila) OFF näkyvät näytössä.

ON-tila

Kun lämpöpumppu on toiminnessa tai kun teet parhaillaan asetuksia (ON-tila), näytössä näkyy tulevan veden lämpötila.

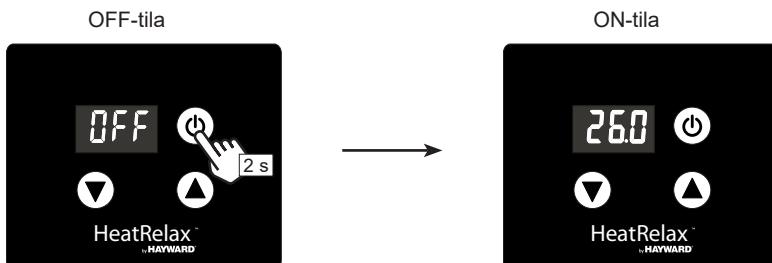

4. OHJAUSTAULU (jatko)

4.2 Ohjelämpötilan säätö ja näyttö (haluttu veden lämpötila)

OFF- tai ON-tilassa

Paina 1 kerran painiketta tai niin näet valitun ohjelämpötilan.

Paina painiketta 2 kertaa tai määrittääksesi haluamasi ohjelämpötilan.

Voit säätää lämpötilaa 0,5 °C:een tarkkuudella..

Huomaa: Ellet paina mitään painiketta viiteen sekuntiin, ne tallentuvat automaattisesti.



Älä koskaan valitse yli 30 °C:een lämpötilaa, etteivät tiivisteet heikkene.

4.3 Kosketusnäytön lukitus ja käyttöönotto


Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta 5 sekunnin ajan, kunnes laitteesta kuuluu piip-ääni. Hipaisukytkimet menevät pois käytöstä.

Avaa lukitus painamalla painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes laitteesta kuuluu piip-ääni.

Hipaisukytkimet ovat taas käytössä.

4. OHJAUSTAULU (jatkoja)

4.4 Toimintatavan valinta

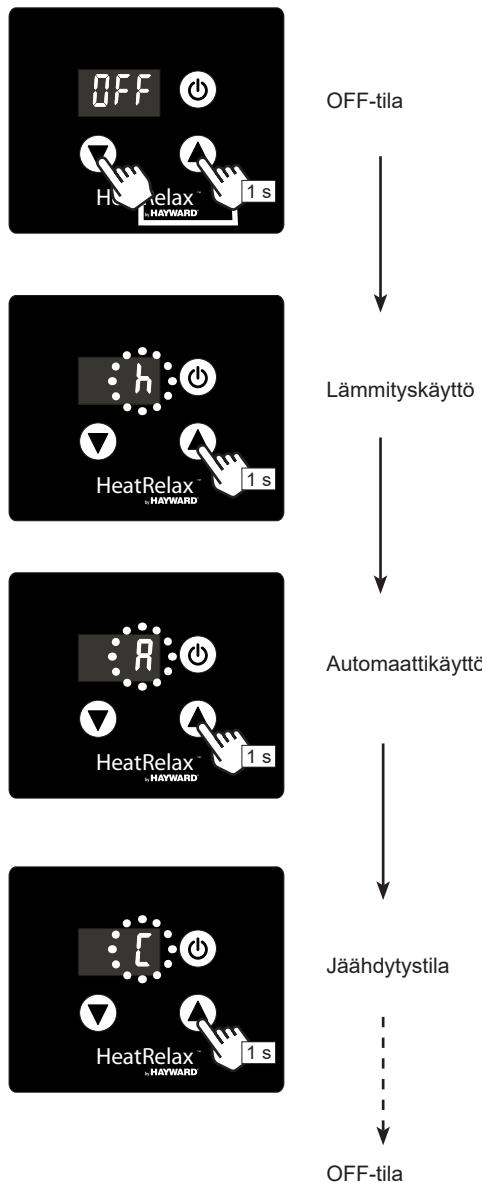

4. OHJAUSTAULU (jatkoa)

4.5 Veden virtaaman säättäminen

Kun lämpöpumppu on toiminnassa ja tulevan ja lähtevän veden venttiilit auki, säädä ohitusventtiiliä siten, että tulevan ja lähtevän veden lämpötilaero on 2 °C (ks. kohdan 3.1 toimintakaavio).

Voit tarkistaa säädot ohjaustaulun tulo- ja lähtölämpötilanäytöistä seuraavalla tavalla.



Säädä sitten ohitusventtiiliin avulla lämpötilaeroksi tulon ja lähdön välillä 2 °C.

Poistu valikosta painamalla

Huomaa: Ohitusventtiiliin väentäminen auki pienentää virtaamaa, jolloin ΔT kasvaa.

Ohitusventtiiliin väentäminen kiinni suurentaa virtaamaa, jolloin ΔT pienenee.

5. HUOLTO JA TALVISÄILYTYS

5.1 Huolto

Suorita nämä huoltotoimet kerran vuodessa, niin lämpöpumppu toimii moitteettomasti ja kestää käytössä pitkään.

- Huollon ja korjausten tekijän on oltava laitteen asennusmaassa voimassa olevan lainsäädännön ja asennustapaa koskevien tekstien mukaisesti valtuutettu ammattilainen (vrt. 3.4 §). Kylmääinekiertoa koskeissa toimenpiteissä ammattilaisella on oltava kylmääineiden käsittelyä koskeva pätevyystodistus.
- Tarkista virtakaapeli. Jos virtakaapeli on vahingoittunut, se on vaihdettava valmistajalla, huoltopalvelussa tai päävällä ja valtuutetulla henkilöllä.
- Tarkista laitteen maadoitus ja jatkuvuus.
- Puhdista höyrystin pehmeällä harjalla, paineilmalla tai vesisuihkulla (**Älä koskaan käytä painepesuria**).
- Varmista, että kondenssivesi pääsee valumaan pois esteettä.
- Tarkista vesi- ja sähköliitäntöjen kireys.
- Tarkista lauhduttimen hydraulinen tiiviste.
- Anna **lisensoitu ammattilaisen** tarkastaa jäähdytyspiirin tiiviys vuodonilmaisimen avulla.



Kytke lämpöpumppu irti sähköverkosta aina ennen huoltotoimien aloittamista. Huoltotoimia saa tehdä ainoastaan kylmääineiden käsittelyyn perehdynyt ammatti-ihminen.

5.2 Talvisäilytys

- Aseta lämpöpumppu “OFF”-tilaan.
- Irrota lämpöpumppu sähköverkosta.
- Valuta kondenssivesi ulos, jottei se pääse jäätymään ja hajottamaan laitetta. (Jäätymisvaara.)
- Sulje ohitusventtiili ja irrota tulevan ja lähtevän veden putket pumpun liittännöistä.
- Puhalla loppu vesi pois laitteistosta paineimapistoolilla.
- Tuki lämpöpumpun veden tulo- ja lähtöliitännät, ettei sen sisään pääse roskia.
- Suojaa lämpöpumppu talvihupulla (ei kuulu toimitukseen).




Virheellisestä talvisäilytyksestä johtuvat vahingot eivät kuulu takuuun piiriin.

6. LIITTEET


6.1 Sähkökytkennät

HPR06M

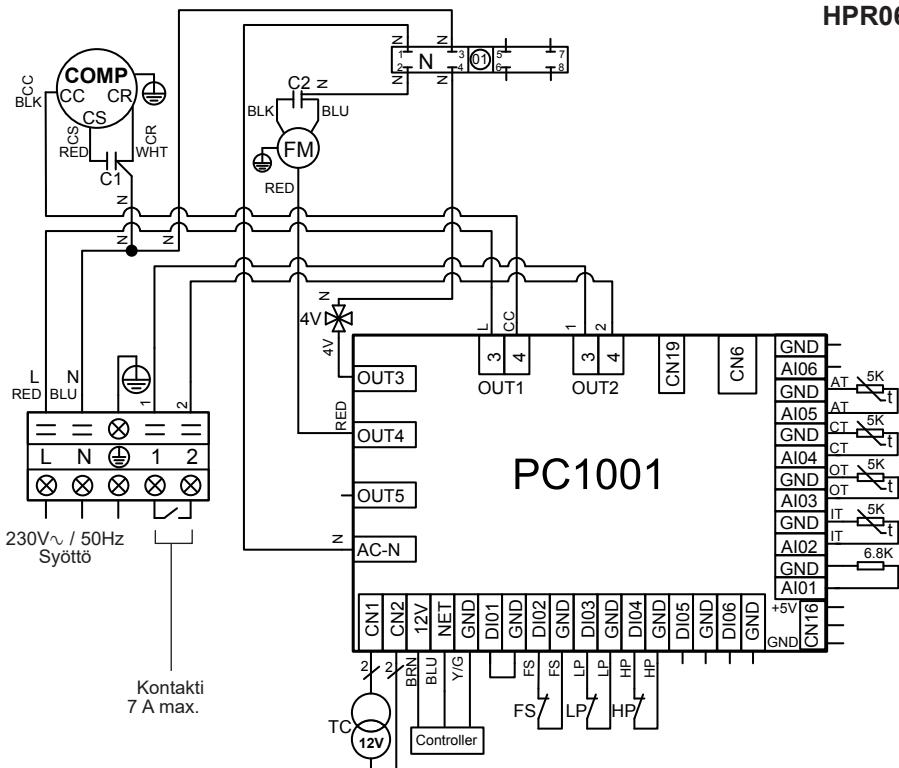

6. LIITTEET (jatkoa)

HPR09M / HPR12M

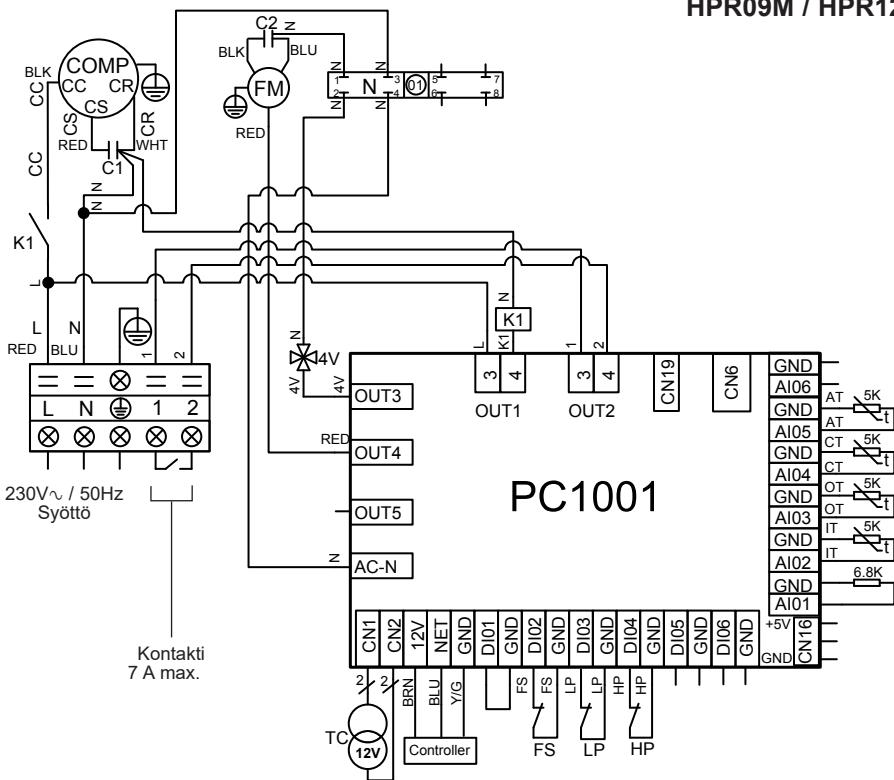


HUOMAUTUS:

AT: ILMAN LÄMPÖTILA-ANTURI
 COMP: KOMPRESSORI
 CT: HÖYRYSTIMEN LÄMPÖTILA-ANTURI
 FM: TUULETTIMEN MOOTTORI
 FS: VESIANTURI
 HP: YLIPAINEPRESSOSTAATTI
 IT: TULOVEDEN LÄMPÖTILA-ANTURI

LP: ALIPAINEPRESSOSTAATTI
 OT: LÄHTEVÄN VEDEN LÄMPÖTILA-ANTURI
 TC: MUUNNIN 230V~/12V~
 K1: KOMPRESSORIN RELE
 C1: KOMPRESSORIN KONDensaattori
 C2: TUULETTIMEN KONDensaattori

6. LIITTEET (jatkoa)

HPR19M

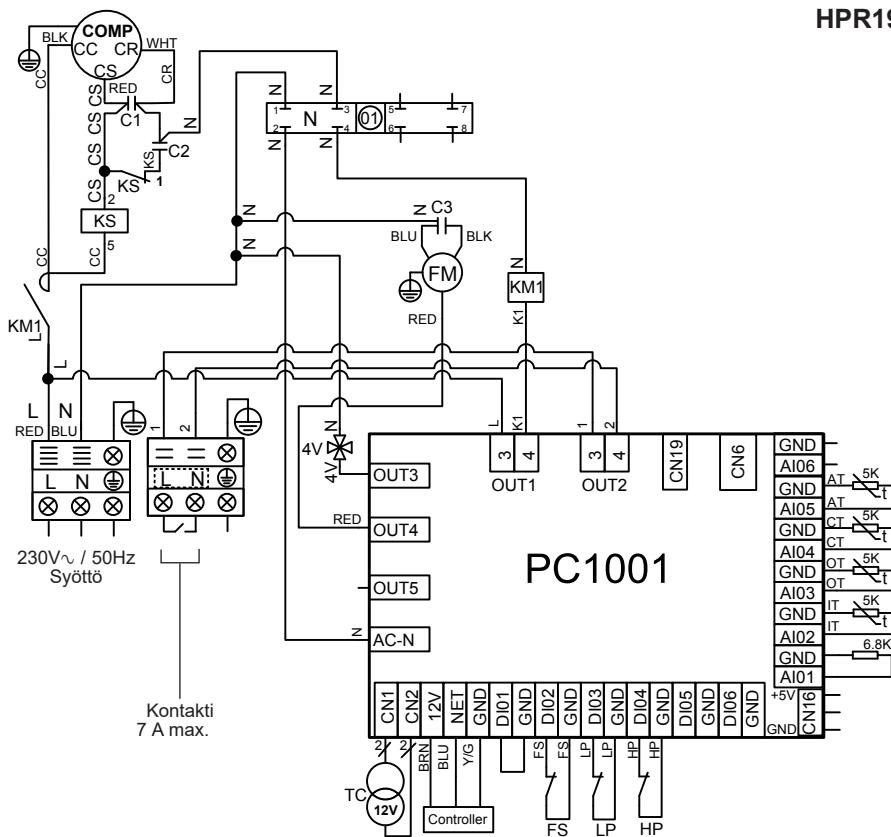


HUOMAUTUS:

AT: ILMAN LÄMPÖTILA-ANTURI
 COMP: KOMPRESSORI
 CH: VAIPAN VASTUS
 CT: HÖYRYSTIMEN LÄMPÖTILA-ANTURI
 FM: TUULETTIMEN MOOTTORI
 FS: VESIANTURI
 HP: YLIPAINEPRESSOSTAATTI
 IT: TULOVEDEN LÄMPÖTILA-ANTURI

KS: KOMPRESSORIN KÄYNNISTYKSEN RELEEN KÄÄMI
 LP: ALIPAINEPRESSOSTAATTI
 OT: LÄHTEVÄN VEDEN LÄMPÖTILA-ANTURI
 TC: MUUNNIN 230V~/12V~
 KM1: KOMPRESSORIN KYTKIN
 C1: JATKUVAN KÄYTÖN KONDensaattori
 C2: KÄYNNISTYKSEN KONDensaattori

6. LIITTEET (jatkoa)

6.2 Yksivaihepumpun lämmitysliitännät

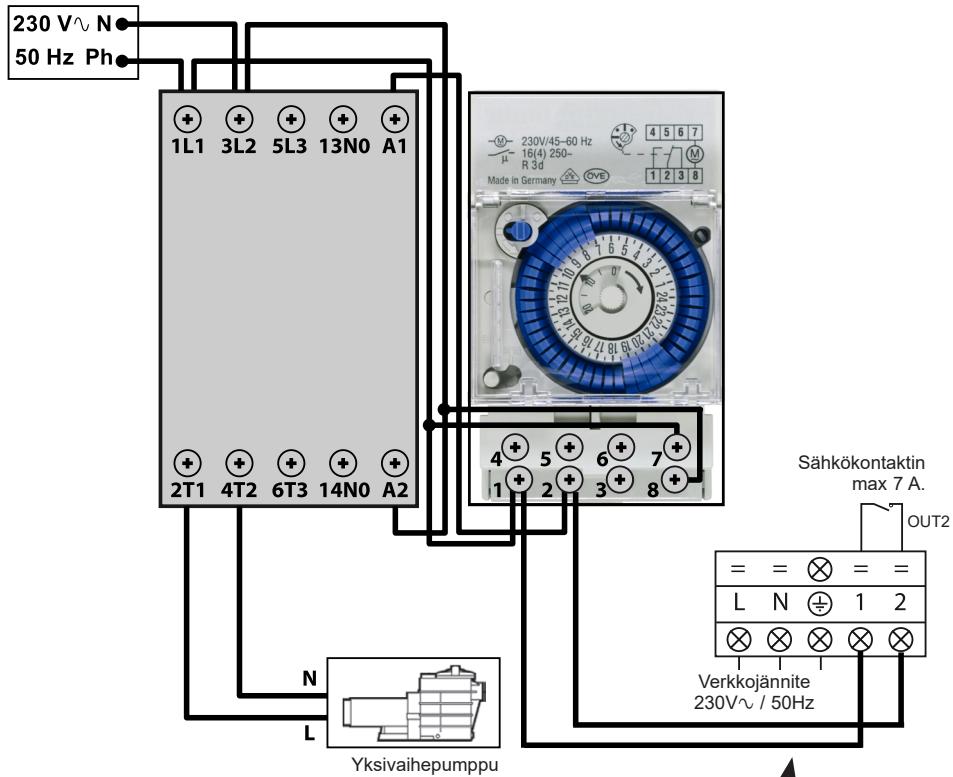

Silloin, kun suodatinpumppua ei käytetä jatkuvasti, veden lämpötilaa pitää tarkkailla käynnistämällä suodatinpumppu säännöllisin väliajoin (15 minuutin ajaksi joka toinen tunti). Jos näiden tarkkailujaksojen aikana havaitaan, että vettä täytyy lämmittää, lämpöpumppu käynnistyty.


⚠ Älä koskaan kytke virtalähteen kiertovesipumpun suoraan napoihin 1 ja 2.



6. LIITTEET (jatkoa)

6.3 Räjäytyskuvat ja varaosat

HPR06M

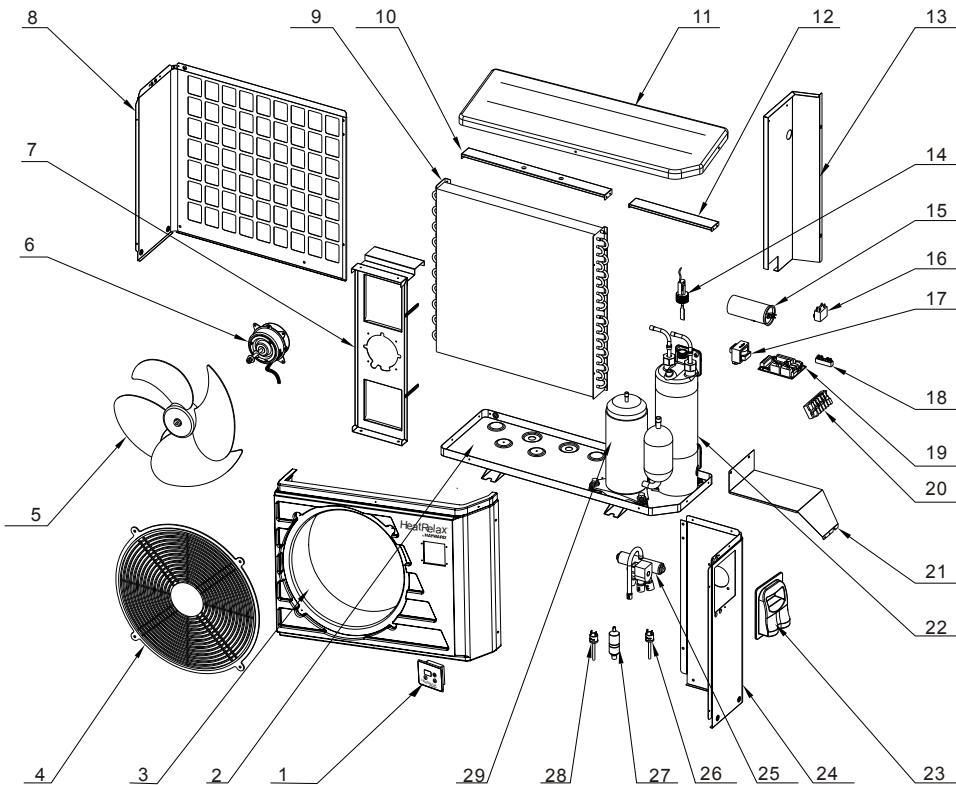


6. LIITTEET (jatkoja)

HPR06M

| Kohta | Viite | Kuvaus | Kohta | Viite | Kuvaus |
|-------|-----------------|---------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | HWX950053104957 | Ohjain, 3-painikkeinen | 21 | HWX32029210008 | Sähkökeskus |
| 2 | HWX32025210166 | Alusta | 22 | HWX32025120039 | Titaanilauhdutin/PVC |
| 3 | HWX32025220040 | Etupaneeli | 23 | HWX320922029 | Kahva |
| 4 | HWX20000220245 | Säleikkö | 24 | HWX32025210167 | Oikea päätylevy |
| 5 | HWX34012701 | Tuulettimen lapa | 25 | HWX20041448 | 4-tieventtiili |
| 6 | HWX34013301 | Tuulettimen moottori | 26 | HWX20000360157 | Alipaineexpressostaatti (0.15Mpa) |
| 7 | HWX32029210002 | Moottorin kannatin | 27 | HWX20001494 | Suodatin |
| 8 | HWX32025210169 | Vasen päätylevy | 28 | HWX20013605 | Ylipaineexpressostaatti |
| 9 | HWX32025120026 | Höyrystin | 29 | HWX20000110174 | Kompressorri |
| 10 | HWX32029210006 | Jäykiste, pitkä | | | |
| 11 | HWX32025210170 | Päälilevy | | | |
| 12 | HWX32029210007 | Jäykiste, lyhyt | | | |
| 13 | HWX32029210005 | Erotuslevy | | | |
| 14 | HWX200036005 | Virtausanturi | | | |
| 15 | HWX20003504 | Kompressorin kondensaattori 450V 35µF | | | |
| 16 | HWX20003506 | Tuulettimen kondensaattori 450V 2µF | | | |
| 17 | HWX200037006 | Muunnin 230V~/12V~ | | | |
| 18 | HWX20003909 | Liitin, 8-napainen | | | |
| 19 | HWX95005310457 | Piirilevy | | | |
| 20 | HWX40003901 | Liitin, virransyöttö | | | |

6. LIITTEET (jatkoa)

HPR09M

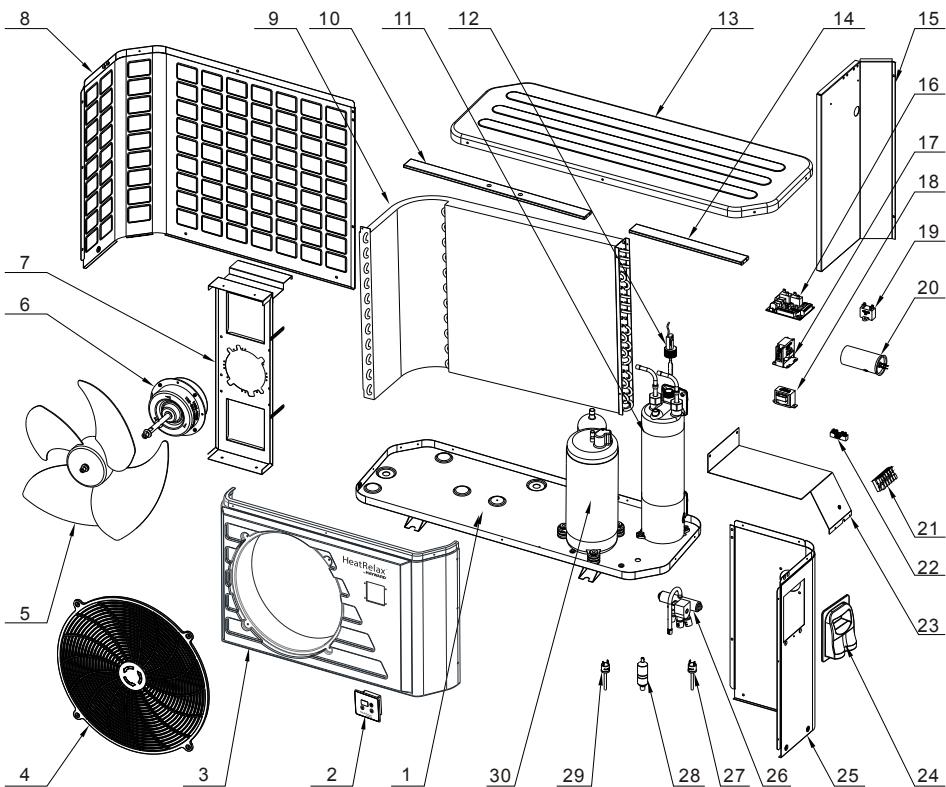


6. LIITTEET (jatkoja)

HPR09M

| Kohta | Viite | Kuvaus | Kohta | Viite | Kuvaus |
|-------|-----------------|---|-------|----------------|--|
| 1 | HWX32012210425 | Alusta | 21 | HWX40003901 | Liitin, virransyöttö |
| 2 | HWX950053104957 | Ohjain, 3-painikkeinen | 22 | HWX20003909 | Liitin, 8-napainen |
| 3 | HWX32008220045 | Etupaneeli | 23 | HWX32012210228 | Sähkökeskus |
| 4 | HWX20000220188 | Säleikkö | 24 | HWX320922029 | Kahva |
| 5 | HWX35002701 | Tuulettimen lapa | 25 | HWX32012210422 | Oikea päätylevy |
| 6 | HWX34043301 | Tuulettimen moottori | 26 | HWX20011418 | 4-tieventtiili |
| 7 | HWX32012210229 | Moottorin kannatin | 27 | HWX20000360157 | Alipainepressostaatti (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Vasen päätylevy | 28 | HWX20041446 | Suodatin (\varnothing 9.7– \varnothing 3.4) |
| 9 | HWX32008120049 | Höyristin | 29 | HWX20013605 | Ylipainepressostaatti |
| 10 | HWX32012210225 | Jäykiste, pitkä | 30 | HWX20000110135 | Kompressorri |
| 11 | HWX32012120061 | Titaanilauhdutin/PVC | | | |
| 12 | HWX200036005 | Virtausanturi | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Päälilevy | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Jäykiste, lyhyt | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Erotuslevy | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Piirilevy | | | |
| 17 | HWX20003619 | Tehorele, kompressorin | | | |
| 18 | HWX200037006 | Muunnin 230V~/12V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Tuulettimen kondensaattori 450V 3 μ F | | | |
| 20 | HWX20003510 | Kompressorin kondensaattori 450V 60 μ F | | | |

6. LIITTEET (jatkoa)

HPR12M

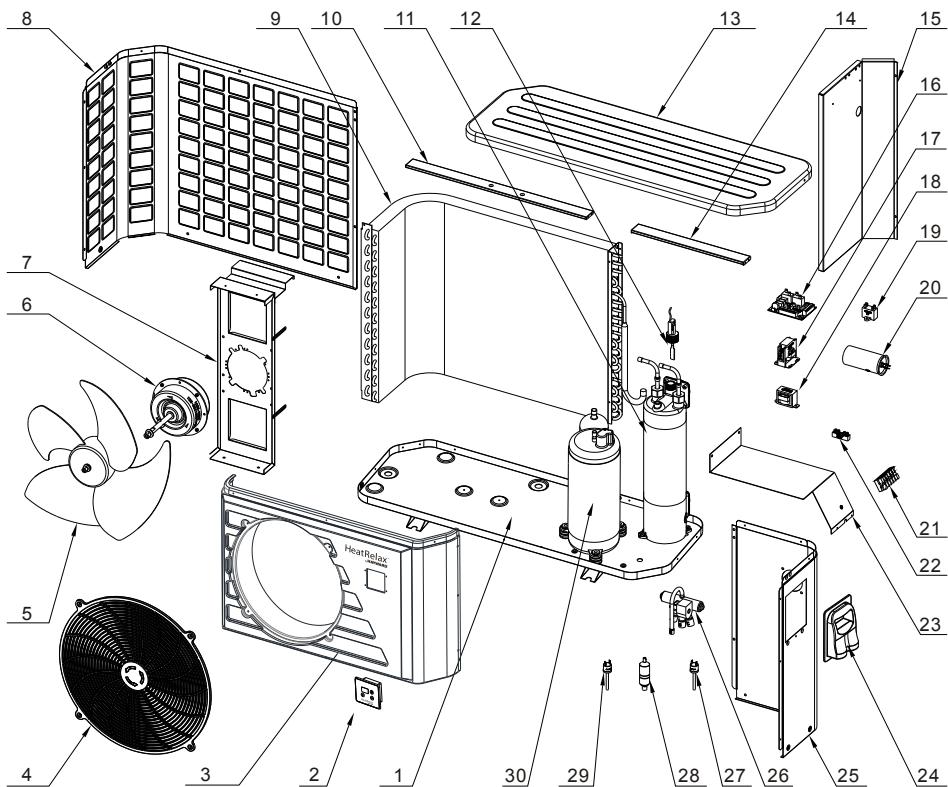


6. LIITTEET (jatkoja)

HPR12M

| Kohta | Viite | Kuvaus | Kohta | Viite | Kuvaus |
|-------|-----------------|---|-------|----------------|--|
| 1 | HWX32012210425 | Alusta | 21 | HWX40003901 | Liitin, virransyöttö |
| 2 | HWX950053104957 | Ohjain, 3-painikkeinen | 22 | HWX20003909 | Liitin, 8-napainen |
| 3 | HWX32008220045 | Etupaneeli | 23 | HWX32012210228 | Sähkökeskus |
| 4 | HWX20000220188 | Säleikkö | 24 | HWX320922029 | Kahva |
| 5 | HWX35002701 | Tuulettimen lapa | 25 | HWX32012210422 | Oikea päätylevy |
| 6 | HWX34043301 | Tuulettimen moottori | 26 | HWX20041437 | 4-tieventtiili |
| 7 | HWX32012210229 | Moottorin kannatin | 27 | HWX20000360157 | Alipaineressostaatti (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Vasen päätylevy | 28 | HWX20041446 | Suodatin (\varnothing 9.7– \varnothing 3.4) |
| 9 | HWX32012120086 | Höyristin | 29 | HWX20013605 | Ylipaineressostaatti |
| 10 | HWX32012210225 | Jäykiste, pitkä | 30 | HWX20000110231 | Kompressorri |
| 11 | HWX32012120056 | Titaanilauhdutin/PVC | | | |
| 12 | HWX200036005 | Virtausanturi | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Päälilevy | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Jäykiste, lyhyt | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Erotuslevy | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Piirilevy | | | |
| 17 | HWX20003619 | Tehorele, kompressorin | | | |
| 18 | HWX200037006 | Muunnin 230V~/12V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Tuulettimen kondensaattori 450V 3 μ F | | | |
| 20 | HWX20003510 | Kompressorin kondensaattori 450V 60 μ F | | | |

6. LIITTEET (jatkoa)

HPR19M

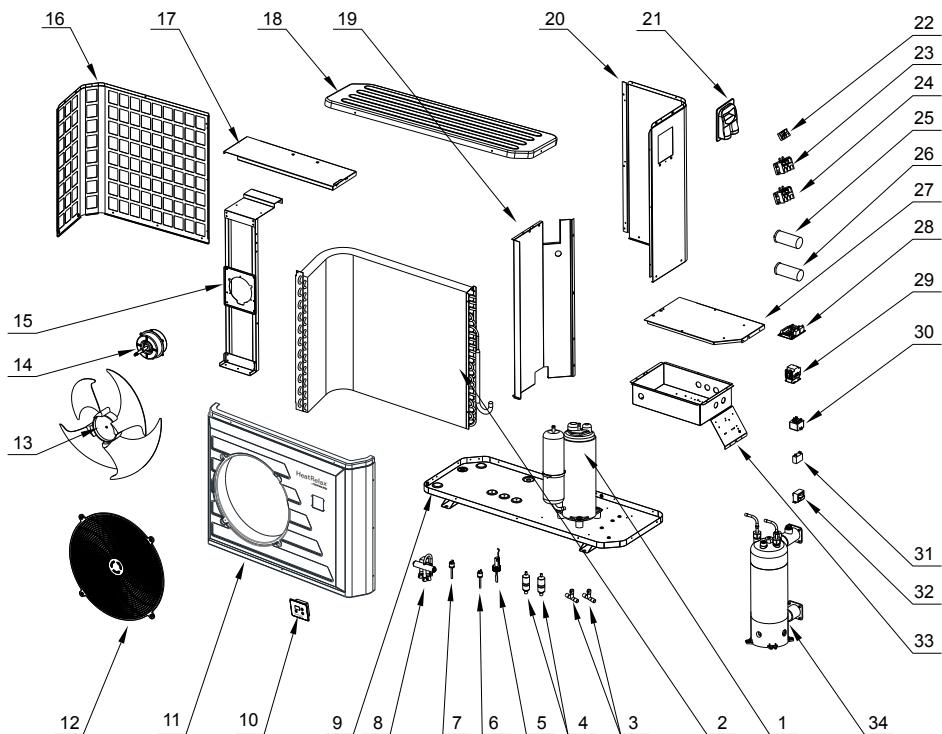

6. LIITTEET (jatkoja)

HPR19M

| Kohta | Viite | Kuvaus | Kohta | Viite | Kuvaus |
|-------|-----------------|--|-------|----------------|--|
| 1 | HWX20000110208 | Kompressorori | 23 | HWX20003920 | Liitin, virransyöttö |
| 2 | HWX32009120021 | Höyristin | 24 | HWX20003933 | Liitinarsia, jännitteetön liitin |
| 3 | HWX20001460 | T-liitin | 25 | HWX20003502 | Käytikondensaattori, kompressorin 450V 55μF |
| 4 | HWX20041445 | Suodatin (\varnothing 9.7– \varnothing 4.2) | 26 | HWX20003524 | Käynnistyskondensaattori, kompressorin 300V 98μF |
| 5 | HWX200036005 | Virtausanturi | 27 | HWX320921118 | Sähköinen suojauspaneeli |
| 6 | HWX20000360157 | Alipaineexpressostaatti (0.15Mpa) | 28 | HWX95005310457 | Piirilevy |
| 7 | HWX20013605 | Ylipaineexpressostaatti | 29 | HWX20000360006 | Kompressorori kontaktori |
| 8 | HWX20041437 | 4-tieventtiili | 30 | HWX20003676 | Aloita rele |
| 9 | HWX32009210365 | Alusta | 31 | HWX20003509 | Tuulettimen kondensaattori 450V 5μF |
| 10 | HWX950053104957 | Ohjain, 3-painikkeinen | 32 | HWX200037006 | Muunnin 230V~/12V~ |
| 11 | HWX32009220099 | Etupaneeli | 33 | HWX32009210117 | Liitääntärasia |
| 12 | HWX20000220169 | Säleikkö | 34 | HWX32009120042 | Titaanilauhdutin/PVC |
| 13 | HWX20000270004 | Tuulettimen lapa | | | |
| 14 | HWX20000330134 | Tuulettimen moottori | | | |
| 15 | HWX32009210204 | Moottorin kannatin | | | |
| 16 | HWX32009210304 | Vasen päätylevy | | | |
| 17 | HWX32009210025 | Jäykiste, leveä | | | |
| 18 | HWX32009210331 | Päälilevy | | | |
| 19 | HWX32009210220 | Erotuslevy | | | |
| 20 | HWX32009210333 | Oikea päätylevy | | | |
| 21 | HWX320922029 | Kahva | | | |
| 22 | HWX20003909 | Liitin, 8-napainen | | | |

6. LIITTEET (jatkoa)

6.4 Vianetsintä



Tietty työt on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

| Toimintahäiriö | Virhekoodit | Kuvaus | Ratkaisu |
|--|-------------|--|---|
| Häiriö tulovesianturissa | P01 | Anturi on auki tai siivä on oikosulku | Tarkista tai vaihda anturi. |
| Häiriö lähevän veden anturissa | P02 | Anturi on auki tai siivä on oikosulku | Tarkista tai vaihda anturi. |
| Häiriö ulkolämpötila-anturissa | P04 | Anturi on auki tai siivä on oikosulku | Tarkista tai vaihda anturi. |
| Häiriö jäätymisanturissa | P05 | Anturi on auki tai siivä on oikosulku | Tarkista tai vaihda anturi. |
| Ylipainepressostaatti on lauennut | E01 | Jäähytyskanavan paine on liian suuri tai veden virtaama liian heikko tai höyrystin on tukossa tai ilmavirtaus on liian heikko. | Tarkista ylipainepressostaatti ja jäähytyskanavan paine Tarkista vedenvirtaama tai ilmavirtaus. Varmista, että virtausanturi toimii moitteettomasti. Tarkista, että veden tulo-/lähtöventtiilit ovat auki. Tarkista ohitusventtiilin säädöt. |
| Alipainepressostaatti on lauennut | E02 | Jäähytyskanavan paine tai ilmavirta on liian pieni tai höyrystin on tukossa. | Tarkista alipainepressostaatti ja jäähytyskanavan paine varmistaaksesi, ettei niissä ole vuotoja. Puhdista höyrystimen pinta. Tarkista tuulettilinen pyörimisnopeus. Tarkista, että ilma pääsee kulkemaan vapaasti höyrystimen läpi. |
| Häiriö virtausanturissa | E03 | Veden virtaama ei ole riittävä tai anturissa on oikosulku tai anturi on viiallinen. | Tarkista veden virtaama, suodatinpumppu ja virtausanturi toimintahäiriöiden varalta. |
| Tulevan ja lähevän veden lämpötilaero on liian suuri | E06 | Veden virtaama on liian heikko, veden paine-ero on liian pieni/suuri. | Tarkista veden virtaama ja varmista, ettei järjestelmässä ole tukoksia. |
| Pakkassuojaustila | E07 | Tulevan veden määrä liian pieni. | Tarkista veden virtaama tai lämpötila-anturit. |
| Yhteyshäiriö | E08 | LED-näytön toimintahäiriö tai häiriö piirilevyliitännässä | Tarkista johtojen liitännät. |
| 1. jäätymisanturi | E19 | Ympäristön lämpötila on liian alhainen ja tuloveden määrä liian pieni. | Pysäytä lämpöpumppu ja tyhjennä siitä kaikki vesi pois. Jäätymisvaara. |
| 2. jäätymisanturi | E29 | Ympäristön lämpötila ja tuloveden määrä edelleen liian alhaiset. | Pysäytä lämpöpumppu ja tyhjennä siitä kaikki vesi pois. Jäätymisvaara. |

6. LIITTEET (jatkoja)

6.5 Takuu

TAKUUEHDOT

Kaikille HAYWARD-tuotteille myönnetään takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Takuu on voimassa 2 vuotta ostopäivästä. Takuuta koskeviin vaatimuksiin tulee liittää ostokuitti, josta näkyy ostopäivä. Säilytä siis ostokuitti.

HAYWARD-takuu kattaa HAYWARDin valinnan mukaan joko viallisen tuotteen korjauksen tai vaihdon uuteen, edellyttäen, että tuote on vioittunut tavanomaisessa käyttööhjeen mukaisessa käytössä ja ettei tuotteeseen ole tehty mitään muutoksia ja että siinä on käytetty ainoastaan alkuperäisiä HAYWARD-osia. Takuu ei kata jäätymisestä aiheutuvia eikä kemikaalien aiheuttamia vikoja.

Mitkään muut kulut (kuljetus, työ, jne.) eivät kuulu takuun piiriin.

HAYWARD ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat joko suoraan tai välillisesti tuotteen virheellisestä asennuksesta, liitännöistä tai käytöstä.

Käännny takuuksymyksissä jälleenmyyjän puoleen. Emme otta vastaan tuotepalautuksia, joista ei ole sovittu kirjallisesti etukäteen.

Kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

6.6 Laitteen käyttöön päättyminen



Sähkö- ja elektroniikkakarmon (SER) käsittelyä ja talteenottoa koskeva symboli, jossa on yliviihattu roskasäiliö, tarkoittaa, ettei näitä tuotteita saa missään tapauksessa hävittää talousjätteen seassa eikä suurikokoisen jätteen mukana eikä viedä kaatopaikalle.

Laite, jonka käyttöikä on päättynyt, on vietävä erilliskeräykseen kierrätystä tai talteenottoa varten.

Euroopan unionin maissa ja Norjassa on erityinen tällaisten tuotteiden talteenottokierros. Ota yhteyttä paikalliseen asentajaan tai edustajaan laitteen keräämistä, purkamista ja kierrätystä varten.

Kylmääineen, öljyn ja muiden osien kierrätyks on annettava voimassa olevien paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti valtuutetun, pätevän ammattilaisen tehtäväksi.


Jos tuotteeseen sisältyy tällaisella symbolilla varustettuja paristoja, ne voivat sisältää haitallisia tai saastuttavia aineita. Vie käytetyt paristot niiden keräyspisteesseen.

Tarkoituksellisesti tyhjä

HeatRelaxTM

by HAYWARD®

VÄRMEPUMP FÖR BASSÄNG

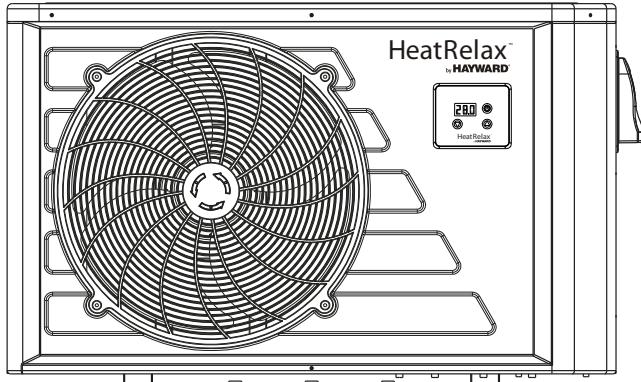

HPR06M

HPR09M

HPR12M

HPR19M

Bruksanvisning och installationsmanual

SAMMANFATTNING

| | |
|---|-----------|
| 1. Allmänna instruktioner - säkerhet | 1 |
| 2. TEKNISKA EGENSKAPER | 4 |
| 2.1 Tekniska data för värmepumpen | 4 |
| 2.2 Driftintervall | 5 |
| 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING | 7 |
| 3.1 Principschema | 7 |
| 3.2 Värmepump | 7 |
| 3.3 Hydraulisk anslutning | 9 |
| 3.4 Elektrisk anslutning | 10 |
| 3.5 Första starten | 11 |
| 4. ANVÄNDARGRÄNSSNITT | 13 |
| 4.1 Allmän visning | 13 |
| 4.2 Inställning och visning av börvärdet | 14 |
| 4.3 Låsning och upplåsning av pekskärmen | 14 |
| 4.4 Val av funktionsläge | 15 |
| 4.5 Inställning av vattenflödet | 16 |
| 5. UNDERHÅLL OCH FÖRBEREDELSER INFÖR VINTERN | 17 |
| 5.1 Underhåll | 17 |
| 5.2 Förberedelser inför vintern | 17 |
| 6. BILAGOR | 18 |
| 6.1 Kopplingsscheman | 18 |
| 6.2 Anslutningar prioritet uppvärmning pump enfas | 21 |
| 6.3 Sprängvyer och reservdelar | 22 |
| 6.4 Reparationsvägledning | 30 |
| 6.5 Garanti | 31 |
| 6.6 Utrustningens livslängd är slut | 31 |

Skall läsas uppmarksamt och bevaras för senare konsultation.

Detta dokument måste lämnas tillbaka till bassängens ägare och måste förvaras av denne på ett säkert ställe.

1. ALLMÄNNA INSTRUKTIONER - SÄKERHET

Vi tackar dig för att du har köpt denna värmepump för bassänger av HeatRelax™ by Hayward®. Denna produkt har konstruerats enligt stränga tillverkningsstandarder för att uppnå den erfordrade kvalitetsnivån. Denna bruksanvisning innefattar all den information som är nödvändig för installation, åtgärdande av funktionsfel och underhåll. Läs denna bruksanvisning upp märksamt innan du öppnar enheten eller genomför underhållsarbete på den. Tillverkaren av denna produkt kan inte i något fall hållas ansvarig i händelse av att en användare skadas eller en enhet skadas till följd av eventuella fel under installationen, åtgärdande av funktionsfel eller felaktigt underhåll. Det är mycket viktigt att i varje ögonblick följa de instruktioner som anges i denna bruksanvisning.

När du har läst denna bruksanvisning, förvara den med tanke på senare användning.

Behörig personal

- Installation, elanslutningar, underhåll och reparationer av apparaten måste utföras av en auktoriserad yrkesman i enlighet med de bestämmelser och branschregler som gäller i det land där apparaten installeras (se avsnitt 3.4). För alla ingrepp i köldmediekretsen måste yrkesmannen ha ett kompetensbevis för hantering av köldmedier.
För Frankrike:
 - Lågspänningsinstallation enligt NF-C 15-100.
 - Lagstiftning om hantering av köldmedier: Dekret 2007/737 och dess genomförandebeslut.

Villkor för installation

- Försök inte att installera produkten själv.
- Den här produkten har utformats uteslutande för hushållsbruk och utomhusinstallation. Luften som släpps ut från produkten måste kunna flöda fritt och får inte användas för något annat ändamål, t.ex. för att värma eller kyla ett rum eller en byggnad.
- Denna värmepump värmer upp vattnet i bassängen och håller det vid en konstant temperatur, använd den inte för andra ändamål.
- Kontrollera strömkabeln. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceavdelning eller en kvalificerad och behörig person.
- Apparaten måste vara ansluten till jorden och ha en kontinuitet. Jordkabeln måste vara längre än de andra kablarna för att förhindra risk för elektrisk stöt om kabeln dras ut. Den elektriska installationen måste vara utrustad med ett 30 mA differentialskydd (se avsnitt 3.4).
- Om rekommendationerna inte följs gäller inte garantin.

1. ALLMÄNNA INSTRUKTIONER (fortsättning)

Skötsel- och underhållsanvisningar

Dessa underhållsåtgärder måste utföras en gång per år för att säkerställa värmepumpens livslängd och dess felfria funktion.

- Underhållet och de olika arbetsstegen måste utföras med den rekommenderade frekvensen och vid de rekommenderade ögonblicken, såsom angivet i denna bruksanvisning.
- Använd bara originalreservdelar.
- Underhåll och reparationer av apparaten måste utföras av en auktoriserad yrkesman i enlighet med de bestämmelser och branschregler som gäller i det land där apparaten installeras (se avsnitt 3.4). För alla ingrepp i köldmediekretsen måste yrkesmannen ha ett kompetensbevis för hantering av köldmedier.
- Kontrollera strömkabeln. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceavdelning eller en kvalificerad och behörig person.
- Kontrollera apparatens anslutning till jord och dess kontinuitet.
- Rengör förångaren med hjälp av en mjuk borste eller en luft- eller vattenstråle(**Se till att aldrig använda en högtrycksspruta**).
- Kontrollera att kondensatet strömmar ordentligt.
- Kontrollera att de elektriska och hydrauliska ledningarna är åtdragna.
- Kontrollera att kondensorns är hydrauliskt tät.
- Låt en godkänd fackman kontrollera att kylkretsen är tät med hjälp **av en licensierad fackman**.



Värmepumpen måste kopplas loss från varje elektrisk strömkälla före allt underhållsarbete. Underhållsarbetet får endast utföras av behörig personal som är klädd för att hantera kylvätskor

Instruktioner för övervintring

- Ställ värmepumpen i läge «OFF».
- Stäng av värmepumpens strömförsörjning.
- Töm kondensorn med hjälp av avloppet för att undvika varje risk för skada. (Stor risk för frost).
- Stäng «överströmningsventilen» och skruva loss skarvanslutningarna till inloppet/utloppet.
- Avlägsna det stillastående vattnet i kondensorn så mycket som möjligt med hjälp av en tryckluftspistol.
- Täpp till värmepumpens vatteninlopp och -utlopp för att undvika att främmande föremål kommer in.

1. ALLMÄNNA INSTRUKTIONER (fortsättning)

- Täck värmepumpen med en vinterpresenning (ingår ej i leveransen).



Varje skada som orsakats av dåliga vinterförberedelser medför att garantin blir ogiltig.

Användningsvillkor

Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år gamla samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet eller kunskap, om de övervakas på rätt sätt eller om de har fått instruktioner om säker användning av apparaten och om de har förstått riskerna.

Barn får inte leka med apparaten.

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

Denna produkt innehåller R410A kylgas

Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyoto-protokollet. Frigör inte denna gas i atmosfären.

GWP-värde⁽¹⁾: 2088, Värde baserat på den 4:e GIEC rapport.

Kylmedelsmängd baserad på förordningen (EU) nr 517/2014 anges på enhetens typskyld.

Allt arbete på köldmediekretsen måste utföras av en auktoriserad yrkesman enligt ovan.

Periodiska inspektioner av kylmedelsläckor kan fordras beroende på den europeiska eller lokala lagstiftningen. Vänligen kontakta din lokale leverantör för mer information.

- Försiktig, köldmedier kan vara luktfrida.
- Genomborra eller värm inte rören, det finns risk för explosion och allvarliga brännskador.
- Använd inga andra medel för att påskynda avfrostningen eller rengöringen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Apparaten ska förvaras i ett rum där det inte finns några kontinuerligt fungerande antändningskällor (t.ex. öppen eld, gasapparater eller elektriska värmare i funktion).

(1) Potential för övergripande uppvärmning

2. TEKNISKA EGENSKAPER

2.1 Tekniska data för värmepumpen

| Modell | HeatRelax | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Värmekapacitet (*) | kW | 4,10 | 6,30 | 8,30 | 12,95 |
| Elektrisk effekt (*) | kW | 1,0 | 1,47 | 1,91 | 3,06 |
| COP (*) | – | 4,13 | 4,31 | 4,33 | 4,31 |
| Driftström (*) | A | 4,6 | 6,61 | 8,65 | 13,06 |
| Strömförsörjning | V Ph/Hz | 230 V~ 1 / 50Hz |
| Dimension säkring typ aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Brytare typ D | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Värmekapacitet (**) | kW | 5,7 | 9,2 | 12,1 | 18,9 |
| COP (**) | – | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
| Antal kompressorer | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typ av kompressor | – | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal |
| Antal fläktar | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fläktens effekt | W | 90 | 120 | 120 | 150 |
| Fläktens rotationshastighet | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Fläktens riktning | – | Horisontell | Horisontell | Horisontell | Horisontell |
| Ljudeffekt (***) | Lw dB(A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
| Ljudtrycksnivå (på 10 m avstånd) | dB(A) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,5 |
| Hydraulisk anslutning | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vattenflöde (*) | m ³ /h | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
| Vattnets tryckfall (maximalt) | kPa | 0,3 | 2,0 | 1,8 | 4,0 |
| Enhetens nettodimensioner (längd/bredd/höjd) | mm | 746/570/305 | 956/602/375 | 956/602/375 | 1116/871/470 |
| Nettvikt/den förpackade enhetens vikt | kg | 37 | 51 | 54 | 83 |

(*) Värde på ± 5 % under följande betingelser: Yttretemperatur = 15°C / relativ luftfuktighet = 71%.

Vattnets inloppstemperatur 26°C.

Vattnets utloppstemperatur 28°C.

(**) Värde på +/- 5 % i följande förhållanden: Utomhustemperatur 27°C / relativ luftfuktighet = 78 %.

Vattnets inloppstemperatur 26°C.

(***) Mätningar som utförts enligt följande normer EN 12102: 2013 och EN ISO 3744: 2010.

2. TEKNISKA EGENSKAPER (fortsättning)

2.2 Driftintervall

Använd värmepumpen inom följande temperatur- och fuktighetsintervall för att säkerställa säker och effektiv funktion.

| | Läge uppvärmning  | Läge kylning  |
|-----------------------------------|--|---|
| Yttertemperatur | -2°C – +35°C | +7°C – +43°C |
| Vattentemperatur | +12°C – +40°C | +8°C – +40°C |
| Relativ fuktighet | < 80% | < 80% |
| Inställningsintervall börvärde | +8°C – +32°C | +8°C – +32°C |




Om temperaturen eller fuktigheten inte uppfyller dessa villkor, kan säkerhetsanordningar utlösas och värmepumpen kommer inte längre att kunna fungera.

2. TEKNISKA EGENSKAPER (fortsättning)

2.3 Dimensioner

Modeller: HPR06M / HPR09M / HPR12M / HPR19M

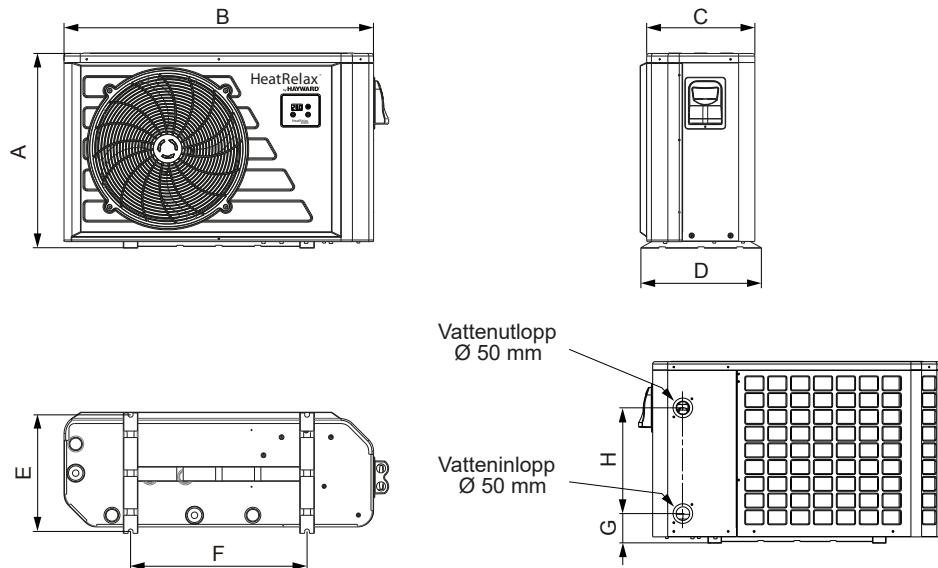


Enhet: mm

| Modell Hänvisnings- tecken | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| A | 570 | 602 | 602 | 871 |
| B | 746 | 956 | 956 | 1116 |
| C | 264 | 334 | 334 | 425 |
| D | 305 | 375 | 375 | 470 |
| E | 295 | 360 | 360 | 447 |
| F | 395 | 545 | 545 | 790 |
| G | 93 | 98 | 98 | 103 |
| H | 270 | 350 | 350 | 400 |

3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING

3.1 Principschema

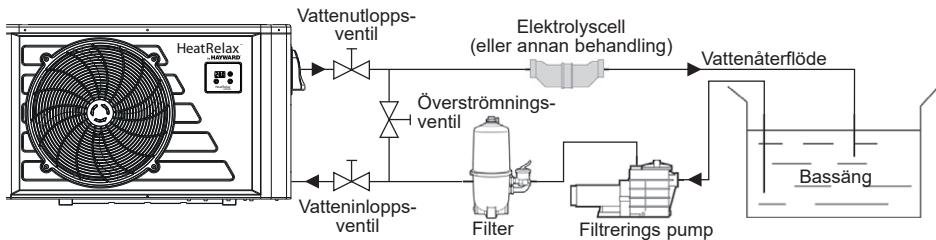

Anmärkning: Värmepumpen levereras utan någon behandlings- eller filtreringsutrustning. Elementen som visas på schemat är delar som installatören måste tillhandahålla.


3.2 Värmepump



Placera värmepumpen på utsidan av och utanför varje tekniskt sluten lokal.

Välj en plats som helst är solig och skyddad från förhärskande vindar. Apparaten måste vara lätt tillgänglig för efterföljande installations- och underhållsarbete.

Placera den under ett regnskydd, de nedan beskrivna minimiväständerna måste iakttas för att undvika varje risk för återcirkulering av luft och en försämring av värmepumpens övergripande prestanda.

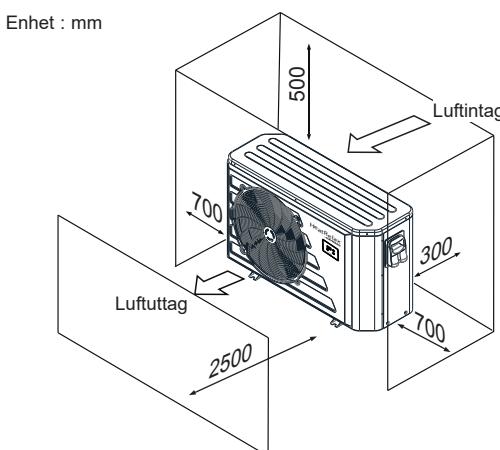

3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING (fortsättning)



Placera inte apparaten direkt på marken eftersom det kan orsaka problem. Det är bättre att placera enheten på golvet på vibrationsdämpande kuddar.

Ett väggfäste bör inte användas i förhållanden där vibrationer kan överföras.

Installera inte värmepumpen på ett stöd som riskerar att öka enhetens vibrationer.

Installera inte värmepumpen på en plats som kan öka bullernivån eller där bullret från enheten kan störa grannarna.


Använd inte lim: de anses inte vara tillförlitliga fästmedel.

Installera helst värmepumpen på en plan, okopplad betongplatta.

Montera värmepumpen på de medföljande ljudisoleringsplattorna (skruvar och brickor medföljer).

Fäst enheten med angivet åtdragningsmoment för att undvika risk för olyckor eller skador på utrustning och personer.

Alternativt kan värmepumpen installeras på golvstöd av gummi med hjälp av lämpliga skruvar (medföljer inte).

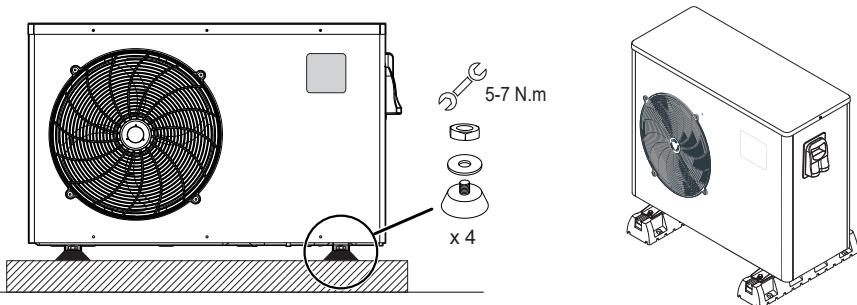

Det maximala installationsavståndet mellan pumpen och bassängen är 15 meter.

De fram- och återgående rörledningarnas sammanlagda längd blir då 30 meter.

Isolera de hydrauliska rörledningarna som ligger ytan och dem som är nedgrävda.

Värmepumpen måste installeras på minsta avstånd från poolen i enlighet med NF C 15-100 (dvs. 3,5 m från vattenförekomsten för Frankrike) eller i enlighet med gällande installationsstandarder i andra länder.


Installera inte värmepumpen nära en värmekälla.

Vid installation i snöiga områden är det lämpligt att skydda maskinen för att undvika ansamling av snö på förångaren.

3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING (fortsättning)

3.3 Hydraulisk anslutning

Värmepumpen är försedd med två skarvanslutningar med en diameter på 50 mm. Använd PVC-rör för den hydrauliska rörledningen Ø 50 mm. Anslut värmepumpens vatteninlopp till ledningen som kommer från filtreringseenheten och anslut sedan värmepumpens vattenutlopp till vattenledningen som går till bassängen (se schemat nedan).

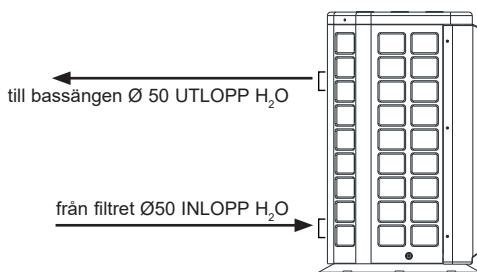

Installera en så kallad "överströmningsventil" mellan värmepumpens in- och utlopp.



Om en automatisk distributör eller elektrolyssapparat används, måste den absolut installeras efter värmepumpen i syfte att skydda Titan-kondensorn mot en alltför hög koncentration av kemikalier.



Se till att installera överströmningsventilen och de tillhandahållna skarvanslutningarna ordentligt vid enhetens vatteninlopp och -utlopp, för att underlätta rensningen under vintersäsongen, underlätta åtkomsten av enheten eller för att göra det lättare att demontera den.

3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING (fortsättning)

3.4 Elektrisk anslutning



Den elektriska installationen av och kabelföringen för denna utrustning måste uppfylla de lokalt gällande reglerna för installation.

| | | | |
|-----|---|-----|-------------------------------------|
| F | NF C15-100 | GB | BS7671:1992 |
| D | DIN VDE 0100-702 | EW | EVHS-HD 384-7-702 |
| A | ÖVE 8001-4-702 | H | MSZ 2364-702/1994/MSZ 10-553 1/1990 |
| E | UNE 20460-7-702 1993, RECBT ITC-BT-31 2002 | M | MSA HD 384-7-702.S2 |
| IRL | Wiring Rules + IS HD 384-7-702 | PL | PN-IEC 60364-7-702:1999 |
| I | CEI 64-8/7 | CZ | CSN 33 2000 7-702 |
| LUX | 384-7.702 S2 | SK | STN 33 2000-7-702 |
| NL | NEN 1010-7-702 | SLO | SIST HD 384-7-702.S2 |
| P | RSIUEE | TR | TS IEC 60364-7-702 |



Kontrollera att den tillgängliga strömförsörjningen och näts frekvens motsvarar den erfordrade driftströmmen, genom att ta hänsyn till apparatens specifika placering och den ström som är nödvändig för försörja varje annan apparat som är ansluten till samma krets.

HPR06M 230 V~ +/- 10 % 50 Hz 1 fas


HPR09M 230 V~ +/- 10 % 50 Hz 1 fas

HPR12M 230 V~ +/- 10 % 50 Hz 1 fas

HPR19M 230 V~ +/- 10 % 50 Hz 1 fas

Observera det motsvarande kopplingsschemat i bilagan.

Anslutningsdosan är placerad på enhetens högra sida. Tre anslutningar är avsedda för strömförsörjningen och två för styrning av filtreringspumpen (servomotor, OUT2).

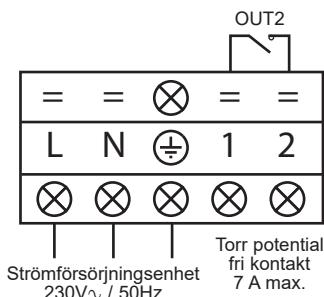

3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING (fortsättning)



Använd aldrig ett uttag för strömförsljningen.

Den elektriska ledningen måste vara lämpligt utrustad med ett omnipopärt skydd som en brytare med D-kurva och en 30 mA jordfelsbrytare (se tabellen nedan).

| Modeller | | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Strömförsljning | V/fasHz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz | 230 V~ 1/50 Hz |
| Dimension säkring typ aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Brytare typ D | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Kabelsektion | mm ² | 3G 1.5 | 3G 2.5 | 3G 2.5 | 3G 4 |



Använd en typ RO2V/R2V eller motsvarande strömkabel.



Kabelsektionerna är angivna för en maximal kabellängd på 25 m, de måste ändå kontrolleras och anpassas efter installationsförhållandena.



Se alltid till att stänga av huvudströmförsljningen innan den elektriska manöverdosan öppnas.

3.5 Första starten

Startprocedur - följ och iakttag följande steg, så snart som installationen avslutats:

- 1) Vrid fläkten för hand för att kontrollera att den kan rotera fritt, och att spiralen är fäst på rätt sätt på motoraxeln.**
- 2) Säkerställ att enheten är ansluten på rätt sätt till huvudströmförsljningen (se kopplingsschemat i bilagan).**
- 3) Sätt igång filtreringspumpen.**
- 4) Kontrollera att alla vattenventiler är öppna, och att vattnet strömmar mot enheten innan den övergår till uppvärmningsläge.**
- 5) Kontrollera att röret för tömning av kondensat är fäst på rätt sätt och inte är tillräppt.**
- 6) Slå på strömförsljningen som är avsedd för enheten, och tryck sedan på knappen Drift/Stopp.  på manöverpanelen.**

3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING (fortsättning)

- 7) Säkerställ att ingen LARM-kod visas när enheten befinner sig på ON (se reparationsvägledningen).
- 8) Ställ in vattenflödet med hjälp av överströmningsventilen (se § 3.6 och 2.1) såsom avsett för varje modell för sig, för att erhålla en temperaturskillnad Inlopp/Utlopp på 2 °C.
- 9) Kontrollera efter några minuters drift att luften som strömmar ut från enheten är kyld (mellan 5 och 10 °C).
- 10) Stäng av filtreringspumpen när enheten är i drift. Enheten skall stanna automatiskt och visa felkoden E03.
- 11) Håll igång enheten och bassängens pump 24 timmar per dygn tills den önskade vattentemperaturen har uppnåtts. När vattnets inloppstemperatur uppnår börvärdet, stannar enheten. Den återstartar automatiskt (så länge som bassängens pump är i drift) om bassängens temperatur understiger börvärdestemperaturen med minst 0,5 °C.

Flödesövervakningsanordning - Enheten är försedd med en flödesövervakningsanordning som sätter igång värmepumpen när bassängens filtreringspump är i drift, och stänger av den när filtreringspumpen inte är i drift. Vid vattenbrist visas larmkoden E03 på inställningsenheten (se § 6.4).

Tidsfördröjning - enheten innehåller en tidsfördröjning på 3 minuter, för att skydda styrkretsarnas komponenter, avlägsna varje instabilitet vid återstart och varje störning vid kontaktorn. Tack vare denna tidsfördröjning, återstartar enheten automatiskt omkring 3 minuter efter varje brytning av styrkretsen. Till och med ett kortvarigt strömbrott aktiverar fördröjningen av återstarten.

4. ANVÄNDARGRÄNSSNITT

4.1 Allmän visning

Värmepumpen är försedd med en elektronisk manöverpanel som är elektriskt ansluten och förinställd i uppvärmningsläge i fabriken.



Teckenförklaring



Knapp för drift/stopp och retur



Låg spolning




Hög spolning

Mode OFF

När värmepumpen befinner sig i vänteläge (läge OFF) OFF indikering visas på skärmen.

Mode ON

När värmepumpen är i drift eller under inställning (läge ON) vattnet inloppstemperatur visas på skärmen.

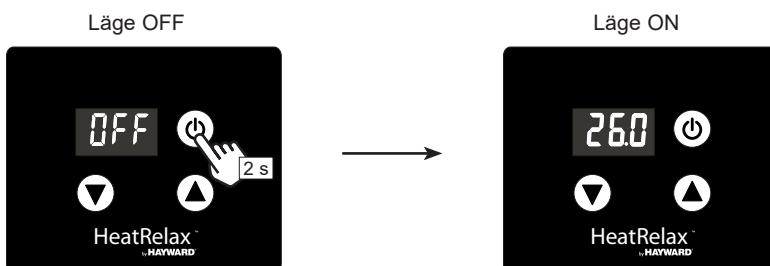

4. ANVÄNDARGRÄNSSNITT (fortsättning)

4.2 Inställning och visning av börvärdet (önskad vattentemperatur)

I läge "OFF" och läge "ON"

Tryck på knappen en gång  eller  för att åskådliggöra eller ändra börvärdet.

Tryck på knappen 2 gånger  eller  för att definiera det önskade börvärdet.

Inställningen genomförs med en precision på 0,5 °C.

Anmärkning: Inställningarna sparas automatiskt inom 5 sekunder.



Det rekommenderas att en temperatur på 30 °C aldrig överskrids för att undvika att ledningarna ändras.

4.3 Låsning och upplåsning av pekskärmen


Tryck på knappen drift/stopp i  5 sekunder tills ett pip ljuder. Tangenterna blir inaktiva.

Tryck på  i 5 sekunder tills ett pip ljuder, för att låsa upp.

Tangenterna blir åter aktiva.

4. ANVÄNDARGRÄNSSNITT (fortsättning)

4.4 Val av funktionsläge

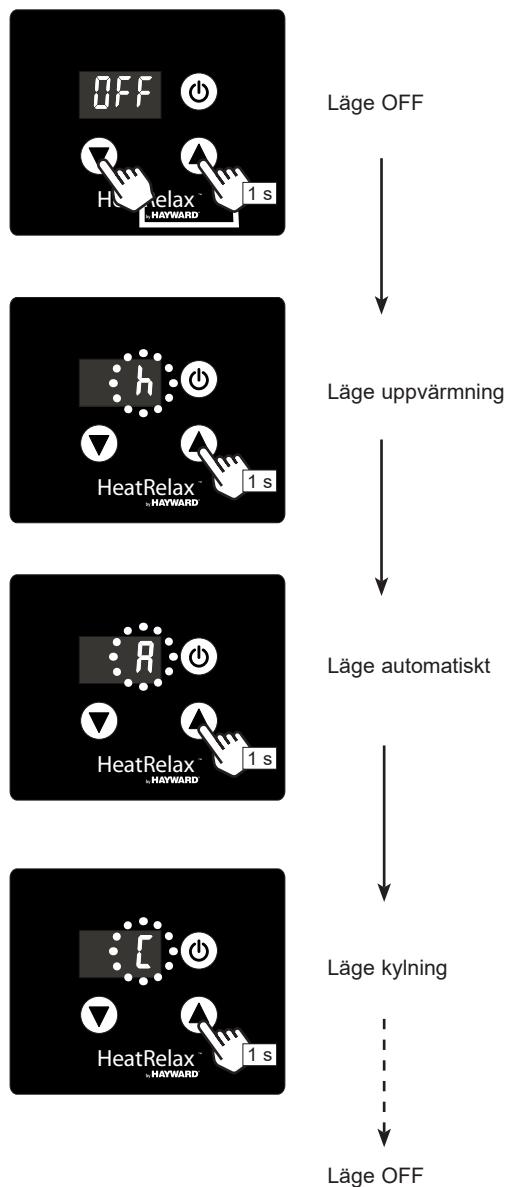

4. ANVÄNDARGRÄNSSNITT (fortsättning)

4.5 Inställning av vattenflödet

Justerar den så kallade "överströmningsventilen" när värmepumpen är i drift och vatteninlopps- och vattenutloppsventilerna är öppna, för att erhålla en temperaturskillnad på 2 °C mellan vattnets inlopps- och utloppstemperatur (se principschemat § 3.1).

Du kan kontrollera inställningen genom att åskådliggöra inloppstemperaturen / utloppstemperaturen direkt på manöverpanelen genom att följa nedanstående procedur.



Ställ sedan in din överströmningsventil för att erhålla en temperaturskillnad på 2°C mellan in- och utgången.

Tryck på för att lämna menyn.

Anmärkning:När den så kallade "överströmningsventilen" öppnas, minskar flödet vilket leder till att ΔT ökar.

När den så kallade "överströmningsventilen" stängs, ökar flödet vilket leder till att ΔT minskar.

5. UNDERHÅLL OCH FÖRBEREDELSER INFÖR VINTERN

5.1 Underhåll

Dessa underhållsåtgärder måste utföras en gång per år för att säkerställa värmepumpens livslängd och dess felfria funktion.

- Underhåll och reparationer av apparaten måste utföras av en auktoriserad yrkesman i enlighet med de bestämmelser och branschregler som gäller i det land där apparaten installeras (se avsnitt 3.4). För alla ingrepp i köldmediekretsen måste yrkesmannen ha ett kompetensbevis för hantering av köldmedier.
- Kontrollera strömkabeln. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceavdelning eller en kvalificerad och behörig person.
- Kontrollera apparatens anslutning till jord och dess kontinuitet.
- Rengör förångaren med hjälp av en mjuk borste eller en luft- eller vattenstråle(**Se till att aldrig använda en högtrycksspruta**).
- Kontrollera att kondensatet strömmar ordentligt.
- Kontrollera att de elektriska och hydrauliska ledningarna är åtdragna.
- Kontrollera att kondensorns är hydrauliskt tät.
- Låt en godkänd fackman kontrollera att kylkretsen är tät med hjälp **av en licensierad fackman**.



Värmepumpen måste kopplas loss från varje elektrisk strömkälla före allt underhållsarbete. Underhållsarbetet får endast utföras av behörig personal som är klädd för att hantera kylvätskor

5.2 Förberedelser inför vintern

- Ställ värmepumpen i läge "OFF".
- Stäng av värmepumpens strömförsörjning.
- Töm kondensorn med hjälp av avloppet för att undvika varje risk för skada. (Stor risk för frost).
- Stäng "överströmningsventilen" och skruva loss skarvanslutningarna till inloppet/utloppet.
- Avlägsna det stillastående vattnet i kondensorn så mycket som möjligt med hjälp av en tryckluftspistol.
- Täpp till värmepumpens vatteninlopp och -utlopp för att undvika att främmande föremål kommer in.
- Täck värmepumpen med en vinterpresenning (ingår ej i leveransen).




Varje skada som orsakats av dåliga vinterförberedelser medför att garantin blir ogiltig.

6. BILAGOR

6.1 Kopplingsscheman

HPR06M

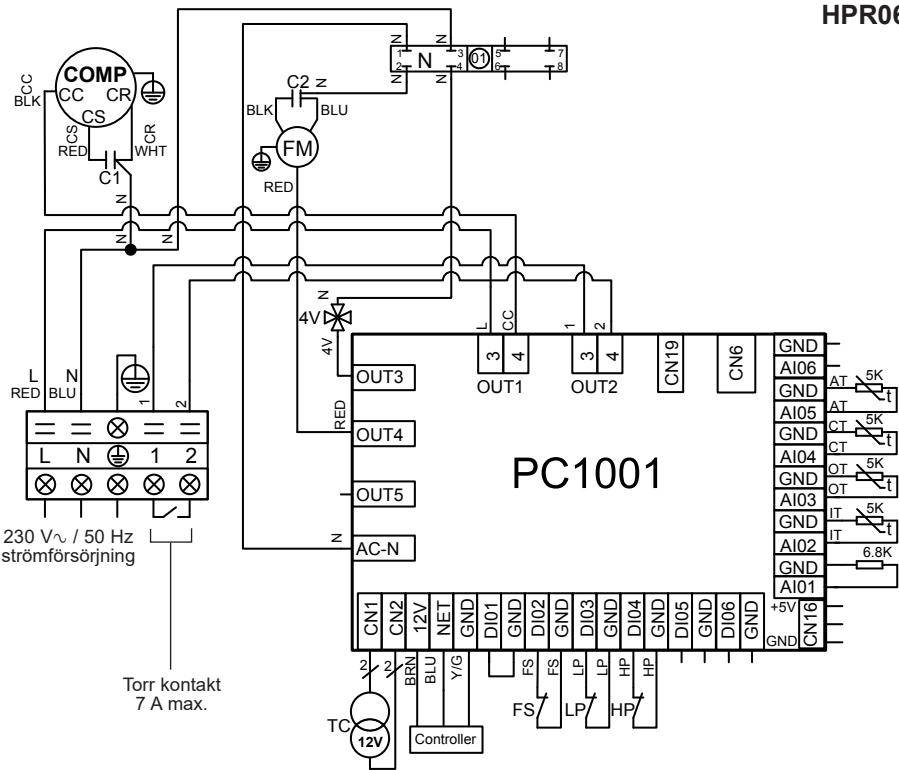

ANMÄRKNINGAR:

AT: LUFTTEMPERATURSOND
 COMP: KOMPRESOR
 CT: TEMPERATURSOND FÖRÄNGARE
 FM: FLÄKTMOTOR
 FS: DETEKTÖR FÖR VATTENFÖREKOMST
 HP: PRESSOSTAT HÖGT TRYCK

IT: TEMPERATURSOND VATTENINLOPP

LP: PRESSOSTAT LÄGT TRYCK

OT: TEMPERATURSOND VATTENUTLOPP


TC: TRANSFORMATOR 230 V~/12 V~

C1: KONDENSATOR KOMPRESSOR

C2: KONDENSATOR FLÄKT

6. BILAGOR (fortsättning)

HPR09M / HPR12M

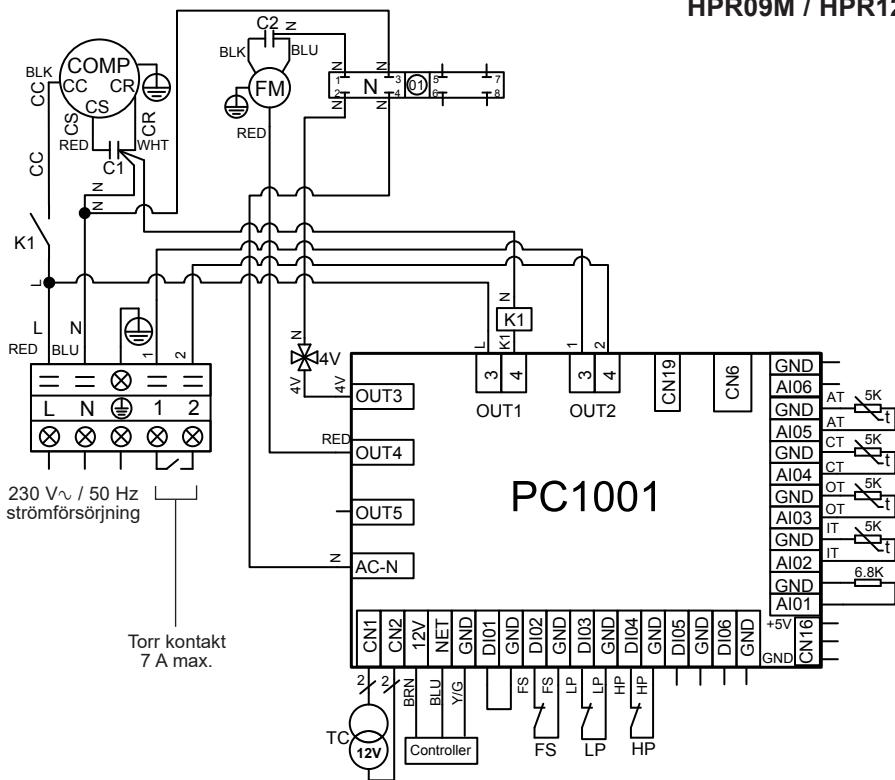


ANMÄRKNINGAR:

AT: LUFTTEMPERATURSOND
 COMP: KOMPRESOR
 CT: TEMPERATURSOND FÖRÄNGARE
 FM: FLÄKTMOTOR
 FS: DETEKTÖR FÖR VATTENFÖREKOMST
 HP: PRESSOSTAT HÖGT TRYCK
 IT: TEMPERATURSOND VATTENINLOPP

LP: PRESSOSTAT LÄGT TRYCK
 OT: TEMPERATURSOND VATTENUTLOPP
 TC: TRANSFORMATOR 230 V~ / 12 V~
 K1: RELÄ KOMPRESSOR
 C1: KONDENSATOR KOMPRESSOR
 C2: KONDENSATOR FLÄKT

6. BILAGOR (fortsättning)

HPR19M

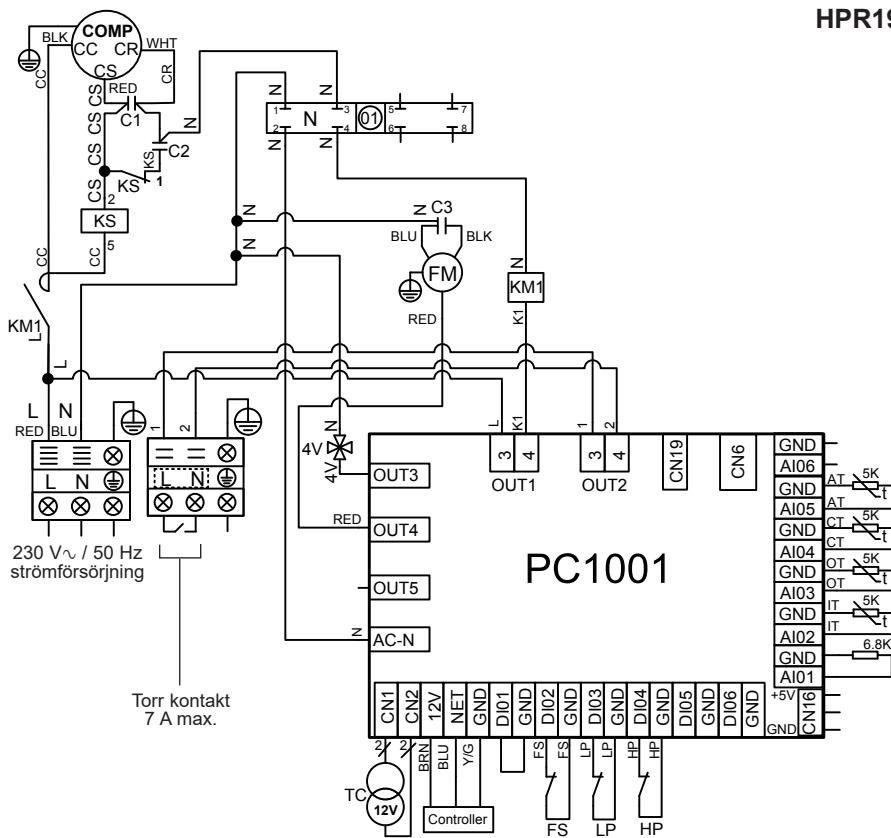


ANMÄRKNINGAR:

AT: LUFTTEMPERATURSOND
 COMP: KOMPRESOR
 CH: SKYDDSKÄPANS RESISTANS
 CT: TEMPERATURSOND FÖRÄNGARE
 FM: FLÄKTMOTOR
 FS: DETEKTÖR FÖR VATTENFÖREKOMST
 HP: PRESSOSTAT HÖGT TRYCK
 IT: TEMPERATURSOND VATTENINLOPP

KS: RELÄPOLE FÖR START AV KOMPRESSORN
 LP: PRESSOSTAT LÄGT TRYCK
 OT: TEMPERATURSOND VATTENUTLOPP
 TC: TRANSFORMATOR 230 V~/12 V~
 KM1: KRAFTKONTAKTOR FÖR KOMPRESSOR
 C1: PERMANENT KONDENSATOR
 C2: STARTKONDENSATOR

6. BILAGOR (fortsättning)

6.2 Anslutningar prioritet uppvärmning pump enfas

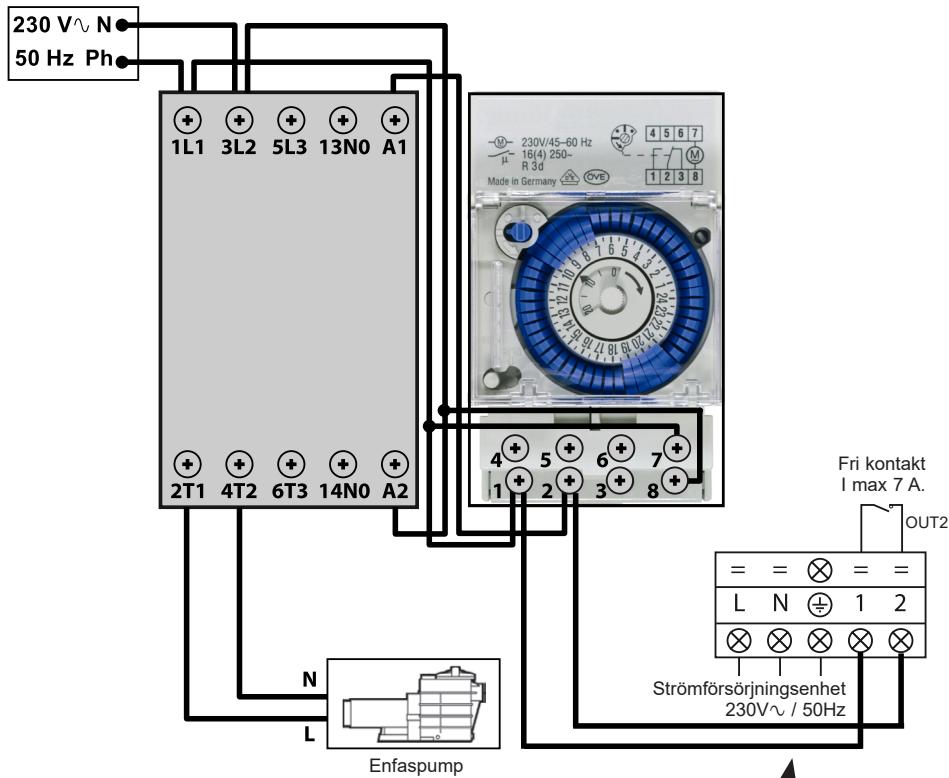

Utanför filtreringsintervallet är det nödvändigt att kontrollera vattentemperaturen genom en regelbunden start av filtreringspumpen (15 minuter varannan timme). Om värmepumpen efterfrågas under denna kontrollperiod kommer denna att starta och att behålla prioritet uppvärmning.




⚠️ Anslut aldrig strömmen av filtreringspumpen direkt till plint 1 och 2.

6. BILAGOR (fortsättning)

6.3 Sprängvyer och reservdelar

HPR06M

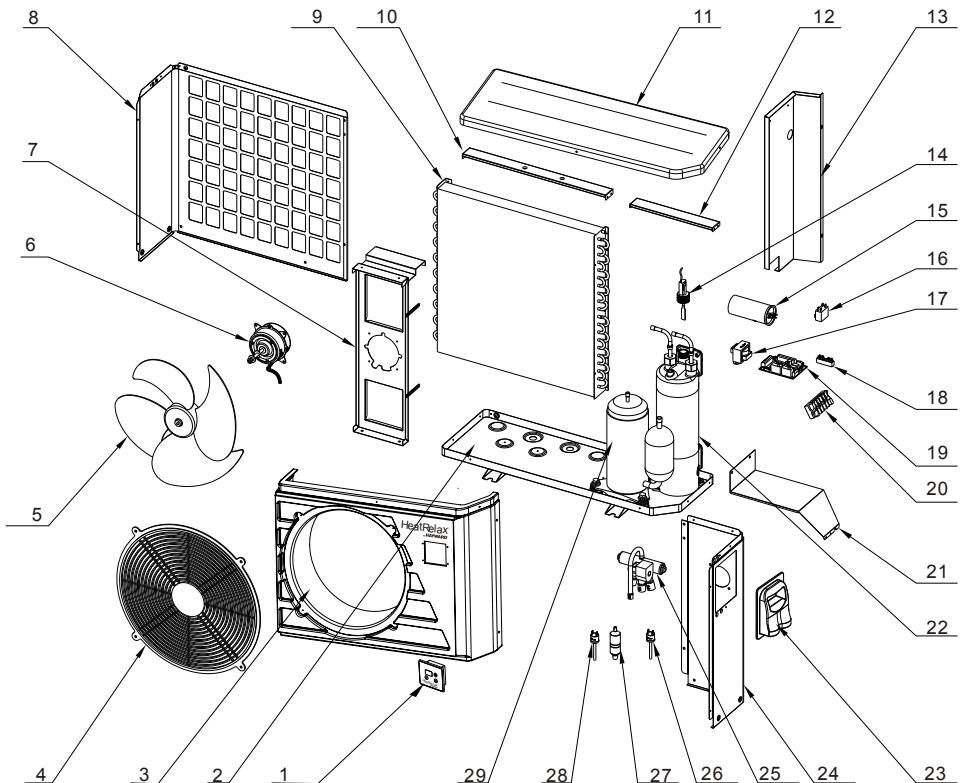


6. BILAGOR (fortsättning)

HPR06M

| Hänv. | Ref. | Beteckning | Hänv. | Ref. | Beteckning |
|-------|-----------------|-----------------------------------|-------|----------------|---------------------------------|
| 1 | HWX950053104957 | Styrenhet med 3 knappar | 21 | HWX32029210008 | Anslutningsplint |
| 2 | HWX32025210166 | Underrede | 22 | HWX32025120039 | Kondensor av titan/PVC |
| 3 | HWX32025220040 | Främre panel | 23 | HWX320922029 | Handtag |
| 4 | HWX20000220245 | Galler | 24 | HWX32025210167 | Panel höger |
| 5 | HWX34012701 | Fläktblad | 25 | HWX20041448 | 4-vägsventil |
| 6 | HWX34013301 | Fläktmotor | 26 | HWX20000360157 | Pressostat lågt tryck (0.15Mpa) |
| 7 | HWX32029210002 | Motorstöd | 27 | HWX20001494 | Filtrera |
| 8 | HWX32025210169 | Panel vänster | 28 | HWX20013605 | Pressostat högt tryck |
| 9 | HWX32025120026 | Förångare | 29 | HWX20000110174 | Kompressor |
| 10 | HWX32029210006 | Lång avstyvning | | | |
| 11 | HWX32025210170 | Övre panel | | | |
| 12 | HWX32029210007 | Kort avstyvning | | | |
| 13 | HWX32029210005 | Skiljepanel | | | |
| 14 | HWX200036005 | Flödesdetektor | | | |
| 15 | HWX20003504 | Kondensator kompressor 450V 35 µF | | | |
| 16 | HWX20003506 | Kondensator fläkt 450V 2 µF | | | |
| 17 | HWX200037006 | Transformator 230 V~ /12 V~ | | | |
| 18 | HWX20003909 | 8-polig terminal | | | |
| 19 | HWX95005310457 | Elektroniskt kort | | | |
| 20 | HWX40003901 | Effektterminal | | | |

6. BILAGOR (fortsättning)

HPR09M

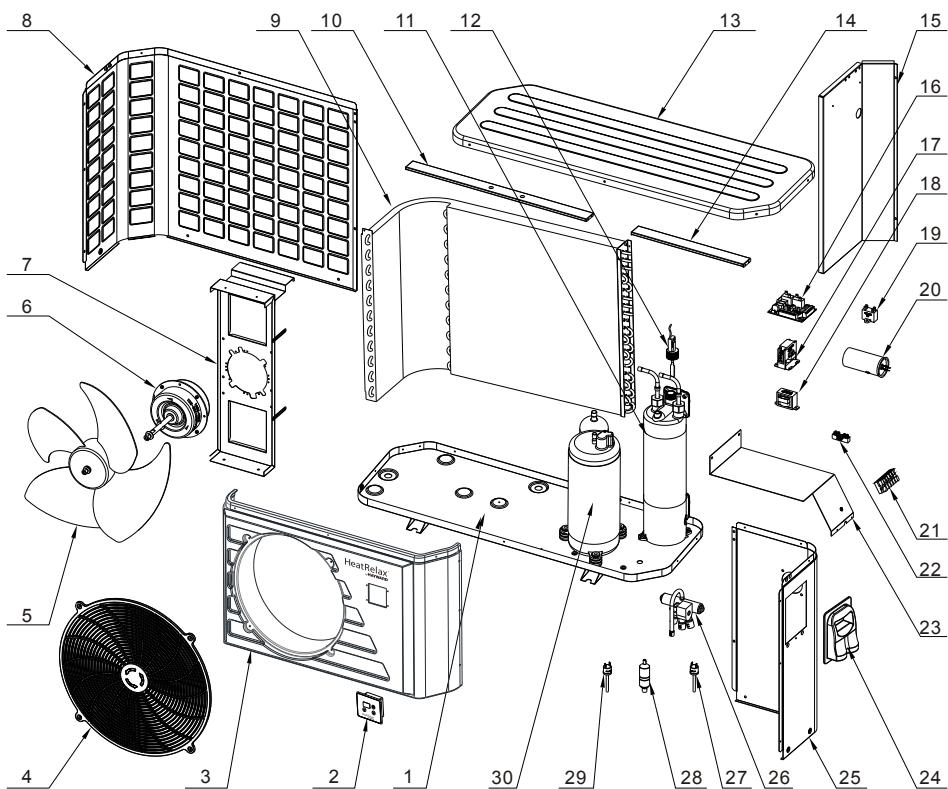


6. BILAGOR (fortsättning)

HPR09M

| Hänv. | Ref. | Beteckning | Hänv. | Ref. | Beteckning |
|-------|-----------------|----------------------------------|-------|----------------|---------------------------------|
| 1 | HWX32012210425 | Underrede | 21 | HWX40003901 | Effektterminal |
| 2 | HWX950053104957 | Styrenhet med 3 knappar | 22 | HWX20003909 | 8-polig terminal |
| 3 | HWX32008220045 | Främre panel | 23 | HWX32012210228 | Anslutningsplint |
| 4 | HWX20000220188 | Galler | 24 | HWX320922029 | Handtag |
| 5 | HWX35002701 | Fläktblad | 25 | HWX32012210422 | Panel höger |
| 6 | HWX34043301 | Fläktmotor | 26 | HWX20011418 | 4-vägsventil |
| 7 | HWX32012210229 | Motorstöd | 27 | HWX20000360157 | Pressostat lågt tryck (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Panel vänster | 28 | HWX20041446 | Filter (Ø9,7 - Ø3,4) |
| 9 | HWX32008120049 | Förångare | 29 | HWX20013605 | Pressostat högt tryck |
| 10 | HWX32012210225 | Lång avstyning | 30 | HWX20000110135 | Kompressor |
| 11 | HWX32012120061 | Kondensor av titan/PVC | | | |
| 12 | HWX200036005 | Flödesdetektor | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Övre panel | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Kort avstyning | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Skiljepanel | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Elektroniskt kort | | | |
| 17 | HWX20003619 | Effektrelä för kompressor | | | |
| 18 | HWX200037006 | Transformator 230 V~ /12 V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Kondensator fläkt 450V 3µF | | | |
| 20 | HWX20003510 | Kondensator kompressor 450V 60µF | | | |

6. BILAGOR (fortsättning)

HPR12M

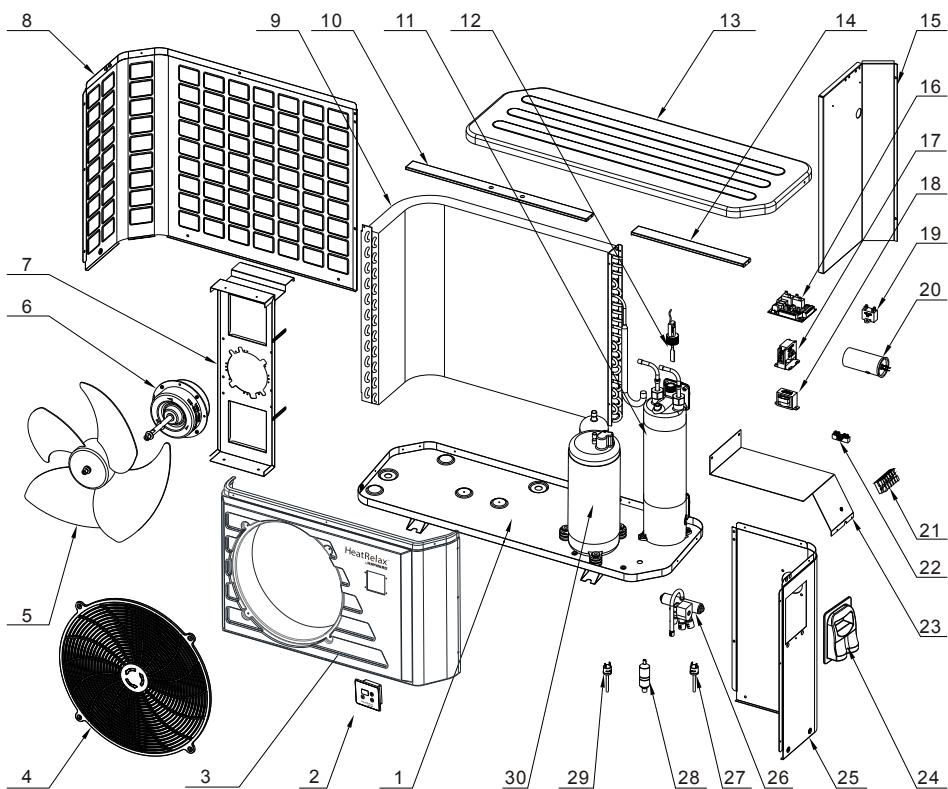


6. BILAGOR (fortsättning)

HPR12M

| Hänv. | Ref. | Beteckning | Hänv. | Ref. | Beteckning |
|-------|-----------------|----------------------------------|-------|----------------|---------------------------------|
| 1 | HWX32012210425 | Underrede | 21 | HWX40003901 | Effektterminal |
| 2 | HWX950053104957 | Styrenhet med 3 knappar | 22 | HWX20003909 | 8-polig terminal |
| 3 | HWX32008220045 | Främre panel | 23 | HWX32012210228 | Anslutningsplint |
| 4 | HWX20000220188 | Galler | 24 | HWX320922029 | Handtag |
| 5 | HWX35002701 | Fläktblad | 25 | HWX32012210422 | Panel höger |
| 6 | HWX34043301 | Fläktmotor | 26 | HWX20041437 | 4-vägsventil |
| 7 | HWX32012210229 | Motorstöd | 27 | HWX20000360157 | Pressostat lågt tryck (0.15Mpa) |
| 8 | HWX32012210426 | Panel vänster | 28 | HWX20041446 | Filter (Ø9,7 - Ø3,4) |
| 9 | HWX32012120086 | Förångare | 29 | HWX20013605 | Pressostat högt tryck |
| 10 | HWX32012210225 | Lång avstyvning | 30 | HWX20000110231 | Kompressor |
| 11 | HWX32012120056 | Kondensator av titan/PVC | | | |
| 12 | HWX200036005 | Flödesdetektor | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Övre panel | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Kort avstyvning | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Skiljepanel | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Elektroniskt kort | | | |
| 17 | HWX20003619 | Effektrelä för kompressor | | | |
| 18 | HWX200037006 | Transformator 230 V~ /12 V~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Kondensator fläkt 450V 3µF | | | |
| 20 | HWX20003510 | Kondensator kompressor 450V 60µF | | | |

6. BILAGOR (fortsättning)

HPR19M

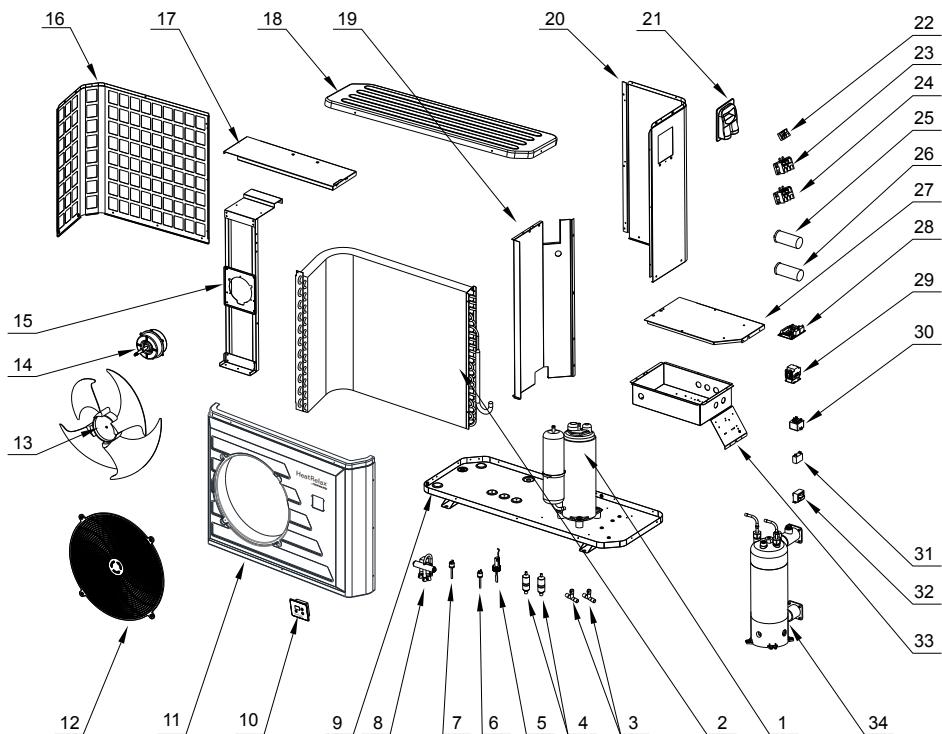

6. BILAGOR (fortsättning)

HPR19M

| Hänv. | Ref. | Beteckning | Hänv. | Ref. | Beteckning |
|-------|-----------------|---------------------------------|-------|----------------|--|
| 1 | HWX20000110208 | Kompressor | 23 | HWX20003920 | Effektterminal |
| 2 | HWX32009120021 | Förångare | 24 | HWX20003933 | Terminal torrkontakt |
| 3 | HWX20001460 | Anslutningsdon T | 25 | HWX20003502 | Permanent kondensator kompressor 450V 55µF |
| 4 | HWX20041445 | Filter (Ø9.7-Ø4.2) | 26 | HWX20003524 | Kondensator start kompressor 300V 98µF |
| 5 | HWX200036005 | Flödesdetektor | 27 | HWX320921118 | Elektriskt skydd panel |
| 6 | HWX20000360157 | Pressostat lågt tryck (0.15Mpa) | 28 | HWX95005310457 | Elektroniskt kort |
| 7 | HWX20013605 | Pressostat högt tryck | 29 | HWX20000360006 | Effekt Kontaktor för kompressor |
| 8 | HWX20041437 | 4-vägsventil | 30 | HWX20003676 | Startrelä |
| 9 | HWX32009210365 | Underrede | 31 | HWX20003509 | Kondensator fläkt 450V 5 µF |
| 10 | HWX950053104957 | Styrenhet med 3 knappar | 32 | HWX200037006 | Transformator 230 V~ /12 V~ |
| 11 | HWX32009220099 | Främre panel | 33 | HWX32009210117 | Elskåp |
| 12 | HWX20000220169 | Galler | 34 | HWX32009120042 | Kondensor av titan/PVC |
| 13 | HWX20000270004 | Fläktblad | | | |
| 14 | HWX20000330134 | Fläktmotor | | | |
| 15 | HWX32009210204 | Motorstöd | | | |
| 16 | HWX32009210304 | Panel vänster | | | |
| 17 | HWX32009210025 | Bred avstyvning | | | |
| 18 | HWX32009210331 | Övre panel | | | |
| 19 | HWX32009210220 | Skiljepanel | | | |
| 20 | HWX32009210333 | Panel höger | | | |
| 21 | HWX320922029 | Handtag | | | |
| 22 | HWX20003909 | 8-polig terminal | | | |

6. BILAGOR (fortsättning)

6.4 Reparationsvägledning



Vissa åtgärder får endast vidtas av en behörig tekniker.

| Funktionsfel | Felkoder | Beskrivning | Lösning |
|---|----------|--|--|
| Fel på sond för vatteninlopp | P01 | Givaren är öppen eller kortsluten. | Kontrollera eller ersätt givaren. |
| Fel på sond för vattenutlopp | P02 | Givaren är öppen eller kortsluten. | Kontrollera eller ersätt givaren. |
| Fel på sond för yttertemperatur | P04 | Givaren är öppen eller kortsluten. | Kontrollera eller ersätt givaren. |
| Fel på avfrostningssond | P05 | Givaren är öppen eller kortsluten. | Kontrollera eller ersätt givaren. |
| Skydd högt tryck | E01 | Trycket i kylkretsen är för högt, eller flödet för lågt, eller förångaren tillämpat eller luftflödet för lågt. | Kontrollera pressostaten för högt tryck och trycket i kylkretsen. Kontrollera vatten- eller luftflödet. Kontrollera att flödeskontrollenheten fungerar felfritt. Kontrollera öppningen av vatteninloppsventilen/-utloppsventilen. Kontrollera överströmningsventilens inställning. |
| Skydd lågt tryck | E02 | Trycket i kylkretsen är för lågt, eller luftflödet är för lågt eller förångaren är tilläppt. | Kontrollera pressostaten för lågt tryck och trycket i kylkretsen för att kontrollera om det finns någon läcka. Rengör förångarens yta. Kontrollera fläktens rotationshastighet. Kontrollera att luften kan cirkulera fritt genom förångaren. |
| Fel på flödesdetektorn. | E03 | Vattenflödet är otillräckligt eller detektorn är kortsluten eller defekt. | Kontrollera vattenflödet, kontrollera filtreringspumpen och flödesdetektorn för att se om de uppvisar några eventuella fel. |
| Temperaturskillnaden mellan vatteninloppet och vattenutloppet är för hög. | E06 | Vattenflödet är otillräckligt, vattnets tryckskillnad är för låg/för hög. | Kontrollera vattenflödet eller om systemet är tilläppt. |
| Skydd kylläge | E07 | För lågt vattenutsläpp. | Kontrollera vattenflödet eller temperaturgivarna. |
| Kommunikationsproblem. | E08 | Fel på LED-kontrollanordningen eller på anslutningen till processtyrningsblocket. | Kontrollera kabelanslutningen. |
| Frostskydd på nivå 1 | E19 | Omgivningstemperatur och för lite inströmmande vatten. | Stäng av värmepumpen och töm kondensorn. Frostrisk |
| Frostskydd på nivå 2 | E29 | Omgivningstemperatur och fortfarande för lite inströmmande vatten. | Stäng av värmepumpen och töm kondensorn. Frostrisk |

6. BILAGOR (fortsättning)

6.5 Garanti

GARANTIVILLKOR

Alla Haywards produkter omfattas av en garanti mot tillverknings- eller materialfel under en tidsrymd på två år räknat från inköpsdatumet. Alla garantikrav måste åtföljas av ett inköpsbevis som bestyrker detta datum. Vi rekommenderar alltså att du sparar din faktura.

Haywards garanti är begränsad till reparation eller ersättning, enligt Haywards val, av defekta produkter i den mån som de har använts på normalt sätt, i enlighet med föreskrifterna som nämns i bruksanvisningen, produkten inte har ändrats på något sätt och endast använts med Haywards komponenter och delar. Skador som orsakats av frost och kemikalieangrepp täcks inte av garantin.

Alla andra avgifter (transport, arbete...) är uteslutna från garantin.

Hayward kommer inte att kunna hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada som förorsakats av felaktig installation, anslutning eller drift av produkten.

Ta kontakt med din återförsäljare för att ställa garantikrav och begära reparation eller ersättning av en artikel. Inget återlämnande av materiel till vår fabrik kommer att godtas utan vårt föregående skriftliga medgivande.

Slitdelar omfattas inte av garantin.

6.6 Utrustningens livslängd är slut



Symbolen med överkryssad soptunna för behandling och återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall innebär att produkterna inte får slängas tillsammans med hushållsavfall, skrymmande föremål eller på en soptipp. I slutet av apparatens livslängd måste den samlas in separat för återvinning eller återanvändning. En särskild återvinningskrets för denna typ av produkter har inrättats i Europeiska unionens länder och i Norge.

Kontakta din installatör eller lokala representant för att ordna insamling, demontering och återvinning av denna apparat.

Behandlingen av köldmedium, olja och andra delar måste utföras av en kvalificerad fackman i enlighet med lokal och nationell lagstiftning.


Om produkten innehåller batterier som är märkta med denna symbol betyder det att batterierna kan innehålla skadliga eller förorenande ämnen. I så fall ska du lämna batterierna på en insamlingsplats för begagnade batterier.

Avsiktligt lämnats tom

HeatRelaxTM

by HAYWARD®

ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА

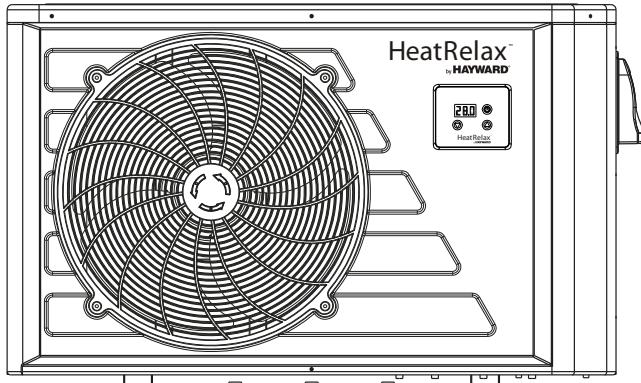

HPR06M

HPR09M

HPR12M

HPR19M

Руководство по монтажу и эксплуатации

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|-----------|
| 1. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ - БЕЗОПАСНОСТЬ | 1 |
| <hr/> | |
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 4 |
| 2.1 Технические данные теплового насоса | 4 |
| 2.2 Рабочий диапазон | 5 |
| 2.3 Размеры | 6 |
| <hr/> | |
| 3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 7 |
| 3.1 Принципиальная схема | 7 |
| 3.2 Тепловой насос | 7 |
| 3.3 Гидротехническое подключение | 9 |
| 3.4 Электрическое подключение | 10 |
| 3.5 Первый запуск | 11 |
| <hr/> | |
| 4. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 13 |
| 4.1 Общие сведения | 13 |
| 4.2 Установка и визуализация заданного значения | 14 |
| 4.3 Блокировка и разблокировка тактильного экрана | 14 |
| 4.4 Выбор режима работы | 15 |
| 4.5 Установка пропускной способности насоса | 16 |
| <hr/> | |
| 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ЗИМУ | 17 |
| 5.1 Техническое обслуживание | 17 |
| 5.2 Консервация на зиму | 17 |
| <hr/> | |
| 6. ПРИЛОЖЕНИЯ | 18 |
| 6.1 Электрические схемы | 18 |
| 6.2 Включение подогрева в качестве приоритета | 21 |
| 6.3 Вид в разборе и запасные части | 22 |
| 6.4 Справочник по устранению неисправностей | 30 |
| 6.5 Гарантия | 31 |
| 6.6 Окончание срока службы устройства | 31 |

Внимательно прочитать и сохранить для дальнейших консультаций.
Этот документ необходимо передать владельцу плавательного бассейна, чтобы он его сохранил в надежном месте.

1. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ - БЕЗОПАСНОСТЬ

Благодарим Вас за приобретение данного теплового насоса для плавательного бассейна HeatRelax™ by Hayward®. Данное изделие разработано в соответствии со строгими производственными стандартами для удовлетворения предъявляемых требований по качеству. Данное изделие включает в себя всю информацию, необходимую для установки изделия, устранения неисправностей и его технического обслуживания. Перед тем как распаковать изделие или перед выполнением его технического обслуживания, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Производитель данного изделия не несет никакой ответственности за причинение травм потребителю или повреждение изделия вследствие его неправильной установки, за устранение нарушений в работе или бесполезное техническое обслуживание. Крайне важно всегда следовать инструкциям, изложенным в данном руководстве.

После прочтения данного руководства держите его под рукой для дальнейшего использования.

Обученный персонал

- Установка, электрические подключения, обслуживание и ремонт устройства должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с нормативными документами и отраслевыми стандартами, действующими в стране, в которой устройство будет устанавливаться (см. § 3.4). Любые работы с холодильным контуром должен выполнять специалист, имеющий сертификат, подтверждающий право работы с хладагентами. Для Франции:
 - Низковольтная электроустановка в соответствии с NF-C 15-100.
 - Законодательство по обращению с хладагентами: Указ 2007/737 и постановления о порядке его применения.

Условия установки

- Не пытайтесь выполнить установку этого устройства самостоятельно.
- Это изделие предназначено исключительно для бытового использования и установки вне помещений. Воздух, выходящий из изделия, должен проходить свободно и не должен использоваться для других целей, например для обогрева или охлаждения помещения или здания.
- Данный тепловой насос нагревает воду в плавательном бассейне, поддерживает постоянную температуру и не предназначен для использования в других целях.
- Проверьте шнур питания. Если шнур питания поврежден, его следует заменить у производителя, в службе послепродажного обслуживания или у любого лица, имеющего соответствующую квалификацию.

1. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ (продолжение)

- Устройство должно быть обязательно подключено к непрерывной цепи заземления. Длина заземляющего провода должна быть больше длины остальных проводов, чтобы предотвратить риск поражения электрическим током при отрывании шнура. Электроустановка должна быть оснащена дифференциальной защитой на 30 мА (см. § 3.4).
- Несоблюдение данных рекомендаций ведет к отмене гарантийных обязательств.

Инструкции по техническому обслуживанию

Для гарантирования продолжительной и надежной работы теплового насоса рекомендуется раз в год проводить следующие операции по обслуживанию устройства.

- Техническое обслуживание и необходимые процедуры должны осуществляться с частотой и в сроки, определенные в настоящем руководстве.
- Используйте только оригинальные запасные части.
- Проверьте шнур питания. Если шнур питания поврежден, его следует заменить у производителя, в службе послепродажного обслуживания или у любого лица, имеющего соответствующую квалификацию.
- Проверьте цепь заземления устройства и ее непрерывность.
- Очистите испаритель с помощью мягкой зубной щетки или воздушной/водяной струи (**Внимание: никогда не используйте для очистки высокое давление**).
- Проверьте, что конденсат хорошо стекает.
- Проверьте надежность гидротехнических и электрических соединений.
- Проверьте гидравлическую герметичность конденсатора.
- Проверку изоляции холодильной системы выполняет **уполномоченный специалист** с помощью детектора течи.



Перед производством любых работ по техническому обслуживанию теплового насоса необходимо отсоединить его от источника питания. Все операции по техническому обслуживанию должны производиться только специально подготовленным персоналом, имеющим опыт работы с жидкими хладагентами.

Инструкции по зимовке

- Переведите тепловой насос в режим "ВЫКЛ."
- Отключите тепловой насос от источника питания.
- Слейте содержимое конденсатора для предотвращения риска повреждения (риск возможного замерзания).
- Закройте "перепускной" вентиль и отсоедините штуцерные соединения входа/выхода.

1. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ (продолжение)

- С помощью пистолета высокого давления максимально выдуйте остатки воды из конденсатора.
- Перекройте вход и выход для воды теплового насоса для предотвращения попадания туда инородных тел.
- Укройте тепловой насос предназначенным для этих целей зимним чехлом.



Любые неполадки, вызванные неправильной консервацией на зимний период, аннулируют гарантию.

Условия установки

Детям от 8 лет, лицам с физическими и умственными расстройствами, а также с нарушениями чувствительности, или с отсутствием опыта и знаний, разрешается пользоваться устройством под присмотром, или если они получили инструкции по эксплуатации устройства и приняли к сведению сопутствующие риски. Не позволяйте детям играть с устройством.

Очистка и обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.

Это изделие содержит газообразный хладагент R410A

Данное изделие содержит газ фреон, применение которого оговорено в Киотском протоколе. Не выпускайте эти газы в атмосферу.

Значение в рамках потенциала глобального потепления⁽¹⁾ : 2088. Значение базируется на 4-м отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (GIEC).

Количество хладагента в соответствии с регламентом F-Gas 517/2014 указано на заводской табличке устройства.

Любые работы с контуром хладагента должен выполнять квалифицированный специалист, как указано выше.

В рамках европейского или местного законодательства могут проводиться периодические проверки на предмет возможной утечки хладагента. Для получения дополнительной информации обратитесь к Вашему местному дистрибутору.

- Внимание! Хладагенты могут не иметь запаха.
- Не прокалывайте и не нагревайте трубопровод, так как существует опасность взрыва и получения сильных ожогов.
- Не используйте никакие средства для ускорения процесса размораживания или очистки, кроме тех, которые рекомендованы производителем.
- Устройство следует хранить в помещении, в котором нет постоянно работающих источников воспламенения (например, открытого огня, работающих газовых приборов или электронагревателей).

(1) Возможность глобального потепления

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические данные теплового насоса

| Модель | HeatRelax | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Теплоемкость (*) | кВт | 4,10 | 6,30 | 8,30 | 12,95 |
| Потребляемая электрическая мощность (*) | кВт | 1,0 | 1,47 | 1,91 | 3,06 |
| COP (*) | — | 4,13 | 4,31 | 4,33 | 4,31 |
| Рабочий ток (*) | А | 4,6 | 6,61 | 8,65 | 13,06 |
| Электропитание | V Ph/Hz | 230 V~ 1 / 50Hz |
| Номинал предохранителя, тип аМ | А | 8 аМ | 10 аМ | 16 аМ | 20 аМ |
| Автоматический выключатель, кривая D | А | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Теплоемкость (**) | kW | 5,7 | 9,2 | 12,1 | 18,9 |
| COP (**) | — | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
| Количество компрессоров | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип компрессора | — | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Количество вентиляторов | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность вентилятора | W | 90 | 120 | 120 | 150 |
| Скорость вращения вентилятора | об/мин | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Вентиляция | — | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная |
| Акустическая мощность (***) | Lw dB(A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
| Уровень акустического давления (на 10 метр) | дБ(А) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,5 |
| Гидротехническое подключение | мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальная пропускная способность (*) | м3/час | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
| Снижение давления воды (макс.) | кПа | 0,3 | 2,0 | 1,8 | 4,0 |
| Чистые размеры устройства (Длина/ширина/высота) | мм | 746/570/305 | 956/602/375 | 956/602/375 | 1116/871/470 |
| Вес нетто/вес брутто устройства | кг | 37 | 51 | 54 | 83 |

(*) Значение при +/- 5% при следующих условиях: Температура окружающей среды = 15°C / HR = 71%. Температура воды на входе.

Temperatura воды на выходе 28°C.

(**) Значение ± 5% при следующих условиях: Внешняя температура 27°C/ относительная влажность = 78%. Температура подачи воды 26°C.

(***) Замеры произведены согласно стандартам EN 12102: 2013 и EN ISO 3744: 2010.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

2.2 Рабочий диапазон

Для обеспечения надежной и эффективной работы теплового насоса используйте его в следующих рабочих диапазонах температур и влажности.

| | Режим подогрева  | Режим Охлаждение  |
|-------------------------------------|---|---|
| Температура окружающей среды | -2°C – +35°C | +7°C – +43°C |
| Температура воды | +12°C – +40°C | +8°C – +40°C |
| Относительная влажность | < 80% | < 80% |
| Рабочий диапазон заданного значения | +8°C – +32°C | +8°C – +32°C |




Если температура или влажность не соответствуют указанным условиям, может сработать защитное устройство, и тогда тепловой насос может отключиться.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

2.3 Размеры

Модели: HPR06M / HPR09M / HPR12M / HPR19M

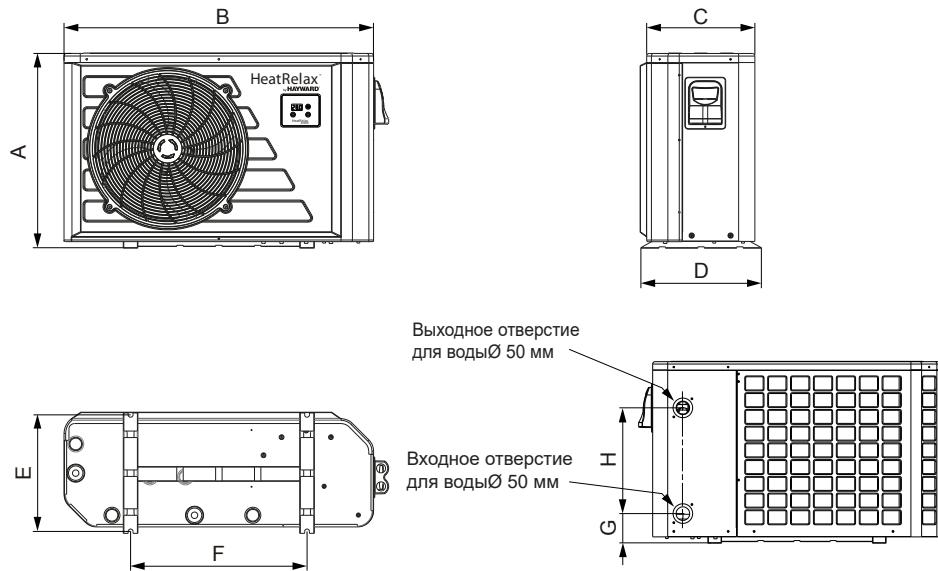


Устройство: мм

| Модель Позиция | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| A | 570 | 602 | 602 | 871 |
| B | 746 | 956 | 956 | 1116 |
| C | 264 | 334 | 334 | 425 |
| D | 305 | 375 | 375 | 470 |
| E | 295 | 360 | 360 | 447 |
| F | 395 | 545 | 545 | 790 |
| G | 93 | 98 | 98 | 103 |
| H | 270 | 350 | 350 | 400 |

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1 Принципиальная схема

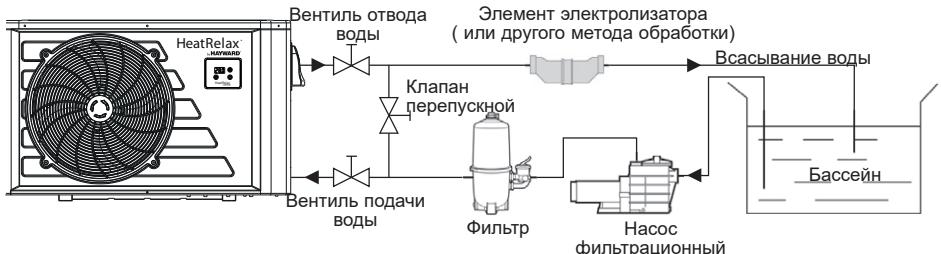

Примечание. Тепловой насос поставляется без какого-либо дополнительного оборудования для обработки или фильтрации воды. Представленные на схеме элементы поставляются фирмой, осуществляющей установку.

3.2 Тепловой насос




Разместите тепловой насос на открытом воздухе, отдельно от любого другого закрытого оборудования.

Выберите место предпочтительно с доступом солнечного света и защищенное от сильного ветра.

Устройство должно находиться в легко доступном месте для последующего монтажа и технического обслуживания.

Разместите его под навесом, с соблюдением всех указанных минимальных расстояний до других предметов, чтобы избежать всех рисков, связанных с рециркуляцией воздуха и возможного отрицательного влияния теплового насоса на состояние окружающей среды.

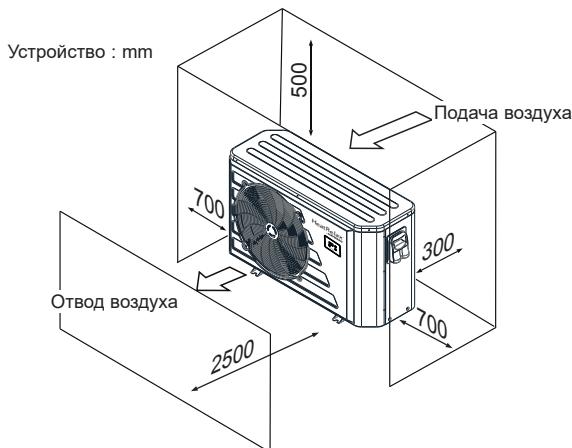

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ (продолжение)



Не устанавливайте устройство непосредственно на пол, так как это может привести к проблемам.

Для установки устройства на пол предпочтительно использовать антивibrационные подкладки.

Не следует использовать настенный кронштейн в условиях, где могут передаваться вибрации.

Не устанавливайте тепловой насос на подставку, которая может усилить вибрацию устройства.


Не устанавливайте тепловой насос в месте, которое может повышать уровень шума, или где шум от устройства может помешать соседям.

Не используйте адгезивы, так как они не могут обеспечить надежное крепление.

Предпочтительно устанавливать тепловой насос на плоской, не связанной бетонной плите. Установите тепловой насос на прилагаемые сайлент-блоки (прилагаются винты и шайбы).

Во избежание несчастного случая или повреждения оборудования и травмирования людей закрепите устройство, используя указанный момент затяжки.

Как вариант, тепловой насос можно установить на резиновые крепления к полу с помощью подходящих винтов (не входят в комплект поставки).

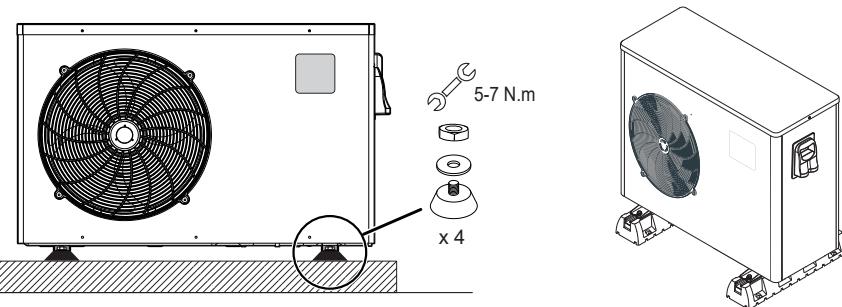

Максимальное расстояние между тепловым насосом и плавательным бассейном не должно превышать 15 м.

Общая длина шлангов подачи и отвода воды не должна превышать 30 м.

Изолировать шланги от поверхности земли и не закапывать.

Тепловой насос должен быть установлен на минимальном расстоянии от бассейна в соответствии с NF C 15-100 (либо в 3,5 м от водной поверхности во Франции) или в соответствии со стандартами установки в других странах.


Не устанавливать тепловой насос вблизи источников тепла.

При установке в снежных регионах, рекомендуется устанавливать изделие в помещении, чтобы избежать накопления снега на испарителе.

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ (продолжение)

3.3 Гидротехническое подключение

Тепловой насос поставляется с двумя штуцерными соединениями диаметром 50 мм с накидной гайкой. Для подвода воды используйте ПВХ шланги Ø 50 мм. Соедините входное отверстие для воды теплового насоса со шлангом, ведущим к фильтрационному блоку, затем соедините выходное отверстие для воды теплового насоса со шлангом, подающим воду в бассейн (см. приведенную ниже схему).

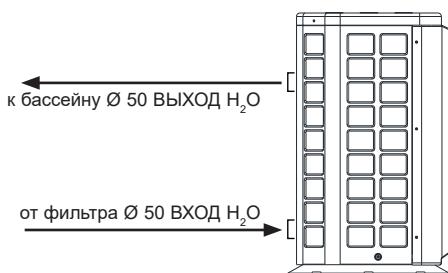

Установите так называемый «перепускной» клапан между входным и выходным отверстиями теплового насоса.



Если используется автоматическое питательное устройство или электризатор, они должны быть установлены непосредственно после теплового насоса с целью предохранения конденсатора Titane от чрезмерного накопления в нем химических продуктов.



Постарайтесь установить перепускной клапан и поставляемые штуцерные соединения на одном уровне с входом и выходом воды на устройстве, чтобы упростить слив воды на зимний период, облегчив таким образом доступ к элементам и демонтаж на период технического обслуживания.

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ (продолжение)

3.4 Электрическое подключение



Электроподключение и все соединения данного оборудования должны соответствовать местным действующим правилам установки.

| | | | |
|-----|---|-----|-------------------------------------|
| F | NF C15-100 | GB | BS7671:1992 |
| D | DIN VDE 0100-702 | EW | EVHS-HD 384-7-702 |
| A | ÖVE 8001-4-702 | H | MSZ 2364-702/1994/MSZ 10-553 1/1990 |
| E | UNE 20460-7-702 1993, RECBT ITC-BT-31 2002 | M | MSA HD 384-7-702.S2 |
| IRL | Wiring Rules + IS HD 384-7-702 | PL | PN-IEC 60364-7-702:1999 |
| I | CEI 64-8/7 | CZ | CSN 33 2000 7-702 |
| LUX | 384-7.702 S2 | SK | STN 33 2000-7-702 |
| NL | NEN 1010-7-702 | SLO | SIST HD 384-7-702.S2 |
| P | RSIUEE | TR | TS IEC 60364-7-702 |



Убедитесь, что имеющееся в наличии электропитание и частота соответствуют требуемым параметрам тока, приняв во внимание специфическую установку прибора и потребности всех других устройств, подключенных к данной цепи.

HPR06M 230 В~ +/- 10 % 50 Гц 1 Фаза


HPR09M 230 В~ +/- 10 % 50 Гц 1 Фаза

HPR12M 230 В~ +/- 10 % 50 Гц 1 Фаза

HPR19M 230 В~ +/- 10 % 50 Гц 1 Фаза

Соблюдайте требования соответствующей схемы соединений в приложении.

Соединительная коробка находится с правой стороны устройства. Три контактных соединения предназначены для подключения электропитания, два других — для подключения механизма управления фильтрационного насоса (Системы автоматического управления).

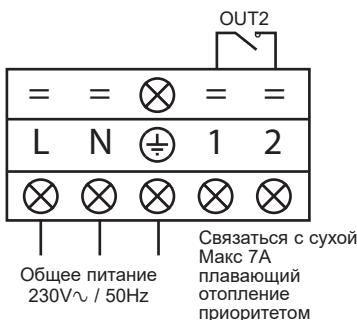

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ (продолжение)



Запрещено использовать розетку для подачи питания.
Линия электропитания должна быть оснащена соответствующим многополюсным устройством защиты типа изогнутого предохранителя D, а также автоматическим выключателем дифференциальной защиты на 30 мА. (см. следующую таблицу).

| Модели | | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Электропитание | В/Фаза/Гц | 230 В~ 1/50 Гц | 230 В~ 1/50 Гц | 230 В~ 1/50 Гц | 230 В~ 1/50 Гц |
| Номинал предохранителя, тип аМ | A | 8 аМ | 10 аМ | 16 аМ | 20 аМ |
| Автоматический выключатель, кривая D | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Сечение кабеля | ММ ² | 3G 1.5 | 3G 2.5 | 3G 2.5 | 3G 4 |



Используйте кабель питания типа RO2V/R2V или аналогичный.



Сечения кабеля даны из расчета максимальной длины - 25 м. Тем не менее, необходимо их проверять и адаптировать согласно условиям установки.



Перед открытием блока электроуправления всегда отключайте источник основного питания.

3.5 Первый запуск

Процедура запуска — после того как закончена установка, неуклонно следуйте следующему порядку действий:

- 1) Проверните вентилятор рукой, чтобы убедиться в том, что он свободно вращается, и что винт правильно закреплен на валу мотора.
- 2) Убедитесь в том, что устройство правильно подключено к источнику основного питания (см. схему соединения в приложении).
- 3) Включите фильтрационный насос.
- 4) Перед тем как перейти к режимам подогрева, проверьте, чтобы все вентили были открыты и чтобы вода поступала в устройство.
- 5) Проверьте, чтобы трубка слива конденсата была правильно установлена, чтобы не создавалось никаких помех.
- 6) Включите электропитание устройства, затем нажмите кнопку Пуск/Стоп  на панели управления.

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ (продолжение)

- 7) Убедитесь в том, что в то время, когда устройство находится в режиме ВКЛ, не горит ни один код ТРЕВОГИ (см. справочник по устранению неисправностей).
- 8) Установите пропускную способность для воды с помощью перепускного клапана (см. § 3.6 и 2.1) на уровне, предусмотренном для соответствующей модели, так, чтобы разница температур воды на входе/выходе составляла 2 °C.
- 9) После нескольких минут работы проверьте, чтобы температура воздуха, выходящего из устройства, понизилась (была между 5 и 10°).
- 10) Не выключая устройства, остановите фильтрационный насос. Устройство должно автоматически отключиться и показать код ошибки E03.
- 11) Оставьте устройство и насос плавательного бассейна включенными круглосуточно, пока температура воды не достигнет желаемого уровня. Когда температура воды на входе достигнет заданного значения, устройство отключится. Оно снова самостоятельно включится (при условии, что будет включен насос плавательного бассейна), если температура в плавательном бассейне понизится хотя бы на 0,5 °C от заданной.

Контроллер пропускной способности — Устройство снабжено контроллером пропускной способности, который включает тепловой насос при включенном фильтрационном насосе плавательного бассейна, и отключает тепловой насос при неработающем фильтрационном насосе. При отсутствии поступления воды на экране регулятора загорается код ошибки E03 (См. § 6.4).

Задержка — устройство работает с задержкой в 3 минуты с целью защиты компонентов управляющей цепи, устранения любой нестабильности при повторном запуске и всех помех в цепи контактора. Благодаря данной задержке устройство автоматически включается примерно через 3 минуты после полного отключения управляющей цепи. Таким же образом кратковременное отключение тока активизирует цепь задержки включения.

4. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1 Общие сведения

Тепловой насос оборудован электронной панелью управления, соединенной электрически с устройством и настроенным на заводе на режим подогрева.



Условные обозначения



Кнопка Пуск/Стоп и возврат



Переход вниз



Переход вверх

Режим ВЫКЛ

Когда тепловой насос находится в спящем режиме (Режим ВЫКЛ), Индикация OFF на дисплее.


Режим ВКЛ

Когда тепловой насос находится в рабочем или регулировочном режиме (Режим ВКЛ), на экране отображается температура воды на входе.

Режим ВЫКЛ



Режим ВКЛ



4. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (продолжение)

4.2 Установка и визуализация заданного значения (Желаемая температура воды)

В режиме «ВЫКЛ» и режиме «ВКЛ»

Нажмите 1 раз на кнопку или pour visualiser le point de consigne.

Нажмите кнопку 2 раза или для установки желаемого заданного значения.

Установка возможна с шагом 0,5 °C.

Примечание: Параметры записи автоматически после 5-х годов.



Чтобы избежать деформации жаровых трубок, рекомендуется никогда не превышать температуру 30 °C.

4.3 Блокировка и разблокировка тактильного экрана

Нажмите кнопку Пуск/Стоп на 5 с, пока не раздастся звуковой сигнал.


Клавиши становятся неактивными.

Для разблокировки нажать на 5 с, пока не раздастся звуковой сигнал.

Клавиши вновь становятся активными.

4. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (продолжение)

4.4 Выбор режима работы




Режим ВЫКЛ



Режим нагрев



Режим автоматический



Режим охлаждение

Режим ВЫКЛ

4. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (продолжение)

4.5 Установка пропускной способности насоса

Открыв вентили входа и выхода воды, отрегулируйте так называемый «перепускной» клапан так, чтобы разница между температурами воды на входе и выходе составляла 2 °C (см. § 3.1 принципиальной схемы).

Вы можете проверить правильность регулировки, контролируя отображаемые на командной панели значения температур воды на входе и выходе.



Затем произведите установку перепускного клапана так, чтобы получить разницу в 2 °C между вводом и выводом.

Нажмите на , чтобы выйти из меню.

Примечание. Открытие так называемого «перепускного» клапана понижает влияние пропускной способности на повышение разницы температур ΔT .
Закрытие так называемого «перепускного» клапана повышает влияние пропускной способности на понижение разницы температур ΔT .

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ЗИМУ

5.1 Техническое обслуживание

Для гарантирования продолжительной и надежной работы теплового насоса рекомендуется 1 раз в год проводить следующие операции по обслуживанию устройства.

- Очистите испаритель с помощью мягкой щетки или воздушной/водяной струи (**Внимание! Никогда не используйте для очистки высокое давление**).
- Проверьте, что конденсат хорошо стекает.
- Проверьте надежность гидротехнических и электрических соединений
- Проверьте гидравлическую герметичность конденсатора.



Перед производством любых работ по техническому обслуживанию теплового насоса необходимо отсоединить его от источника питания. Все операции по техническому обслуживанию должны производиться только специально подготовленным персоналом, имеющим опыт работы с жидкими хладагентами.

5.2 Консервация на зиму

- Переведите тепловой насос в режим «ВЫКЛ»
- Отключите тепловой насос от источника питания.
- Слейте содержимое конденсатора для предотвращения риска повреждения. (Риск возможного замерзания).
- Закройте «перепускной» клапан и отсоедините штуцерные соединения входа/выхода.
- С помощью пистолета высокого давления максимально выдуйте остатки воды из охладителя.
- Перекройте вход и выход для воды теплового насоса для предотвращения попадания туда инородных тел.
- Укройте тепловой насос предназначенным для этих целей зимним чехлом.




Любые неполадки, вызванные неправильной консервацией на зимний период, аннулируют гарантию.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1 Электрические схемы

HPR06M

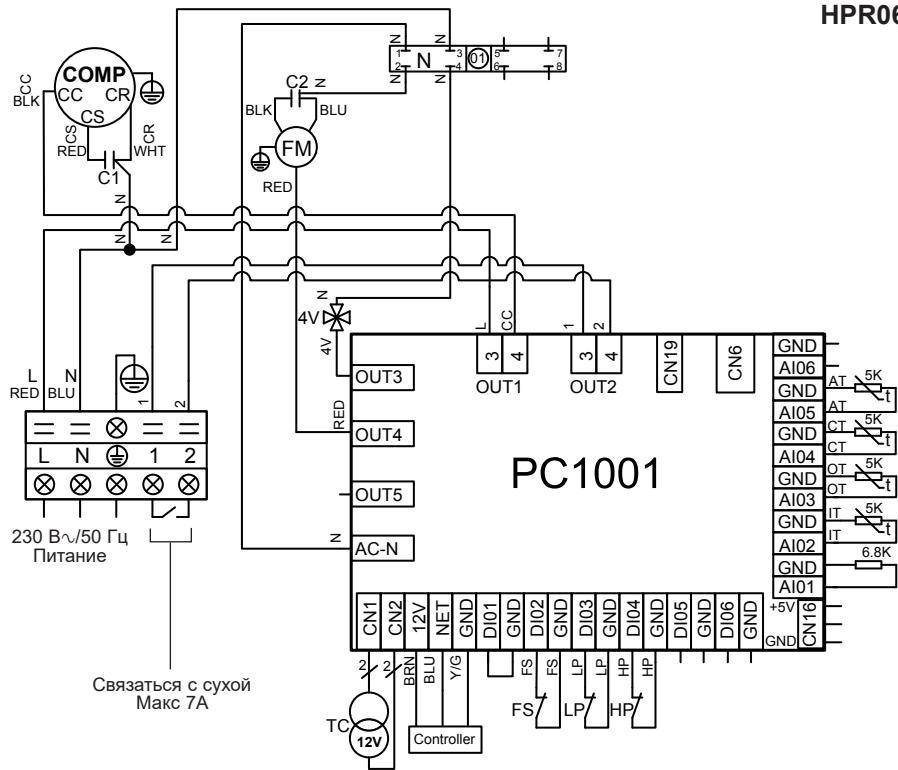


ПРИМЕЧАНИЯ:

AT: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
COMP: КОМПРЕССОР
CT: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ
FM: МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА
FS: ДЕТЕКТОР НАЛИЧИЯ ВОДЫ
HP: РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

IT: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВХОДЕ
LP: РЕЛЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
OT: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ
TC: ТРАНСФОРМАТОР 230 В~/12 В~
C1: КОНДЕНСАТОР КОМПРЕССОРА
C2: КОНДЕНСАТОР ВЕНТИЛЯТОРА

6. ПРИЛОЖЕНИЯ (продолжения)

HPR09M / HPR12M

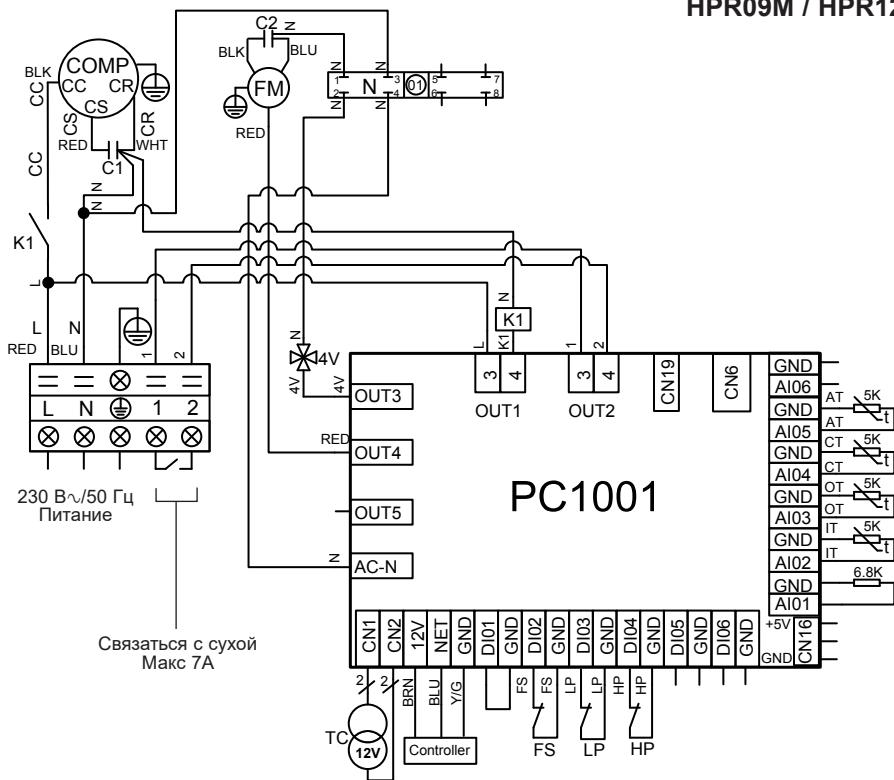


ПРИМЕЧАНИЯ:

АТ: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
COMP: КОМПРЕССОР
СТ: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ
FM: МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА
FS: ДЕТЕКТОР НАЛИЧИЯ ВОДЫ
HP: РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
IT: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ НА ВХОДЕ

LP: РЕЛЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
OT: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ
TC: ТРАНСФОРМАТОР 230 В~/12 В~
K1: РЕЛЕ КОМПРЕССОРА
C1: КОНДЕНСАТОР КОМПРЕССОРА
C2: КОНДЕНСАТОР ВЕНТИЛЯТОРА

6. ПРИЛОЖЕНИЯ (продолжения)

HPR19M

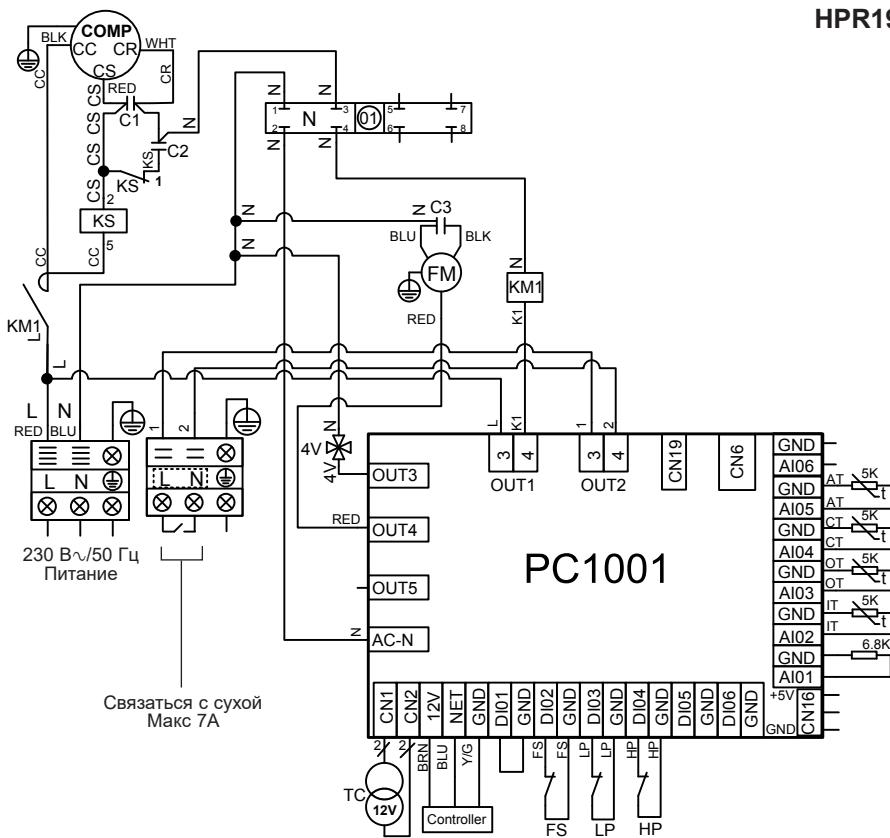


ПРИМЕЧАНИЯ:

АТ: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
 СОМП: КОМПРЕССОР
 СН: СОПРОТИВЛЕНИЕ КОЖУХА
 СТ: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ
 FM: МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА
 FS: ДЕТЕКТОР НАЛИЧИЯ ВОДЫ
 HP: РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
 IT: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ НА ВХОДЕ

KS: КАТУШКА ПУСКОВОГО РЕЛЕ КОМПРЕССОРА
 LP: РЕЛЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
 ОТ: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ
 ТС: ТРАНСФОРМАТОР 230 В~/12 В~
 KM1: КОНТАКТОР МОЩНОСТИ КОМПРЕССОРА
 C1: ПОСТОЯННЫЙ КОНДЕНСАТОР
 C2: ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР

6. ПРИЛОЖЕНИЯ (продолжения)

6.2 Включение подогрева в качестве приоритета

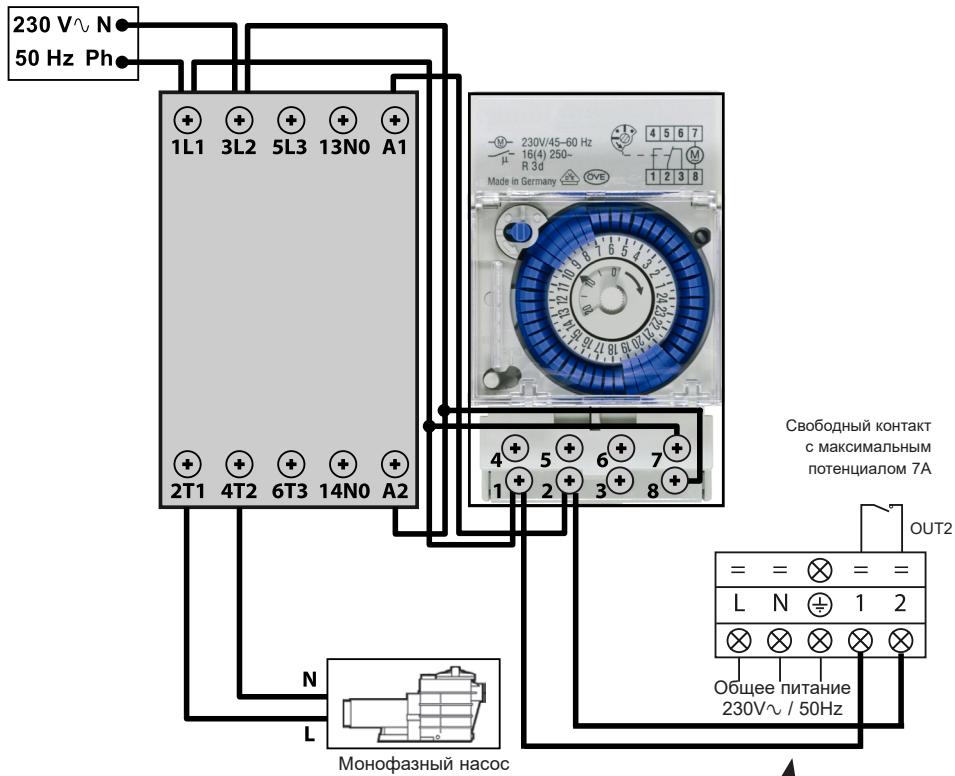

Разъемы 1 и 2 обеспечивают подачу питания на бесполлярный контакт при напряжении 230V~ / 50Hz. Подключите кабели к разъемам 1 и 2 в соответствии с указанной монтажной схемой для автоматической регулировки насоса фильтрации по циклам в 2 минуты каждый час, когда температура резервуара снижается ниже установленного значения.




Никогда не подключать питание фильтрационного насоса прямо к клеммам 1 и 2.



6. ПРИЛОЖЕНИЯ (продолжения)

6.3 Вид в разборе и запасные части

HPR06M

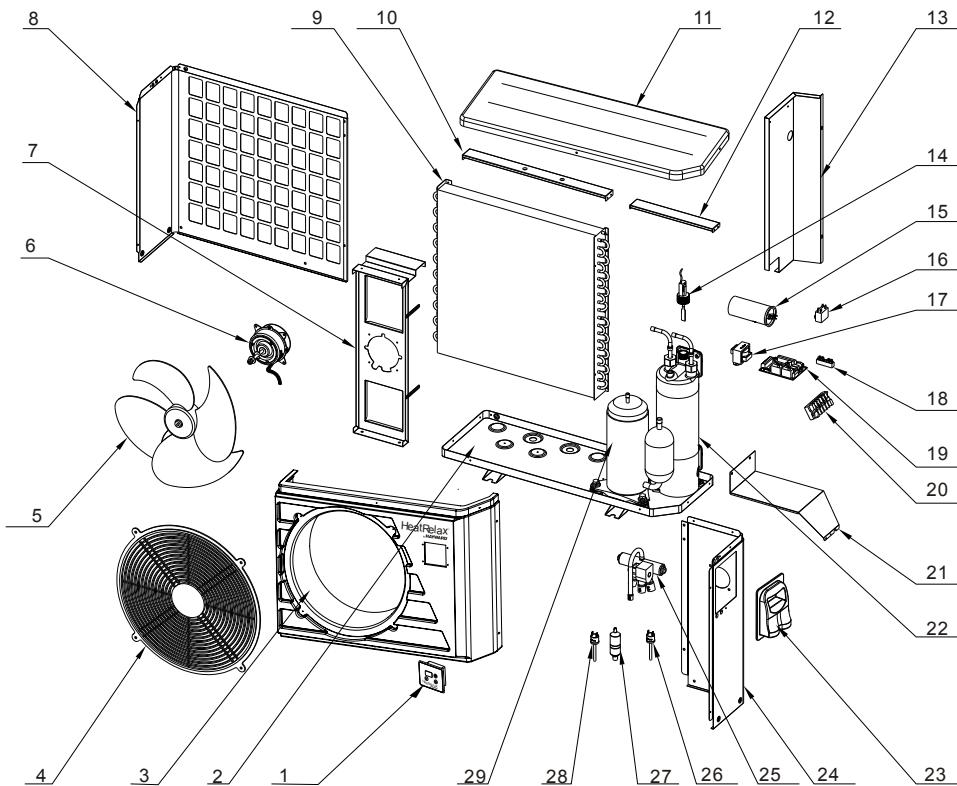


6. ПРИЛОЖЕНИЯ (продолжения)

HPR06M

| Поз. | Справочный номер | Название | Поз. | Справочный номер | Название |
|------|------------------|-------------------------------------|------|------------------|---------------------------------|
| 1 | HWX950053104957 | З кнопочный контроллер | 21 | HWX32029210008 | Электрический блок |
| 2 | HWX32025210166 | Рама | 22 | HWX32025120039 | Конденсатор Titane/ПВХ |
| 3 | HWX32025220040 | Панель передняя | 23 | HWX320922029 | Ручка |
| 4 | HWX20000220245 | Решетка | 24 | HWX32025210167 | Правая панель |
| 5 | HWX34012701 | Лопасть вентилятора | 25 | HWX20041448 | 4-ходовой клапан |
| 6 | HWX34013301 | Мотор вентилятора | 26 | HWX20000360157 | Реле низкого давления (0.15Mpa) |
| 7 | HWX32029210002 | Опора двигателя | 27 | HWX20001494 | Фильтр |
| 8 | HWX32025210169 | Левая панель | 28 | HWX20013605 | Реле высокого давления |
| 9 | HWX32025120026 | Испаритель | 29 | HWX20000110174 | Компрессор |
| 10 | HWX32029210006 | Длинный элемент жесткости | | | |
| 11 | HWX32025210170 | Верхняя панель | | | |
| 12 | HWX32029210007 | Короткий элемент жесткости | | | |
| 13 | HWX32029210005 | Перегородка | | | |
| 14 | HWX200036005 | Датчик расхода | | | |
| 15 | HWX20003504 | Конденсатор компрессора 450В 35 мкФ | | | |
| 16 | HWX20003506 | Конденсатор вентилятора 450В 2 мкФ | | | |
| 17 | HWX200037006 | Трансформатор 230 В~/12 В~ | | | |
| 18 | HWX20003909 | 8 полюсная клемма | | | |
| 19 | HWX95005310457 | Электронная карта | | | |
| 20 | HWX40003901 | Клемма электропитания | | | |

6. ПРИЛОЖЕНИЯ (продолжения)

HPR09M

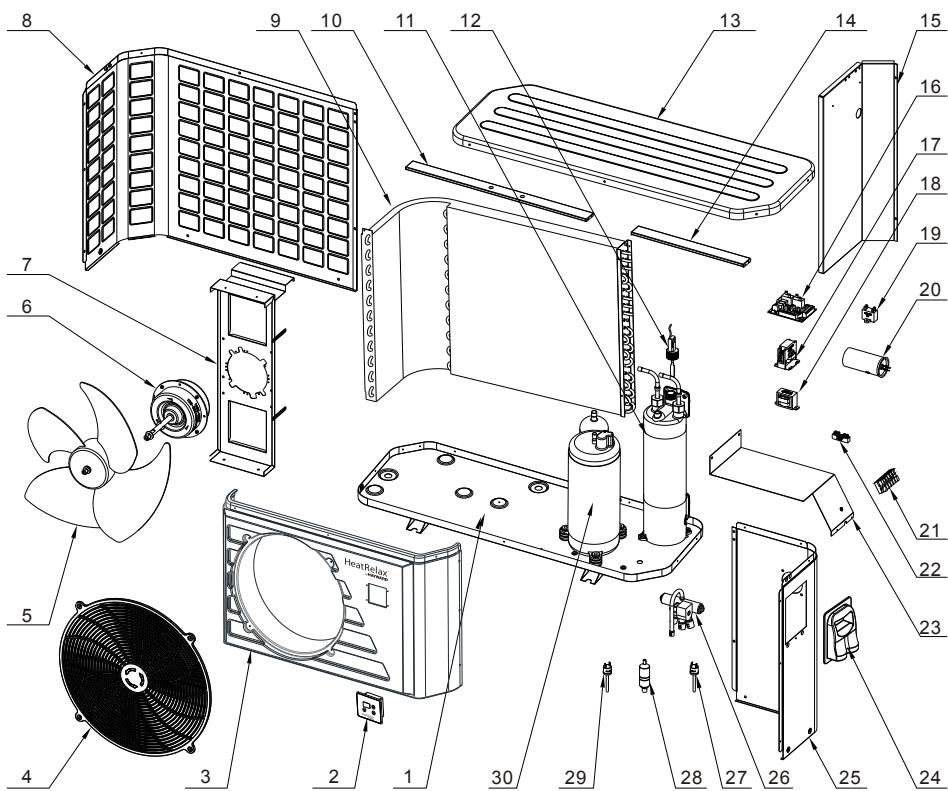


6. ПРИЛОЖЕНИЯ (продолжения)

HPR09M

| Поз. | Справочный номер | Название | Поз. | Справочный номер | Название |
|------|------------------|-------------------------------------|------|------------------|---------------------------------|
| 1 | HWX32012210425 | Рама | 21 | HWX40003901 | Клемма электропитания |
| 2 | HWX950053104957 | З кнопочный контроллер | 22 | HWX20003909 | 8 полюсная клемма |
| 3 | HWX32008220045 | Панель передняя | 23 | HWX32012210228 | Электрический блок |
| 4 | HWX20000220188 | Решетка | 24 | HWX320922029 | Ручка |
| 5 | HWX35002701 | Лопасть вентилятора | 25 | HWX32012210422 | Правая панель |
| 6 | HWX34043301 | Мотор вентилятора | 26 | HWX20011418 | 4-ходовой клапан |
| 7 | HWX32012210229 | Опора двигателя | 27 | HWX20000360157 | Реле низкого давления (0.15Мпа) |
| 8 | HWX32012210426 | Левая панель | 28 | HWX20041446 | Фильтр (Ø9,7-3,4) |
| 9 | HWX32008120049 | Испаритель | 29 | HWX20013605 | Реле высокого давления |
| 10 | HWX32012210225 | Длинный элемент жесткости | 30 | HWX20000110135 | Компрессор |
| 11 | HWX32012120061 | Конденсатор Titane/ПВХ | | | |
| 12 | HWX200036005 | Датчик расхода | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Верхняя панель | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Короткий элемент жесткости | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Перегородка | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Электронная карта | | | |
| 17 | HWX20003619 | Реле мощности компрессора | | | |
| 18 | HWX200037006 | Трансформатор 230 В~/12 В~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Конденсатор вентилятора 450В 3 мкФ | | | |
| 20 | HWX20003510 | Конденсатор компрессора 450В 60 мкФ | | | |

6. ПРИЛОЖЕНИЯ (продолжения)

HPR12M

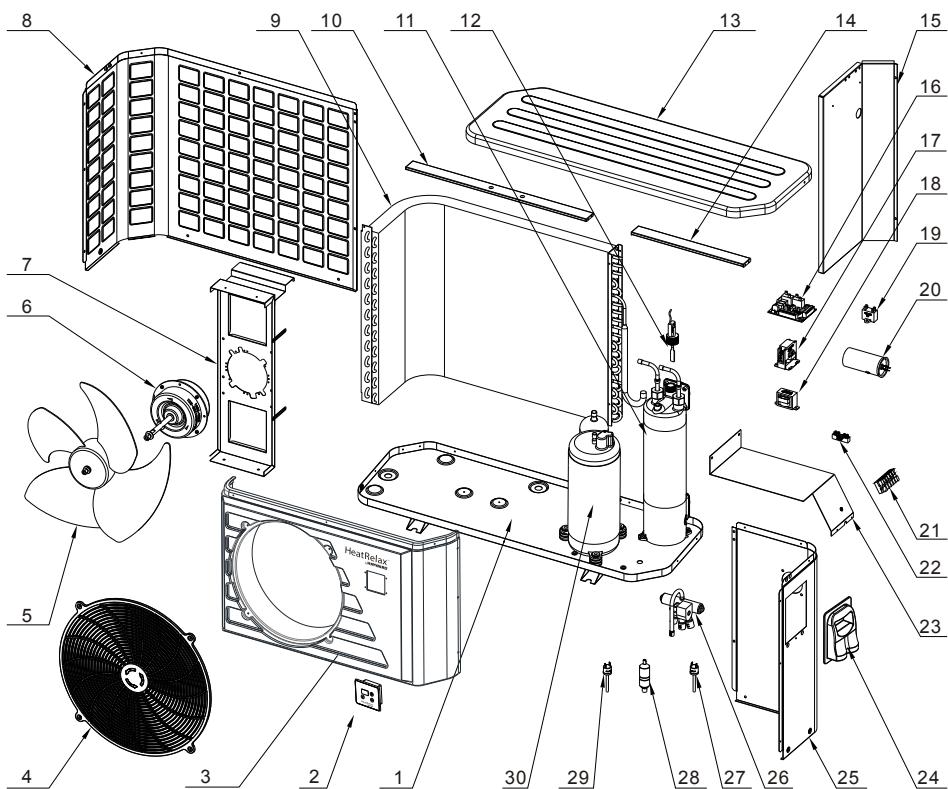


6. ПРИЛОЖЕНИЯ (продолжения)

HPR12M

| Поз. | Справочный номер | Название | Поз. | Справочный номер | Название |
|------|------------------|-------------------------------------|------|------------------|---------------------------------|
| 1 | HWX32012210425 | Рама | 21 | HWX40003901 | Клемма электропитания |
| 2 | HWX950053104957 | З кнопочный контроллер | 22 | HWX20003909 | 8 полюсная клемма |
| 3 | HWX32008220045 | Панель передняя | 23 | HWX32012210228 | Электрический блок |
| 4 | HWX20000220188 | Решетка | 24 | HWX320922029 | Ручка |
| 5 | HWX35002701 | Лопасть вентилятора | 25 | HWX32012210422 | Правая панель |
| 6 | HWX34043301 | Мотор вентилятора | 26 | HWX20041437 | 4-ходовой клапан |
| 7 | HWX32012210229 | Опора двигателя | 27 | HWX2000360157 | Реле низкого давления (0.15Мпа) |
| 8 | HWX32012210426 | Левая панель | 28 | HWX20041446 | Фильтр (Ø9,7-3,4) |
| 9 | HWX32012120086 | Испаритель | 29 | HWX20013605 | Реле высокого давления |
| 10 | HWX32012210225 | Длинный элемент жесткости | 30 | HWX2000110231 | Компрессор |
| 11 | HWX32012120056 | Конденсатор Titane/ПВХ | | | |
| 12 | HWX200036005 | Датчик расхода | | | |
| 13 | HWX32012210424 | Верхняя панель | | | |
| 14 | HWX32012210224 | Короткий элемент жесткости | | | |
| 15 | HWX32012210227 | Перегородка | | | |
| 16 | HWX95005310457 | Электронная карта | | | |
| 17 | HWX20003619 | Реле мощности компрессора | | | |
| 18 | HWX200037006 | Трансформатор 230 В~/12 В~ | | | |
| 19 | HWX20003501 | Конденсатор вентилятора 450В 3 мкФ | | | |
| 20 | HWX20003510 | Конденсатор компрессора 450В 60 мкФ | | | |

6. ПРИЛОЖЕНИЯ (продолжения)

HPR19M

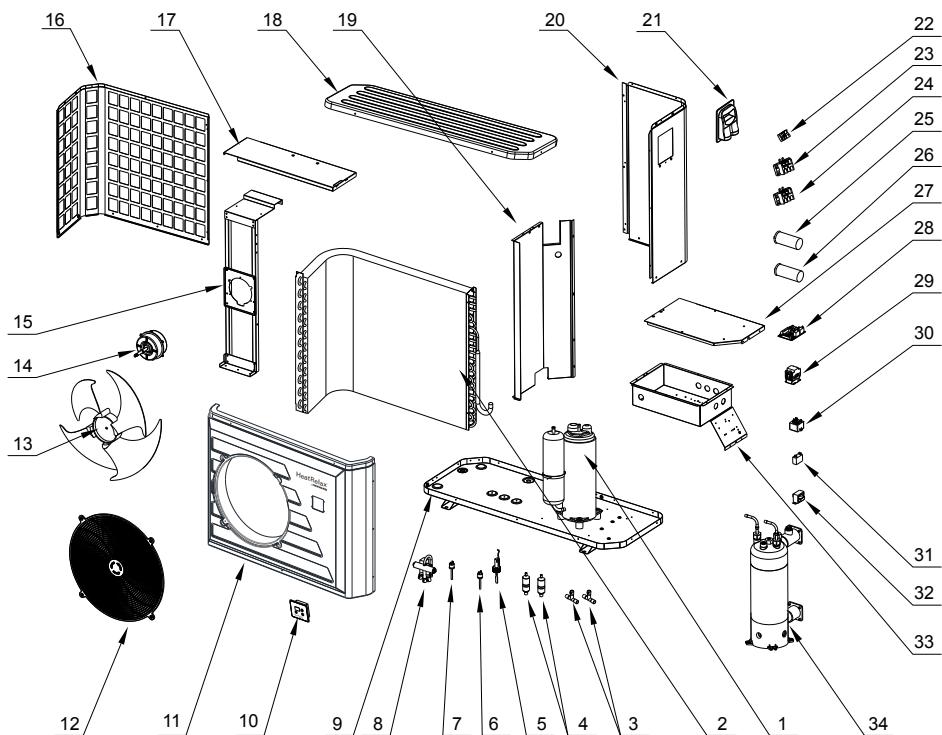

6. ПРИЛОЖЕНИЯ (продолжения)

HPR19M

| Поз. | Справочный номер | Название | Поз. | Справочный номер | Название |
|------|------------------|---------------------------------|------|------------------|--|
| 1 | HWX20000110208 | Компрессор | 23 | HWX20003920 | Клемма электропитания |
| 2 | HWX32009120021 | Испаритель | 24 | HWX20003933 | Клемма с сухим контактом |
| 3 | HWX20001460 | Т-образный коннектор | 25 | HWX20003502 | Постоянный конденсатор компрессора 450В 55μF |
| 4 | HWX20041445 | Фильтр (Ø9,7-Ø4,2) | 26 | HWX20003524 | Конденсатор запуска компрессора 300V 98μF |
| 5 | HWX200036005 | Датчик расхода | 27 | HWX320921118 | Электрическая панель защиты |
| 6 | HWX20000360157 | Реле низкого давления (0.15Мпа) | 28 | HWX95005310457 | Электронная карта |
| 7 | HWX20013605 | Реле высокого давления | 29 | HWX20000360006 | Контактор компрессора |
| 8 | HWX20041437 | 4-ходовой клапан | 30 | HWX20003676 | Начните реле |
| 9 | HWX32009210365 | Рама | 31 | HWX20003509 | Конденсатор вентилятора 450В 5 мкФ |
| 10 | HWX950053104957 | 3 кнопочный контроллер | 32 | HWX200037006 | Трансформатор 230 В~/12 В~ |
| 11 | HWX32009220099 | Панель передняя | 33 | HWX32009210117 | Распределительная коробка |
| 12 | HWX20000220169 | Решетка | 34 | HWX32009120042 | Конденсатор Titane/ПВХ |
| 13 | HWX20000270004 | Лопасть вентилятора | | | |
| 14 | HWX20000330134 | Мотор вентилятора | | | |
| 15 | HWX32009210204 | Опора двигателя | | | |
| 16 | HWX32009210304 | Левая панель | | | |
| 17 | HWX32009210025 | Широкий жесткости | | | |
| 18 | HWX32009210331 | Верхняя панель | | | |
| 19 | HWX32009210220 | Перегородка | | | |
| 20 | HWX32009210333 | Правая панель | | | |
| 21 | HWX320922029 | Ручка | | | |
| 22 | HWX20003909 | 8 полюсная клемма | | | |

6. ПРИЛОЖЕНИЯ (продолжения)

6.4 Справочник по устранению неисправностей



Некоторые операции должны выполняться квалифицированными специалистами.

| Нарушения в работе | Коды ошибок | Описание | Устранение |
|--|-------------|---|--|
| Неисправность датчика воды на входе | P01 | Датчик открыт или произошло короткое замыкание | Проверить или заменить датчик. |
| Неисправность датчика воды на выходе | P02 | Датчик открыт или произошло короткое замыкание | Проверить или заменить датчик. |
| Неисправность датчика температуры окружающей среды | P04 | Датчик открыт или произошло короткое замыкание | Проверить или заменить датчик. |
| Неисправность датчика оттаивания | P05 | Датчик открыт или произошло короткое замыкание | Проверить или заменить датчик. |
| Защита от высокого давления | E01 | Давление в холодильной системе слишком высокое, или пропускная способность слишком низкая, или засорен испаритель, или приток воздуха слишком слабый. | Проверьте реле высокого давления и давление в холодильной системе. Проверьте расход воды или воздуха. Проверьте исправность контроллера пропускной способности. Проверьте, открыты ли вентили на входе и выходе воды. Проверьте регулировку перепускной системы. |
| Защита от низкого давления | E02 | Давление в холодильной системе слишком низкое, или слабый приток воздуха, или закупорен испаритель. | Проверьте реле низкого давления и давления в холодильной системе, чтобы убедиться в наличии возможной утечки. Очистите поверхность испарителя. Проверьте скорость вращения вентилятора. Проверьте наличие свободного доступа воздуха к испарителю. |
| Неисправность детектора пропускной способности | E03 | Недостаточная пропускная способность в отношении воды, или короткое замыкание детектора, или детектор неисправен | Проверьте пропускную способность в отношении воды, фильтрационный насос и детектор пропускной способности на предмет возможных неисправностей. |
| Слишком большая разница температур воды на выходе и на входе | E06 | Недостаточная пропускная способность, разница давления воды незначительна/чрезмерна. | Проверьте пропускную способность или наличие закупоривания системы. |
| Защита в холодном режиме | E07 | Слишком малое количество воды на выходе. | Проверить расход воды или датчики температуры. |
| Проблемы с соединением | E08 | Нарушения в работе контроллера LED или соединения монтажной платы. | Проверьте соединения проводов. |
| Защита от замерзания — уровень 1 | E19 | Температура окружающей среды или воды на входе слишком низкая. | Остановите тепловой насос и слейте содержимое конденсатора. Защита от замерзания. |
| Защита от замерзания — уровень 2 | E29 | Температура окружающей среды или воды на входе еще более низкая. | Остановите тепловой насос и слейте содержимое конденсатора. Защита от замерзания. |

6. ПРИЛОЖЕНИЯ (продолжения)

6.5 Гарантия

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На всю продукцию компании HAYWARD в течение двух лет с момента приобретения распространяется гарантия отсутствия дефектов, связанных с работой или материалами. Настоящая гарантия действительна лишь при предъявлении документа, подтверждающего факт и дату покупки. В связи с этим мы рекомендуем сохранять товарный чек.

Гарантия компании HAYWARD сводится лишь к ремонту или замене, по выбору компании HAYWARD, дефектного изделия при условии его нормальной эксплуатации в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации, отсутствия каких-либо модификаций изделия и использования компонентов и запасных частей исключительно компании HAYWARD. Действие гарантии не распространяется на последствия воздействия мороза и химических веществ.

Все прочие расходы (доставка, производство работ, ...) не включены в гарантию. Компания HAYWARD не несет ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, являющийся следствием неправильной установки, подключения или работы изделия.

Для того чтобы воспользоваться гарантией и потребовать возмещения стоимости или замены изделия, обратитесь к Вашему продавцу. Возврат изделия на завод-изготовитель невозможен без нашего предварительного письменного согласия.

Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся детали.

6.6 Окончание срока службы устройства



Символ перечеркнутой корзины, обозначающий переработку и утилизацию электрических и электронных отходов, означает, что изделия, отмеченные таким символом, нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, крупногабаритными предметами или на свалку.

По окончании срока службы устройство необходимо отдать отдельно для утилизации или переработки. В странах Европейского Союза и в Норвегии создана специальная процедура утилизации такого вида изделий.

Для сбора, демонтажа и утилизации этого устройства необходимо обратиться к установщику или местному представителю.

Утилизация хладагента, масла и других деталей элементов должна выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с региональным и национальным законодательством.

Если изделие содержит аккумуляторные батареики, отмеченные этим символом, это означает, что аккумуляторы могут содержать вредные или загрязняющие вещества. В этом случае утилизировать аккумуляторы необходимо в пункте сбора использованных аккумуляторных батареек.



HAYWARD POOL EUROPE
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
Allée des Chênes
01150 Saint-Vulbas
France
<http://www.hayward.fr>

